



ORT-50SV

マルチリレーテスター

取扱説明書

第2版

本器を末永くご愛用いただくために、ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しい方法でご使用ください。
尚、この取扱説明書は、必要なときにいつでも取り出せるように大切に保存してください。

安全にご使用いただくために

ご注意

- この取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解してからご使用ください。
- 本書は、再発行致しませんので、大切に保管してください。
- 製品の本来の使用法及び、取扱説明書に規定した方法以外での使い方に対しては、安全性の保証はできません。
- 取扱説明書に記載された内容は、製品の性能、機能向上などによって将来予告なしに変更することがあります。
- 取扱説明書に記載された絵、図は、実際のものと異なる場合があります。また一部省略したり、抽象化して表現している場合があります。
- 取扱説明書の内容に関して万全を期していますが、不審な点や誤り記載漏れなどにお気づきの時は、技術サービスまでご連絡ください。
- 取扱説明書の全部または、一部を無断で転載、複製することを禁止します。
- カスタマーサービスをよくお読みください。(最終ページ)

使用している表示と絵記号の意味

■ 警告表示の意味

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  警告 | 警告表示とは、ある状況または操作が死亡を引き起こす危険性があることを警告するために使用されます。 |
|  注意 | 注意表示とは、ある状況または操作が機械、そのデータ、他の機器、財産に害を及ぼす危険性があることを注意するために使用されます。 |
| NOTE | 注記表示とは、特定の情報に注意を喚起するために使用されます。 |

■ 絵記号の意味

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | 警告、注意を促す記号です。 |
|  | 禁止事項を示す記号です。 |
|  | 必ず実行しなければならない行為を示す記号です。 |

安全上のご注意 必ずお守りください



警告

感電や人的傷害を避けるため、以下の注意事項を厳守してください。



禁止

取扱い説明書の仕様・定格を確認の上、定格値を超えてのご使用は避けてください。
使用者への危害や損害また製品の故障につながります。



強制

接続ケーブル等（電源コードを含む）は使用する前に必ず点検（断線、接触不良、被覆の破れ等）してください。点検して異常のある場合は、絶対に使用しないでください。

使用者への危害や損害また製品の故障につながります。



禁止

本器を結露状態または水滴のかかる所で使用しないでください。
故障の原因となります。また製品の性能が保証されません。



強制

本器と被試験物とを接続する場合は必ず、被試験物が活動状態か停電している状態かを検電器等で確認してから接続してください。

感電の原因となる場合があります。



分解禁止

カバーをあけたり、改造したりしないでください。
製品の性能が保証されません。



強制

設置、計測中に電源ブレーカーが切れた場合、切れた原因を明確にして、その原因を取り除いてから試験を再開してください。
そのまま行うと火災・感電の原因となります。



アース線接続

被試験物にEARTH（アース）端子がある場合、必ず接地してください。
感電の原因となる場合があります。



禁止

接続する時、電気知識を有する専門の人が行ってください。
専門の知識や技術がない方が行うと危害や損害を起こす原因となる場合があります。



強制

活線状態における繼電器試験(単体試験)では、試験前の準備段階から試験終了に至るまで大変危険な作業を伴います。高電圧活線作業のため、活線警報器(充電部近接時の警報)や検電器(高圧・低圧)、ヘルメット、高圧ゴム手袋を装備し安全確認作業をしてください。

安全上のご注意 必ずお守りください

注意

本器または被試験装置の損傷を防ぐため、記載事項を守ってください。



禁止

落下させたり、堅いものにぶつけないでください。
製品の性能が保証されません。故障の原因になります。



禁止

本器の清掃には、薬品（シンナー、アセトン等）を使用しないでください。
カバーの変色、変形を起こす原因となります。



強制

接続ケーブルの取り外しは、コード自体を引っ張らずにロックを緩めてからコネクタ部を持って外してください。
コード自体を引っ張るとコードに傷がつき、誤動作、感電の原因となる場合があります。



禁止

発電機を使用する場合は、本器の定格に合わせて余裕のある発電機をご使用ください。
発電機の選定は、電圧変動、周波数変動、波形歪みの少ないものにしてください。
継電器試験では容量は900VA以上を推奨します。容量が不足すると製品の性能が保証されません。波形歪みが大きい発電機によっては、試験の結果に影響がある場合があります。



禁止

保管は、60°C以上の高温の所または、-20°C以下の低温の所及び、多湿な所をさけてください。また直射日光の当たる所もさけてください。
故障の原因となります。



禁止

ゆるいコンセントに電源コードを差し込んで運転しないでください。
製品の性能が保証されません。



禁止

電工ドラムから電源をとる場合、コードの長さ（距離）に注意してください。
製品の性能が保証されません。
距離が長いと電圧降下を起こし、所定の電圧(AC90V~110V)が得られず試験が出来ないことがあります。電線の太さ 2.0mm² 長さ 30m 以内を推奨します。

製品の開梱

本器到着時の点検

本器がお手元に届きましたら、輸送中において異常または破損や紛失物がないか点検してからご使用ください。

万一、損傷等の異常がある場合には、お手数ですが弊社最寄りの支店・営業所またはお買い求めの取扱店へご連絡ください。

製品の開梱

次の手順で開梱してください。

| 手 順 | 作 業 |
|-----|-----------------------------------------------|
| 1 | 梱包箱内の書類等を取り出してください。 |
| 2 | 製品を梱包箱から注意しながら取り出してください。 |
| 3 | 梱包箱内の全ての付属品を取り出し、標準装備の付属品が全て含まれていることをご確認ください。 |

免責事項について

- 本商品は、電圧、電流を出力、計測をする製品で、電気配線、電気機器、電気設備などの試験、測定器です。試験、測定に関わる専門的電気知識及び技能を持たない作業者の誤った測定による感電事故、被測定物の破損などについては弊社では一切責任を負いかねます。
- 本商品により測定、試験を行う作業者には、労働安全衛生法 第6章 第59条、第60条及び第60条の2に定められた安全衛生教育を実施してください。
- 本商品は各種の電気配線、電気機器、電気設備などの試験、測定に使用するもので、電気配線、電気機器、電気設備などの特性を改善したり、劣化を防止するものではありません。被試験物、被測定物に万一発生した破壊事故、人身事故、火災事故、災害事故、環境破壊事故などによる事故損害については責任を負いかねます。
- 本商品の操作、測定における事故で発生した怪我、損害について弊社は一切責任を負いません。また、本商品の操作、測定による建物等への損傷についても弊社は一切責任を負いません。
- 地震、雷（誘導雷サージを含む）及び弊社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本商品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中止など）に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 保守点検の不備や、環境状況での動作未確認、取扱説明書の記載内容を守らない、もしくは記載のない条件での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 弊社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本商品に関し、いかなる場合も弊社の費用負担は、本商品の価格内とします。

目 次

第1章 一般概要

| | | |
|-------|-----------|----|
| 1.1 | 概 要 | 3 |
| 1.2 | 特 長 | 3 |
| 1.3 | 付属品 | |
| 1.3.1 | 付属コード | 4 |
| 1.3.2 | その他 | 5 |
| 1.4 | 各部の名称及び機能 | 6 |
| 1.5 | 製品仕様 | |
| 1.5.1 | 一般仕様 | 8 |
| 1.5.2 | 基本仕様 | 8 |
| 1.5.3 | 機能仕様 | 10 |
| 1.6 | ブロック図 | 11 |

第2章 基本機能

| | | |
|-----|------|----|
| 2.1 | 基本機能 | 15 |
|-----|------|----|

第3章 試験手順

| | | |
|-------|------------------------------|-----|
| 3.1 | 試験用電源について | 23 |
| 3.2 | 試験を始める前に | 25 |
| 3.3 | 過電流継電器試験 | |
| 3.3.1 | 試験準備 | 26 |
| 3.3.2 | 3端子(電流引き外し式)OCRの停電状態での単体試験 | 30 |
| 3.3.3 | 3端子(電流引き外し式)OCR単体の活線状態での試験 | 42 |
| 3.3.4 | 3端子(電流引き外し式)OCRの停電状態でのCB連動試験 | 43 |
| 3.3.5 | 3端子(電流引き外し式)OCRの活線状態でのCB連動試験 | 55 |
| 3.3.6 | 4端子(電圧引き外し式)OCRの停電状態での単体試験 | 67 |
| 3.3.7 | 4端子(電圧引き外し式)OCRの活線状態での単体試験 | 79 |
| 3.3.8 | 4端子(電圧引き外し式)OCRの停電状態でのCB連動試験 | 91 |
| 3.3.9 | 4端子(電圧引き外し式)OCRの活線状態でのCB連動試験 | 103 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| 3.4 地絡継電器試験 | |
| 3.4.1 試験準備 | 116 |
| 3.4.2 地絡継電器の動作電流特性試験 | 118 |
| 3.4.3 地絡継電器の動作時間特性試験 | 120 |
| 3.4.4 地絡継電器のCB連動試験 | 122 |
| 3.5 地絡方向継電器試験 | |
| 3.5.1 試験準備 | 124 |
| 3.5.2 地絡方向継電器の動作電流特性試験 | 126 |
| 3.5.3 地絡方向継電器の動作電圧特性試験 | 128 |
| 3.5.4 地絡方向継電器の動作時間試験 | 130 |
| 3.5.5 地絡方向継電器のCB連動試験 | 132 |
| 3.6 過電圧継電器試験 | |
| 3.6.1 試験準備 | 134 |
| 3.6.2 過電圧継電器の動作値誤差試験 | 136 |
| 3.6.3 過電圧継電器の動作時間試験 | 138 |
| 3.6.4 過電圧継電器の復帰値試験 | 140 |
| 3.6.5 過電圧継電器のCB連動試験 | 142 |
| 3.7 不足電圧継電器試験 | |
| 3.7.1 試験準備 | 144 |
| 3.7.2 不足電圧継電器の動作値誤差試験 | 146 |
| 3.7.3 不足電圧継電器の動作時間試験 | 148 |
| 3.7.4 不足電圧継電器の復帰値試験 | 150 |
| 3.7.5 不足電圧継電器のCB連動試験 | 152 |
| 3.8 地絡過電圧継電器試験（ZPDタイプ） | |
| 3.8.1 試験準備 | 154 |
| 3.8.2 地絡過電圧継電器（ZPDタイプ）の動作値試験 | 156 |
| 3.8.3 地絡過電圧継電器（ZPDタイプ）の動作時間試験 | 157 |
| 3.8.4 地絡過電圧継電器（ZPDタイプ）の復帰値試験 | 158 |
| 3.8.5 地絡過電圧継電器（ZPDタイプ）のCB連動試験 | 159 |
| 3.9 地絡過電圧継電器試験（EVTタイプ） | |
| 3.9.1 試験準備 | 161 |
| 3.9.2 地絡過電圧継電器（EVTタイプ）の動作値試験 | 163 |
| 3.9.3 地絡過電圧継電器（EVTタイプ）の動作時間試験 | 164 |
| 3.9.4 地絡過電圧継電器（EVTタイプ）の復帰値試験 | 165 |
| 3.9.5 地絡過電圧継電器（EVTタイプ）のCB連動試験 | 167 |
| 3.10 試験後の復元作業 | 168 |

第4章 保 守

点 檢 _____ 1 7 1

第5章 カスタマーサービス

校正試験

校正データ試験のご依頼 _____ 1 7 5

校正試験データ（試験成績書） _____ 1 7 5

製品保証とアフターサービス

保証期間と保証内容 _____ 1 7 6

保証期間後のサービス（修理・校正） _____ 1 7 6

一般修理のご依頼 _____ 1 7 6

総合修理のご依頼 _____ 1 7 6

修理保証期間 _____ 1 7 6

修理対応可能期間 _____ 1 7 6

4118-014ST003

第1章

一般概要

4118-014ST003

1.1 概 要

高圧受電設備の保護継電器試験において、現場で数多く設置されている過電流継電器(以下、OCRという)、地絡過電流継電器(以下、GCRという)用のリレーテスタについて、多くのユーザー様からは「素早く簡単に試験ができる」「持ち運びに便利な軽量型」「停電試験における小型発電機電源に対応した低消費電力型」等の要望が必然的に求められています。

「ORT-50SV マルチリレーテスタ(以下、本器という)は、従来のマルチリレーテスタ“IP-Rシリーズ”の技術をベースに当社独自の設計により、900VAクラス発電機の小さな電源容量でも、電流引き外し式過電流継電器(OCR)と遮断機(CB)の連動引き外し試験が、確実に行える小型で軽量化されたリレー試験器です。

1.2 特 長

- 電流計は8レンジ1.0級の指示計器採用、2.5級電流計の校正試験も可能。
- 電流出力は最大50Aまで対応、900VAの発電機での3端子OCRとCBの連動引き外し試験、5Aタップの100~700%の試験が可能。
- 補助電源AC100Vを標準装備、静止形継電器の制御電源もしくは、CB引き外し用電源を供給。
- 内蔵のマイクロコンピュータで継電器の無電源動作状態のa/b接点を自動判定。
- 多種の過電流継電器、地絡過電流継電器及び地絡方向継電器、電圧継電器の試験に対応。

過電流継電器

-
- | |
|---------------------------|
| 常時開路式接点(MAKE)の過電流継電器 |
| 常時閉路式接点(BREAK)の過電流継電器 |
| 電圧引き外し方式の過電流継電器 |
| 電流引き外し方式の過電流継電器 |
| 電流引き外し方式の過電流継電器と遮断器との連動動作 |
-

地絡継電器

- | |
|----------|
| 地絡過電流継電器 |
|----------|
-

地絡方向継電器

- | |
|---------------------------------|
| 地絡方向継電器(位相動作角度特性は不可、位相180°反転のみ) |
|---------------------------------|
-

電圧継電器

- | |
|----------------|
| 過電圧継電器・不足電圧継電器 |
|----------------|
-


- 軽量化**
3端子OCRとCB連動用で特殊な引き外し回路を採用して、大幅な軽量化を実現。
運搬性も向上。
- 安全設計**
補助電源のライン側に5Aサーキットプロテクタを採用。
試験コードと接続部コネクタを色分けすることにより、現場での作業効率の向上と誤配線を防止。
各検出をブザー音や検出ランプ表示にて警告する機能搭載。
試験コードのクリップ部に絶縁クリップを採用し、結線接続時のショートや感電事故を防止。

1.3 付属品


1.3.1 付属コード

| 製品名 | 長さ | 数量 |
|--------------|-------|----|
| 電源コード | 5 m | 1本 |
| O C R電流出力コード | 2.5 m | 1本 |
| アースサイドコード | 2.5 m | 1本 |
| G C R電流出力コード | 5 m | 1本 |
| 電圧コード | 5 m | 1本 |
| トリップコード | 5 m | 1本 |
| 補助電源コード | 3 m | 1本 |
| 接地コード | 5 m | 1本 |


電源コード

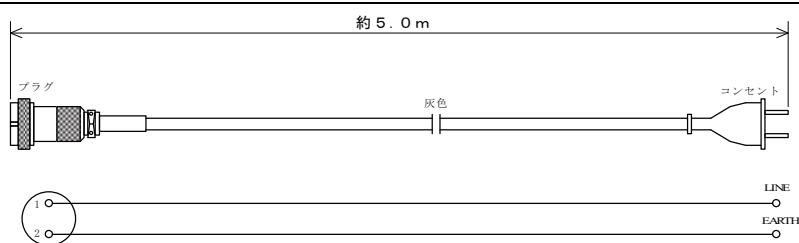


O C R電流出力コード

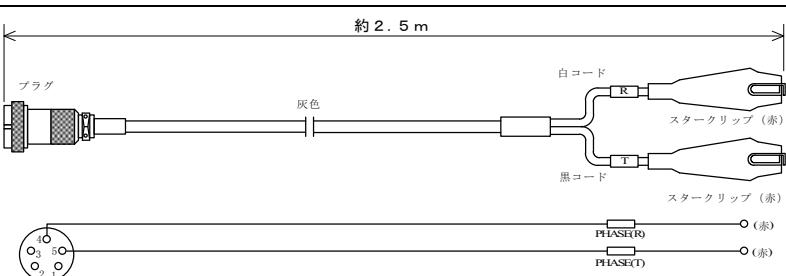


アースサイドコード

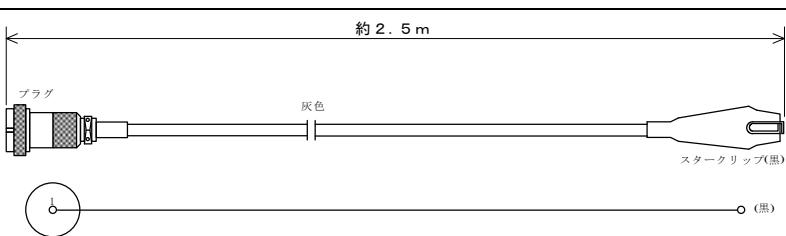


G C R電流出力コード

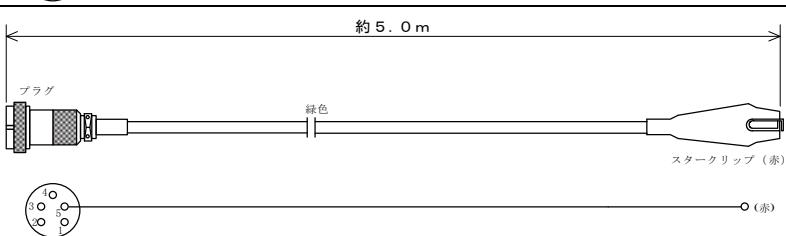

電圧コード

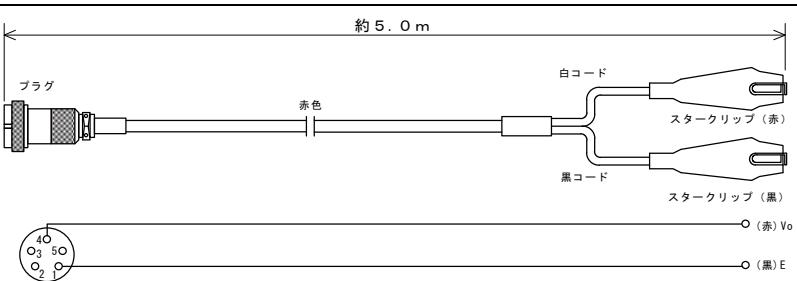


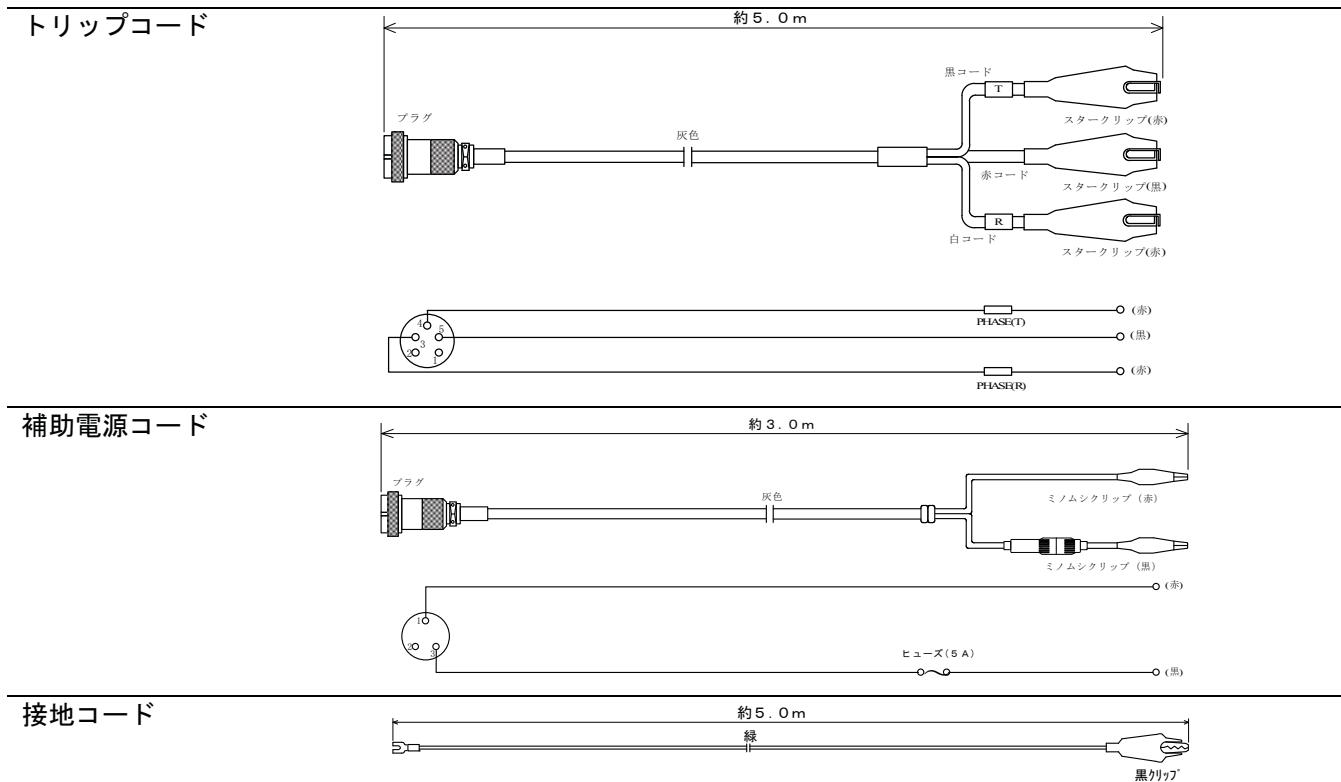

1.3.2 その他

| 製品名 | 数量 |
|------------------------|----|
| トリップ保護ヒューズ（0.7 A ミゼット） | 1本 |
| 電圧出力保護ヒューズ（0.5 A ミゼット） | 1本 |
| 補助電源用ヒューズ（5 A） | 1本 |
| コード収納袋 | 1袋 |
| 取扱説明書（合格証付き） | 1部 |
| 保証書 | 1部 |

1.4 各部の名称及び機能

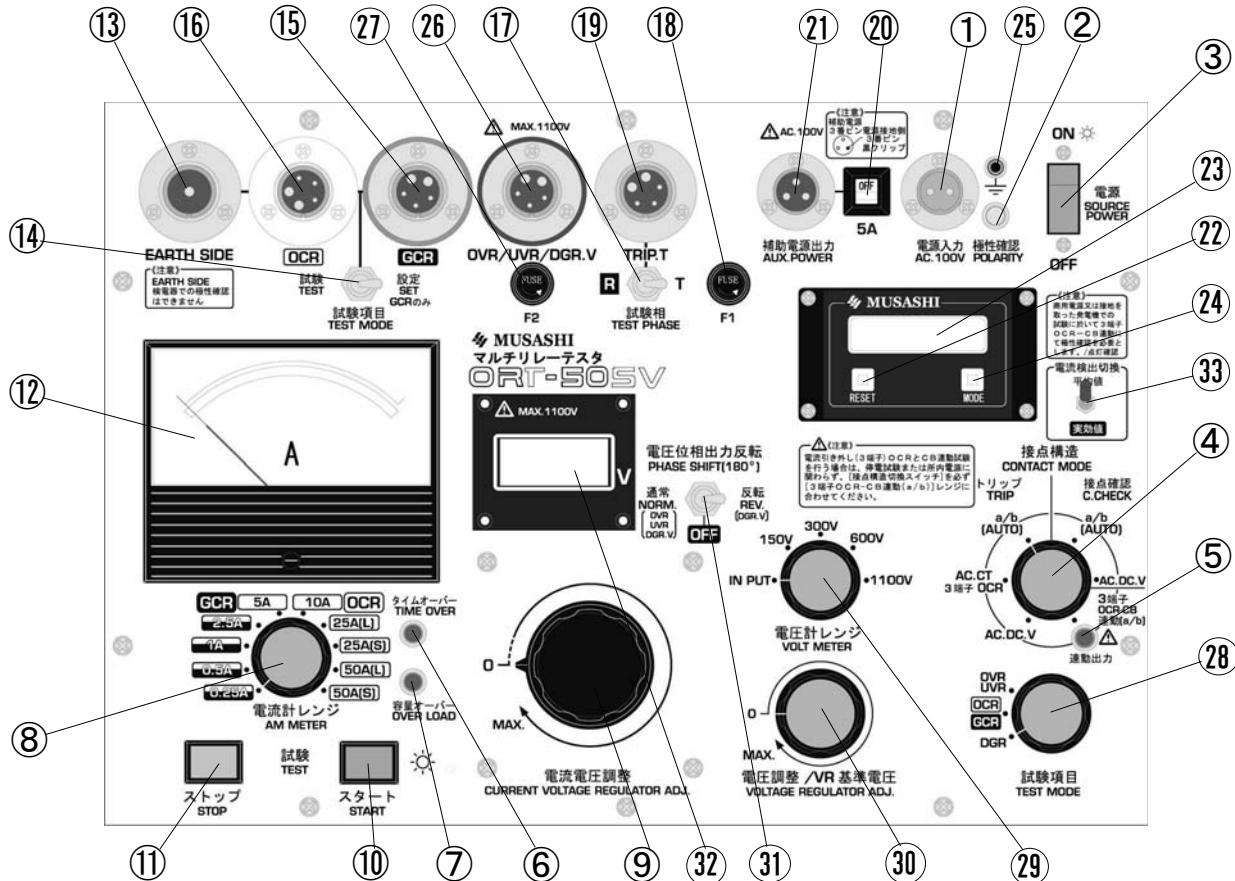

注意

- メーターカバーはアクリル樹脂で成形されているため、冬季の乾燥した時期には、静電気により帯電することがあります。
- メーターの表面を触ると指針が振れる、ゼロ調整ができない等の症状がある場合は、帯電している可能性があるため、測定を行わないでください。
- 製造時に帯電防止剤の塗布により予防処置をおこなっておりますが、経年的に帯電防止効果が薄れた場合に、静電気によりメーターが予期せぬ動作をすることがあります。その際には、帯電防止剤の塗布等の処置を行なってください。(詳しくは、P. 171「保守」の項をご参照ください。)

| | |
|--------------------|-------------------------------------------|
| ① 電源コネクタ | 電源入力コネクタです。(AC 100V ± 10% 900VA以上) |
| ② 極性確認ランプ | 電源極性の確認用のランプです。(正常時に点灯) |
| ③ 電源スイッチ | 電源をON/OFFするスイッチです。(10A NFB) |
| ④ 接点構造切換スイッチ | 繼電器・CBの信号出力接点に合わせて選択設定するスイッチです。 |
| ⑤ 3端子OCR-CB連動出力ランプ | CB連動引き外し電流を出力したことを表示するランプです。 |
| ⑥ タイムオーバーランプ | 出力電流値毎の定格時間を超過して出力停止したことを表示するランプです。 |
| ⑦ 容量オーバーランプ | 電流出カレンジ毎の容量を超過して出力停止したことを表示するランプです。 |
| ⑧ 電流出カレンジ切換スイッチ | 電流出カレンジを切換えるロータリースイッチです。 |
| ⑨ 電流電圧調整器 | 出力電流を可変する調整器です。OVR/UVRでは出力電圧を可変します。 |
| ⑩ スタートスイッチ | 試験(電流出力/カウンタ計測)を開始するスイッチです。 |
| ⑪ ストップスイッチ | 試験(電流出力/カウンタ計測)を停止するスイッチです。 |
| ⑫ 電流計 | 電流出カレンジに連動し出力電流値を指示する電流計です。 |
| ⑬ アースサイドコネクタ | 電流出力のアースサイド用コネクタです。 |
| ⑭ GCR用電流出力設定用スイッチ | GCR試験用出力電流の設定と出力機能を切換えるスイッチです。 |
| ⑮ GCRコネクタ | GCR用(ライン側)試験電流を出力するコネクタです。 |
| ⑯ OCRコネクタ | OCR用(ライン側)試験電流を出力するコネクタです。 |
| ⑰ R相/T相切換スイッチ | OCR用試験電流及びトリップ検出のR相/T相リレーを切換えるスイッチです。 |
| ⑱ トリップ回路ヒューズ | トリップ検出回路を保護するヒューズです。(0.7A) |
| ⑲ トリップコネクタ | トリップ検出信号(電圧・電流・接点)を入力するコネクタです。 |
| ⑳ 補助電源スイッチ | GR試験用補助電源の出力をON/OFFするスイッチです。(5A NFB) |
| ㉑ 補助電源コネクタ | GR試験用補助電源電圧を出力するコネクタです。 |
| ㉒ カウンタリセットスイッチ | LCD表示器のカウント表示を0にリセットするスイッチです。 |
| ㉓ カウンタ表示器 | 動作時間/動作サイクルを表示します。 |
| ㉔ カウンタモード切換スイッチ | カウンタの計測モードをmSEC/SEC/Hzから選択するスイッチです。 |
| ㉕ 筐体アース端子 | 筐体接地端子です。(確実な電源極性確認と安全のため、必ず接地) |
| ㉖ 電圧コネクタ | OVR/UVR/DGR用試験電圧を出力するコネクタです。 |
| ㉗ 電圧回路ヒューズ | 電圧出力回路の過負荷を保護するヒューズです。(0.5A) |
| ㉘ 試験項目切換スイッチ | OVR·UVR/OCR·GCR/DGRのリレー試験項目を選択するスイッチです。 |
| ㉙ 電圧計レンジ切換スイッチ | OVR/UVR/DGRのMAX出力電圧と電源入力電圧の確認を選択するスイッチです。 |
| ㉚ 電圧調整/VR基準電圧調整器 | 電圧計レンジにおける出力電圧を可変する調整器です。 |
| ㉛ 電圧位相出力反転スイッチ | DGRの試験時に出力電圧の位相を180°反転するスイッチです。 |
| ㉜ 電圧計 | OVR/UVR/DGR試験出力電圧と電源入力電圧確認の電圧値を表示します。 |
| ㉝ 電流検出切換スイッチ | 「平均値」または「実効値」の電流計測方式を選択するスイッチです。 |

1.5 製品仕様

1.5.1 一般仕様

| | | |
|------|-------------------------|-----------------------|
| 使用環境 | 0～40°C、80% RH以下 | ただし結露のこと |
| 保存環境 | -10～50°C、80% RH以下 | |
| 耐電圧 | 入力端子-ケース間 AC1000V | 1分間 CUT OFF電流 10mA |
| 絶縁抵抗 | 入力端子-ケース間 DC500V | 10MΩ以上(極性確認用抵抗を外した状態) |
| 外形寸法 | 約435(W)×303(D)×187(H)mm | 各±10mm 但し突起物を除く |
| 質量 | 約18.4kg | 付属品は除く |

※注意：極性確認の検電回路が挿入されていますので、通常の耐電圧・絶縁抵抗試験は行なえません。
上記耐電圧・絶縁抵抗仕様は、検電回路を除いた場合です。

1.5.2 基本仕様

| | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 電 源 | | |
| 電源入力 | AC 100V±10% 1φ | |
| 入力周波数 | 50/60Hz | |
| 消費電力 | 最大約1kVA | 補助電源電圧出力は除く |
| 補助電源 | | |
| 出力電圧 | AC 100V±10% | 電源入力電圧値と同じ |
| 出力周波数 | 50/60Hz | 入力周波数と同じ |
| 定格出力容量 | 500VA | |
| 保護機能 | ライン側 5Aサーマルブレーカーによる保護方式 アース側 コードヒューズホルダ5Aヒューズ | |
| 電流出力 | | |
| 出力電流範囲 | AC 0.025～50A | |
| O C R試験出力レンジ | AC 5/10/25(L)/25(S)/50(L)/50(S)A | |
| G C R試験出力レンジ | AC 0.25/0.5/1/2.5A | OCRレンジでも出力可能 |
| 出力容量 (被試験物インピーダンス) | 50(S)Aレンジ (MAX) 3端子OCR・電流引き外しCBのCBインピーダンス 15Ω以下 | 50A出力時約0.3Ω以下 33A出力時約0.6Ω以下 |
| 出力時間 | 40A以上～50A 30A以上～40A未満 20A以上～30A未満 10A以上～20A未満 10A未満 | 10秒 15秒 20秒 30秒 連続 |
| 出力時間超過保護 | スタートからの経過時間に対して、出力電流値ごとの定格時間経過時点で出力遮断 | |
| 過電流出力保護機能 | 各出力レンジ値の約+10%を超過した場合に 出力を遮断 | |
| 過負荷保護機能 | 各出力レンジ容量超過時に出力を遮断 | |
| 3端子OCR-CB運動引き外し 電流出力 | 短絡電流：10A(負荷インピーダンス 15Ω時：4A) 開放電圧：100V(入力電源電圧) | |
| 電圧出力 | | |
| 出力電圧範囲 | AC 10～1100V | 電源入力に対し絶縁仕様 |
| O V R/U V R試験出力レンジ | AC 150/300V | |
| D G R電圧要素試験出力レンジ | AC 150/300/600/1100V | |
| 出力容量/時間 | 150Vレンジ 300Vレンジ 600Vレンジ 1100Vレンジ | 20VA 5分間 20VA 5分間 10VA 5分間 10VA 5分間 |

| 電圧位相出力反転 | スイッチ切換で「通常」→「反転」電圧位相が 180° 反転 D G R の不動作確認試験用切換スイッチ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|-------|---------|--------------|---------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 過負荷電流保護 | 電圧トランス 1 次側 0.5 A ミゼットヒューズにて溶断 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 過負荷時間保護 | 電圧トランス 70°C サーマルリレーにて過熱遮断 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 過電圧出力保護 | 各電圧レンジの定格電圧に対して約 $105\sim120\%$ にて容量オーバーランプ点滅（スタート時） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出力電圧安定度 | 入力電源変動に比例して出力電圧変位 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電流計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動作方式 | 電子式実効値検出または平均値検出切換式 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指示範囲 | 可動コイル形 アナログメーター表示 A C $0\sim0.25/0.5/1/2.5/5/10/25/50\text{ A}$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目 盛 | A C $10/25/50$ フルスケール目盛り 50 等分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 精 度 | 1.0 級 ($F.S \pm 1.0\%$) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電圧計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動作方式 | 電子式実効値検出 LCD 7 セグメント表示器 3 衔 $1/2$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指示範囲 | A C $10\sim1999\text{ V}$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAX : 各レンジの約 $105\sim120\%$ で容量オーバーランプ表示 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分解能 | 1 V | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 精 度 | $150/300/600\text{ V}$ レンジ定格に対して $F.S \pm 1.0\% \pm 2\text{ d g t}$ 1100 V レンジ定格に対して $F.S \pm 1.5\% \pm 2\text{ d g t}$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時間計測 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表示器 | 液晶表示器 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 測定単位 | m S E C / H z / S E C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 測定範囲 / 測定分解能 / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 測定精度 | <table border="1"><thead><tr><th>測定単位</th><th>測定範囲</th><th>測定分解能</th><th>測定精度</th></tr></thead><tbody><tr><td>m S E C</td><td>$0\sim99999$</td><td>1 mS E C</td><td>$r d g \pm 10\text{ mS E C}$</td></tr><tr><td>S E C</td><td>$0\sim999.99$</td><td>10 mS E C</td><td>$r d g \pm 10\text{ mS E C}$</td></tr><tr><td>H z</td><td>$0\sim99999$</td><td>1 H z</td><td>$r d g \pm 2\text{ d g t}$</td></tr></tbody></table> | 測定単位 | 測定範囲 | 測定分解能 | 測定精度 | m S E C | $0\sim99999$ | 1 mS E C | $r d g \pm 10\text{ mS E C}$ | S E C | $0\sim999.99$ | 10 mS E C | $r d g \pm 10\text{ mS E C}$ | H z | $0\sim99999$ | 1 H z | $r d g \pm 2\text{ d g t}$ |
| 測定単位 | 測定範囲 | 測定分解能 | 測定精度 | | | | | | | | | | | | | | |
| m S E C | $0\sim99999$ | 1 mS E C | $r d g \pm 10\text{ mS E C}$ | | | | | | | | | | | | | | |
| S E C | $0\sim999.99$ | 10 mS E C | $r d g \pm 10\text{ mS E C}$ | | | | | | | | | | | | | | |
| H z | $0\sim99999$ | 1 H z | $r d g \pm 2\text{ d g t}$ | | | | | | | | | | | | | | |
| 表示器バックアップ時間 | 60 秒 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 接点構造切換 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a/b (AUTO) / 3 端子 OCR-CB 連動 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 入力インピーダンス | 約 $23\text{ k}\Omega$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 検出電圧 | D C $140\sim170\text{ V}$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 検出電流 | 約 0.5 mA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A C. C T (電流トリップ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 検出電流 | A C $3.5\text{ A} \pm 10\%$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A C. D C V (電圧トリップ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 入力インピーダンス | 約 $23\text{ k}\Omega$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 入力範囲 / 有電圧検出 / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無電圧検出 / 不確定領域 | <table border="1"><thead><tr><th>入力</th><th>入力範囲</th><th>有電圧検出</th><th>無電圧検出</th><th>不確定領域</th></tr></thead><tbody><tr><td>A C</td><td>$0\sim120\text{ V}$</td><td>30 V 以上</td><td>8 V 以下</td><td>$9\sim29\text{ V}$</td></tr><tr><td>D C</td><td>$0\sim150\text{ V}$</td><td>24 V 以上</td><td>8 V 以下</td><td>$9\sim23\text{ V}$</td></tr></tbody></table> | 入力 | 入力範囲 | 有電圧検出 | 無電圧検出 | 不確定領域 | A C | $0\sim120\text{ V}$ | 30 V 以上 | 8 V 以下 | $9\sim29\text{ V}$ | D C | $0\sim150\text{ V}$ | 24 V 以上 | 8 V 以下 | $9\sim23\text{ V}$ | |
| 入力 | 入力範囲 | 有電圧検出 | 無電圧検出 | 不確定領域 | | | | | | | | | | | | | |
| A C | $0\sim120\text{ V}$ | 30 V 以上 | 8 V 以下 | $9\sim29\text{ V}$ | | | | | | | | | | | | | |
| D C | $0\sim150\text{ V}$ | 24 V 以上 | 8 V 以下 | $9\sim23\text{ V}$ | | | | | | | | | | | | | |

1.5.3 機能仕様

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3端子OCR-CB連動 試験機能 回路切換時間：10mSEC以内 | 停電状態における3端子OCRとCBの連動引き外し試験において、OCR動作後のCB引き外し電流を確保するため内部電流输出回路を自動的に切換え、入力電源よりCB引き外し電流を供給します。切換えと同時に3端子OCR-CB連動ランプが点灯します。 電流输出回路切換後2秒以内にCB動作が検出されない場合は出力を遮断し、3端子OCR-CB連動ランプが点滅します。 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 警告

- 商用電源や極性のある電源で試験を行なう時は、極性確認を必ず行ってください。3端子OCR・CB連動試験を行なう場合には、商用電源と本器からの出力間に極性を生じます。
- 極性を間違えて試験を行なった場合、電源を短絡（ショート）させると同時に本器や設備機器破損または焼損事故を生じます。また、ショートアーケで人災となることもありますので、必ず極性確認を行ってください。
- 本器の「アースサイドコード」での検電器における極性確認は行なえません。（本体接地コードをアースすることで、極性確認が行なえます）

| | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 試験一設定切換機能 | GCR試験出力レンジ AC 0.25/0.5/1/2.5Aのみ設定側にて出力電流設定が可能。 OCR試験出力レンジ AC 5/10/25(L)/25(S)/50(L)/50(S)Aでは、設定側にしている間は試験スタートを押しても出力せず、試験ランプを点滅する。 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ブザー

| | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 保護継電器動作時 C.CHECK | ピピッ ピ――接点が閉じている時、または電圧が印加時 |
| 電圧位相出力反転機能 | DGR試験時に、電圧位相出力反転スイッチを切換えることで、電圧出力を180°反転出力させ、DGRの不動作試験（逆相）がワンタッチで行えます。 |

 注意


- 電圧出力は、試験器電源に対して、絶縁トランスにて絶縁されていますが、電圧コードの黒コード黒クリップ（E）は、必ず接地側に接線してください。

| | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電流検出方式切換機能 | 電流計の計測検出方式を、「実効値検出」とするか、「平均値検出」とするかを選択して設定することができます。 静止型OCRを試験する場合は、試験する継電器の電流検出方式に合わせて設定してください。 誘導型OCRは実効値検出となりますので、「実効値」側に設定して試験してください。 継電器の電流検出方式が不明な場合は「実効値」側で試験していただき、動作値、動作時間などの試験結果に疑義を生じた場合は「平均値」側で再度試験を行ってください。 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 注意

- 各継電器の電流検出方式につきましては、各継電器メーカーへお問合せください。

1.6 ブロック図

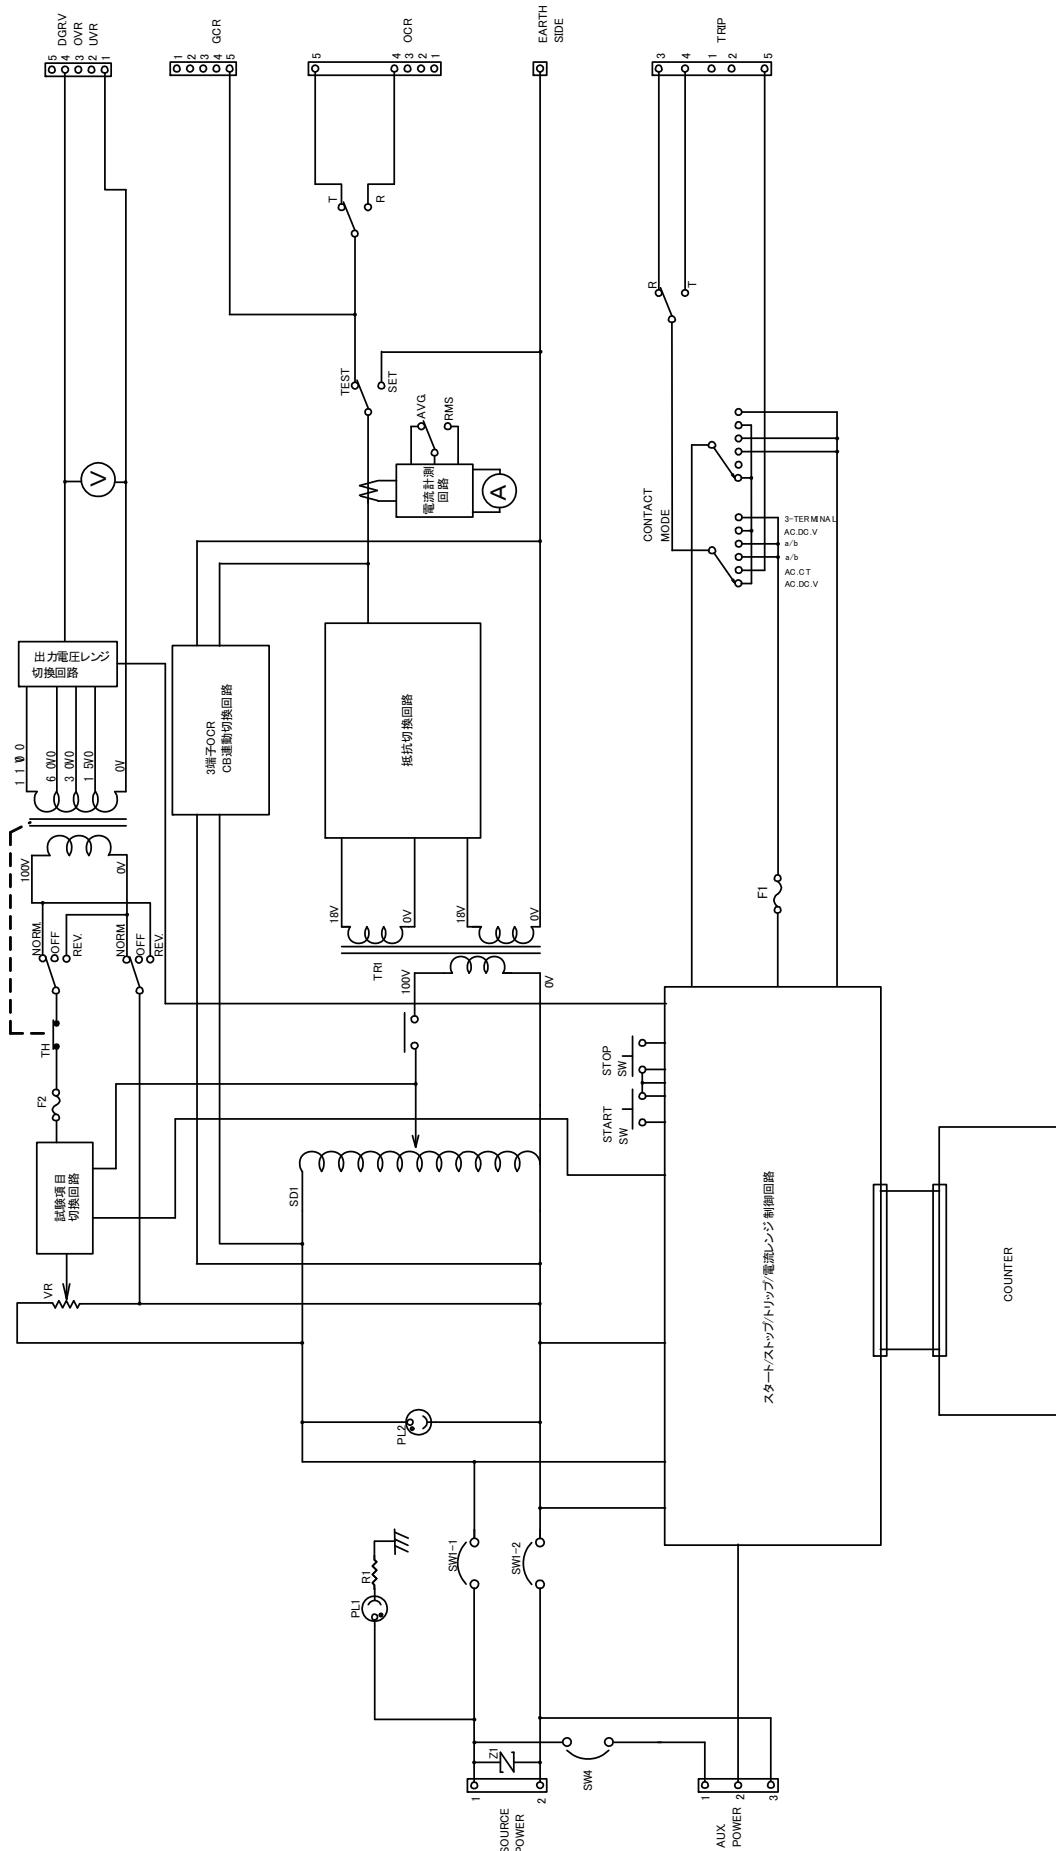

4118-014ST003

第 2 章

基本機能

4118-014ST003

2.1 基本機能

極性確認ランプ (POLARITY)




**極性確認
POLARITY**

- ① 商用電源もしくは接地された電源をご使用される場合
本体の接地端子に接地線で接地を取るか、又は、電源コネクタの金属部に手を触れて、ランプが点灯することを確認してください。
点灯しない場合は、電源プラグの差込を逆にして点灯することを確認してください。
- ② 移動用の発電機（接地されてない）をご利用になる場合は電源プラグの差込をどちら側にしても極性ランプは点灯します。
- ③ 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。検電器にて極性を確認する場合は、補助電源スイッチをONにして、補助電源コードもしくは補助電源コネクタにて極性確認を行ってください。
補助電源コードでの極性確認
赤クリップで検電器が動作／黒クリップで検電器が不動作

⚠ 注意

- ・ 必ず本体の接地端子を接地コードで接地し、極性確認を行ってください。
- ・ 3端子OCR-CB動作と同時に、商用電源の極性がアースサイドコードに生じますので、必ず電源の極性を合わせてください。

補助電源 (AUX. POWER)

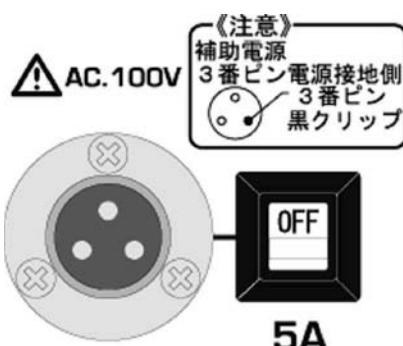

**補助電源出力
AUX. POWER**

補助電源は、主に3通りの使い方があります。

- ① 静止形継電器試験用の補助電源として使用する場合。
- ② CBと継電器の連動試験を行う場合のCB電源。
- ③ 他の機器への電源として使用する場合。

補助電源の使用手順

- ① 補助電源が使用対象接続機器に適応（AC 100V／極性）しているか確認します。
- ② 補助電源スイッチをONにすると電圧が出力されます。

⚠ 注意

- ・ AC 100Vの電源コネクタ（電源入力）の入力電圧が出力されます。
- ・ 他の機器へ補助電源コードを接続する場合は、補助電源スイッチがOFFであることを確認してください。補助電源スイッチがONのままであると、感電の危険性がありますので充分注意してください。
- ・ 極性確認ランプが点灯している状態で補助電源スイッチをONにすると、コードの赤クリップには非接地側が出力されます。したがって、赤クリップを接地側に接続または、接触させると電源が短絡し非常に大きな電流が流れます。危険ですので注意してください。
- ・ 補助電源（5 A サーキットブレーカー）の容量は500VA（5A）までとなっています。

⚠ 警告

- ・ 補助電源出力のP1、P2より試験器電源を取り込むことは非常に危険です。絶対に行わないでください。このような使用方法により発生した、いかなる損害、損失、傷害等に関して、弊社は一切その責任を負いません。

試験ボタン

ストップ
STOP試験
TESTスタート
START

STARTボタンを押すと電流が出力されランプが点灯します。
STOPボタンで出力は遮断します。

OCR/GCR試験出力レンジ

AC 5A／10A／25A(L)／25A(S)／50A(L)
／50A(S)では「GCR用電流出力設定スイッチ」を「設定(SE T)」側にしている間は試験スタートを押しても出力せず、試験ランプを点滅させます。

スタートさせる場合は「試験(TEST)」側に切換えてください。

GCR専用電流出力設定用スイッチ



注意

- GCRの試験で使用するスイッチです。
- 設定(SE T)側で電流を設定した場合、5Aレンジ以上のOCR試験が出来ません。OCRの試験を行う時は試験側で実際のリレー負荷電流を流して設定試験をしてください。

R相／T相切換スイッチ

試験相
TEST PHASE

OCR試験のとき、電流出力相を切り替えます。

また、試験項目切換スイッチの位置に関係なく、トリップコードの検出相を切り替えます。


電圧計レンジ切換スイッチ



電圧計レンジは、出来るだけ目盛板の2／3付近で読みとれるレンジに合わせてください。

INPUTにすると、150Vレンジで電源コネクタに印加されている電圧が電圧計に示されます。

試験項目切換スイッチ

試験項目
TEST MODE

試験する继電器の試験項目に合わせます。

- OCR … 過電流继電器試験
- GCR … 地絡继電器試験
- OVR … 過电压继電器試験
- UVR … 不足电压继電器試験
- DGR … 地絡方向继電器試験

電圧位相出力反転スイッチ


電圧位相出力反転
PHASE SHIFT(180°)

試験項目切換スイッチがDGRのとき、電圧出力位相を電源電圧と同相または、逆相にするかを選択出来ます

NOTE

- 電圧位相反転スイッチがOFFの時、電圧は出力されません。
- 電圧出力中に切り換えると故障の原因となりますので電圧出力中の切換はしないでください。

接点構造切換スイッチ

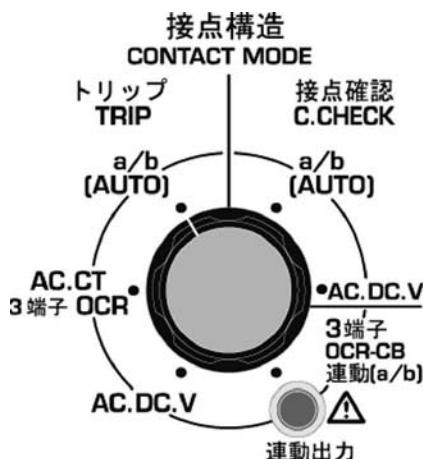

T R I P トリップ側 (左側)

動作時間試験などの继電器の動作時に試験器の動作や遮断・トリップを検出させるときに使用します。

- ① a／b (A U T O)

继電器からの接点出力が無電圧接点のみの場合に使用します。
继電器の接点状態を内蔵マイコンが自動判定し、接点の状態が変化した時点で自動的に試験器出力を遮断します。

- ② A C . C T

3端子（電流引き外し）OCRの単体試験の場合に使用します。

- ③ A C . D C . V

继電器の動作時に、接点に電圧が出力・喪失される場合に使用します。（A. C 電圧、D. C 電圧どちらでも入力範囲内で共通使用できます）

C. C H E C K 接点確認側 (右側)

继電器が動作しても試験器の出力を遮断せずに、内蔵ブザーで動作の確認を行いたい時に使用します。

（動作電流値試験などの動作測定値を読みとるときに使用します）

- ① a／b (A U T O)

继電器からの接点出力が無電圧接点のみの場合に使用します。

- ② A C . D C . V

继電器の動作時に、接点に電圧が出力される場合に使用します。

（A C 電圧、D C 電圧どちらでも入力範囲内で共通使用できます）

3端子OCR-CB連動 (a／b)

3端子（電流引き外し）OCRとCB連動試験を行う場合は、停電試験または所内電源試験に関わらず、必ずこのレンジを使用します。

停電試験の場合、トリップコードはCBのいずれか1相の開閉接点に直接接続します。所内電源での試験の場合は、トリップコードは使用しません。

3端子OCR-CB連動出力ランプ

OCRとCBの連動試験で内部の電流出力切換回路が動作したときに点灯します。電流切換回路が動作してCBに動作電流を出力してから2秒以内にCBの動作が検出されない場合に、電流出力を停止し「3端子OCR-CB連動出力ランプ」を点滅させます。

その場合、もう一度继電器が3端子（電流引き外し）OCRであることを確認いただいた上で、各配線接続を確認していただき、再試験を行ってください。又、CBの接点に接続されているトリップコードの接続を確認してから再試験してください。

⚠ 注意

- 接点構造切換スイッチは、電流を出力した状態で絶対に切換えないでください。スイッチの破損原因となります。

NOTE

- 继電器の接点構造が分からぬ場合は、接点構造切換スイッチをA C . D C . V→A C . C T→a／b (A U T O) の順に切換えて試験を行ってください。
- カウンタを使用しない時は、接点構造切換スイッチをC. C H E C K側にしてください。

電流出力レンジ切換スイッチ



電流出力と電流計のレンジ切換が連動します。

試験電流値がなるべく電流計の目盛板の2／3付近で読みとれるレンジに設定してください。

25A(L) / 25A(S) / 50A(L) / 50A(S) の説明
(L) ラージレンジ：

OCRや盤内配線抵抗が小さい時に使用します。

電流出力調整が容易に行えます。

(S) スモールレンジ：

(L) レンジで本器の電源容量が過負荷になったり、求める電流が流し(出力)きれない場合は(S)レンジをご使用ください。

タイムオーバーランプ

大きな電流出力値に対して、電流出力時間をセーブします。

OCRの最小動作電流試験や動作時間試験の電流設定時に、下記の各電流値に対するセーブ時間を超過すると、電流出力を停止して、「タイムオーバーランプ」が点灯します。

この場合には、「電流電圧調整器」ツマミを0位置に戻して再試験を行ってください。

セーブ時間内に電流出力試験及び設定を行ってください。

[電流値に対するセーブ時間]

| | |
|-------------|-----|
| 40A以上～50A | 10秒 |
| 30A以上～40A未満 | 15秒 |
| 20A以上～30A未満 | 20秒 |
| 10A以上～20A未満 | 30秒 |
| 10A未満 | 連続 |

容量オーバーランプ

電流出力と電流計のレンジ切換が連動します。

「電流電圧調整器」を回しそうたり、戻さないでスタートしたりして、電流出力レンジで定めた電流を超過した場合に、電流出力レンジに対しての過電流や電流出力容量オーバーを検知して電流出力を停止、「容量オーバーランプ」が点灯または点滅表示します。

過電流検知時には点灯し、電流出力容量オーバー検知時には点滅します。

この場合には、「電流電圧調整器」ツマミを0位置に戻して再試験を行ってください。

OVR/UVR・DGRの試験では、電圧出力と電圧計のレンジ切換えが連動しています。

スタート後、出力電圧が電圧計の各レンジで定めた電圧を超過した場合に、容量オーバーランプが点滅表示します。

電流検出切換スイッチ




電流計の計測検出方式を、「実効値検出」とするか、「平均値検出」とするかを選択して設定することができます。

静止型OCRを試験する場合は、試験する继電器の電流検出方式に合わせて設定してください。

誘導型OCRは実効値検出となりますので、「実効値」側に設定して試験してください。

继電器の電流検出方式が不明な場合は「実効値」側で試験していただき、動作値、動作時間などの試験結果に疑義を生じた場合は「平均値」側で再度試験を行ってください。一例として、オムロン社製「K2CA-DO」は、「平均値」側を選択して試験を行ってください。




注意


- 各继電器の電流検出方式につきましては、各继電器メーカーへお問合せください。

カウンタ

カウンタの操作

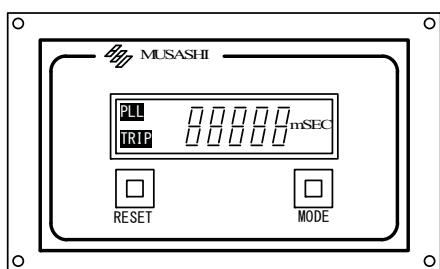

MODEキー : MODEキーを押す毎に測定単位の表示は以下の順で切り換わります。




「Hz」とは、サイクル数を示しています。

「PLL」とは、出力電流電圧の周波数が、入力電源に同期していることを示しています。

RESETキー : 表示値が0になります。


カウンタの表示例

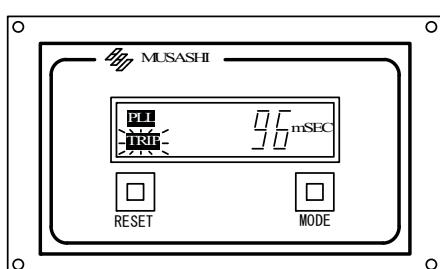


繼電器が動作して、トリップ機能が働いた状態の時、表示値は動作時間を表示しています。

(接点構造切換スイッチがTRIPトリップ側にある場合)

RESETボタンを押さなくとも、試験ボタンの「スタート」を押して試験を行った時に、前回計測した時間表示は自動的にリセットされ、新たに計測された時間が表示されます。

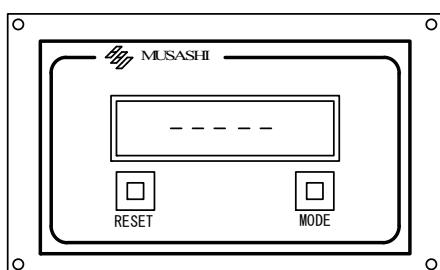

C.CHECK時（電圧が印加されていない。または接点が開）の表示です。

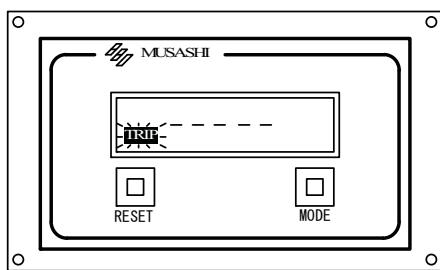

C.CHECK時（電圧印加されている。または接点が閉）の表示です。

4118-014ST003

第3章

試験手順

4118-014ST003

3.1 試験用電源について

試験用電源電圧

本器の使用電源定格は AC100V 1φ 50Hz／60Hz です。
電源電圧は AC 90V～110V の電圧範囲でご使用ください。
電源の種類は商用電源の他、発電機電源でも使用可能です。
以下の [電源の使用条件] を確認してご使用ください。

商用電源の使用条件

次の項目を確認してください。

| 項 目 | 確 認 事 項 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>電源に使用する電路のブレーカーは、定格電流 15A 以上としてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 電路のブレーカー定格が 15A 以下の場合には過電流で動作する可能性があります。 |
| 2 | <p>電源に使用する電路のブレーカーが漏電遮断機能（E L B）付の場合、試験器の補助電源アース側を接地すると E L B が動作して電源入力が遮断される場合があります。</p> <p>電源コードを接続する前に必ず確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ブレーカーが E L B 付の場合は、ブレーカーの電源側（1 次側）から電源を取り入れてください。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>△ 注意</p> <ul style="list-style-type: none"> O C R と C B 連動試験時に E L B 付き電源を使用した場合、正しい極性にて結線していても E L B が動作することがあります。 </div> |
| 3 | 電源コードは付属の 電源コードを使用してください。 |
| 4 | <p>電源スイッチを投入（O N）する前に、検電器または極性確認ランプで入力電源の極性を確認してください。極性確認ランプが点灯している状態が正しい極性です。</p> <ul style="list-style-type: none"> 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。検電器にて極性を確認する場合は、補助電源スイッチを O N にして、補助電源コードもしくは補助電源コネクタにて極性確認を行ってください。 補助電源コードでの極性確認 赤クリップで検電器が動作／黒クリップで検電器が不動作 |
| 5 | 試験器の入力電源電圧が AC 90V～110V の電圧範囲内であることを確認してください。 |
| 6 | <p>電源コードに平行ビニールコードのテーブルタップを接続して延長する時は、電線太さは 2.0 mm^2 以上・長さ 30m 以内で使用してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 電線が細く、長い場合には電圧降下により試験不能となる場合があります。 |
| 7 | <p>電源コードに電工ドラムを接続して延長する時、電線太さは 2.0 mm^2 以上・長さ 30m 以内のドラムを使用してください。また、電線をドラムに巻いた状態では使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 電線が細く、長い場合には電圧降下により試験不能となる場合があります。 電線をドラムに巻いた状態で使用すると、線インピーダンスの増大により電圧降下を生じます。 |

発電機電源の使用条件

次の項目を確認してください。

| 項 目 | 確 認 事 項 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 電源に使用する発電機は定格容量 900VA 以上の高容量型を用いてください。 ・容量不足の発電機では、試験時の負荷変動で電圧降下して試験不能となる場合があります。 |
| 2 | 発電機を選定する時は、電圧変動・周波数変動が小さく波形歪みの少ない性能のものを用いてください。 |
| 3 | 試験器の電源コードは、付属の 電源コードを使用してください。 |
| 4 | 携帯型発電機を電源に用いる場合は、電源の極性確認は必要ありません。 ・ <u>大型仮設発電機(接地付)または設置型非常用発電機を使用する場合は、商用電源と同様に必ず極性確認を行ってください。</u> |
| 5 | 試験器の電源入力電圧が AC 90V～110V の電圧範囲内であることを確認してください。 |
| 6 | 発電機の出力周波数設定が試験周波数であることを確認してください。 |
| 7 | 電源コードに平行ビニールコードのテーブルタップを接続して延長する時は、電線太さは 2.0 mm ² 以上、長さ 30m 以内で使用してください。 ・電線が細く、長い場合には電圧降下により試験不能となる場合があります。 |
| 8 | 電源コードに電工ドラムを接続して延長する時は、電線太さは 2.0 mm ² 以上、長さ 30m 以内のドラムを使用してください。また、電線をドラムに巻いた状態では使用しないでください。 ・電線が細く、長い場合には電圧降下により試験不能となる場合があります。 ・電線をドラムに巻いた状態で使用すると、線インピーダンスの増大により電圧降下を生じます。 |

900VA 以上の発電機をご使用ください。

OCR 試験において、OCR と盤内配線抵抗が 0.3Ω 以上あると電源容量が 1kVA を超えて、900VA の発電機では 50A を流せないことがあります。

また、同抵抗が 0.6Ω 以上の場合、50(S)A レンジで約 33A 以上電流を出力した時に、電源容量 900VA を超えて試験不能となります。

エコドライブ付の 900VA 発電機で、容量上限でご使用になられる時は、発電機の出力電圧が降下する場合がありますので、発電機のエコドライブは「OFF」にしてください。

3.2 試験を始める前に

以下の手順で作業を進めてください。

| 設備の準備 | 手 順 | 操 作 |
|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 遮断器（C B）を遮断し、負荷側を開放します。 |
| | 2 | 断路器（D S）を開いて、負荷側を開放します。 ⚠️ 警告 <ul style="list-style-type: none">・ フック棒の操作時は、電気用ゴム手袋を着用してください。 |
| | 3 | 高圧検電器で母線が無電圧になっていることを確認します。 |
| | 4 | 電路の負荷側の3線を、短絡アースを使用して確実に接地回路へ接続してください。 ⚠️ 警告 <ul style="list-style-type: none">・ 短絡アースは、感電の危険を防止する安全器具です。事故を未然に防ぐためにも必ずご使用ください。 |

| 本器の設置 | 手 順 | 操 作 |
|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 接地コードを筐体アース端子に接続し、クリップ側を接地回路へ接地します。 |
| | 2 | 電源コードを電源コネクタへ接続し電源コンセントからAC100Vを供給します。 |
| | 3 | 極性確認ランプの確認 ⚠️ 警告 <ul style="list-style-type: none">・ 極性確認ランプが消灯している場合は、プラグを差し替えて再度確認してください。 |

⚠️ 警告

- ・ 電源として移動式の発電機(電源が接地されていない)をご使用されている場合、電源プラグを差し替えても、極性ランプはどちら側でも点灯します。
- ・ 商用電源で試験を行う場合は、必ず極性確認を行ってください。特に補助電源を使用する場合や、3端子OCR・CB連動試験を行う場合には、商用電源と本器からの出力間に極性を生じます。
極性を間違えて試験を行い電源をショートさせると、本器や設備機器を破損することがあります。また、ショートアークで人災となることもありますので、必ず極性確認を行ってください。
- ・ 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。

⚠️ 注意

- ・ 本器と電流ブースターRA-100形とを組み合わせてのご使用はできませんので、ご注意ください。

3.3 過電流継電器試験

過電流継電器(Over Current Relay)は、電路の短絡事故や負荷側の過負荷による過電流を変流器(Current Transformer)で検出して、その大きさによって動作する保護用継電器です。

この試験器は、JIS C4602(高圧受電用過電流継電器)に規定される過電流継電器の動作電流特性試験および動作時間特性試験を行うことができます。

3.3.1 試験準備

被試験継電器の確認

本書では、過電流継電器の種類、試験方法別に試験方法を説明しています。特に、電流引き外し式OCR(3端子OCR)については、弊社製マルチリレーテスターIP-Rシリーズとは「接点構造切換スイッチ」の操作が異なる部分がありますので、各々の試験操作についてよくご確認の上、試験を行ってください。


試験に先立ち、試験する過電流継電器(OCR)とCBの引き外し方式を確認してください。

- OCRおよびCBの銘板、端子名、取扱説明書、カタログ、現場の結線図などから確認します。


引き外し方式により、試験結線および接点構造切換スイッチの操作が異なります。

- 電流引き外し方式：3端子OCR(変流器二次電流引き外し方式)
- 電圧引き外し方式：4端子OCR(有電圧/無電圧/コンデンサ引き外し方式を含む)

また、継電器の型式名、内部構造、タップの種類、動作ロック方法、動作特性、以前の試験結果などを事前に確認していただくと現場での試験をスムーズに進めることができます。

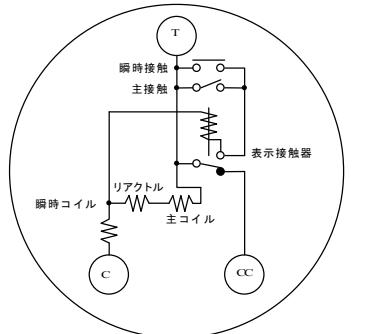


電流引き外し方式：3端子OCR

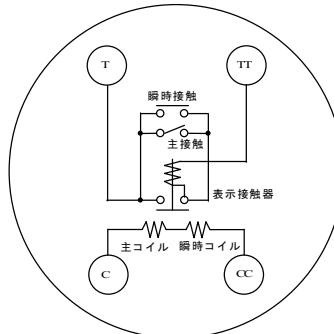

電圧引き外し方式：4端子OCR

過電流継電器試験の内部回路例

参考：高圧受電盤試験端子の結線例

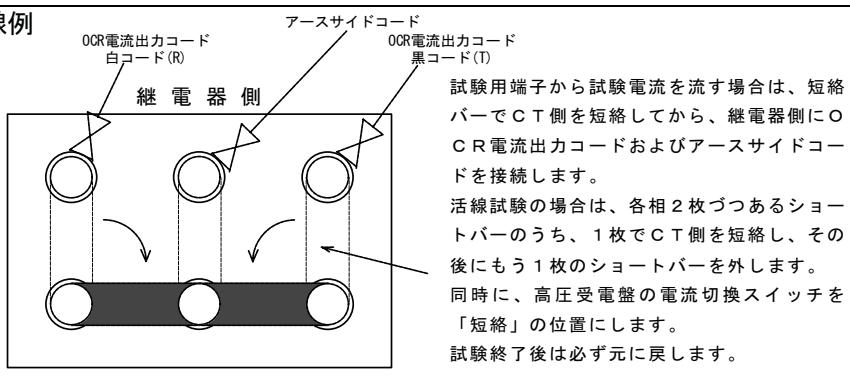

C T 側


高圧受電盤試験用端子の結線例




警告

- 無停電で試験を行う場合は、常用プラグ端子を試験プラグ端子に交換します。試験端子がない場合、活線時はCT端子のCT2次側を必ず常時短絡してください。絶対に開放しないでください。
- CTの2次側を開放のまま試験するとCTの焼損や過電圧が発生して非常に危険です。
- 試験用端子にて試験する場合は、必ず高圧受電盤の電流切換スイッチを「短絡」または「SHORT」「切」等の位置にしてください。R・S・Tの電流計側の位置にあると大きな試験電流がメーターに流れて損傷されることがあります。

過電流继電器のパネル例

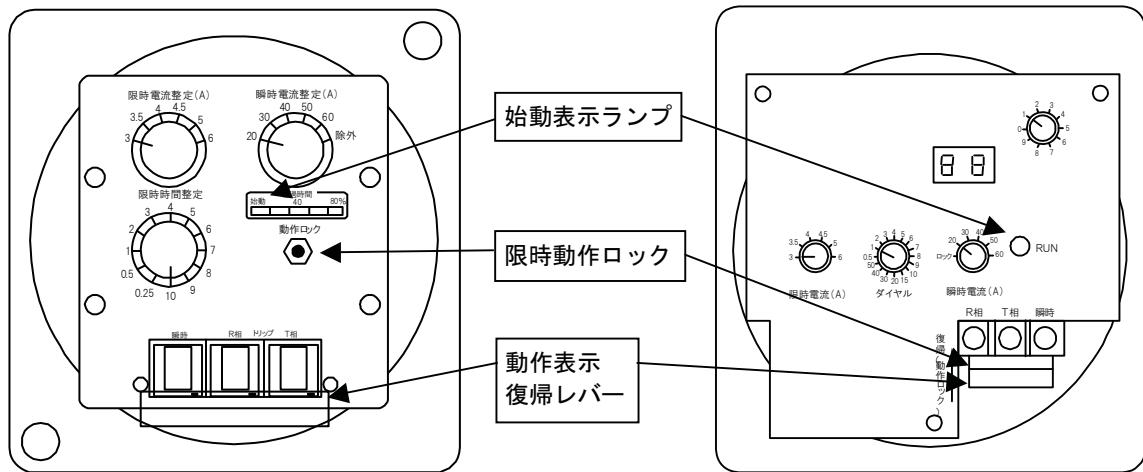

静止型過電流继電器のパネル例

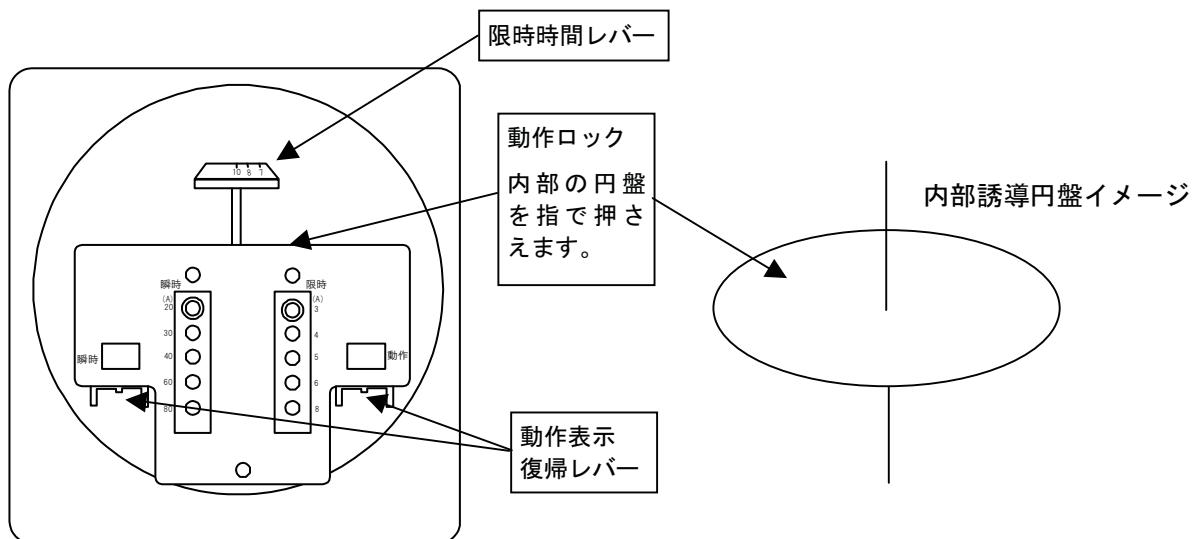

誘導型過電流继電器のパネル例


試験の電源環境

1. 停電試験

- 1) 所内電源を停電し、試験用に別電源(発電機等)を用意して試験を行います。
- 2) 別電源にて試験しますので、試験器のトリップコードによりOCRまたはCBの動作を検出して試験器の試験出力を停止させるため、必ずトリップコードを使用し、試験器の「接点構造切換スイッチ」をOCRまたはCBの動作接点に合わせて試験(トリップ検出)を行ってください。
- 3) OCRの限時要素の動作時間試験や瞬時要素の試験では、OCRの電流定格以上の試験電流を流しますので、短時間で行わないとOCRやCBの内部コイルを焼損させることができますのでご注意ください。
- 4) 電流引き外し式OCR(3端子OCR)の場合、トリップ検出を行わないとOCRの動作と同時にOCR内部補助接点よりアークが繰り返し発生します。この症状を発生させますと、OCRの内部接点を損傷させますので、必ずトリップ検出をさせてください。


①電流引き外し式OCR(3端子OCR)の単体試験の場合

トリップコードをOCRのT(T1)・CC(C2T2)端子に接続し、「接点構造切換スイッチ」を「AC.CT 3端子OCR」に設定してください。

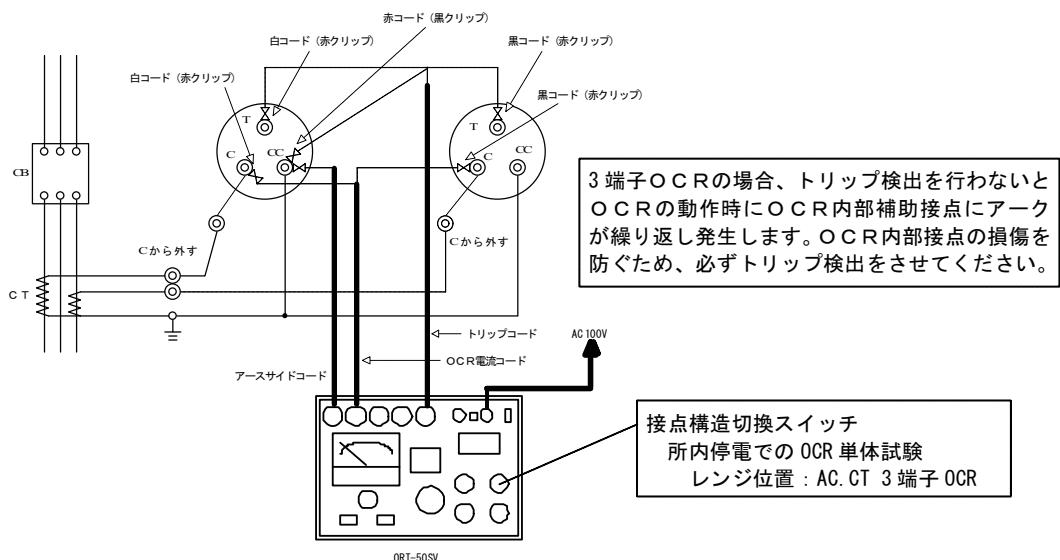

②電流引き外し式OCR(3端子OCR)とCBの連動試験の場合

トリップコードをCBのいずれか1相の電源側および負荷側に接続し、「接点構造切換スイッチ」を「3端子OCR-CB連動(a/b)」に設定してください。

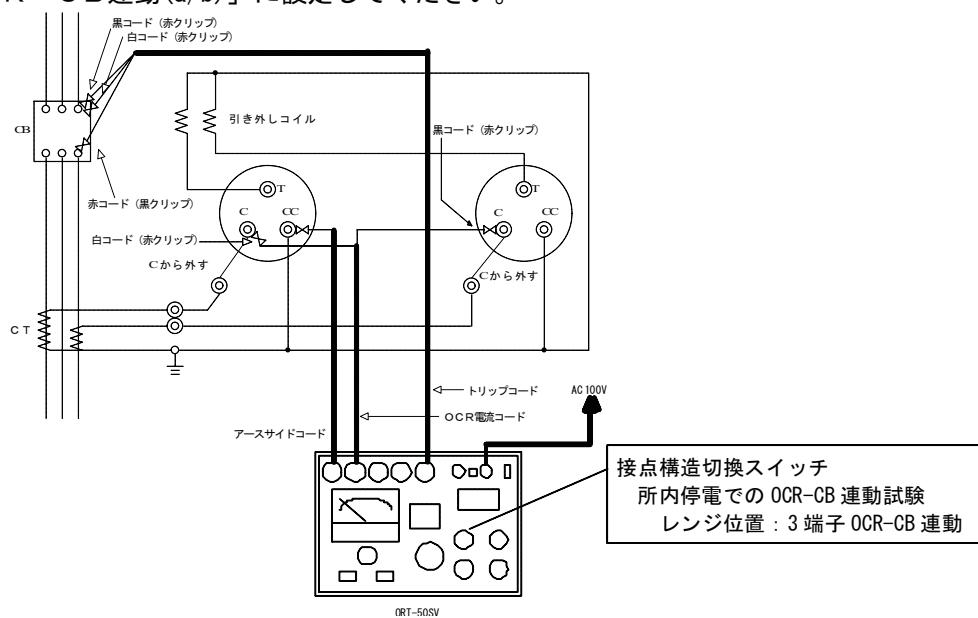

*電圧引き外し式OCR(4端子OCR)の場合は「a/b(AUTO)」に設定して試験してください。

試験の電源環境

2. 活線試験(危険ですので、十分な知識と安全用具・器具がない場合は行わないでください)

1) 所内電源を活かしたままの試験となりますので大変危険です。原則として一旦停電して試験配線を行います。試験条件と処理方法、盤と継電器のシーケンスの知識と経験が十分に必要となります。


2) OCR試験では、CTの2次側を切り離して試験電流を流しますので、活線でのCT2次側の処理とその作業の知識と経験が必要です。

3) 電流引き外し式OCR(3端子OCR)の試験では、OCRとCBの連動で試験を行います。高圧が充電されているCBの端子には絶対にトリップコードを接続しないでください。

4) 活線での電流引き外し式OCR(3端子OCR)とCBの連動試験の場合、OCRの動作によりその試験電流でCBが動作します。CBの動作(開放)により所内が停電し、試験器の電源が遮断され試験電流が停止します。このことにより、連動動作時間が測定され、OCRとCBのコイル・接点が保護されます。


①電流引き外し式OCR(3端子OCR)の単体試験の場合

トリップコードをOCRのT(T1)・CC(C2T2)端子に接続し、「接点構造切換スイッチ」を「AC.CT 3端子OCR」に設定しますが、試験結線作業は危険であり感電事故の恐れや、万が一CT2次側をオープンにするとCT端子間に高圧が発生し設備を焼損させることとなります。

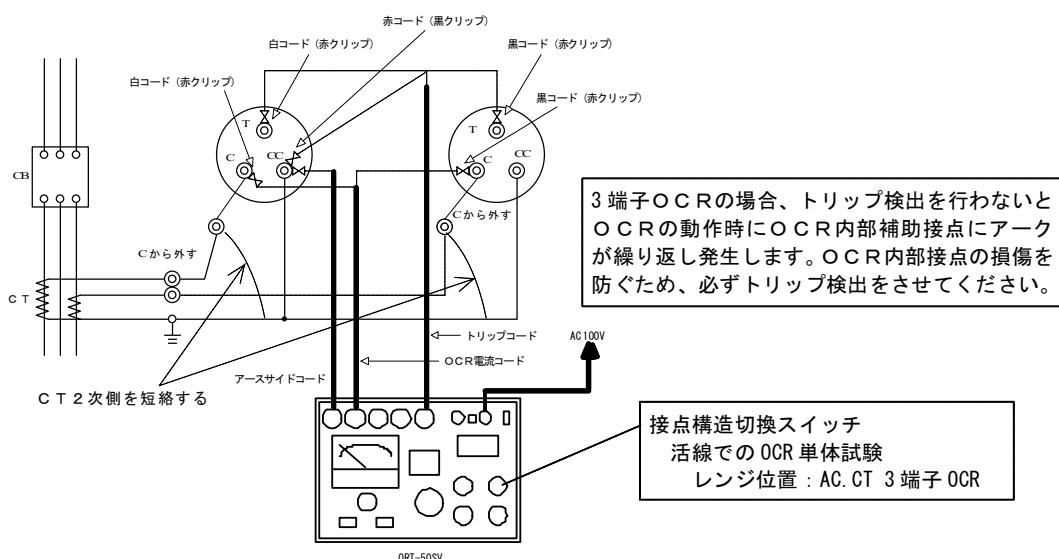

②電流引き外し式OCR(3端子OCR)とCBの連動試験の場合

トリップコードを使用せず、「接点構造切換スイッチ」を必ず「3端子OCR-CB連動(a/b)」に設定してください。IP-Rシリーズとは異なり、「a/b(AUTO)」では連動引き外しができません。

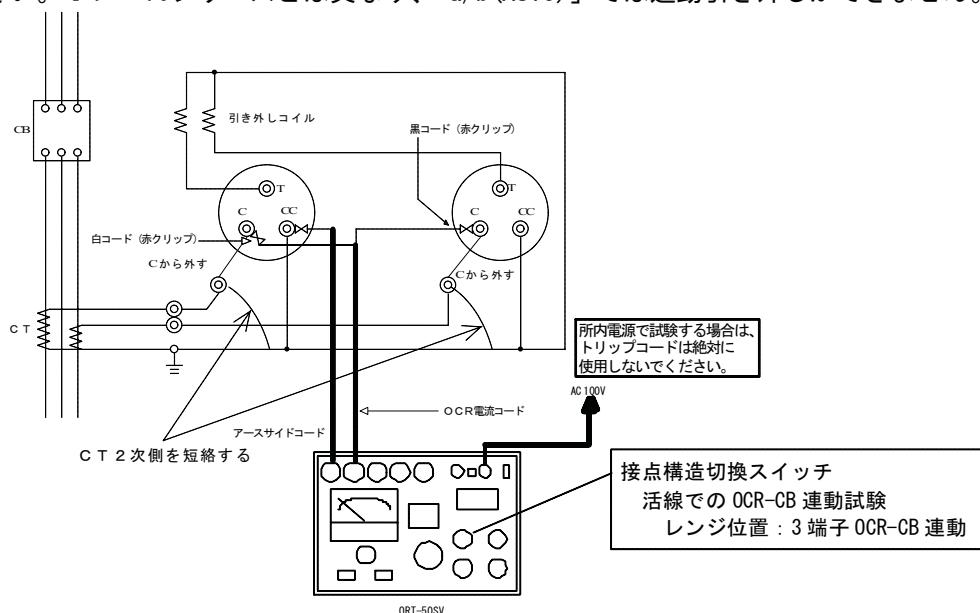

※電圧引き外し式OCR(4端子OCR)の場合は「a/b(AUTO)」に設定して試験してください。

3.3.2 3端子(電流引き外し式)OCRの停電状態での単体試験

(1) 限時要素の動作電流試験

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 接地コードを筐体アース端子に接続し、クリップ側を接地回路へ接地します。 |
| 2 | 定格容量 900VA 以上の発電機等、試験用電源を準備し、電源を起動します。 P. 24 「発電機電源の使用条件」をご参照ください。 |
| 3 | 電源コードのコネクタを本器の電源コネクタへ接続し、電源コードのプラグを試験用電源の出力コンセントへ接続して AC100V を供給します。 |
| 4 | 仮設用発電機等、接地付の電源を使用する場合は、極性確認ランプの点灯を確認してください。 |



警 告

- ・ 極性確認ランプが消灯している場合は、プラグを差し替えて再度確認してください。
- ・ 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。
- ・ 電源として移動式の発電機(電源が接地されていない)をご使用されている場合、電源プラグを差し替えて、極性ランプはどちら側でも点灯します。

本器の各スイッチ及びツマミを以下の設定とします。

| 名 称 | 位 置 |
|-------------------|-----------------------|
| 電流電圧調整器 | O位置 |
| 電源スイッチ | OFF |
| 補助電源スイッチ | OFF |
| G C R 電流出力設定用スイッチ | TEST |
| 接点構造切換スイッチ | トリップ側 AC. CT 3 端子 OCR |
| 電流出力レンジ切換スイッチ | 50A (L) |
| 電流検出切換スイッチ | 実効値 ※1 |
| R相／T相切換スイッチ | R相 |
| 電圧計レンジ切換スイッチ | I N P U T |
| 電圧調整／VR基準電圧調整器 | O位置 |
| 電圧位相出力反転スイッチ | 通常 |

※1) 継電器の電流検出方式に合わせます。

本器の操作
(コードの接続)

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|----------------------|------------|
| 1 | 下記のコードを本器コネクタに接続します。 | |
| | アースサイドコネクタ | アースサイドコード |
| | OCRコネクタ | OCR電流出力コード |
| | トリップコネクタ | トリップコード |

継電器の操作
(継電器の接続)

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 継電器裏面のC端子の接続を外します。(図1参照) | |
| 2 | 継電器の端子に下記のコードを接続します。 | |
| | R相継電器のC(C1)端子 | OCR電流出力コードの白コード(R) |
| | T相継電器のC(C1)端子 | OCR電流出力コードの黒コード(T) |
| | R相もしくはT相継電器のCC(C2T2)端子 | アースサイドコード トリップコードの赤コード(COM) |
| | R相継電器のT(T1)端子 | トリップコードの白コード(R) |
| | T相継電器のT(T1)端子 | トリップコードの黒コード(T) |
| 3 | 継電器のカバーを外します。 | |
| 4 | 高圧受電盤の電流計の切換スイッチを「短絡」または「SHORT」の位置にします。 | |

3端子(電流引き外し式)OCRの停電状態での単体試験

結線図

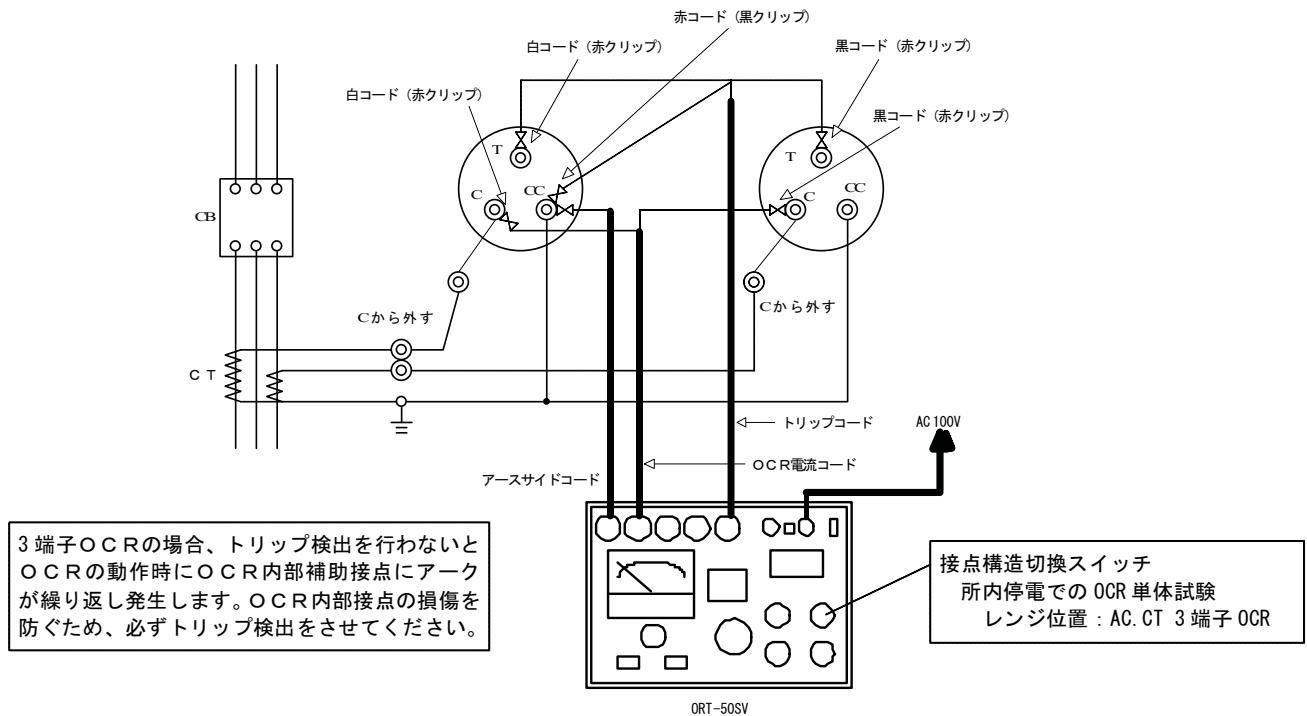


図1 限時要素の動作電流特性試験

⚠ 警告

- 電源スイッチを入れる前に、電源の極性確認を行ってください。
- 試験用端子を使用する場合
 - 停電状態で試験する場合は、CT回路と接続している各相の短絡バーを取り外してください。
- 試験用端子がない場合
 - 接続を行うときは、CTからOCRへの既設配線を取り外して試験コードをOCRのC(C1), CC(C2)端子へ接続するため、設備の停電状態を確認してから結線を行ってください。

⚠ 注意

- OCR試験において、OCRと盤内配線抵抗の合計が0.3Ω以下の場合50Aまで、0.6Ω以下の場合、50(S)Aレンジで約33Aまで出力が可能です。
- 本器は低消費電力のため、試験出力容量も低電力となっています。3端子(電流引き外し式)OCRにおいて、年式の古い誘導型の場合や内部接点の接触抵抗が増加している場合など、出力電流が制限されたり動作時間にばらつきを生じる場合があります。
- OCRの内部接点を磨くなどしても規定の試験電流を印加できない場合や、規定の動作時間とならない場合は、試験タップを最低タップとするか、弊社IP-Rシリーズおよび2kVA以上の発電機を準備していただき試験を行うなどの対応をご検討ください。
- 電流検出切換スイッチ「実効値」側で試験し、動作値、動作時間などの試験結果に疑義を生じた場合は「平均値」側で再度試験を行ってください。

3端子(電流引き外し式)OCRの停電状態での単体試験

| 继電器の操作 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----|-----------------------------------------------------|
| | 1 | 限時要素の動作時間整定を「1」の目盛位置にします。 |
| | 2 | 限時要素を試験タップ値にします。 JIS C4602 では限時要素を最小動作電流整定値にします。 |

| 继電器の試験 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 電流出力レンジを試験電流値(試験タップ値)に適したレンジに合わせます。 電流出力レンジ設定例 : 3A タップ(5A レンジ) |
| | 2 | 接点構造切換スイッチが「トリップ側 AC.CT 3端子 OCR」に設定されていることを確認します。 |
| | 3 | 電源スイッチをONにします。 |
| | 4 | スタートスイッチを押します。 |
| | 5 | 電流電圧調整器を時計方向にゆっくりと回し、继電器が動作開始する電流値を電流計の指示値より読み取ります。この値がR相側继電器の動作電流値となります。 继電器動作開始例 誘導型の場合 : 円盤が動き始める 静止型の場合 : 表示の点灯、始動ランプの点灯など、继電器の仕様をご確認ください。 |
| | 6 | 電流電圧調整器を0の位置に戻し、ストップスイッチを押します。 |
| | 7 | R相/T相切換スイッチをT相側に切換えます。 |
| | 8 | 手順4~6と同様に試験し、T相側继電器の動作電流値を読み取ります。 |
| | 9 | 電源スイッチをOFFにします。 |

JIS C4602 では動作電流整定値における動作開始(始動)電流値を測定します。

[参考]

J I S C 4 6 0 2 高圧受電用過電流继電器

| 項 目 | 性 能 |
|-----------|--------------------|
| 限時要素の動作電流 | 整定電流値に対して誤差が ± 10% |

重 要

所内停電状態(発電機等での別電源にて試験用電源を確保)で3端子OCR(電流引き外し式OCR)の単体試験を行う場合は、OCRのC(C1)・T(T1)端子の既設配線を外し、T(T1)端子とCC(C2T2)端子(R相とT相の各CC(C2T2)端子間は短絡)にトリップコードを接続して「接点構造切換スイッチ」を「AC.CT(3端子OCR)」レンジにて試験を行ってください。(図1参照)

- 3端子OCRが動作し、OCR内の補助接点が接触するとアークが発生します。
- トリップコードをOCRのT(T1)・CC(C2T2)端子に接続して試験を行うと、OCR動作と同時に試験器からの出力電流が停止しますので、OCR内部接点のアークが発生せず、OCR内部接点を傷めません。



注意

- 試験ランプ(スタートスイッチ)が点滅している場合は、GCR電流出力設定スイッチが「設定」(SET)側に切換えられています。5Aレンジ以上を使用するOCR試験では「試験」(TEST)側に切換えて試験を行ってください。

3 端子(電流引き外し式)OCR の停電状態での単体試験

(2) 限時要素の動作時間試験

| 本器の設置 | | 手 順 | 操 作 |
|-------|--|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 接地コードを筐体アース端子に接続し、クリップ側を接地回路へ接地します。 |
| | | 2 | 定格容量 900VA 以上の発電機等、試験用電源を準備し、電源を起動します。 P. 24 「発電機電源の使用条件」をご参照ください。 |
| | | 3 | 電源コードのコネクタを本器の電源コネクタへ接続し、電源コードのプラグを試験用電源の出力コンセントへ接続して AC100V を供給します。 |
| | | 4 | 仮設用発電機等、接地付の電源を使用する場合は、極性確認ランプの点灯を確認してください。 |



警 告

- ・ 極性確認ランプが消灯している場合は、プラグを差し替えて再度確認してください。
- ・ 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。
- ・ 電源として移動式の発電機(電源が接地されていない)をご使用されている場合、電源プラグを差し替えて、極性ランプはどちら側でも点灯します。

本器の各スイッチ及びツマミを以下の設定とします。

| 名 称 | 位 置 |
|----------------|----------------------|
| 電流電圧調整器 | 0位置 |
| 電源スイッチ | OFF |
| 補助電源スイッチ | OFF |
| GCR電流出力設定用スイッチ | TEST |
| 接点構造切換スイッチ | トリップ側 AC.CT 3 端子 OCR |
| 電流出力レンジ切換スイッチ | 50A(L) |
| 電流検出切換スイッチ | 実効値 ※1 |
| R相／T相切換スイッチ | R相 |
| 電圧計レンジ切換スイッチ | I N P U T |
| 電圧調整／VR基準電圧調整器 | 0位置 |
| 電圧位相出力反転スイッチ | 通常 |

※1) 継電器の電流検出方式に合わせます。

| 本器の操作 (コードの接続) | | 手 順 | 操 作 |
|-------------------|--|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 下記のコードを本器コネクタに接続します。 アースサイドコネクタ アースサイドコード OCRコネクタ OCR電流出力コード トリップコネクタ トリップコード |

| 継電器の操作 (継電器の接続) | | 手 順 | 操 作 |
|--------------------|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 継電器裏面の C 端子の接続を外します。(図 1 参照) |
| | | 2 | 継電器の端子に下記のコードを接続します。 R 相継電器の C(C1) 端子 OCR 電流出力コードの白コード(R) T 相継電器の C(C1) 端子 OCR 電流出力コードの黒コード(T) R 相もしくは T 相継電器の CC(C2T2) 端子 アースサイドコード トリップコードの赤コード(COM) R 相継電器の T(T1) 端子 トリップコードの白コード(R) T 相継電器の T(T1) 端子 トリップコードの黒コード(T) |
| | | 3 | 継電器のカバーを外します。 |
| | | 4 | 高圧受電盤の電流計の切換スイッチを「短絡」または「SHORT」の位置にします。 |

3端子(電流引き外し式)OCRの停電状態での単体試験

結線図

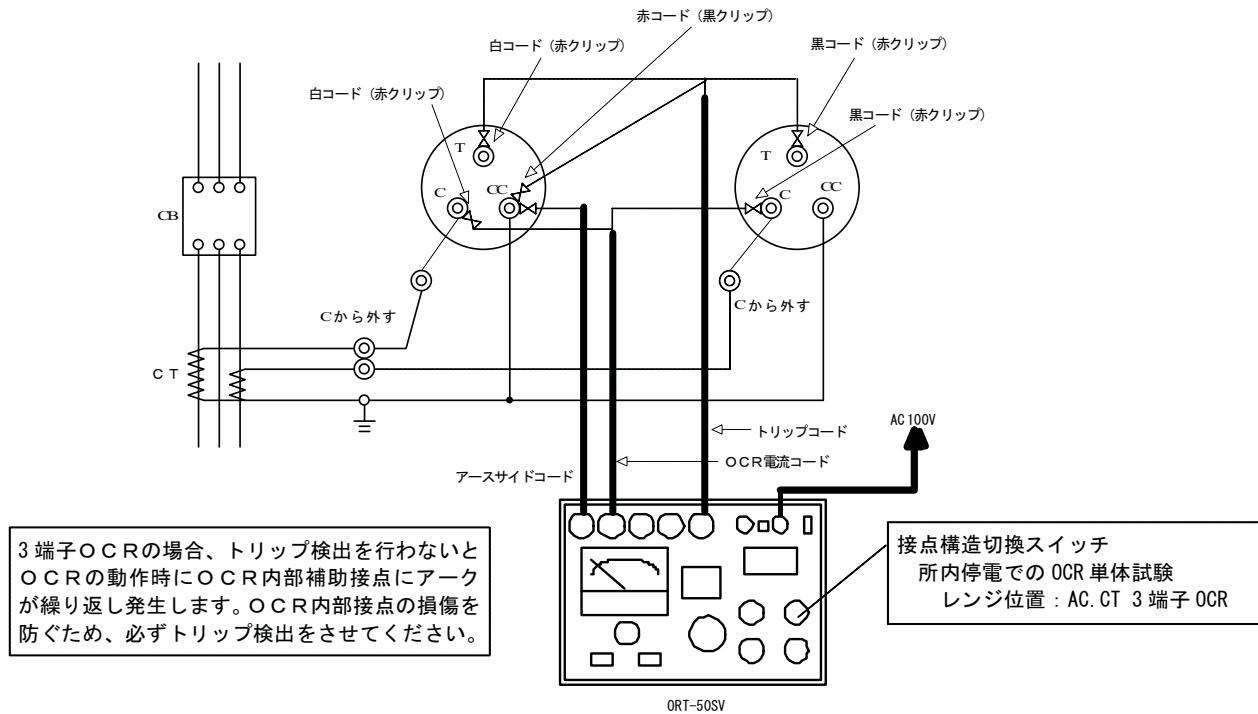


図2 限時要素の動作時間特性試験

⚠ 警告

- 電源スイッチを入れる前に、電源の極性確認を行ってください。
- 試験用端子を使用する場合
 - 停電状態で試験する場合は、CT回路と接続している各相の短絡バーを取り外してください。
- 試験用端子がない場合
 - 接続を行うときは、CTからOCRへの既設配線を取り外して試験コードをOCRのC(C1), CC(C2)端子へ接続するため、設備の停電状態を確認してから結線を行ってください。

⚠ 注意

- OCR試験において、OCRと盤内配線抵抗の合計が0.3Ω以下の場合50Aまで、0.6Ω以下の場合、50(S)Aレンジで約33Aまで出力が可能です。
- 本器は低消費電力のため、試験出力容量も低電力となっています。3端子(電流引き外し式)OCRにおいて、年式の古い誘導型の場合や内部接点の接触抵抗が増加している場合など、出力電流が制限されたり動作時間にばらつきを生じる場合があります。
- OCRの内部接点を磨くなどしても規定の試験電流を印加できない場合や、規定の動作時間となる場合は、試験タップを最低タップとするか、弊社IP-Rシリーズおよび2kVA以上の発電機を準備していただき試験を行うなどの対応をご検討ください。
- 電流検出切換スイッチ「実効値」側で試験し、動作値、動作時間などの試験結果に疑義を生じた場合は「平均値」側で再度試験を行ってください。

3 端子(電流引き外し式)OCR の停電状態での単体試験

| 继電器の操作 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----|------------------------------------------|
| | 1 | 限時要素の動作時間整定を「10」の目盛位置にします。 |
| | 2 | 限時要素を試験タップ値にします。 |
| | 3 | 瞬時要素が動作しないよう、瞬時動作電流値を最大または除外・停止などに設定します。 |

JIS C4602 では動作時間整定を少なくとも 3 目盛測定します。

| 試験電流設定 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 電流出力レンジを試験電流値に適したレンジに合わせます。(下記 5 項参照) |
| | 2 | 電源スイッチを ON にします。 |
| | 3 | 继電器の限時動作をロックします。 |
| | 4 | スタートスイッチを押します。 |
| | 5 | 電流電圧調整器を時計方向に回して試験電流値に設定します。 試験電流値設定例 3A タップ : $300\% = 3A \times 3 = 9A$ (10A レンジ) $700\% = 3A \times 7 = 21A$ (25A(L) レンジ) 4A タップ : $300\% = 4A \times 3 = 12A$ (25A(L) レンジ) $700\% = 4A \times 7 = 28A$ (50A(L) レンジ) 5A タップ : $300\% = 5A \times 3 = 15A$ (25A(L) レンジ) $700\% = 5A \times 7 = 35A$ (50A(L) レンジ) |
| | 6 | ストップスイッチを押します。 |
| | 7 | 继電器の限時動作ロックを解除します。 |
| | 8 | 接点構造切換スイッチが「トリップ側 AC.CT 3 端子 OCR」に設定されていることを確認します。 |
| | 9 | カウンタの測定モードを「sec」にします。 |

JIS C4602 では試験電流値は限時要素の動作電流整定に対して 300% と 700% です。

| 继電器の試験 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| | 1 | スタートスイッチを押します。 |
| | 2 | 继電器が動作してカウンタおよび電流出力が停止します。 この時のカウンタの値が R 相側继電器の動作時間です。 |
| | 3 | 電流電圧調整器を 0 の位置に戻します。 |
| | 4 | 继電器の動作表示をリセットします。 |
| | 5 | R 相/T 相切換スイッチを T 相側に切換えます。 |
| | 6 | T 相側の試験電流設定手順 3~9 を行い、继電器の試験手順 1~3 と同様に試験し、 T 相側继電器の動作時間を読み取ります。 |
| | 7 | 電源スイッチを OFF にします。 |

[参考]

J I S C 4 6 0 2 高圧受電用過電流继電器

| 項 目 | 性 能 | |
|-----------|-------------------|--------|
| 限時要素の動作時間 | 整定電流値に対して 300 %印加 | ≤ 17 % |
| | 整定電流値に対して 700 %印加 | ≤ 12 % |

重 要

所内停電状態（発電機等での別電源にて試験用電源を確保）で 3 端子OCR（電流引き外し式OCR）の単体試験を行う場合は、OCR の C(C1)・T(T1) 端子の既設配線を外し、T(T1) 端子と CC(C2T2) 端子 (R 相と T 相の各 CC(C2T2) 端子間は短絡) にトリップコードを接続して「接点構造切換スイッチ」を「AC.CT(3 端子OCR)」レンジにて試験を行ってください。（図 2 参照）

- 3 端子OCR が動作し、OCR 内の補助接点が接触するとアークが発生します。
- トリップコードをOCR の T(T1)・CC(C2T2) 端子に接続して試験を行うと、OCR 動作と同時に試験器からの出力電流が停止しますので、OCR 内部接点のアークが発生せず、OCR 内部接点を傷めません。



注意

- 試験ランプ（スタートスイッチ）が点滅している場合は、OCR 電流出力設定スイッチが「設定」(SET) 側に切換えられています。5 A レンジ以上を使用するOCR 試験では「試験」(TEST) 側に切換えて試験を行ってください。

3 端子(電流引き外し式)OCR の停電状態での単体試験

(3) 瞬時要素の動作電流試験

| 本器の設置 | 手 順 | 操 作 |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 接地コードを筐体アース端子に接続し、クリップ側を接地回路へ接地します。 |
| | 2 | 定格容量 900VA 以上の発電機等、試験用電源を準備し、電源を起動します。 P. 24 「発電機電源の使用条件」をご参照ください。 |
| | 3 | 電源コードのコネクタを本器の電源コネクタへ接続し、電源コードのプラグを試験用電源の出力コンセントへ接続して AC100V を供給します。 |
| | 4 | 仮設用発電機等、接地付の電源を使用する場合は、極性確認ランプの点灯を確認してください。 |

⚠ 警告

- ・ 極性確認ランプが消灯している場合は、プラグを差し替えて再度確認してください。
- ・ 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。
- ・ 電源として移動式の発電機(電源が接地されていない)をご使用されている場合、電源プラグを差し替えて、極性ランプはどちら側でも点灯します。

本器の各スイッチ及びツマミを以下の設定とします。

| 名 称 | 位 置 |
|--------------------|-----------------------|
| 電流電圧調整器 | O 位置 |
| 電源スイッチ | OFF |
| 補助電源スイッチ | OFF |
| G C R 電流出力設定用スイッチ | TEST |
| 接点構造切換スイッチ | トリップ側 AC. CT 3 端子 OCR |
| 電流出力レンジ切換スイッチ | 50A (L) |
| 電流検出切換スイッチ | 実効値 ※1 |
| R 相 / T 相切換スイッチ | R 相 |
| 電圧計レンジ切換スイッチ | I N P U T |
| 電圧調整 / V R 基準電圧調整器 | O 位置 |
| 電圧位相出力反転スイッチ | 通常 |

※1) 継電器の電流検出方式に合わせます。

| 本器の操作 (コードの接続) | 手 順 | 操 作 | |
|--------------------|-----|-----------------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 下記のコードを本器コネクタに接続します。 | |
| | | アースサイドコネクタ | アースサイドコード |
| | | O C R コネクタ | O C R 電流出力コード |
| | | トリップコネクタ | トリップコード |
| 継電器の操作 (継電器の接続) | 手 順 | 操 作 | |
| | 1 | 継電器裏面の C 端子の接続を外します。(図 3 参照) | |
| | | 継電器の端子に下記のコードを接続します。 | |
| | | R 相継電器の C(C1) 端子 | O C R 電流出力コードの白コード (R) |
| | | T 相継電器の C(C1) 端子 | O C R 電流出力コードの黒コード (T) |
| | 2 | R 相もしくは T 相継電器の CC(C2T2) 端子 | アースサイドコード トリップコードの赤コード (COM) |
| | | R 相継電器の T(T1) 端子 | トリップコードの白コード (R) |
| | | T 相継電器の T(T1) 端子 | トリップコードの黒コード (T) |
| | 3 | 継電器のカバーを外します。 | |
| | 4 | 高圧受電盤の電流計の切換スイッチを「短絡」または「SHORT」の位置にします。 | |

⚠ 警告

- ・ 限時要素と瞬時要素の両方に電流が流れる端子に、試験器からの電流出力が接続されていることを確認してください。
- ・ 瞬時要素専用端子がある場合は、その端子に接続しても差し支えありませんが瞬時要素の最小動作値で瞬時要素が動作したとき、必ず試験器がトリップすることを確認してください。
- ・ 3 端子 O C R (電流引き外し式) で、試験器のトリップが確実に行われないと試験電流による接点開閉アークにより、継電器内の接点を焼損することがあります。
- ・ 継電器自体の回路・仕様・シーケンスを資料で精通し、瞬時要素の動作時に、必ず試験器がトリップすることを確認してください。

3端子(電流引き外し式)OCRの停電状態での単体試験

結線図

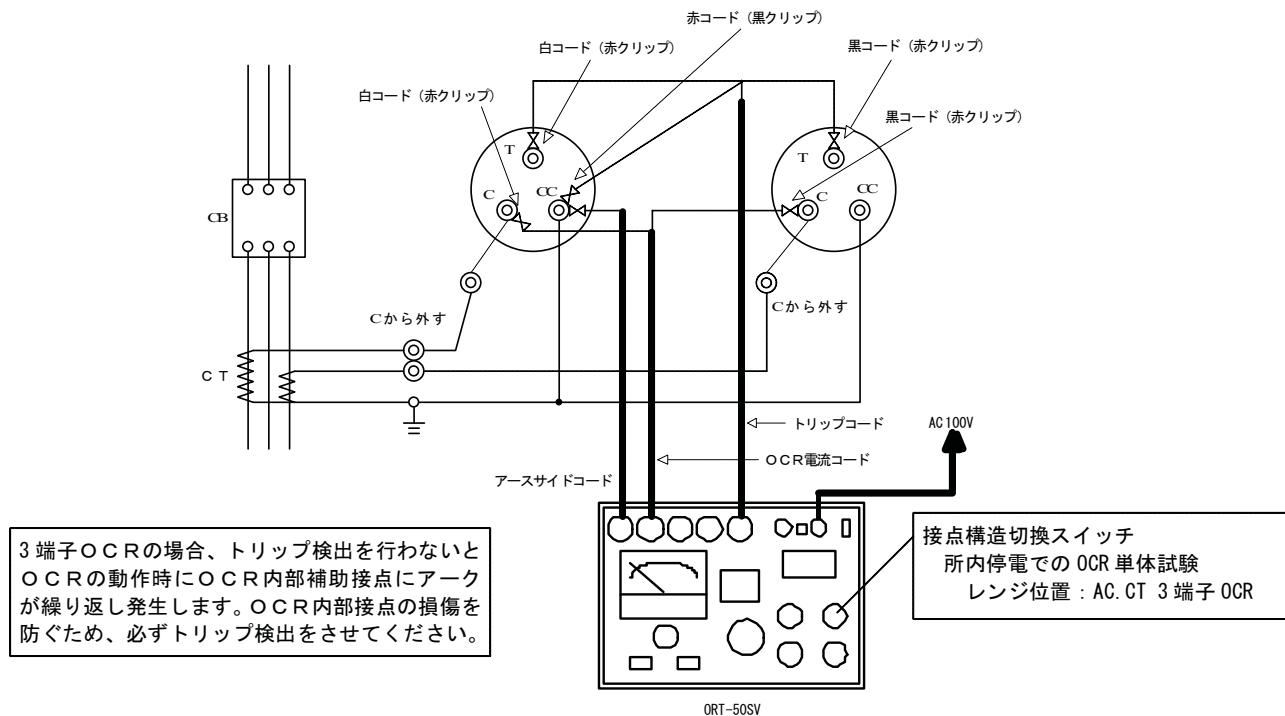


図3 瞬時要素の動作電流特性試験

⚠️ 警告

- 電源スイッチを入れる前に、電源の極性確認を行ってください。
- 試験用端子を使用する場合
 - 停電状態で試験する場合は、CT回路と接続している各相の短絡バーを取り外してください。
- 試験用端子がない場合
 - 接続を行うときは、CTからOCRへの既設配線を取り外して試験コードをOCRのC(C1), CC(C2)端子へ接続するため、設備の停電状態を確認してから結線を行ってください。

⚠️ 注意

- OCR試験において、OCRと盤内配線抵抗の合計が0.3Ω以下の場合50Aまで、0.6Ω以下の場合、50(S)Aレンジで約33Aまで出力が可能です。
- 本器は低消費電力のため、試験出力容量も低電力となっています。3端子(電流引き外し式)OCRにおいて、年式の古い誘導型の場合や内部接点の接触抵抗が増加している場合など、出力電流が制限されたり動作時間にばらつきを生じる場合があります。
- OCRの内部接点を磨くなどしても規定の試験電流を印加できない場合や、規定の動作時間とならない場合は、試験タップを最低タップとするか、弊社IP-Rシリーズおよび2kVA以上の発電機を準備していただき試験を行うなどの対応をご検討ください。
- 電流検出切換スイッチ「実効値」側で試験し、動作値、動作時間などの試験結果に疑義を生じた場合は「平均値」側で再度試験を行ってください。

3 端子(電流引き外し式)OCR の停電状態での単体試験

| 继電器の操作 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 瞬時要素の動作電流整定を最少の目盛位置にします。(例: 20A 等) JIS C4602 では瞬時要素の各動作電流整定値とした時の動作電流値を測定します。 |
| 继電器の試験 | 手 順 | 操 作 |
| | 1 | 電流出力レンジを試験電流値(試験タップ値)に適したレンジに合わせます。 電流出力レンジ設定例: 20A タップ(25A(L) レンジ) |
| | 2 | 接点構造切換スイッチが「トリップ側 AC.CT 3 端子 OCR」に設定されていることを確認します。 |
| | 3 | 電源スイッチを ON にします。 |
| | 4 | 限時要素の動作をロックします。(例: 誘導円盤形は廻り止め等のおさえをつける) |
| | 5 | スタートスイッチを押します。 |
| | 6 | 電流電圧調整器を時計方向に素早く、スムーズに回してタップ値付近では電流値を読み上げながら検電器が動作するまで電流を上げて行きます。继電器が動作した(瞬時ターゲットができる)時の電流値を電流計の指示値より読み取ります。この値が R 相側继電器の瞬時要素の動作電流値となります。この時、試験出力も停止しますので、停止する瞬間の電流値を読み取ってください。 |
| | <p style="text-align: center;">⚠️ 警告</p> <ul style="list-style-type: none"> このとき電流電圧調整器をゆっくり回しますと、過電流继電器のコイルに大電流が流れますので、コイルの焼損や接点の破損につながります。極力短時間で測定してください。 | |
| | 7 | 電流電圧調整器を 0 の位置に戻します。 |
| | 8 | 继電器の動作表示をリセットし、限時要素の動作ロックを解除します。 |
| | 9 | R 相/T 相切換スイッチを T 相側に切換えます。 |
| | 10 | 手順 4~7 と同様に試験し、T 相側继電器の動作電流値を読み取ります。 |
| | 11 | 電源スイッチを OFF にします。 |

JIS C4602 では動作電流整定値における動作電流値を測定します。

[参考]

J I S C 4 6 0 2 高圧受電用過電流继電器

| 項 目 | 性 能 |
|-----------|---------------------|
| 瞬時要素の動作電流 | 整定電流値に対して誤差が ± 15 % |

重 要

所内停電状態(発電機等での別電源にて試験用電源を確保)で 3 端子OCR(電流引き外し式OCR)の単体試験を行う場合は、OCR の C(C1)・T(T1) 端子の既設配線を外し、T(T1) 端子と CC(C2T2) 端子(R 相と T 相の各 CC(C2T2) 端子間は短絡)にトリップコードを接続して「接点構造切換スイッチ」を「AC.CT(3 端子OCR)」レンジにて試験を行ってください。(図 3 参照)

- 3 端子OCR が動作し、OCR 内の補助接点が接触するとアーケークが発生します。
- トリップコードをOCR の T(T1)・CC(C2T2) 端子に接続して試験を行うと、OCR 動作と同時に試験器からの出力電流が停止しますので、OCR 内部接点のアーケークが発生せず、OCR 内部接点を傷めません。

⚠️ 注意

- 試験ランプ(スタートスイッチ)が点滅している場合は、GCR 電流出力設定スイッチが「設定」(SET) 側に切換えられています。5 A レンジ以上を使用するOCR 試験では「試験」(TEST) 側に切換えて試験を行ってください。

3 端子(電流引き外し式)OCR の停電状態での単体試験

(4) 瞬時要素の動作時間試験

| 本器の設置 | 手 順 | 操 作 |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 接地コードを筐体アース端子に接続し、クリップ側を接地回路へ接地します。 |
| | 2 | 定格容量 900VA 以上の発電機等、試験用電源を準備し、電源を起動します。 P. 24 「発電機電源の使用条件」をご参照ください。 |
| | 3 | 電源コードのコネクタを本器の電源コネクタへ接続し、電源コードのプラグを試験用電源の出力コンセントへ接続して AC100V を供給します。 |
| | 4 | 仮設用発電機等、接地付の電源を使用する場合は、極性確認ランプの点灯を確認してください。 |

⚠ 警告

- ・ 極性確認ランプが消灯している場合は、プラグを差し替えて再度確認してください。
- ・ 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。
- ・ 電源として移動式の発電機(電源が接地されていない)をご使用されている場合、電源プラグを差し替えて、極性ランプはどちら側でも点灯します。

本器の各スイッチ及びツマミを以下の設定とします。

| 名 称 | 位 置 |
|--------------------|-----------------------|
| 電流電圧調整器 | O 位置 |
| 電源スイッチ | OFF |
| 補助電源スイッチ | OFF |
| G C R 電流出力設定用スイッチ | TEST |
| 接点構造切換スイッチ | トリップ側 AC. CT 3 端子 OCR |
| 電流出力レンジ切換スイッチ | 50A (L) |
| 電流検出切換スイッチ | 実効値 ※1 |
| R 相 / T 相切換スイッチ | R 相 |
| 電圧計レンジ切換スイッチ | I N P U T |
| 電圧調整 / V R 基準電圧調整器 | O 位置 |
| 電圧位相出力反転スイッチ | 通常 |

※1) 継電器の電流検出方式に合わせます。

| 本器の操作 (コードの接続) | 手 順 | 操 作 |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | 下記のコードを本器コネクタに接続します。 | アースサイドコード |
| | | O C R 電流出力コード |
| | | トリップコード |
| | | |
| 継電器の操作 (継電器の接続) | 手 順 | 操 作 |
| 2 | 1 | 継電器裏面の C 端子の接続を外します。(図 3 参照) |
| | 継電器の端子に下記のコードを接続します。 | 継電器の端子に下記のコードを接続します。 |
| | | R 相継電器の C(C1) 端子 O C R 電流出力コードの白コード (R) |
| | | T 相継電器の C(C1) 端子 O C R 電流出力コードの黒コード (T) |
| | | R 相もしくは T 相継電器の CC(C2T2) 端子 アースサイドコード トリップコードの赤コード (COM) |
| | | R 相継電器の T(T1) 端子 トリップコードの白コード (R) |
| | | T 相継電器の T(T1) 端子 トリップコードの黒コード (T) |
| 3 | 3 | 継電器のカバーを外します。 |
| | 4 | 高圧受電盤の電流計の切換スイッチを「短絡」または「SHORT」の位置にします。 |

⚠ 警告

- ・ 限時要素と瞬時要素の両方に電流が流れる端子に、試験器からの電流出力が接続されていることを確認してください。
- ・ 瞬時要素専用端子がある場合は、その端子に接続しても差し支えありませんが瞬時要素の最小動作値で瞬時要素が動作したとき、必ず試験器がトリップすることを確認してください。
- ・ 3 端子 O C R (電流引き外し式) で、試験器のトリップが確実に行われないと試験電流による接点開閉アークにより、継電器内の接点を焼損することがあります。
- ・ 継電器自体の回路・仕様・シーケンスを資料で精通し、瞬時要素の動作時に、必ず試験器がトリップすることを確認してください。

結線図

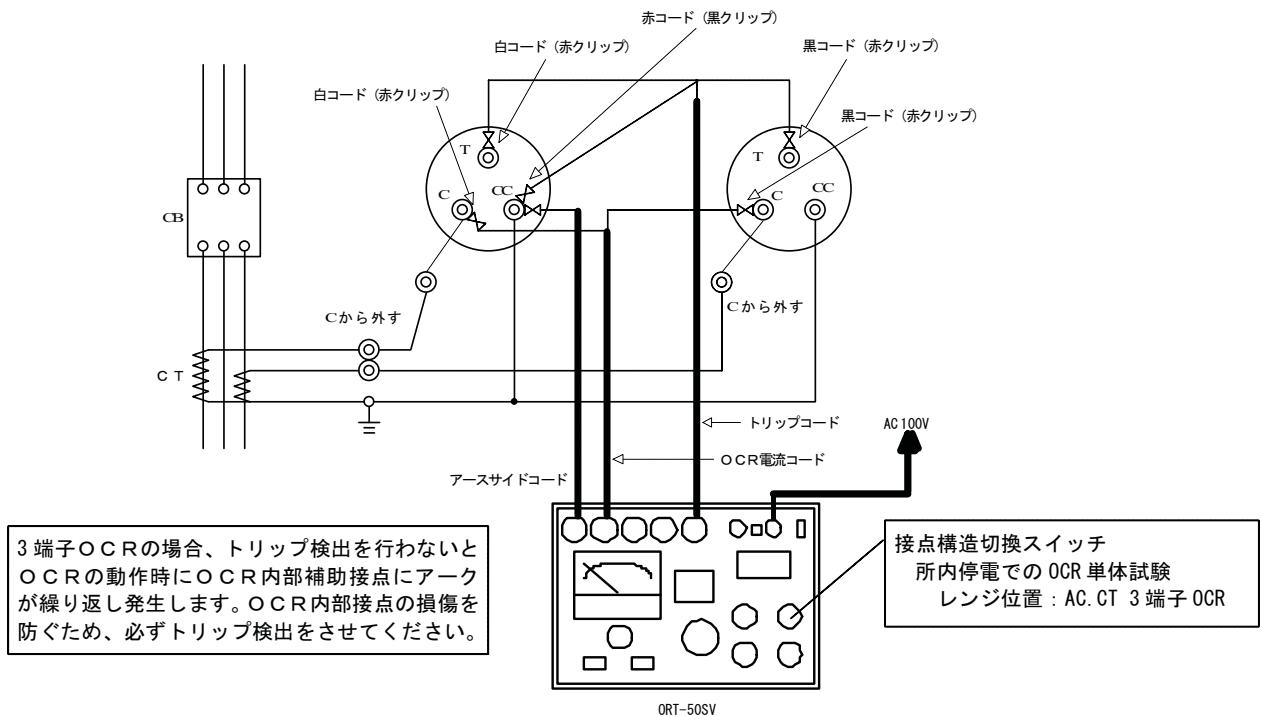


図4 瞬時要素の動作時間特性試験

⚠️ 警告

- 電源スイッチを入れる前に、電源の極性確認を行ってください。
- 試験用端子を使用する場合
 - 停電状態で試験する場合は、CT回路と接続している各相の短絡バーを取り外してください。
- 試験用端子がない場合
 - 接続を行うときは、CTからOCRへの既設配線を取り外して試験コードをOCRのC(C1), CC(C2)端子へ接続するため、設備の停電状態を確認してから結線を行ってください。

⚠️ 注意

- OCR試験において、OCRと盤内配線抵抗の合計が0.3Ω以下の場合50Aまで、0.6Ω以下の場合、50(S)Aレンジで約33Aまで出力が可能です。
- 本器は低消費電力のため、試験出力容量も低電力となっています。3端子(電流引き外し式)OCRにおいて、年式の古い誘導型の場合や内部接点の接触抵抗が増加している場合など、出力電流が制限されたり動作時間にばらつきを生じる場合があります。
- OCRの内部接点を磨くなどしても規定の試験電流を印加できない場合や、規定の動作時間となる場合は、試験タップを最低タップとするか、弊社IP-Rシリーズおよび2kVA以上の発電機を準備していただき試験を行うなどの対応をご検討ください。
- 電流検出切換スイッチ「実効値」側で試験し、動作値、動作時間などの試験結果に疑義を生じた場合は「平均値」側で再度試験を行ってください。

3 端子(電流引き外し式)OCR の停電状態での単体試験

继電器の操作

| 手 順 | 操 作 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 瞬時要素の電流整定値を最小の目盛位置にします。(例: 20A 等) |
| 2 | 限時要素の動作をロックします。(例: 誘導円盤形は廻り止め等のおさえをつける) JIS C4602 では最小動作電流整定で測定します。 |

試験電流設定

| 手 順 | 操 作 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 電流出力レンジを試験電流値に適したレンジに合わせます。(下記 5 項参照) |
| 2 | 電源スイッチを ON にします。 |
| 3 | 继電器の瞬時動作をロックします。(もししくは除外または最大タップにします) |
| 4 | スタートスイッチを押します。 |
| 5 | 電流電圧調整器を時計方向に回して試験電流値に設定します。 試験電流値設定例 20A タップ : $200\% = 20A \times 2 = 40A$ (50A(L) レンジ) 30A タップ : 200% では 60A となり出力範囲外になりますので、150% = 45A 程度の電流で試験してください。(瞬時要素は定限時特性です) ⚠ 警告 <ul style="list-style-type: none">このとき電流電圧調整器をゆっくり回しますと、過電流继電器のコイルに大電流が流れますので、コイルの焼損や接点の破損につながります。極力短時間で測定してください。 |
| 6 | ストップスイッチを押します。 |
| 7 | 继電器の瞬時動作ロックを解除します。(タップを変更した場合は試験タップに戻します) |
| 8 | 接点構造切換スイッチが「トリップ側 AC.CT 3 端子 OCR」に設定されていることを確認します。 |
| 9 | カウンタの測定モードを「msec」にします。 |

JIS C4602 では試験電流値は瞬時要素の動作電流整定に対して 200% です。

继電器の試験

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | スタートスイッチを押します。 |
| 2 | 继電器が動作してカウンタおよび電流出力が停止します。 この時のカウンタの値が R 相側继電器の動作時間です。 |
| 3 | 電流電圧調整器を O の位置に戻します。 |
| 4 | 继電器の動作表示をリセットします。 |
| 5 | R 相/T 相切換スイッチを T 相側に切換えます。 |
| 6 | T 相側の試験電流設定手順 3~9 を行い、继電器の試験手順 1~3 と同様に試験し、T 相側继電器の動作時間を読み取ります。 |
| 7 | 電源スイッチを OFF にします。 |

[参考]

J I S C 4 6 0 2 高圧受電用過電流继電器

| 項 目 | 性 能 |
|-----------|----------------------------|
| 瞬時要素の動作時間 | 整定電流値に対して 200% 印加 0.05 秒以下 |

重 要

所内停電状態(発電機等での別電源にて試験用電源を確保)で 3 端子OCR(電流引き外し式OCR)の単体試験を行う場合は、OCR の C(C1)・T(T1) 端子の既設配線を外し、T(T1) 端子と CC(C2T2) 端子(R 相と T 相の各 CC(C2T2) 端子間は短絡)にトリップコードを接続して「接点構造切換スイッチ」を「AC.CT(3 端子OCR)」レンジにて試験を行ってください。(図 4 参照)

- 3 端子OCR が動作し、OCR 内の補助接点が接触するとアーケが発生します。
- トリップコードをOCR の T(T1)・CC(C2T2) 端子に接続して試験を行うと、OCR 効果と同時に試験器からの出力電流が停止しますので、OCR 内部接点のアーケが発生せず、OCR 内部接点を傷めません。

⚠ 注意

- 試験ランプ(スタートスイッチ)が点滅している場合は、GCR 電流出力設定スイッチが「設定」(SET) 側に切換えられています。5 A レンジ以上を使用するOCR 試験では「試験」(TEST) 側に切換えて試験を行ってください。

3.3.3 3端子(電流引き外し式)OCR 単体の活線状態での試験

3端子(電流引き外し式)OCR単体で活線試験を行う場合は、高圧受電状態での試験であり、CT2次側の処理、OCR端子配線の取り外しや接続など、高圧受電盤内部の配線を変更する作業を伴う大変危険な試験方法です。

また、CBへの配線を外すため、誤結線などにより繼電器を損傷させる可能性もあります。

一般には行わない試験であり、安全上の理由から本書では説明を控えさせていただきます。

活線状態で3端子(電流引き外し式)OCRの試験を行う場合は、CBとの連動試験としてください。

3.3.4 3端子(電流引き外し式)OCRの停電状態でのCB連動試験

(1) 限時要素の動作電流試験

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 接地コードを筐体アース端子に接続し、クリップ側を接地回路へ接地します。 |
| 2 | 定格容量 900VA 以上の発電機等、試験用電源を準備し、電源を起動します。 P. 24 「発電機電源の使用条件」をご参照ください。 |
| 3 | 電源コードのコネクタを本器の電源コネクタへ接続し、電源コードのプラグを試験用電源の出力コンセントへ接続して AC100V を供給します。 |
| 4 | 仮設用発電機等、接地付の電源を使用する場合は、極性確認ランプの点灯を確認してください。 |



警 告

- ・ 極性確認ランプが消灯している場合は、プラグを差し替えて再度確認してください。
- ・ 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。
- ・ 電源として移動式の発電機(電源が接地されていない)をご使用されている場合、電源プラグを差し替えて、極性ランプはどちら側でも点灯します。

本器の各スイッチ及びツマミを以下の設定とします。

| 名 称 | 位 置 |
|----------------|------------------------|
| 電流電圧調整器 | 0位置 |
| 電源スイッチ | OFF |
| 補助電源スイッチ | OFF |
| GCR電流出力設定用スイッチ | TEST |
| 接点構造切換スイッチ | トリップ側 3端子OCR-CB連動(a/b) |
| 電流出力レンジ切換スイッチ | 50A(L) |
| 電流検出切換スイッチ | 実効値 ※1 |
| R相/T相切換スイッチ | R相 |
| 電圧計レンジ切換スイッチ | I N P U T |
| 電圧調整/VR基準電圧調整器 | 0位置 |
| 電圧位相出力反転スイッチ | 通常 |

※1) 継電器の電流検出方式に合わせます。

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|----------------------|------------|
| 1 | 下記のコードを本器コネクタに接続します。 | |
| | アースサイドコネクタ | アースサイドコード |
| | OCRコネクタ | OCR電流出力コード |
| | トリップコネクタ | トリップコード |

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|-----------------------------------------|------------------------|
| 1 | 繼電器裏面のC端子の接続を外します。(図5参照) | |
| 2 | CT2次側を短絡します。 | |
| 3 | 繼電器の端子に下記のコードを接続します。 | |
| | R相繼電器のC(C1)端子 | OCR電流出力コードの白コード(R) |
| | T相繼電器のC(C1)端子 | OCR電流出力コードの黒コード(T) |
| | R相もしくはT相繼電器のCC(C2T2)端子 | アースサイドコード |
| | CBの任意の相における電源側 | トリップコードの白(R)および黒(T)コード |
| 4 | CBの任意の相における負荷側 | |
| 5 | CBのカバーを外します。 | |
| | 高圧受電盤の電流計の切換スイッチを「短絡」または「SHORT」の位置にします。 | |

結線図

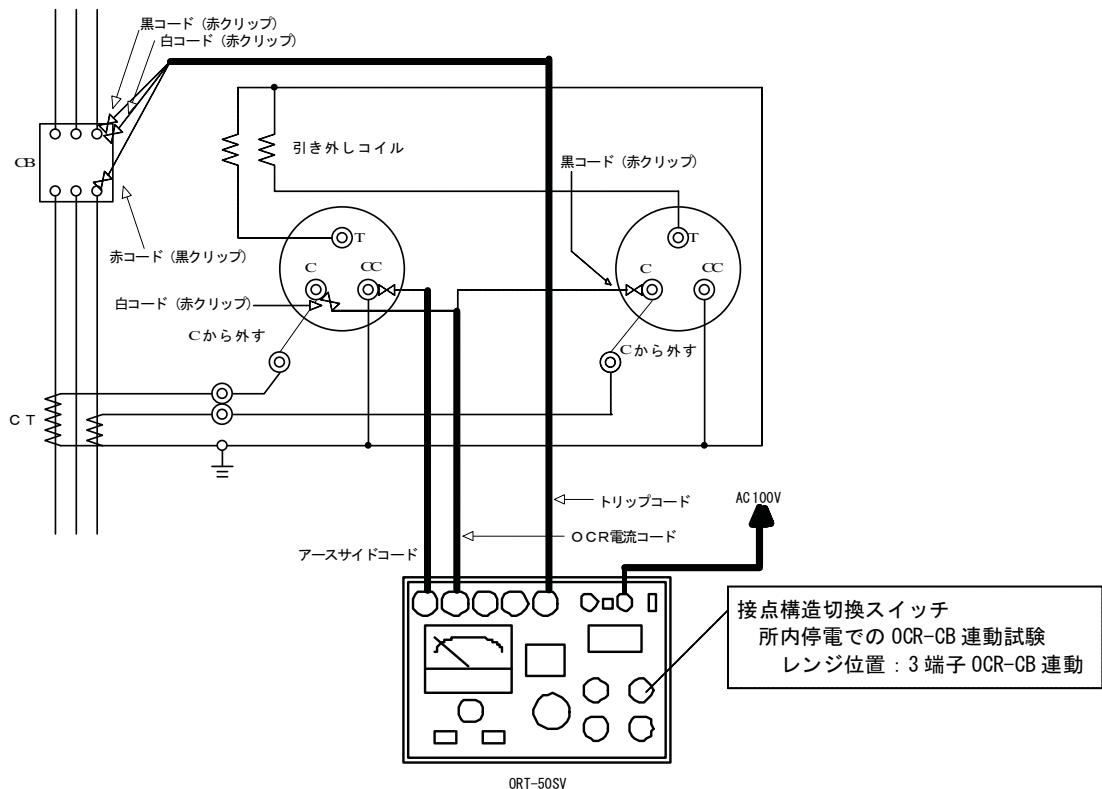


図5 CB連動での限時要素動作電流試験

⚠️ 警告

- ・ 極性確認ランプが点灯していない場合、3端子OCR-CB連動出力の際は極性が逆になっているため、アースサイドコード側から電流が outputされ、アースサイドコードを接地側に接続または接触させると、短絡により非常に大きな電流が流れ大変危険です。

⚠️ 警告

- ・ 電源スイッチを入れる前に、電源の極性確認を行ってください。
- 試験用端子を使用する場合
- ・ 停電状態で試験する場合は、CT回路と接続している各相の短絡バーを取り外してください。
- 試験用端子がない場合
- ・ 接続を行うときは、CTからOCRへの既設配線を取り外して試験コードをOCRのC(C1), CC(C2)端子へ接続するため、設備の停電状態を確認してから結線を行ってください。

⚠️ 注意

- ・ OCR試験において、OCRと盤内配線抵抗の合計が 0.3Ω 以下の場合50Aまで、 0.6Ω 以下の場合、50(S)Aレンジで約33Aまで出力が可能です。
- ・ 本器は低消費電力のため、試験出力容量も低電力となっています。3端子(電流引き外し式)OCRにおいて、年式の古い誘導型の場合や内部接点の接触抵抗が増加している場合など、出力電流が制限されたり動作時間にばらつきを生じる場合があります。
- ・ OCRの内部接点を磨くなどしても規定の試験電流を印加できない場合や、規定の動作時間とならない場合は、試験タップを最低タップとするか、弊社IP-Rシリーズおよび2kVA以上の発電機を準備していただき試験を行うなどの対応をご検討ください。
- ・ 電流検出切換スイッチ「実効値」側で試験し、動作値、動作時間などの試験結果に疑義を生じた場合は「平均値」側で再度試験を行ってください。

3 端子(電流引き外し式)OCR の停電状態でのCB連動試験

| 継電器の操作 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----|-----------------------------------------------------|
| | 1 | 限時要素の動作時間整定を「1」の目盛位置にします。 |
| | 2 | 限時要素を試験タップ値にします。 JIS C4602 では限時要素を最小動作電流整定値にします。 |

| 継電器の試験 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 電流出力レンジを試験電流値(試験タップ値)に適したレンジに合わせます。 電流出力レンジ設定例：3A タップ(5A レンジ) |
| | 2 | 接点構造切換スイッチが「トリップ側 3 端子 OCR-CB 連動(a/b)」に設定されていることを確認します。 |
| | 3 | 電源スイッチをON にします。 |
| | 4 | スタートスイッチを押します。 |
| | 5 | 電流電圧調整器を時計方向にゆっくりと回し、継電器が動作開始する電流値を電流計の指示値より読み取ります。この値がR相側継電器の動作電流値となります。 継電器動作開始例 誘導型の場合：円盤が動き始める 静止型の場合：表示の点灯、始動ランプの点灯など、継電器の仕様をご確認ください。 |
| | 6 | ストップスイッチを押してから電流電圧調整器を0の位置に戻します。 |
| | 7 | R相/T相切換スイッチをT相側に切換えます。 |
| | 8 | 手順4～6と同様に試験し、T相側継電器の動作電流値を読み取ります。 |
| | 9 | 電源スイッチをOFF にします。 |

JIS C4602 では動作電流整定値における動作開始(始動)電流値を測定します。

[参考]

J I S C 4 6 0 2 高圧受電用過電流継電器

| 項 目 | 性 能 |
|-----------|--------------------|
| 限時要素の動作電流 | 整定電流値に対して誤差が ± 10% |

⚠ 注意

- 試験ランプ(スタートスイッチ)が点滅している場合は、GCR電流出力設定スイッチが「設定」(SET)側に切換えられています。5A レンジ以上を使用するOCR試験では「試験」(TEST)側に切換えて試験を行ってください。
- 3端子OCR-CB連動ランプが点灯した場合は、CB連動引き外し用電流出力回路に切換わったことを示します。CB連動引き外し用電流出力回路に切換後2秒以内にCB動作が検出できない場合は出力を遮断し、3端子OCR-CB連動ランプが点滅します。

3 端子(電流引き外し式)OCR の停電状態でのCB連動試験

(2) 限時要素の動作時間試験

| 本器の設置 | | 手 順 | 操 作 |
|-------|--|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 接地コードを筐体アース端子に接続し、クリップ側を接地回路へ接地します。 |
| | | 2 | 定格容量 900VA 以上の発電機等、試験用電源を準備し、電源を起動します。 P. 24 「発電機電源の使用条件」をご参照ください。 |
| | | 3 | 電源コードのコネクタを本器の電源コネクタへ接続し、電源コードのプラグを試験用電源の出力コンセントへ接続して AC100V を供給します。 |
| | | 4 | 仮設用発電機等、接地付の電源を使用する場合は、極性確認ランプの点灯を確認してください。 |



警 告

- ・ 極性確認ランプが消灯している場合は、プラグを差し替えて再度確認してください。
- ・ 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。
- ・ 電源として移動式の発電機(電源が接地されていない)をご使用されている場合、電源プラグを差し替えて、極性ランプはどちら側でも点灯します。

本器の各スイッチ及びツマミを以下の設定とします。

| 名 称 | 位 置 |
|----------------|-------------------------|
| 電流電圧調整器 | O位置 |
| 電源スイッチ | OFF |
| 補助電源スイッチ | OFF |
| GCR電流出力設定用スイッチ | TEST |
| 接点構造切換スイッチ | トリップ側 3端子 OCR-CB連動(a/b) |
| 電流出力レンジ切換スイッチ | 50A(L) |
| 電流検出切換スイッチ | 実効値 ※1 |
| R相/T相切換スイッチ | R相 |
| 電圧計レンジ切換スイッチ | I N P U T |
| 電圧調整/VR基準電圧調整器 | O位置 |
| 電圧位相出力反転スイッチ | 通常 |

※1) 継電器の電流検出方式に合わせます。

| 本器の操作 (コードの接続) | | 手 順 | 操 作 |
|-------------------|--|-----|----------------------|
| | | 1 | 下記のコードを本器コネクタに接続します。 |
| | | | アースサイドコネクタ アースサイドコード |
| | | | OCRコネクタ OCR電流出力コード |
| | | | トリップコネクタ トリップコード |

| 継電器の操作 (継電器の接続) | | 手 順 | 操 作 |
|--------------------|--|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 継電器裏面のC端子の接続を外します。(図5参照) |
| | | 2 | CT2次側を短絡します。 |
| | | 3 | 継電器の端子に下記のコードを接続します。 R相継電器のC(C1)端子 OCR電流出力コードの白コード(R) T相継電器のC(C1)端子 OCR電流出力コードの黒コード(T) R相もしくはT相継電器のCC(C2T2)端子 アースサイドコード CBの任意の相における電源側 トリップコードの白(R)および黒(T)コード CBの任意の相における負荷側 トリップコードの赤コード(COM) |
| | | 4 | 継電器のカバーを外します。 |
| | | 5 | 高圧受電盤の電流計の切換スイッチを「短絡」または「SHORT」の位置にします。 |

3端子(電流引き外し式)OCRの停電状態でのCB連動試験

結線図

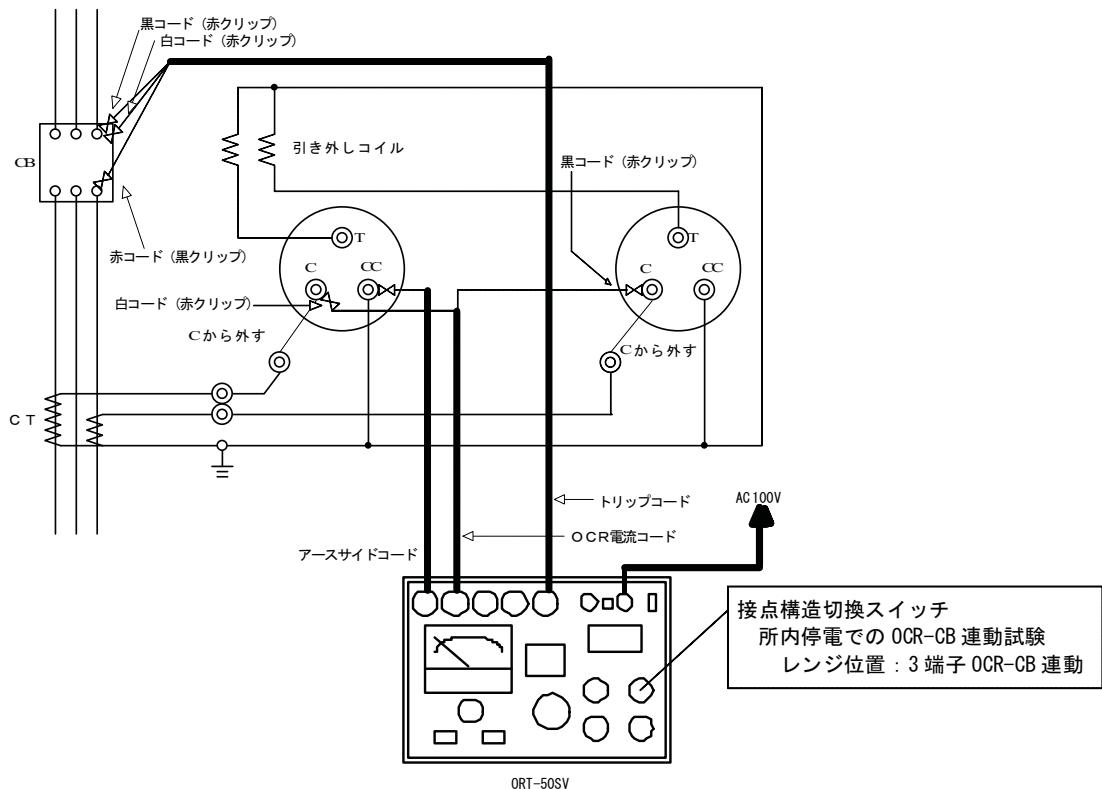


図6 CB連動での限時要素動作時間試験

⚠️ 警告

- ・ 極性確認ランプが点灯していない場合、3端子OCR-CB連動出力の際は極性が逆になっているため、アースサイドコード側から電流が outputされ、アースサイドコードを接地側に接続または接触させると、短絡により非常に大きな電流が流れ大変危険です。

⚠️ 警告

- ・ 電源スイッチを入れる前に、電源の極性確認を行ってください。
- 試験用端子を使用する場合
 - ・ 停電状態で試験する場合は、CT回路と接続している各相の短絡バーを取り外してください。
- 試験用端子がない場合
 - ・ 接続を行うときは、CTからOCRへの既設配線を取り外して試験コードをOCRのC(C1), CC(C2)端子へ接続するため、設備の停電状態を確認してから結線を行ってください。

⚠️ 注意

- ・ OCR試験において、OCRと盤内配線抵抗の合計が 0.3Ω 以下の場合50Aまで、 0.6Ω 以下の場合、50(S)Aレンジで約33Aまで出力が可能です。
- ・ 本器は低消費電力のため、試験出力容量も低電力となっています。3端子(電流引き外し式)OCRにおいて、年式の古い誘導型の場合や内部接点の接触抵抗が増加している場合など、出力電流が制限されたり動作時間にばらつきを生じる場合があります。
- ・ OCRの内部接点を磨くなどしても規定の試験電流を印加できない場合や、規定の動作時間とならない場合は、試験タップを最低タップとするか、弊社IP-Rシリーズおよび2kVA以上の発電機を準備していただき試験を行うなどの対応をご検討ください。
- ・ 電流検出切換スイッチ「実効値」側で試験し、動作値、動作時間などの試験結果に疑義を生じた場合は「平均値」側で再度試験を行ってください。

3 端子(電流引き外し式)OCR の停電状態でのCB連動試験

| 継電器の操作 | 手 順 | 操作 |
|--------|-----|------------------------------------------|
| | 1 | 限時要素の動作時間整定を「10」の目盛位置にします。 |
| | 2 | 限時要素を試験タップ値にします。 |
| | 3 | 瞬時要素が動作しないよう、瞬時動作電流値を最大または除外・停止などに設定します。 |
| | 4 | CBを投入し「入」にします。 |

| 試験電流設定 | 手 順 | 操作 |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 電流出力カレンジを試験電流値に適したレンジに合わせます。(下記5項参照) |
| | 2 | 電源スイッチをONにします。 |
| | 3 | 継電器の限時動作をロックします。 |
| | 4 | スタートスイッチを押します。 |
| | 5 | 電流電圧調整器を時計方向に回して試験電流値に設定します。 試験電流値設定例 3A タップ : $300\% = 3A \times 3 = 9A$ (10A レンジ) $700\% = 3A \times 7 = 21A$ (25A (L) レンジ) 4A タップ : $300\% = 4A \times 3 = 12A$ (25A (L) レンジ) $700\% = 4A \times 7 = 28A$ (50A (L) レンジ) 5A タップ : $300\% = 5A \times 3 = 15A$ (25A (L) レンジ) $700\% = 5A \times 7 = 35A$ (50A (L) レンジ) |
| | 6 | ストップスイッチを押します。 |
| | 7 | 継電器の限時動作ロックを解除します。 |
| | 8 | 接点構造切換スイッチが「トリップ側 3端子OCR-CB連動(a/b)」に設定されていることを確認します。 |
| | 9 | カウンタの測定モードを「sec」にします。 |

JIS C4602 では試験電流値は限時要素の動作電流整定に対して 300% と 700% です。

| 継電器の試験 | 手 順 | 操作 |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| | 1 | スタートスイッチを押します。 |
| | 2 | 継電器およびCBが動作してカウンタおよび電流出力が停止します。 この時のカウンタの値がR相側継電器とCBの連動動作時間です。 |
| | 3 | 電流電圧調整器を0の位置に戻します。 |
| | 4 | 継電器の動作表示をリセットします。 |
| | 5 | R相/T相切換スイッチをT相側に切換えます。 |
| | 6 | CBを投入して「入」にします。 |
| | 7 | T相側の試験電流設定手順3~9を行い、継電器の試験手順1~3と同様に試験し、T相側継電器の動作時間を読み取ります。 |
| | 8 | 電源スイッチをOFFにします。 |

⚠ 警告

- 商用電源や極性のある電源で試験を行う場合は、極性確認を必ず行ってください。
3端子OCR-CB連動試験を行う場合には、商用電源と本器からの出力間に極性を生じます。
- 極性を間違えて試験を行なった場合、電源をショートさせると、本器や設備機器破損または焼損事故を生じます。また、ショートアークで人災となることもありますので、必ず極性確認を行ってください。
- 本器の「アースサイドコード」での検電器における極性確認は行えません

⚠ 注意

- 試験ランプ(スタートスイッチ)が点滅している場合は、GCR電流出力設定スイッチが「設定」(SET)側に切換えられています。5Aレンジ以上を使用するOCR試験では「試験」(TEST)側に切換えて試験を行ってください。
- 3端子OCR-CB連動ランプが点灯した場合は、CB連動引き外し用電流出力回路に切換わったことを示します。CB連動引き外し用電流出力回路に切換後2秒以内にCB動作が検出できない場合は出力を遮断し、3端子OCR-CB連動ランプが点滅します。

3 端子(電流引き外し式)OCR の停電状態でのCB連動試験

(3) 瞬時要素の動作電流試験

| 本器の設置 | | 手 順 | 操 作 |
|-------|--|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 接地コードを筐体アース端子に接続し、クリップ側を接地回路へ接地します。 |
| | | 2 | 定格容量 900VA 以上の発電機等、試験用電源を準備し、電源を起動します。 P. 24 「発電機電源の使用条件」をご参照ください。 |
| | | 3 | 電源コードのコネクタを本器の電源コネクタへ接続し、電源コードのプラグを試験用電源の出力コンセントへ接続して AC100V を供給します。 |
| | | 4 | 仮設用発電機等、接地付の電源を使用する場合は、極性確認ランプの点灯を確認してください。 |



警 告

- ・ 極性確認ランプが消灯している場合は、プラグを差し替えて再度確認してください。
- ・ 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。
- ・ 電源として移動式の発電機(電源が接地されていない)をご使用されている場合、電源プラグを差し替えて、極性ランプはどちら側でも点灯します。

本器の各スイッチ及びツマミを以下の設定とします。

| 名 称 | 位 置 |
|----------------|---------------------------|
| 電流電圧調整器 | O位置 |
| 電源スイッチ | OFF |
| 補助電源スイッチ | OFF |
| GCR電流出力設定用スイッチ | TEST |
| 接点構造切換スイッチ | トリップ側 3 端子 OCR-CB 連動(a/b) |
| 電流出力レンジ切換スイッチ | 50A(L) |
| 電流検出切換スイッチ | 実効値 ※1 |
| R相/T相切換スイッチ | R相 |
| 電圧計レンジ切換スイッチ | I N P U T |
| 電圧調整/VR基準電圧調整器 | O位置 |
| 電圧位相出力反転スイッチ | 通常 |

※1) 継電器の電流検出方式に合わせます。

| 本器の操作 (コードの接続) | | 手 順 | 操 作 |
|-------------------|--|-----|----------------------|
| | | 1 | 下記のコードを本器コネクタに接続します。 |
| | | | アースサイドコネクタ アースサイドコード |
| | | | OCRコネクタ OCR電流出力コード |
| | | | トリップコネクタ トリップコード |

| 継電器の操作 (継電器の接続) | | 手 順 | 操 作 |
|--------------------|--|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 継電器裏面のC端子の接続を外します。(図5参照) |
| | | 2 | CT2次側を短絡します。 |
| | | 3 | 継電器の端子に下記のコードを接続します。 R相継電器のC(C1)端子 OCR電流出力コードの白コード(R) T相継電器のC(C1)端子 OCR電流出力コードの黒コード(T) R相もしくはT相継電器のCC(C2T2)端子 アースサイドコード CBの任意の相における電源側 トリップコードの白(R)および黒(T)コード CBの任意の相における負荷側 トリップコードの赤コード(COM) |
| | | 4 | 継電器のカバーを外します。 |
| | | 5 | 高圧受電盤の電流計の切換スイッチを「短絡」または「SHORT」の位置にします。 |

結線図

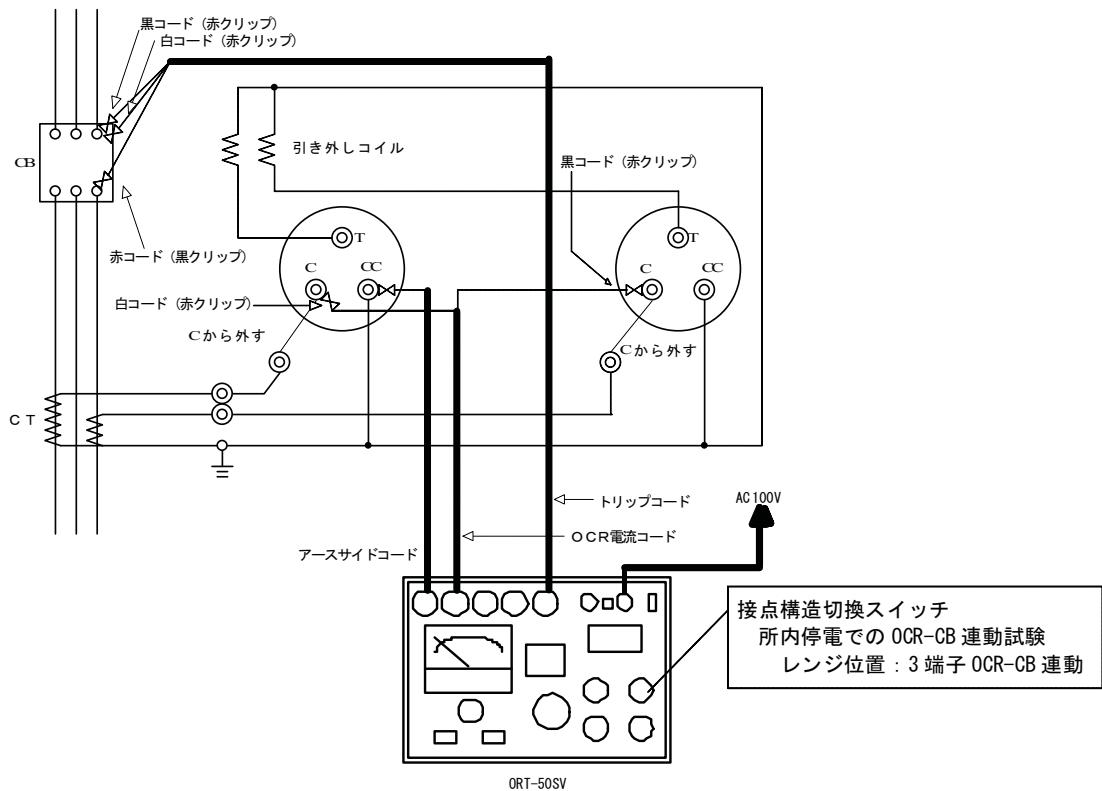


図7 CB連動での瞬時要素動作電流試験

⚠️ 警告

- ・ 極性確認ランプが点灯していない場合、3端子OCR-CB連動出力の際は極性が逆になっているため、アースサイドコード側から電流が outputされ、アースサイドコードを接地側に接続または接触させると、短絡により非常に大きな電流が流れ大変危険です。

⚠️ 警告

- ・ 電源スイッチを入れる前に、電源の極性確認を行ってください。
- 試験用端子を使用する場合
- ・ 停電状態で試験する場合は、CT回路と接続している各相の短絡バーを取り外してください。
- 試験用端子がない場合
- ・ 接続を行うときは、CTからOCRへの既設配線を取り外して試験コードをOCRのC(C1), CC(C2)端子へ接続するため、設備の停電状態を確認してから結線を行ってください。

⚠️ 注意

- ・ OCR試験において、OCRと盤内配線抵抗の合計が 0.3Ω 以下の場合50Aまで、 0.6Ω 以下の場合、50(S)Aレンジで約33Aまで出力が可能です。
- ・ 本器は低消費電力のため、試験出力容量も低電力となっています。3端子(電流引き外し式)OCRにおいて、年式の古い誘導型の場合や内部接点の接触抵抗が増加している場合など、出力電流が制限されたり動作時間にばらつきを生じる場合があります。
- ・ OCRの内部接点を磨くなどしても規定の試験電流を印加できない場合や、規定の動作時間とならない場合は、試験タップを最低タップとするか、弊社IP-Rシリーズおよび2kVA以上の発電機を準備していただき試験を行うなどの対応をご検討ください。
- ・ 電流検出切換スイッチ「実効値」側で試験し、動作値、動作時間などの試験結果に疑義を生じた場合は「平均値」側で再度試験を行ってください。

3 端子(電流引き外し式)OCR の停電状態でのCB連動試験


| 継電器の操作 | 手 順 | 操 作 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 瞬時要素の動作電流整定を最少の目盛位置にします。(例: 20A等) JIS C4602 では瞬時要素の各動作電流整定値とした時の動作電流値を測定します。 |
| 継電器の試験 | 手 順 | 操 作 |
| | 1 | 電流出力レンジを試験電流値(試験タップ値)に適したレンジに合わせます。 電流出力レンジ設定例: 20A タップ(25A(L) レンジ) |
| | 2 | 接点構造切換スイッチが「トリップ側 3 端子 OCR-CB 連動(a/b)」に設定されていることを確認します。 |
| | 3 | 電源スイッチを ON にします。 |
| | 4 | 限時要素の動作をロックします。(例: 誘導円盤形は廻り止め等のおさえをつける) |
| | 5 | スタートスイッチを押します。 |
| | 6 | 電流電圧調整器を時計方向に素早く、スムーズに回してタップ値付近では電流値を読み上げながら継電器が動作するまで電流を上げて行きます。継電器が動作した(瞬時ターゲットができる)時の電流値を電流計の指示値より読み取ります。この値が R 相側継電器の瞬時要素の動作電流値となります。この時、試験出力も停止しますので、停止する瞬間の電流値を読み取ってください。 |
| | <p style="text-align: center;"> 警告</p> <ul style="list-style-type: none"> このとき電流電圧調整器をゆっくり回しますと、過電流継電器のコイルに大電流が流れますので、コイルの焼損や接点の破損につながります。極力短時間で測定してください。 | |
| | 7 | 電流電圧調整器を 0 の位置に戻します。 |
| | 8 | 継電器の動作表示をリセットし、限時要素の動作ロックを解除します。 |
| | 9 | R 相/T 相切換スイッチを T 相側に切換えます。 |
| | 10 | 手順 4~7 と同様に試験し、T 相側継電器の動作電流値を読み取ります。 |
| | 11 | 電源スイッチを OFF にします。 |

JIS C4602 では動作電流整定値における動作電流値を測定します。

[参考]

J I S C 4 6 0 2 高圧受電用過電流継電器

| 項 目 | 性 能 |
|-----------|---------------------|
| 瞬時要素の動作電流 | 整定電流値に対して誤差が ± 15 % |



注意

- 試験ランプ(スタートスイッチ)が点滅している場合は、GCR電流出力設定スイッチが「設定」(SET)側に切換えられています。5 A レンジ以上を使用するOCR試験では「試験」(TEST)側に切換えて試験を行ってください。
- 3 端子OCR-CB連動ランプが点灯した場合は、CB連動引き外し用電流出力回路に切換わったことを示します。CB連動引き外し用電流出力回路に切換後 2 秒以内に CB 動作が検出できない場合は出力を遮断し、3 端子OCR-CB連動ランプが点滅します。

3端子(電流引き外し式)OCRの停電状態でのCB連動試験

(4) 瞬時要素の動作時間試験

| 本器の設置 | | 手 順 | 操 作 |
|-------|--|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 接地コードを筐体アース端子に接続し、クリップ側を接地回路へ接地します。 |
| | | 2 | 定格容量 900VA 以上の発電機等、試験用電源を準備し、電源を起動します。 P. 24 「発電機電源の使用条件」をご参照ください。 |
| | | 3 | 電源コードのコネクタを本器の電源コネクタへ接続し、電源コードのプラグを試験用電源の出力コンセントへ接続して AC100V を供給します。 |
| | | 4 | 仮設用発電機等、接地付の電源を使用する場合は、極性確認ランプの点灯を確認してください。 |

!! 警告

- ・ 極性確認ランプが消灯している場合は、プラグを差し替えて再度確認してください。
- ・ 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。
- ・ 電源として移動式の発電機(電源が接地されていない)をご使用されている場合、電源プラグを差し替えて、極性ランプはどちら側でも点灯します。

本器の各スイッチ及びツマミを以下の設定とします。

| 名 称 | 位 置 |
|----------------|-------------------------|
| 電流電圧調整器 | O位置 |
| 電源スイッチ | OFF |
| 補助電源スイッチ | OFF |
| GCR電流出力設定用スイッチ | TEST |
| 接点構造切換スイッチ | トリップ側 3端子 OCR-CB連動(a/b) |
| 電流出力レンジ切換スイッチ | 50A(L) |
| 電流検出切換スイッチ | 実効値 ※1 |
| R相/T相切換スイッチ | R相 |
| 電圧計レンジ切換スイッチ | INPUT |
| 電圧調整/VR基準電圧調整器 | O位置 |
| 電圧位相出力反転スイッチ | 通常 |

※1) 継電器の電流検出方式に合わせます。

| 本器の操作 (コードの接続) | | 手 順 | 操 作 |
|-------------------|--|-----|----------------------|
| | | 1 | 下記のコードを本器コネクタに接続します。 |
| | | | アースサイドコネクタ アースサイドコード |
| | | | OCRコネクタ OCR電流出力コード |
| | | | トリップコネクタ トリップコード |

| 継電器の操作 (継電器の接続) | | 手 順 | 操 作 |
|--------------------|--|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 継電器裏面のC端子の接続を外します。(図5参照) |
| | | 2 | CT2次側を短絡します。 |
| | | 3 | 継電器の端子に下記のコードを接続します。 R相継電器のC(C1)端子 OCR電流出力コードの白コード(R) T相継電器のC(C1)端子 OCR電流出力コードの黒コード(T) R相もしくはT相継電器のCC(C2T2)端子 アースサイドコード CBの任意の相における電源側 トリップコードの白(R)および黒(T)コード CBの任意の相における負荷側 トリップコードの赤コード(COM) |
| | | 4 | 継電器のカバーを外します。 |
| | | 5 | 高圧受電盤の電流計の切換スイッチを「短絡」または「SHORT」の位置にします。 |

3端子(電流引き外し式)OCRの停電状態でのCB連動試験

結線図

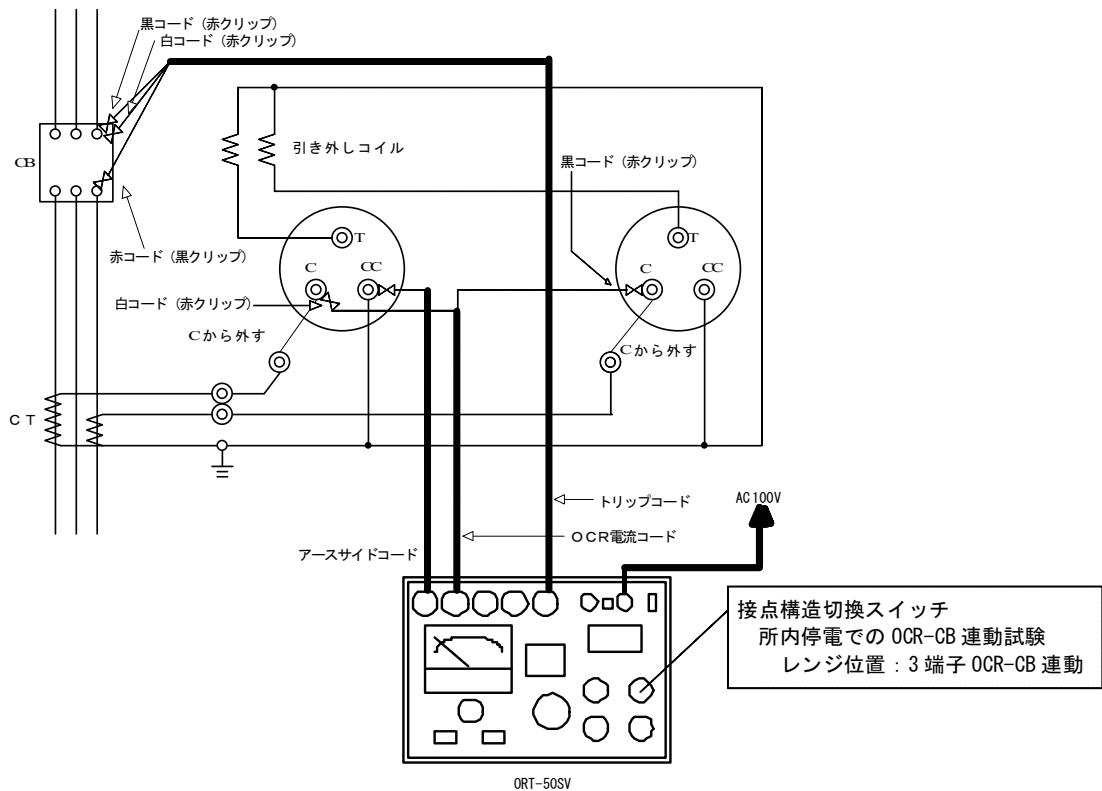


図8 CB連動での瞬時要素動作時間試験

⚠️ 警告

- ・ 極性確認ランプが点灯していない場合、3端子OCR-CB連動出力の際は極性が逆になっているため、アースサイドコード側から電流が outputされ、アースサイドコードを接地側に接続または接触させると、短絡により非常に大きな電流が流れ大変危険です。

⚠️ 警告

- ・ 電源スイッチを入れる前に、電源の極性確認を行ってください。
- 試験用端子を使用する場合
 - ・ 停電状態で試験する場合は、CT回路と接続している各相の短絡バーを取り外してください。
- 試験用端子がない場合
 - ・ 接続を行うときは、CTからOCRへの既設配線を取り外して試験コードをOCRのC(C1), CC(C2)端子へ接続するため、設備の停電状態を確認してから結線を行ってください。

⚠️ 注意

- ・ OCR試験において、OCRと盤内配線抵抗の合計が 0.3Ω 以下の場合50Aまで、 0.6Ω 以下の場合、50(S)Aレンジで約33Aまで出力が可能です。
- ・ 本器は低消費電力のため、試験出力容量も低電力となっています。3端子(電流引き外し式)OCRにおいて、年式の古い誘導型の場合や内部接点の接触抵抗が増加している場合など、出力電流が制限されたり動作時間にばらつきを生じる場合があります。
- ・ OCRの内部接点を磨くなどしても規定の試験電流を印加できない場合や、規定の動作時間とならない場合は、試験タップを最低タップとするか、弊社IP-Rシリーズおよび2kVA以上の発電機を準備していただき試験を行うなどの対応をご検討ください。
- ・ 電流検出切換スイッチ「実効値」側で試験し、動作値、動作時間などの試験結果に疑義を生じた場合は「平均値」側で再度試験を行ってください。

3 端子(電流引き外し式)OCR の停電状態でのCB連動試験

継電器の操作

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-----------------------------------------|
| 1 | 瞬時要素の電流整定値を最小の目盛位置にします。(例: 20A等) |
| 2 | 限時要素の動作をロックします。(例: 誘導円盤形は廻り止め等のおさえをつける) |
| 3 | CBを投入し「入」にします。 |

JIS C4602 では最小動作電流整定で測定します。

試験電流設定

| 手 順 | 操 作 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 電流出力レンジを試験電流値に適したレンジに合わせます。(下記5項参照) |
| 2 | 電源スイッチをONにします。 |
| 3 | 継電器の瞬時動作をロックします。(もししくは除外または最大タップにします) |
| 4 | スタートスイッチを押します。 |
| 5 | 電流電圧調整器を時計方向に回して試験電流値に設定します。 試験電流値設定例 20A タップ : 200% = 20A × 2 = 40A (50A(L) レンジ) 30A タップ : 200% では 60A となり出力範囲外になりますので、150% = 45A 程度の電流で試験してください。(瞬時要素は定限特特性です) ⚠️ 警告 <ul style="list-style-type: none">このとき電流電圧調整器をゆっくり回しますと、過電流継電器のコイルに大電流が流れますので、コイルの焼損や接点の破損につながります。極力短時間で測定してください。 |
| 6 | ストップスイッチを押します。 |
| 7 | 継電器の瞬時動作ロックを解除します。(タップを変更した場合は試験タップに戻します) |
| 8 | 接点構造切換スイッチが「トリップ側 3端子OCR-CB連動(a/b)」に設定されていることを確認します。 |
| 9 | カウンタの測定モードを「msec」にします。 |

JIS C4602 では試験電流値は瞬時要素の動作電流整定に対して 200%です。

継電器の試験

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | スタートスイッチを押します。 |
| 2 | 継電器およびCBが動作してカウンタおよび電流出力が停止します。 この時のカウンタの値がR相側継電器とCBの連動動作時間です。 |
| 3 | 電流電圧調整器を0の位置に戻します。 |
| 4 | 継電器の動作表示をリセットします。 |
| 5 | R相/T相切換スイッチをT相側に切換えます。 |
| 6 | CBを投入し「入」にします。 |
| 7 | T相側の試験電流設定手順3~9を行い、継電器の試験手順1~3と同様に試験し、T相側継電器の動作時間を読み取ります。 |
| 8 | 電源スイッチをOFFにします。 |

[参考]

J I S C 4 6 0 2 高圧受電用過電流継電器

| 項 目 | 性 能 |
|-----------|--------------------------|
| 瞬時要素の動作時間 | 整定電流値に対して 200%印加 0.05秒以下 |

⚠️ 注意

- 試験ランプ(スタートスイッチ)が点滅している場合は、GCR電流出力設定スイッチが「設定」(SET)側に切換えられています。5Aレンジ以上を使用するOCR試験では「試験」(TEST)側に切換えて試験を行ってください。
- 3端子OCR-CB連動ランプが点灯した場合は、CB連動引き外し用電流出力回路に切換わったことを示します。CB連動引き外し用電流出力回路に切換後2秒以内にCB動作が検出できない場合は出力を遮断し、3端子OCR-CB連動ランプが点滅します。

3.3.5 3端子(電流引き外し式)OCRの活線状態でのCB連動試験

(1) 限時要素の動作電流試験

本器の設置

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | 接地コードを筐体アース端子に接続し、クリップ側を接地回路へ接地します。 |
| 2 | 電源コードのコネクタを本器の電源コネクタへ接続し、電源コードのプラグを所内商用電源のコンセントへ接続してAC100Vを供給します。 |
| 3 | 極性確認ランプの点灯を確認してください。 |



警 告

- ・ 極性確認ランプが消灯している場合は、プラグを差し替えて再度確認してください。
- ・ 商用電源で試験を行う場合は、必ず極性確認を行ってください。特に補助電源を使用する場合や、3端子OCR-CB連動試験を行う場合には、商用電源と本器からの出力間に極性を生じます。
極性を間違えて試験を行い電源をショートさせると、本器や設備機器を破損することがあります。また、ショートアークで人災となることもありますので、必ず極性確認を行ってください。
- ・ 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。

本器の各スイッチ及びツマミを以下の設定とします。

| 名 称 | 位 置 |
|----------------|------------------------|
| 電流電圧調整器 | O位置 |
| 電源スイッチ | OFF |
| 補助電源スイッチ | OFF |
| GCR電流出力設定用スイッチ | TEST |
| 接点構造切換スイッチ | トリップ側 3端子OCR-CB連動(a/b) |
| 電流出力レンジ切換スイッチ | 50A(L) |
| 電流検出切換スイッチ | 実効値 ※1 |
| R相/T相切換スイッチ | R相 |
| 電圧計レンジ切換スイッチ | I N P U T |
| 電圧調整/VR基準電圧調整器 | O位置 |
| 電圧位相出力反転スイッチ | 通常 |

※1) 継電器の電流検出方式に合わせます。

本器の操作 (コードの接続)

| 手 順 | 操 作 |
|-----|--------------------------|
| 1 | 下記のコードを本器コネクタに接続します。 |
| | アースサイドコネクタ アースサイドコード |
| | O C R コネクタ O C R 電流出力コード |

継電器の操作 (継電器の接続)

| 手 順 | 操 作 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | C T の 2 次側を短絡します。 |
| 2 | 継電器裏面のC端子の接続を外します。(図9参照) |
| 3 | 継電器の端子に下記のコードを接続します。 R相継電器のC(C1)端子 O C R 電流出力コードの白コード(R) T相継電器のC(C1)端子 O C R 電流出力コードの黒コード(T) R相もしくはT相継電器のCC(C2T2)端子 アースサイドコード |
| 4 | 継電器のカバーを外します。 |
| 5 | 高圧受電盤の電流計の切換スイッチを「短絡」または「SHORT」の位置にします。 |

結線図

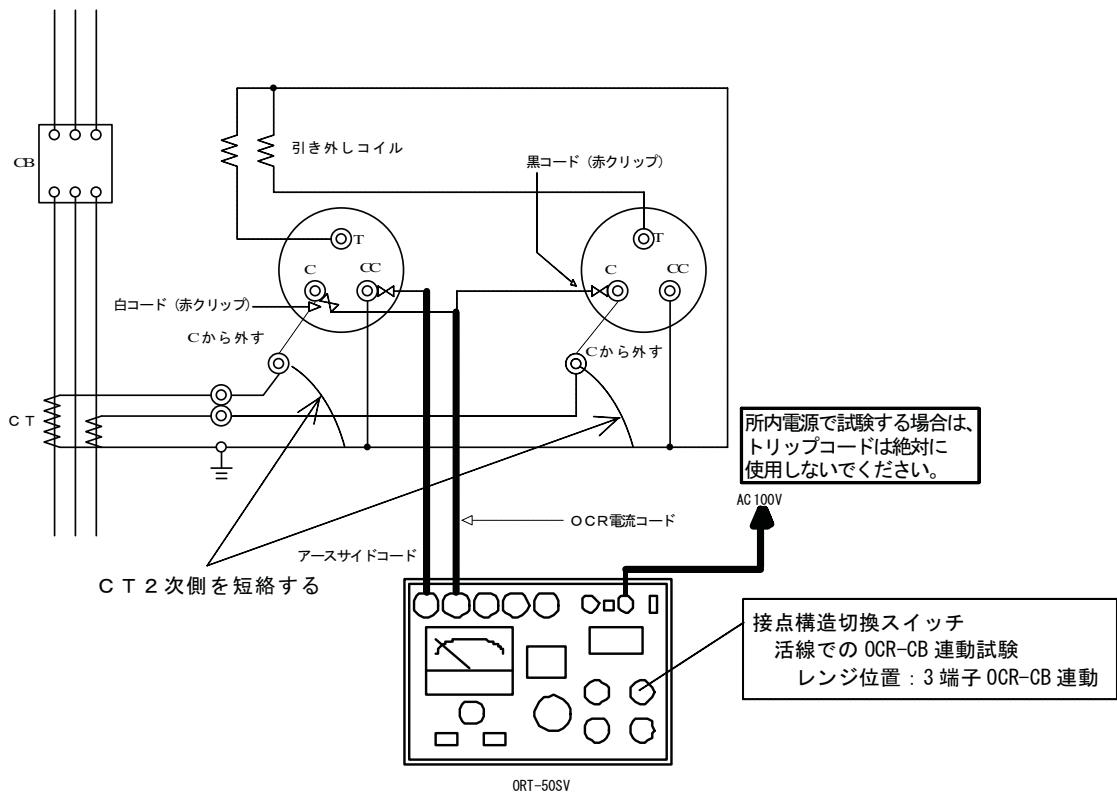


図9 CB運動での限時要素動作電流試験

⚠️ 警告

- ・ 極性確認ランプが点灯していない場合、3端子OCR-CB連動出力の際は極性が逆になつてゐるため、アースサイドコード側から電流が outputされ、アースサイドコードを接地側に接続または接触させると、短絡により非常に大きな電流が流れ大変危険です。

⚠️ 警告

- ・ 電源スイッチを入れる前に、電源の極性確認を行ってください。
- 試験用端子を使用する場合
 - ・ 停電状態で試験する場合は、CT回路と接続している各相の短絡バーを取り外してください。
- 試験用端子がない場合
 - ・ 接続を行うときは、CTからOCRへの既設配線を取り外して試験コードをOCRのC(C1), CC(C2)端子へ接続するため、設備の停電状態を確認してから結線を行ってください。

⚠️ 警告

試験用端子がない場合にC(C1)端子から外した配線は、CT2次側が短絡するようにCC(C2)端子(接地側)へ接続してください。
活線状態でCT2次側が開放した状態では、開放した瞬時にCT2次側に高電圧が発生してCTの焼損につながり、大変危険です。必ず短絡してください。

⚠️ 注意

- ・ OCR試験において、OCRと盤内配線抵抗の合計が0.3Ω以下の場合50Aまで、0.6Ω以下の場合、50(S)Aレンジで約33Aまで出力が可能です。
- ・ 本器は低消費電力のため、試験出力容量も低電力となっています。3端子(電流引き外し式)OCRにおいて、年式の古い誘導型の場合や内部接点の接触抵抗が増加している場合など、出力電流が制限されたり動作時間にばらつきを生じる場合があります。
- ・ OCRの内部接点を磨くなどしても規定の試験電流を印加できない場合や、規定の動作時間とならない場合は、試験タップを最低タップとするか、弊社IP-Rシリーズおよび2kVA以上の発電機を準備していただき試験を行うなどの対応をご検討ください。
- ・ 電流検出切換スイッチ「実効値」側で試験し、動作値、動作時間などの試験結果に疑義を生じた場合は「平均値」側で再度試験を行ってください。

3 端子(電流引き外し式)OCR の活線状態でのCB連動試験

| 継電器の操作 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----|-----------------------------------------------------|
| | 1 | 限時要素の動作時間整定を「1」の目盛位置にします。 |
| | 2 | 限時要素を試験タップ値にします。 JIS C4602 では限時要素を最小動作電流整定値にします。 |

| 継電器の試験 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 電流出力レンジを試験電流値(試験タップ値)に適したレンジに合わせます。 電流出力レンジ設定例：3A タップ(5A レンジ) |
| | 2 | 接点構造切換スイッチが「トリップ側 3 端子 OCR-CB 連動(a/b)」に設定されていることを確認します。 |
| | 3 | 電源スイッチをON にします。 |
| | 4 | スタートスイッチを押します。 |
| | 5 | 電流電圧調整器を時計方向にゆっくりと回し、継電器が動作開始する電流値を電流計の指示値より読み取ります。この値がR相側継電器の動作電流値となります。 継電器動作開始例 誘導型の場合：円盤が動き始める 静止型の場合：表示の点灯、始動ランプの点灯など、継電器の仕様をご確認ください。 |
| | 6 | ストップスイッチを押してから電流電圧調整器を0の位置に戻します。 |
| | 7 | R相/T相切換スイッチをT相側に切換えます。 |
| | 8 | 手順4～6と同様に試験し、T相側継電器の動作電流値を読み取ります。 |
| | 9 | 電源スイッチをOFF にします。 |

JIS C4602 では動作電流整定値における動作開始(始動)電流値を測定します。

[参考]

J I S C 4 6 0 2 高圧受電用過電流継電器

| 項 目 | 性 能 |
|-----------|--------------------|
| 限時要素の動作電流 | 整定電流値に対して誤差が ± 10% |



- 注意
- 試験ランプ(スタートスイッチ)が点滅している場合は、GCR電流出力設定スイッチが「設定」(SET)側に切換えられています。5 A レンジ以上を使用するOCR試験では「試験」(TEST)側に切換えて試験を行ってください。
 - 3端子OCR-CB連動ランプが点灯した場合は、CB連動引き外し用電流出力回路に切換わったことを示します。CB連動引き外し用電流出力回路に切換後2秒以内にCB動作が検出できない場合は出力を遮断し、3端子OCR-CB連動ランプが点滅します。

3 端子(電流引き外し式)OCR の活線状態でのCB連動試験

(2) 限時要素の動作時間試験

本器の設置

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | 接地コードを筐体アース端子に接続し、クリップ側を接地回路へ接地します。 |
| 2 | 電源コードのコネクタを本器の電源コネクタへ接続し、電源コードのプラグを所内商用電源のコンセントへ接続してAC100Vを供給します。 |
| 3 | 極性確認ランプの点灯を確認してください。 |

⚠ 警告

- ・ 極性確認ランプが消灯している場合は、プラグを差し替えて再度確認してください。
- ・ 商用電源で試験を行う場合は、必ず極性確認を行ってください。特に補助電源を使用する場合や、3端子OCR-CB連動試験を行う場合には、商用電源と本器からの出力間に極性を生じます。
極性を間違えて試験を行い電源をショートさせると、本器や設備機器を破損せることができます。また、ショートアークで人災となることもありますので、必ず極性確認を行ってください。
- ・ 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。

本器の各スイッチ及びツマミを以下の設定とします。

| 名 称 | 位 置 |
|----------------|------------------------|
| 電流電圧調整器 | 0位置 |
| 電源スイッチ | OFF |
| 補助電源スイッチ | OFF |
| GCR電流出力設定用スイッチ | TEST |
| 接点構造切換スイッチ | トリップ側 3端子OCR-CB連動(a/b) |
| 電流出力レンジ切換スイッチ | 50A(L) |
| 電流検出切換スイッチ | 実効値 ※1 |
| R相/T相切換スイッチ | R相 |
| 電圧計レンジ切換スイッチ | I N P U T |
| 電圧調整/VR基準電圧調整器 | 0位置 |
| 電圧位相出力反転スイッチ | 通常 |

※1) 継電器の電流検出方式に合わせます。

本器の操作

(コードの接続)

| 手 順 | 操 作 |
|-----|--------------------------------------------|
| 1 | 下記のコードを本器コネクタに接続します。 |
| | アースサイドコネクタ アースサイドコード OCRコネクタ OCR電流出力コード |

継電器の操作
(継電器の接続)

| 手 順 | 操 作 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | C Tの2次側を短絡します。 |
| 2 | 継電器裏面のC端子の接続を外します。(図10参照) |
| 3 | 継電器の端子に下記のコードを接続します。 R相継電器のC(C1)端子 OCR電流出力コードの白コード(R) T相継電器のC(C1)端子 OCR電流出力コードの黒コード(T) R相もしくはT相継電器のCC(C2T2)端子 アースサイドコード |
| 4 | 継電器のカバーを外します。 |
| 5 | 高圧受電盤の電流計の切換スイッチを「短絡」または「SHORT」の位置にします。 |

3端子(電流引き外し式)OCRの活線状態でのCB連動試験

結線図

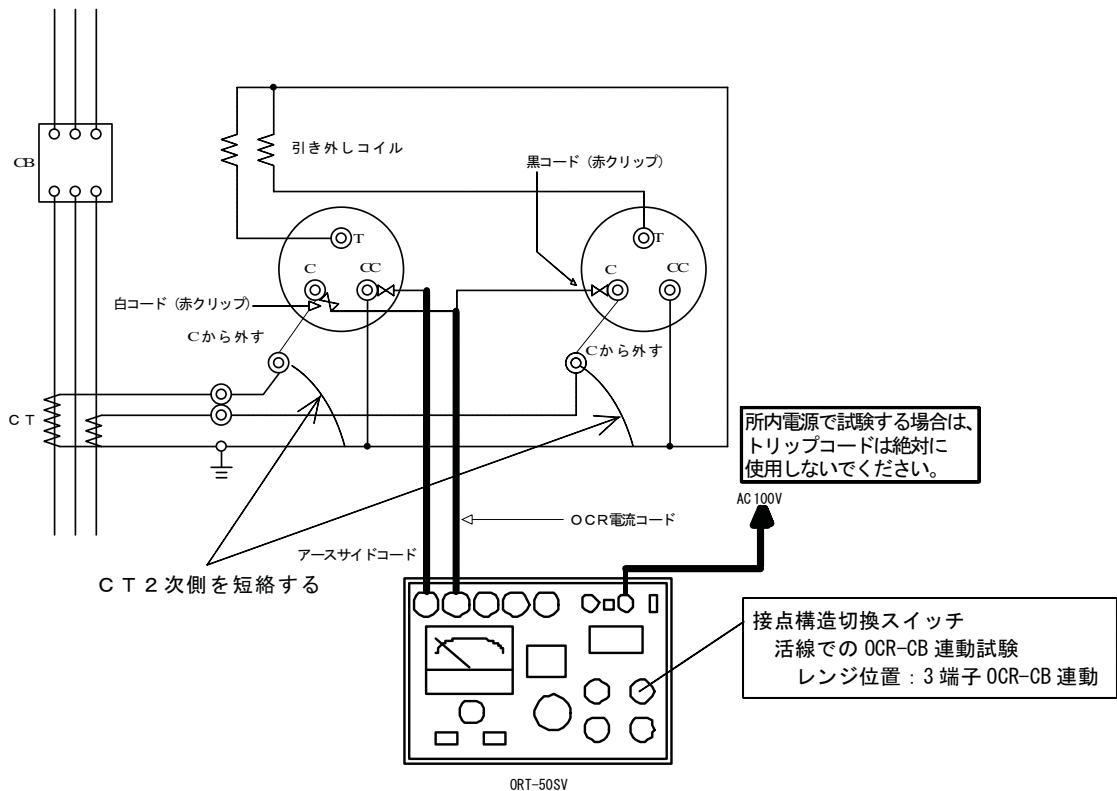


図10 CB連動での限時要素動作時間試験

⚠️ 警告

- ・ 極性確認ランプが点灯していない場合、3端子OCR-CB連動出力の際は極性が逆になっているため、アースサイドコード側から電流が outputされ、アースサイドコードを接地側に接続または接触させると、短絡により非常に大きな電流が流れ大変危険です。

⚠️ 警告

- ・ 電源スイッチを入れる前に、電源の極性確認を行ってください。
- 試験用端子を使用する場合
 - ・ 停電状態で試験する場合は、CT回路と接続している各相の短絡バーを取り外してください。
- 試験用端子がない場合
 - ・ 接続を行うときは、CTからOCRへの既設配線を取り外して試験コードをOCRのC(C1), CC(C2)端子へ接続するため、設備の停電状態を確認してから結線を行ってください。

⚠️ 警告

試験用端子がない場合にC(C1)端子から外した配線は、CT2次側が短絡するようにCC(C2)端子(接地側)へ接続してください。
活線状態でCT2次側が開放した状態では、開放した瞬時にCT2次側に高電圧が発生してCTの焼損につながり、大変危険です。必ず短絡してください。

⚠️ 注意

- ・ OCR試験において、OCRと盤内配線抵抗の合計が0.3Ω以下の場合50Aまで、0.6Ω以下の場合、50(S)Aレンジで約33Aまで出力が可能です。
- ・ 本器は低消費電力のため、試験出力容量も低電力となっています。3端子(電流引き外し式)OCRにおいて、年式の古い誘導型の場合や内部接点の接触抵抗が増加している場合など、出力電流が制限されたり動作時間にばらつきを生じる場合があります。
- ・ OCRの内部接点を磨くなどしても規定の試験電流を印加できない場合や、規定の動作時間となる場合は、試験タップを最低タップとするか、弊社IP-Rシリーズおよび2kVA以上の発電機を準備していただき試験を行うなどの対応をご検討ください。
- ・ 電流検出切換スイッチ「実効値」側で試験し、動作値、動作時間などの試験結果に疑義を生じた場合は「平均値」側で再度試験を行ってください。

3 端子(電流引き外し式)OCR の活線状態でのCB連動試験

| 操作 | 手順 | 操作 |
|------------------------------------------|----|----|
| 限時要素の動作時間整定を「10」の目盛位置にします。 | 1 | |
| 限時要素を試験タップ値にします。 | 2 | |
| 瞬時要素が動作しないよう、瞬時動作電流値を最大または除外・停止などに設定します。 | 3 | |

| 操作 | 手順 | 操作 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 電流出力カレンジを試験電流値に適したレンジに合わせます。(下記5項参照) | 1 | |
| 電源スイッチをONにします。 | 2 | |
| 继電器の限時動作をロックします。 | 3 | |
| スタートスイッチを押します。 | 4 | |
| 電流電圧調整器を時計方向に回して試験電流値に設定します。 試験電流値設定例 3A タップ : $300\% = 3A \times 3 = 9A$ (10A レンジ) $700\% = 3A \times 7 = 21A$ (25A (L) レンジ) 4A タップ : $300\% = 4A \times 3 = 12A$ (25A (L) レンジ) $700\% = 4A \times 7 = 28A$ (50A (L) レンジ) 5A タップ : $300\% = 5A \times 3 = 15A$ (25A (L) レンジ) $700\% = 5A \times 7 = 35A$ (50A (L) レンジ) | 5 | |
| ストップスイッチを押します。 | 6 | |
| 继電器の限時動作ロックを解除します。 | 7 | |
| 接点構造切換スイッチが「トリップ側 3端子OCR-CB連動(a/b)」に設定されていることを確認します。 | 8 | |
| カウンタの測定モードを「sec」にします。 | 9 | |

JIS C4602 では試験電流値は限時要素の動作電流整定に対して 300% と 700% です。

| 操作 | 手順 |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| スタートスイッチを押します。 | 1 |
| 继電器およびCBが動作して所内電源が停電し、カウンタおよび電流出力が停止します。この時のカウンタの値がR相側继電器とCBの連動動作時間です。 | 2 |
| 電流電圧調整器を0の位置に戻します。 | 3 |
| 继電器の動作表示をリセットします。 | 4 |
| R相/T相切換スイッチをT相側に切換えます。 | 5 |
| CBを投入して「入」にします。 所内電源が復電します。 | 6 |
| T相側の試験電流設定手順3~9を行い、继電器の試験手順1~3と同様に試験し、T相側继電器の動作時間を読み取ります。 | 7 |
| 電源スイッチをOFFにします。 | 8 |

 警告

- 商用電源や極性のある電源で試験を行う場合は、極性確認を必ず行ってください。
3端子OCR-CB連動試験を行う場合には、商用電源と本器からの出力間に極性を生じます。
- 極性を間違えて試験を行なった場合、電源を短絡(ショート)させると、本器や設備機器破損または焼損事故を生じます。また、ショートアークで人災となることもありますので、必ず極性確認を行ってください。
- 本器の「アースサイドコード」での検電器における極性確認は行えません

 注意

- 試験ランプ(スタートスイッチ)が点滅している場合は、GCR電流出力設定スイッチが「設定」(SET)側に切換えられています。5Aレンジ以上を使用するOCR試験では「試験」(TEST)側に切換えて試験を行ってください。
- 3端子OCR-CB連動ランプが点灯した場合は、CB連動引き外し用電流出力回路に切換わったことを示します。CB連動引き外し用電流出力回路に切換後2秒以内にCB動作が検出できない場合は出力を遮断し、3端子OCR-CB連動ランプが点滅します。

3 端子(電流引き外し式)OCR の活線状態でのCB連動試験

(3) 瞬時要素の動作電流試験

本器の設置

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | 接地コードを筐体アース端子に接続し、クリップ側を接地回路へ接地します。 |
| 2 | 電源コードのコネクタを本器の電源コネクタへ接続し、電源コードのプラグを所内商用電源のコンセントへ接続してAC100Vを供給します。 |
| 3 | 極性確認ランプの点灯を確認してください。 |

! 警告

- ・ 極性確認ランプが消灯している場合は、プラグを差し替えて再度確認してください。
- ・ 商用電源で試験を行う場合は、必ず極性確認を行ってください。特に補助電源を使用する場合や、3端子OCR-CB連動試験を行う場合には、商用電源と本器からの出力間に極性を生じます。
極性を間違えて試験を行い電源をショートさせると、本器や設備機器を破損せることができます。また、ショートアークで人災となることもありますので、必ず極性確認を行ってください。
- ・ 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。

本器の各スイッチ及びツマミを以下の設定とします。

| 名 称 | 位 置 |
|----------------|------------------------|
| 電流電圧調整器 | 0位置 |
| 電源スイッチ | OFF |
| 補助電源スイッチ | OFF |
| GCR電流出力設定用スイッチ | TEST |
| 接点構造切換スイッチ | トリップ側 3端子OCR-CB連動(a/b) |
| 電流出力レンジ切換スイッチ | 50A(L) |
| 電流検出切換スイッチ | 実効値 ※1 |
| R相/T相切換スイッチ | R相 |
| 電圧計レンジ切換スイッチ | I N P U T |
| 電圧調整/VR基準電圧調整器 | 0位置 |
| 電圧位相出力反転スイッチ | 通常 |

※1) 継電器の電流検出方式に合わせます。

本器の操作

(コードの接続)

| 手 順 | 操 作 |
|-----|----------------------|
| 1 | 下記のコードを本器コネクタに接続します。 |
| | アースサイドコネクタ |
| | OCRコネクタ |

継電器の操作
(継電器の接続)

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|-----------------------------------------|----------------------|
| 1 | C Tの2次側を短絡します。 | |
| 2 | 継電器裏面のC端子の接続を外します。(図11参照) | |
| 3 | 継電器の端子に下記のコードを接続します。 R相継電器のC(C1)端子 | O C R電流出力コードの白コード(R) |
| | T相継電器のC(C1)端子 | O C R電流出力コードの黒コード(T) |
| | R相もしくはT相継電器のCC(C2T2)端子 | アースサイドコード |
| 4 | 継電器のカバーを外します。 | |
| 5 | 高圧受電盤の電流計の切換スイッチを「短絡」または「SHORT」の位置にします。 | |

結線図

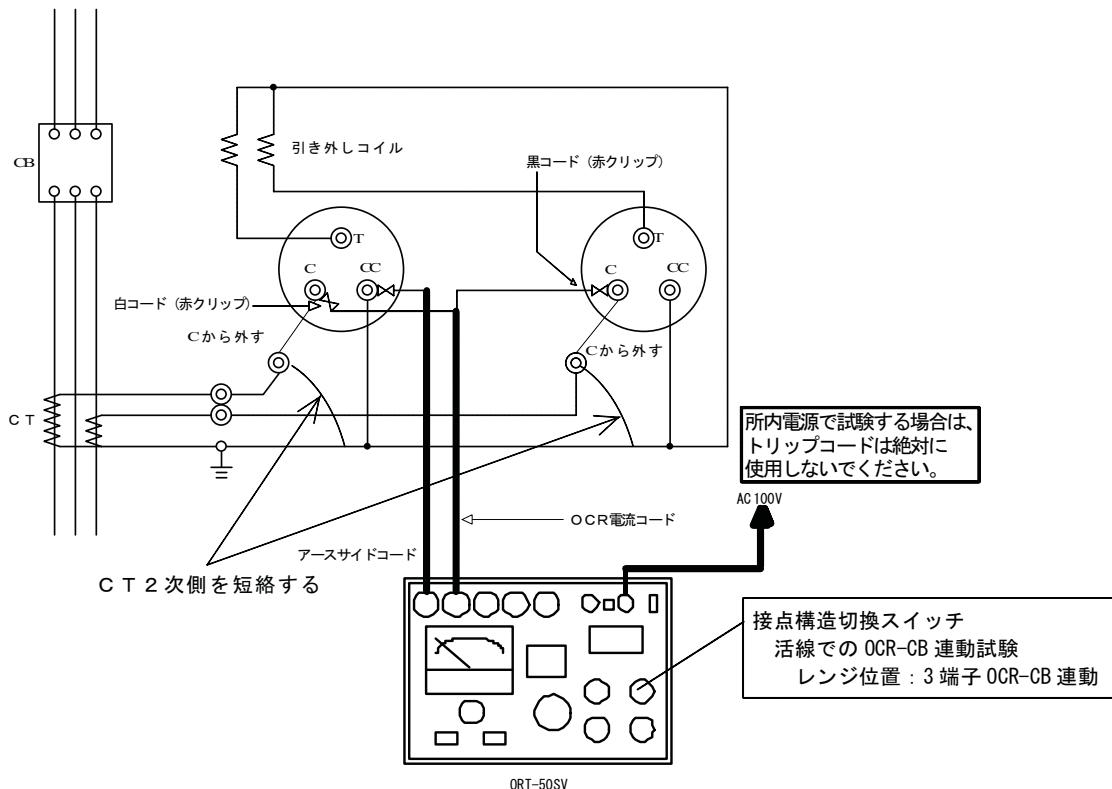


図11 CB連動での瞬時要素動作電流試験

⚠️ 警告

- ・ 極性確認ランプが点灯していない場合、3端子OCR-CB連動出力の際は極性が逆になっているため、アースサイドコード側から電流が outputされ、アースサイドコードを接地側に接続または接触させると、短絡により非常に大きな電流が流れ大変危険です。

⚠️ 警告

- ・ 電源スイッチを入れる前に、電源の極性確認を行ってください。
- 試験用端子を使用する場合
 - ・ 停電状態で試験する場合は、CT回路と接続している各相の短絡バーを取り外してください。
- 試験用端子がない場合
 - ・ 接続を行うときは、CTからOCRへの既設配線を取り外して試験コードをOCRのC(C1), CC(C2)端子へ接続するため、設備の停電状態を確認してから結線を行ってください。

⚠️ 警告

試験用端子がない場合にC(C1)端子から外した配線は、CT2次側が短絡するようにCC(C2)端子(接地側)へ接続してください。
活線状態でCT2次側が開放した状態では、開放した瞬時にCT2次側に高電圧が発生してCTの焼損につながり、大変危険です。必ず短絡してください。

⚠️ 注意

- ・ OCR試験において、OCRと盤内配線抵抗の合計が0.3Ω以下の場合50Aまで、0.6Ω以下の場合、50(S)Aレンジで約33Aまで出力が可能です。
- ・ 本器は低消費電力のため、試験出力容量も低電力となっています。3端子(電流引き外し式)OCRにおいて、年式の古い誘導型の場合や内部接点の接触抵抗が増加している場合など、出力電流が制限されたり動作時間にばらつきを生じる場合があります。
- ・ OCRの内部接点を磨くなどしても規定の試験電流を印加できない場合や、規定の動作時間となる場合は、試験タップを最低タップとするか、弊社IP-Rシリーズおよび2kVA以上の発電機を準備していただき試験を行うなどの対応をご検討ください。
- ・ 電流検出切換スイッチ「実効値」側で試験し、動作値、動作時間などの試験結果に疑義を生じた場合は「平均値」側で再度試験を行ってください。

3 端子(電流引き外し式)OCR の活線状態でのCB連動試験

| 継電器の操作 | 手 順 | 操 作 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 瞬時要素の動作電流整定を最少の目盛位置にします。(例: 20A等) JIS C4602 では瞬時要素の各動作電流整定値とした時の動作電流値を測定します。 |
| 継電器の試験 | 手 順 | 操 作 |
| | 1 | 電流出力レンジを試験電流値(試験タップ値)に適したレンジに合わせます。 電流出力レンジ設定例: 20A タップ(25A(L) レンジ) |
| | 2 | 接点構造切換スイッチが「トリップ側 3 端子 OCR-CB 連動(a/b)」に設定されていることを確認します。 |
| | 3 | 電源スイッチを ON にします。 |
| | 4 | 限時要素の動作をロックします。(例: 誘導円盤形は廻り止め等のおさえをつける) |
| | 5 | スタートスイッチを押します。 |
| | 6 | 電流電圧調整器を時計方向に素早く、スムーズに回してタップ値付近では電流値を読み上げながら継電器が動作するまで電流を上げて行きます。継電器が動作した(瞬時ターゲットができる)時の電流値を電流計の指示値より読み取ります。この値が R 相側継電器の瞬時要素の動作電流値となります。この時、試験出力も停止しますので、停止する瞬間の電流値を読み取ってください。 |
| | <p style="text-align: center;"> 警告</p> <ul style="list-style-type: none"> このとき電流電圧調整器をゆっくり回しますと、過電流継電器のコイルに大電流が流れますので、コイルの焼損や接点の破損につながります。極力短時間で測定してください。 | |
| | 7 | 電流電圧調整器を 0 の位置に戻します。 |
| | 8 | 継電器の動作表示をリセットし、限時要素の動作ロックを解除します。 |
| | 9 | R 相/T 相切換スイッチを T 相側に切換えます。 |
| | 10 | 手順 4~7 と同様に試験し、T 相側継電器の動作電流値を読み取ります。 |
| | 11 | 電源スイッチを OFF にします。 |

JIS C4602 では動作電流整定値における動作電流値を測定します。

[参考]

J I S C 4 6 0 2 高圧受電用過電流継電器

| 項 目 | 性 能 |
|-----------|---------------------|
| 瞬時要素の動作電流 | 整定電流値に対して誤差が ± 15 % |

 注意

- 試験ランプ(スタートスイッチ)が点滅している場合は、GCR電流出力設定スイッチが「設定」(SET)側に切換えられています。5 A レンジ以上を使用するOCR試験では「試験」(TEST)側に切換えて試験を行ってください。
- 3 端子OCR-CB連動ランプが点灯した場合は、CB連動引き外し用電流出力回路に切換わったことを示します。CB連動引き外し用電流出力回路に切換後 2 秒以内に CB 動作が検出できない場合は出力を遮断し、3 端子OCR-CB連動ランプが点滅します。

3 端子(電流引き外し式)OCR の活線状態でのCB連動試験

(4) 瞬時要素の動作時間試験

本器の設置

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | 接地コードを筐体アース端子に接続し、クリップ側を接地回路へ接地します。 |
| 2 | 電源コードのコネクタを本器の電源コネクタへ接続し、電源コードのプラグを所内商用電源のコンセントへ接続してAC100Vを供給します。 |
| 3 | 極性確認ランプの点灯を確認してください。 |

! 警告

- ・ 極性確認ランプが消灯している場合は、プラグを差し替えて再度確認してください。
- ・ 商用電源で試験を行う場合は、必ず極性確認を行ってください。特に補助電源を使用する場合や、3端子OCR-CB連動試験を行う場合には、商用電源と本器からの出力間に極性を生じます。
極性を間違えて試験を行い電源をショートさせると、本器や設備機器を破損せることができます。また、ショートアークで人災となることもありますので、必ず極性確認を行ってください。
- ・ 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。

本器の各スイッチ及びツマミを以下の設定とします。

| 名 称 | 位 置 |
|----------------|------------------------|
| 電流電圧調整器 | 0位置 |
| 電源スイッチ | OFF |
| 補助電源スイッチ | OFF |
| GCR電流出力設定用スイッチ | TEST |
| 接点構造切換スイッチ | トリップ側 3端子OCR-CB連動(a/b) |
| 電流出力レンジ切換スイッチ | 50A(L) |
| 電流検出切換スイッチ | 実効値 ※1 |
| R相/T相切換スイッチ | R相 |
| 電圧計レンジ切換スイッチ | I N P U T |
| 電圧調整/VR基準電圧調整器 | 0位置 |
| 電圧位相出力反転スイッチ | 通常 |

※1) 継電器の電流検出方式に合わせます。

本器の操作
(コードの接続)

| 手 順 | 操 作 |
|-----|----------------------|
| 1 | 下記のコードを本器コネクタに接続します。 |
| | アースサイドコネクタ |
| | OGRコネクタ |

継電器の操作
(継電器の接続)

| 手 順 | 操 作 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | C Tの2次側を短絡します。 |
| 2 | 継電器裏面のC端子の接続を外します。(図12参照) |
| 3 | 継電器の端子に下記のコードを接続します。 R相継電器のC(C1)端子 OGR電流出力コードの白コード(R) T相継電器のC(C1)端子 OGR電流出力コードの黒コード(T) R相もしくはT相継電器のCC(C2T2)端子 アースサイドコード |
| 4 | 継電器のカバーを外します。 |
| 5 | 高圧受電盤の電流計の切換スイッチを「短絡」または「SHORT」の位置にします。 |

3端子(電流引き外し式)OCRの活線状態でのCB連動試験

結線図

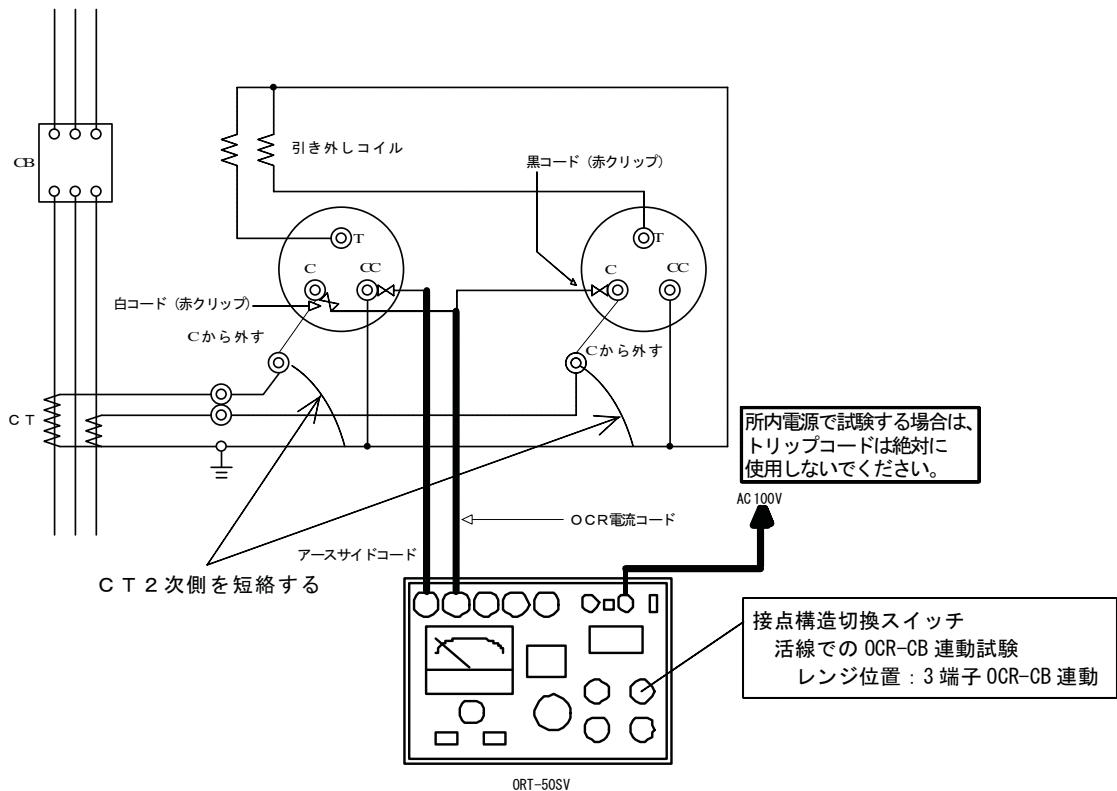


図12 CB連動での瞬時要素動作時間試験

⚠️ 警告

- ・ 極性確認ランプが点灯していない場合、3端子OCR-CB連動出力の際は極性が逆になっているため、アースサイドコード側から電流が outputされ、アースサイドコードを接地側に接続または接触させると、短絡により非常に大きな電流が流れ大変危険です。

⚠️ 警告

- ・ 電源スイッチを入れる前に、電源の極性確認を行ってください。
- 試験用端子を使用する場合
 - ・ 停電状態で試験する場合は、CT回路と接続している各相の短絡バーを取り外してください。
- 試験用端子がない場合
 - ・ 接続を行うときは、CTからOCRへの既設配線を取り外して試験コードをOCRのC(C1), CC(C2)端子へ接続するため、設備の停電状態を確認してから結線を行ってください。

⚠️ 警告

試験用端子がない場合にC(C1)端子から外した配線は、CT2次側が短絡するようにCC(C2)端子(接地側)へ接続してください。
活線状態でCT2次側が開放した状態では、開放した瞬時にCT2次側に高電圧が発生してCTの焼損につながり、大変危険です。必ず短絡してください。

⚠️ 注意

- ・ OCR試験において、OCRと盤内配線抵抗の合計が0.3Ω以下の場合50Aまで、0.6Ω以下の場合、50(S)Aレンジで約33Aまで出力が可能です。
- ・ 本器は低消費電力のため、試験出力容量も低電力となっています。3端子(電流引き外し式)OCRにおいて、年式の古い誘導型の場合や内部接点の接触抵抗が増加している場合など、出力電流が制限されたり動作時間にばらつきを生じる場合があります。
- ・ OCRの内部接点を磨くなどしても規定の試験電流を印加できない場合や、規定の動作時間となるない場合は、試験タップを最低タップとするか、弊社IP-Rシリーズおよび2kVA以上の発電機を準備していただき試験を行うなどの対応をご検討ください。
- ・ 電流検出切換スイッチ「実効値」側で試験し、動作値、動作時間などの試験結果に疑義を生じた場合は「平均値」側で再度試験を行ってください。

3 端子(電流引き外し式)OCR の活線状態でのCB連動試験

継電器の操作

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-----------------------------------------|
| 1 | 瞬時要素の電流整定値を最小の目盛位置にします。(例: 20A 等) |
| 2 | 限時要素の動作をロックします。(例: 誘導円盤形は廻り止め等のおさえをつける) |
| 3 | CB を投入し「入」にします。 |

JIS C4602 では最小動作電流整定で測定します。

試験電流設定

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 電流出力レンジを試験電流値に適したレンジに合わせます。(下記 5 項参照) |
| 2 | 電源スイッチを ON にします。 |
| 3 | 継電器の瞬時動作をロックします。(もししくは除外または最大タップにします) |
| 4 | スタートスイッチを押します。 |
| 5 | 電流電圧調整器を時計方向に回して試験電流値に設定します。 試験電流値設定例 20A タップ : $200\% = 20A \times 2 = 40A$ (50A(L) レンジ) 30A タップ : 200% では 60A となり出力範囲外になりますので、150% = 45A 程度の電流で試験してください。(瞬時要素は定限特特性です) ⚠️ 警告 <ul style="list-style-type: none">このとき電流電圧調整器をゆっくり回しますと、過電流継電器のコイルに大電流が流れますので、コイルの焼損や接点の破損につながります。極力短時間で測定してください。 |
| 6 | ストップスイッチを押します。 |
| 7 | 継電器の瞬時動作ロックを解除します。(タップを変更した場合は試験タップに戻します) |
| 8 | 接点構造切換スイッチが「トリップ側 3 端子 OCR-CB 連動(a/b)」に設定されていることを確認します。 |
| 9 | カウンタの測定モードを「msec」にします。 |

JIS C4602 では試験電流値は瞬時要素の動作電流整定に対して 200% です。

継電器の試験

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | スタートスイッチを押します。 |
| 2 | 継電器および CB が動作してカウンタおよび電流出力が停止します。 この時のカウンタの値が R 相側継電器と CB の連動動作時間です。 |
| 3 | 電流電圧調整器を 0 の位置に戻します。 |
| 4 | 継電器の動作表示をリセットします。 |
| 5 | R 相/T 相切換スイッチを T 相側に切換えます。 |
| 6 | CB を投入し「入」にします。 |
| 7 | T 相側の試験電流設定手順 3~9 を行い、継電器の試験手順 1~3 と同様に試験し、T 相側継電器の動作時間を読み取ります。 |
| 8 | 電源スイッチを OFF にします。 |

[参考]

J I S C 4 6 0 2 高圧受電用過電流継電器

| 項 目 | 性 能 |
|-----------|----------------------------|
| 瞬時要素の動作時間 | 整定電流値に対して 200% 印加 0.05 秒以下 |

⚠️ 注意

- 試験ランプ(スタートスイッチ)が点滅している場合は、GCR 電流出力設定スイッチが「設定」(SET) 側に切換えられています。5 A レンジ以上を使用するOCR 試験では「試験」(TEST) 側に切換えて試験を行ってください。
- 3 端子OCR-CB 連動ランプが点灯した場合は、CB 連動引き外し用電流出力回路に切換わったことを示します。CB 連動引き外し用電流出力回路に切換後 2 秒以内に CB 動作が検出できない場合は出力を遮断し、3 端子OCR-CB 連動ランプが点滅します。

3.3.6 4端子(電圧引き外し式)OCRの停電状態での単体試験

(1) 限時要素の動作電流試験

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 接地コードを筐体アース端子に接続し、クリップ側を接地回路へ接地します。 |
| 2 | 定格容量 900VA 以上の発電機等、試験用電源を準備し、電源を起動します。 P. 24 「発電機電源の使用条件」をご参照ください。 |
| 3 | 電源コードのコネクタを本器の電源コネクタへ接続し、電源コードのプラグを試験用電源の出力コンセントへ接続して AC100V を供給します。 |
| 4 | 仮設用発電機等、接地付の電源を使用する場合は、極性確認ランプの点灯を確認してください。 |

 警 告

- ・ 極性確認ランプが消灯している場合は、プラグを差し替えて再度確認してください。
- ・ 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。
- ・ 電源として移動式の発電機(電源が接地されていない)をご使用されている場合、電源プラグを差し替えて、極性ランプはどちら側でも点灯します。

本器の各スイッチ及びツマミを以下の設定とします。

| 名 称 | 位 置 |
|------------------|------------------|
| 電流電圧調整器 | O位置 |
| 電源スイッチ | OFF |
| 補助電源スイッチ | OFF |
| G C R電流出力設定用スイッチ | TEST |
| 接点構造切換スイッチ | トリップ側 a/b (AUTO) |
| 電流出力レンジ切換スイッチ | 50A (L) |
| 電流検出切換スイッチ | 実効値 ※1 |
| R相／T相切換スイッチ | R相 |
| 電圧計レンジ切換スイッチ | I N P U T |
| 電圧調整／V R基準電圧調整器 | O位置 |
| 電圧位相出力反転スイッチ | 通常 |

※1) 継電器の電流検出方式に合わせます。

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|----------------------|--------------|
| 1 | 下記のコードを本器コネクタに接続します。 | |
| | アースサイドコネクタ | アースサイドコード |
| | O C Rコネクタ | O C R電流出力コード |
| | トリップコネクタ | トリップコード |

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|-----------------------------------------|----------------------|
| 1 | 継電器裏面のC端子の接続を外します。(図13参照) | |
| 2 | 継電器の端子に下記のコードを接続します。 | |
| | R相継電器のC(C1)端子 | O C R電流出力コードの白コード(R) |
| | T相継電器のC(C1)端子 | O C R電流出力コードの黒コード(T) |
| | R相およびT相継電器のCC(C2)端子 | アースサイドコード |
| | R相継電器のT(T1)端子 | トリップコードの白コード(R) |
| | T相継電器のT(T1)端子 | トリップコードの黒コード(T) |
| 3 | R相およびT相継電器のTT(T2)端子 | |
| 4 | トリップコードの赤コード(COM) | |
| 4 | 継電器のカバーを外します。 | |
| 4 | 高圧受電盤の電流計の切換スイッチを「短絡」または「SHORT」の位置にします。 | |

結線図

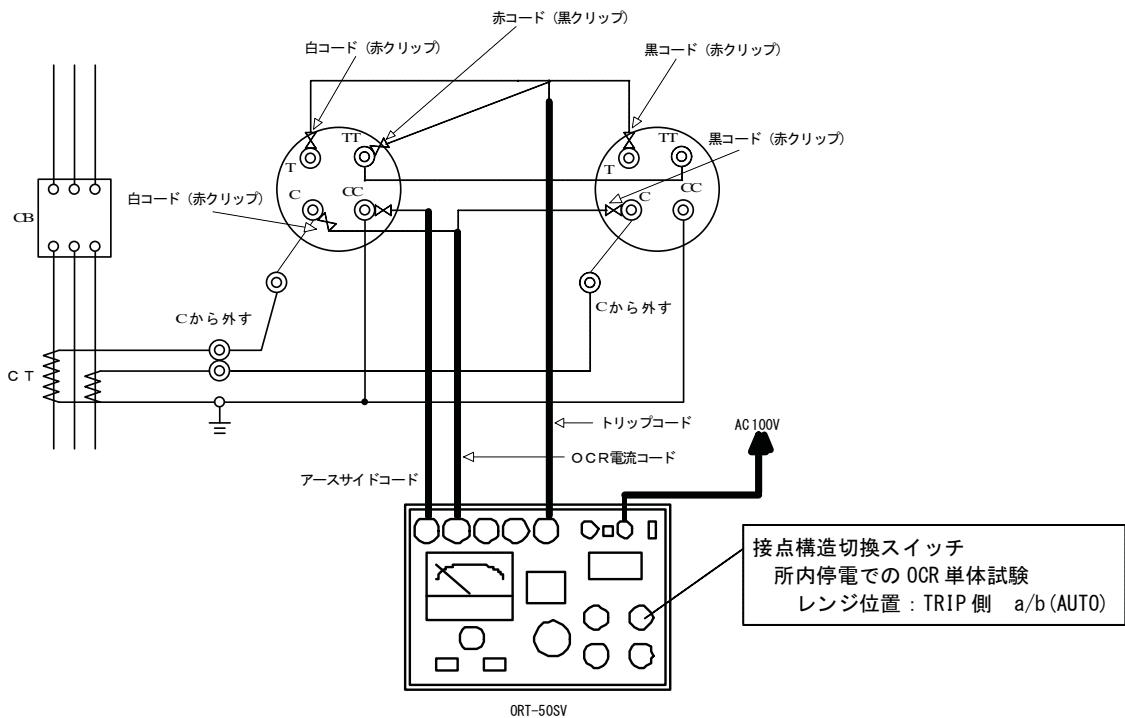


図 13 限時要素の動作電流特性試験

⚠ 警告

- 電源スイッチを入れる前に、電源の極性確認を行ってください。
- 試験用端子を使用する場合
- 停電状態で試験する場合は、CT回路と接続している各相の短絡バーを取り外してください。
- 試験用端子がない場合
- 接続を行うときは、CTからOCRへの既設配線を取り外して試験コードをOCRのC(C1), CC(C2)端子へ接続するため、設備の停電状態を確認してから結線を行ってください。

⚠ 注意

- 電流検出切換スイッチ「実効値」側で試験し、動作値、動作時間などの試験結果に疑義を生じた場合は「平均値」側で再度試験を行ってください。

4 端子(電圧引き外し式)OCR の停電状態での単体試験

| 継電器の操作 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----|-----------------------------------------------------|
| | 1 | 限時要素の動作時間整定を「1」の目盛位置にします。 |
| | 2 | 限時要素を試験タップ値にします。 JIS C4602 では限時要素を最小動作電流整定値にします。 |

| 継電器の試験 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 電流出力レンジを試験電流値(試験タップ値)に適したレンジに合わせます。 電流出力レンジ設定例 : 3A タップ(5A レンジ) |
| | 2 | 接点構造切換スイッチが「トリップ側 a/b (AUTO)」に設定されていることを確認します。 |
| | 3 | 電源スイッチをON にします。 |
| | 4 | スタートスイッチを押します。 |
| | 5 | 電流電圧調整器を時計方向にゆっくりと回し、継電器が動作開始する電流値を電流計の指示値より読み取ります。この値がR相側継電器の動作電流値となります。 継電器動作開始例 誘導型の場合 : 円盤が動き始める 静止型の場合 : 表示の点灯、始動ランプの点灯など、継電器の仕様をご確認ください。 |
| | 6 | 電流電圧調整器を0の位置に戻し、ストップスイッチを押します。 |
| | 7 | R相/T相切換スイッチをT相側に切換えます。 |
| | 8 | 手順4~6と同様に試験し、T相側継電器の動作電流値を読み取ります。 |
| | 9 | 電源スイッチをOFF にします。 |

JIS C4602 では動作電流整定値における動作開始(始動)電流値を測定します。

[参考]

J I S C 4 6 0 2 高圧受電用過電流継電器

| 項 目 | 性 能 |
|-----------|--------------------|
| 限時要素の動作電流 | 整定電流値に対して誤差が ± 10% |



- ・試験ランプ(スタートスイッチ)が点滅している場合は、GCR電流出力設定スイッチが「設定」(SET)側に切換えられています。5 A レンジ以上を使用するOCR試験では「試験」(TEST)側に切換えて試験を行ってください。

4 端子(電圧引き外し式)OCR の停電状態での単体試験

(2) 限時要素の動作時間試験

| 本器の設置 | | 手 順 | 操 作 |
|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 接地コードを筐体アース端子に接続し、クリップ側を接地回路へ接地します。 |
| | | 2 | 定格容量 900VA 以上の発電機等、試験用電源を準備し、電源を起動します。 P. 24 「発電機電源の使用条件」をご参照ください。 |
| | | 3 | 電源コードのコネクタを本器の電源コネクタへ接続し、電源コードのプラグを試験用電源の出力コンセントへ接続して AC100V を供給します。 |
| | | 4 | 仮設用発電機等、接地付の電源を使用する場合は、極性確認ランプの点灯を確認してください。 |
| | | ⚠ 警告 <ul style="list-style-type: none"> ・ 極性確認ランプが消灯している場合は、プラグを差し替えて再度確認してください。 ・ 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。 ・ 電源として移動式の発電機(電源が接地されていない)をご使用されている場合、電源プラグを差し替えて、極性ランプはどちら側でも点灯します。 | |

本器の各スイッチ及びツマミを以下の設定とします。

| 名 称 | 位 置 |
|----------------|------------------|
| 電流電圧調整器 | 0位置 |
| 電源スイッチ | OFF |
| 補助電源スイッチ | OFF |
| GCR電流出力設定用スイッチ | TEST |
| 接点構造切換スイッチ | トリップ側 a/b (AUTO) |
| 電流出力レンジ切換スイッチ | 50A (L) |
| 電流検出切換スイッチ | 実効値 ※1 |
| R相／T相切換スイッチ | R相 |
| 電圧計レンジ切換スイッチ | I N P U T |
| 電圧調整／VR基準電圧調整器 | 0位置 |
| 電圧位相出力反転スイッチ | 通常 |

※1) 継電器の電流検出方式に合わせます。

| 本器の操作 (コードの接続) | | 手 順 | 操 作 | | | | | | |
|-------------------|---------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|----------|---------|
| | | 1 | 下記のコードを本器コネクタに接続します。 <table border="1"> <tr> <td>アースサイドコネクタ</td> <td>アースサイドコード</td> </tr> <tr> <td>O C R コネクタ</td> <td>O C R 電流出力コード</td> </tr> <tr> <td>トリップコネクタ</td> <td>トリップコード</td> </tr> </table> | アースサイドコネクタ | アースサイドコード | O C R コネクタ | O C R 電流出力コード | トリップコネクタ | トリップコード |
| アースサイドコネクタ | アースサイドコード | | | | | | | | |
| O C R コネクタ | O C R 電流出力コード | | | | | | | | |
| トリップコネクタ | トリップコード | | | | | | | | |

| 継電器の操作 (継電器の接続) | | 手 順 | 操 作 |
|--------------------|--|-----|---------------------------------------------|
| | | 1 | 継電器裏面の C 端子の接続を外します。(図 13 参照) |
| | | | 継電器の端子に下記のコードを接続します。 |
| | | | R 相継電器の C(C1) 端子 O C R 電流出力コードの白コード (R) |
| | | | T 相継電器の C(C1) 端子 O C R 電流出力コードの黒コード (T) |
| | | 2 | R 相および T 相継電器の CC(C2) 端子 アースサイドコード |
| | | | R 相継電器の T(T1) 端子 トリップコードの白コード (R) |
| | | | T 相継電器の T(T1) 端子 トリップコードの黒コード (T) |
| | | | R 相および T 相継電器の TT(T2) 端子 トリップコードの赤コード (COM) |
| | | 3 | 継電器のカバーを外します。 |
| | | 4 | 高圧受電盤の電流計の切換スイッチを「短絡」または「SHORT」の位置にします。 |

4 端子(電圧引き外し式)OCR の停電状態での単体試験

結線図

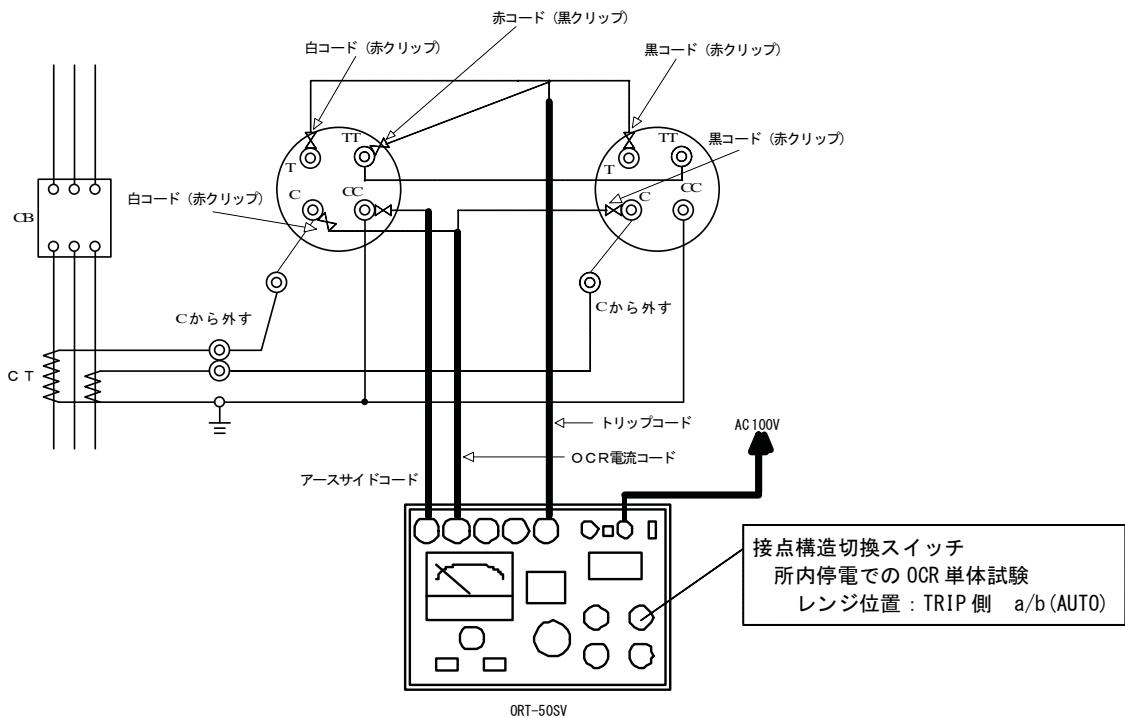


図 14 限時要素の動作時間特性試験

⚠ 警告

- 電源スイッチを入れる前に、電源の極性確認を行ってください。
- 試験用端子を使用する場合
- 停電状態で試験する場合は、CT回路と接続している各相の短絡バーを取り外してください。
- 試験用端子がない場合
- 接続を行うときは、CTからOCRへの既設配線を取り外して試験コードをOCRのC(C1), CC(C2)端子へ接続するため、設備の停電状態を確認してから結線を行ってください。

⚠ 注意

- 電流検出切換スイッチ「実効値」側で試験し、動作値、動作時間などの試験結果に疑義を生じた場合は「平均値」側で再度試験を行ってください。

4 端子(電圧引き外し式)OCR の停電状態での単体試験

継電器の操作

| 手 順 | 操 作 |
|-----|------------------------------------------|
| 1 | 限時要素の動作時間整定を「10」の目盛位置にします。 |
| 2 | 限時要素を試験タップ値にします。 |
| 3 | 瞬時要素が動作しないよう、瞬時動作電流値を最大または除外・停止などに設定します。 |

JIS C4602 では動作時間整定を少なくとも 3 目盛測定します。

試験電流設定

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 電流出力レンジを試験電流値に適したレンジに合わせます。(下記 5 項参照) |
| 2 | 電源スイッチを ON にします。 |
| 3 | 継電器の限時動作をロックします。 |
| 4 | スタートスイッチを押します。 |
| 5 | 電流電圧調整器を時計方向に回して試験電流値に設定します。 試験電流値設定例 3A タップ : $300\% = 3A \times 3 = 9A$ (10A レンジ) $700\% = 3A \times 7 = 21A$ (25A (L) レンジ) 4A タップ : $300\% = 4A \times 3 = 12A$ (25A (L) レンジ) $700\% = 4A \times 7 = 28A$ (50A (L) レンジ) 5A タップ : $300\% = 5A \times 3 = 15A$ (25A (L) レンジ) $700\% = 5A \times 7 = 35A$ (50A (L) レンジ) |
| 6 | ストップスイッチを押します。 |
| 7 | 継電器の限時動作ロックを解除します。 |
| 8 | 接点構造切換スイッチが「トリップ側 a/b (AUTO)」に設定されていることを確認します。 |
| 9 | カウンタの測定モードを「sec」にします。 |

JIS C4602 では試験電流値は限時要素の動作電流整定に対して 300% と 700% です。

継電器の試験

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | スタートスイッチを押します。 |
| 2 | 継電器が動作してカウンタおよび電流出力が停止します。 この時のカウンタの値が R 相側継電器の動作時間です。 |
| 3 | 電流電圧調整器を 0 の位置に戻します。 |
| 4 | 継電器の動作表示をリセットします。 |
| 5 | R 相/T 相切換スイッチを T 相側に切換えます。 |
| 6 | T 相側の試験電流設定手順 3~9 を行い、継電器の試験手順 1~3 と同様に試験し、T 相側継電器の動作時間を読み取ります。 |
| 7 | 電源スイッチを OFF にします。 |

[参考]

J I S C 4 6 0 2 高圧受電用過電流継電器

| 項 目 | 性 能 | |
|-----------|--------------------|--------|
| 限時要素の動作時間 | 整定電流値に対して 300 % 印加 | ≤ 17 % |
| | 整定電流値に対して 700 % 印加 | ≤ 12 % |



- 試験ランプ(スタートスイッチ)が点滅している場合は、GCR 電流出力設定スイッチが「設定」(SET) 側に切換えられています。5 A レンジ以上を使用するOCR 試験では「試験」(TEST) 側に切換えて試験を行ってください。

4 端子(電圧引き外し式)OCR の停電状態での単体試験

(3) 瞬時要素の動作電流試験

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 接地コードを筐体アース端子に接続し、クリップ側を接地回路へ接地します。 |
| 2 | 定格容量 900VA 以上の発電機等、試験用電源を準備し、電源を起動します。 P. 24 「発電機電源の使用条件」をご参照ください。 |
| 3 | 電源コードのコネクタを本器の電源コネクタへ接続し、電源コードのプラグを試験用電源の出力コンセントへ接続して AC100V を供給します。 |
| 4 | 仮設用発電機等、接地付の電源を使用する場合は、極性確認ランプの点灯を確認してください。 |

⚠ 警 告

- ・ 極性確認ランプが消灯している場合は、プラグを差し替えて再度確認してください。
- ・ 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。
- ・ 電源として移動式の発電機(電源が接地されていない)をご使用されている場合、電源プラグを差し替えて、極性ランプはどちら側でも点灯します。

本器の各スイッチ及びツマミを以下の設定とします。

| 名 称 | 位 置 |
|------------------|------------------|
| 電流電圧調整器 | O位置 |
| 電源スイッチ | OFF |
| 補助電源スイッチ | OFF |
| G C R電流出力設定用スイッチ | TEST |
| 接点構造切換スイッチ | トリップ側 a/b (AUTO) |
| 電流出力レンジ切換スイッチ | 50A (L) |
| 電流検出切換スイッチ | 実効値 ※1 |
| R相／T相切換スイッチ | R相 |
| 電圧計レンジ切換スイッチ | I N P U T |
| 電圧調整／V R基準電圧調整器 | O位置 |
| 電圧位相出力反転スイッチ | 通常 |

※1) 継電器の電流検出方式に合わせます。

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|----------------------|--------------|
| 1 | 下記のコードを本器コネクタに接続します。 | |
| | アースサイドコネクタ | アースサイドコード |
| | O C Rコネクタ | O C R電流出力コード |
| | トリップコネクタ | トリップコード |

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 継電器裏面の C 端子の接続を外します。(図 15 参照) | |
| 2 | 継電器の端子に下記のコードを接続します。 | |
| | R相継電器の C(C1) 端子 | O C R電流出力コードの白コード (R) |
| | T相継電器の C(C1) 端子 | O C R電流出力コードの黒コード (T) |
| | R相および T 相継電器の CC(C2) 端子 | アースサイドコード |
| | R相継電器の T(T1) 端子 | トリップコードの白コード (R) |
| | T相継電器の T(T1) 端子 | トリップコードの黒コード (T) |
| 3 | R相および T 相継電器の TT(T2) 端子 | |
| 4 | トリップコードの赤コード (COM) | |
| 3 | 継電器のカバーを外します。 | |
| 4 | 高圧受電盤の電流計の切換スイッチを「短絡」または「SHORT」の位置にします。 | |

⚠ 警 告

- ・ 限時要素と瞬時要素の両方に電流が流れる端子に、試験器からの電流出力が接続されていることを確認してください。
- ・ 瞬時要素専用端子がある場合は、その端子に接続しても差し支えありませんが瞬時要素の最小動作値で瞬時要素が動作したとき、必ず試験器がトリップすることを確認してください。
- ・ 継電器自体の回路・仕様・シーケンスを資料で精通し、瞬時要素の動作時に、必ず試験器がトリップすることを確認してください。

4 端子(電圧引き外し式)OCR の停電状態での単体試験

結線図

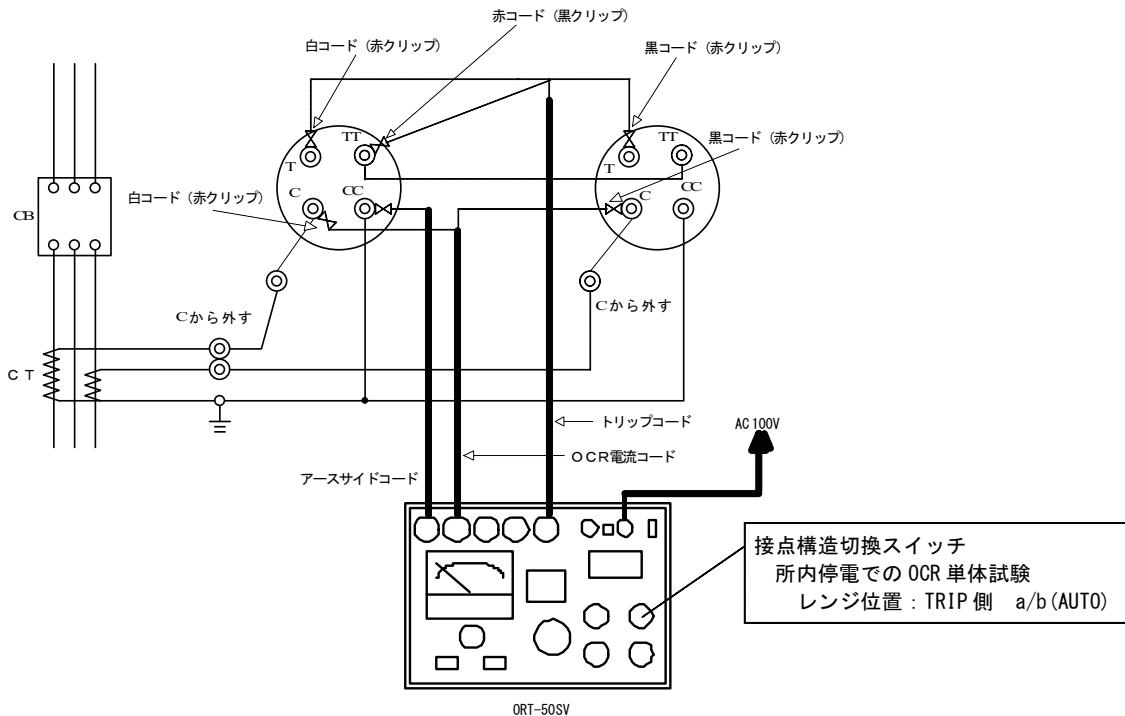


図 15 瞬時要素の動作電流特性試験

⚠ 警告

- 電源スイッチを入れる前に、電源の極性確認を行ってください。
- 試験用端子を使用する場合
 - 停電状態で試験する場合は、CT回路と接続している各相の短絡バーを取り外してください。
- 試験用端子がない場合
 - 接続を行うときは、CTからOCRへの既設配線を取り外して試験コードをOCRのC(C1), CC(C2)端子へ接続するため、設備の停電状態を確認してから結線を行ってください。

⚠ 注意

- 電流検出切換スイッチ「実効値」側で試験し、動作値、動作時間などの試験結果に疑義を生じた場合は「平均値」側で再度試験を行ってください。

4 端子(電圧引き外し式)OCR の停電状態での単体試験


| 継電器の操作 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 瞬時要素の動作電流整定を最少の目盛位置にします。(例: 20A 等) JIS C4602 では瞬時要素の各動作電流整定値とした時の動作電流値を測定します。 |
| 継電器の試験 | 手 順 | 操 作 |
| | 1 | 電流出力レンジを試験電流値(試験タップ値)に適したレンジに合わせます。 電流出力レンジ設定例: 20A タップ(25A(L) レンジ) |
| | 2 | 接点構造切換スイッチが「トリップ側 a/b(AUTO)」に設定されていることを確認します。 |
| | 3 | 電源スイッチを ON にします。 |
| | 4 | 限時要素の動作をロックします。(例: 誘導円盤形は廻り止め等のおさえをつける) |
| | 5 | スタートスイッチを押します。 |
| | 6 | 電流電圧調整器を時計方向に素早く、スムーズに回してタップ値付近では電流値を読み上げながら継電器が動作するまで電流を上げて行きます。継電器が動作した(瞬時ターゲットができる)時の電流値を電流計の指示値より読み取ります。この値が R 相側継電器の瞬時要素の動作電流値となります。この時、試験出力も停止しますので、停止する瞬間の電流値を読み取ってください。 |
| | <p style="text-align: center;">⚠️ 警告</p> <ul style="list-style-type: none"> このとき電流電圧調整器をゆっくり回しますと、過電流継電器のコイルに大電流が流れますので、コイルの焼損や接点の破損につながります。極力短時間で測定してください。 | |
| | 7 | 電流電圧調整器を 0 の位置に戻します。 |
| | 8 | 継電器の動作表示をリセットし、限時要素の動作ロックを解除します。 |
| | 9 | R 相/T 相切換スイッチを T 相側に切換えます。 |
| | 10 | 手順 4~7 と同様に試験し、T 相側継電器の動作電流値を読み取ります。 |
| | 11 | 電源スイッチを OFF にします。 |

JIS C4602 では動作電流整定値における動作電流値を測定します。

[参考]

J I S C 4 6 0 2 高圧受電用過電流継電器

| 項 目 | 性 能 |
|-----------|---------------------|
| 瞬時要素の動作電流 | 整定電流値に対して誤差が ± 15 % |



注意

- 試験ランプ(スタートスイッチ)が点滅している場合は、GCR電流出力設定スイッチが「設定」(SET)側に切換えられています。5 A レンジ以上を使用するOCR試験では「試験」(TEST)側に切換えて試験を行ってください。

4 端子(電圧引き外し式)OCR の停電状態での単体試験

(4) 瞬時要素の動作時間試験

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 接地コードを筐体アース端子に接続し、クリップ側を接地回路へ接地します。 |
| 2 | 定格容量 900VA 以上の発電機等、試験用電源を準備し、電源を起動します。 P. 24 「発電機電源の使用条件」をご参照ください。 |
| 3 | 電源コードのコネクタを本器の電源コネクタへ接続し、電源コードのプラグを試験用電源の出力コンセントへ接続して AC100V を供給します。 |
| 4 | 仮設用発電機等、接地付の電源を使用する場合は、極性確認ランプの点灯を確認してください。 |

! 警告

- ・ 極性確認ランプが消灯している場合は、プラグを差し替えて再度確認してください。
- ・ 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。
- ・ 電源として移動式の発電機(電源が接地されていない)をご使用されている場合、電源プラグを差し替えて、極性ランプはどちら側でも点灯します。

本器の各スイッチ及びツマミを以下の設定とします。

| 名 称 | 位 置 |
|--------------------|------------------|
| 電流電圧調整器 | O位置 |
| 電源スイッチ | OFF |
| 補助電源スイッチ | OFF |
| G C R 電流出力設定用スイッチ | TEST |
| 接点構造切換スイッチ | トリップ側 a/b (AUTO) |
| 電流出力レンジ切換スイッチ | 50A (L) |
| 電流検出切換スイッチ | 実効値 ※1 |
| R 相 / T 相切換スイッチ | R 相 |
| 電圧計レンジ切換スイッチ | I N P U T |
| 電圧調整 / V R 基準電圧調整器 | O位置 |
| 電圧位相出力反転スイッチ | 通常 |

※1) 継電器の電流検出方式に合わせます。

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|----------------------|---------------|
| 1 | 下記のコードを本器コネクタに接続します。 | |
| | アースサイドコネクタ | アースサイドコード |
| | O C R コネクタ | O C R 電流出力コード |
| | トリップコネクタ | トリップコード |

| 手 順 | 操 作 | |
|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1 | 継電器裏面の C 端子の接続を外します。(図 16 参照) | |
| 2 | 継電器の端子に下記のコードを接続します。 | |
| | R 相継電器の C(C1) 端子 | O C R 電流出力コードの白コード (R) |
| | T 相継電器の C(C1) 端子 | O C R 電流出力コードの黒コード (T) |
| | R 相および T 相継電器の CC(C2) 端子 | アースサイドコード |
| | R 相継電器の T(T1) 端子 | トリップコードの白コード (R) |
| | T 相継電器の T(T1) 端子 | トリップコードの黒コード (T) |
| 3 | R 相および T 相継電器の TT(T2) 端子 | |
| 4 | トリップコードの赤コード (COM) | |
| 継電器のカバーを外します。 | | |
| 高圧受電盤の電流計の切換スイッチを「短絡」または「SHORT」の位置にします。 | | |

! 警告

- ・ 限時要素と瞬時要素の両方に電流が流れる端子に、試験器からの電流出力が接続されていることを確認してください。
- ・ 瞬時要素専用端子がある場合は、その端子に接続しても差し支えありませんが瞬時要素の最小動作値で瞬時要素が動作したとき、必ず試験器がトリップすることを確認してください。
- ・ 継電器自体の回路・仕様・シーケンスを資料で精通し、瞬時要素の動作時に、必ず試験器がトリップすることを確認してください。

4 端子(電圧引き外し式)OCR の停電状態での単体試験

結線図

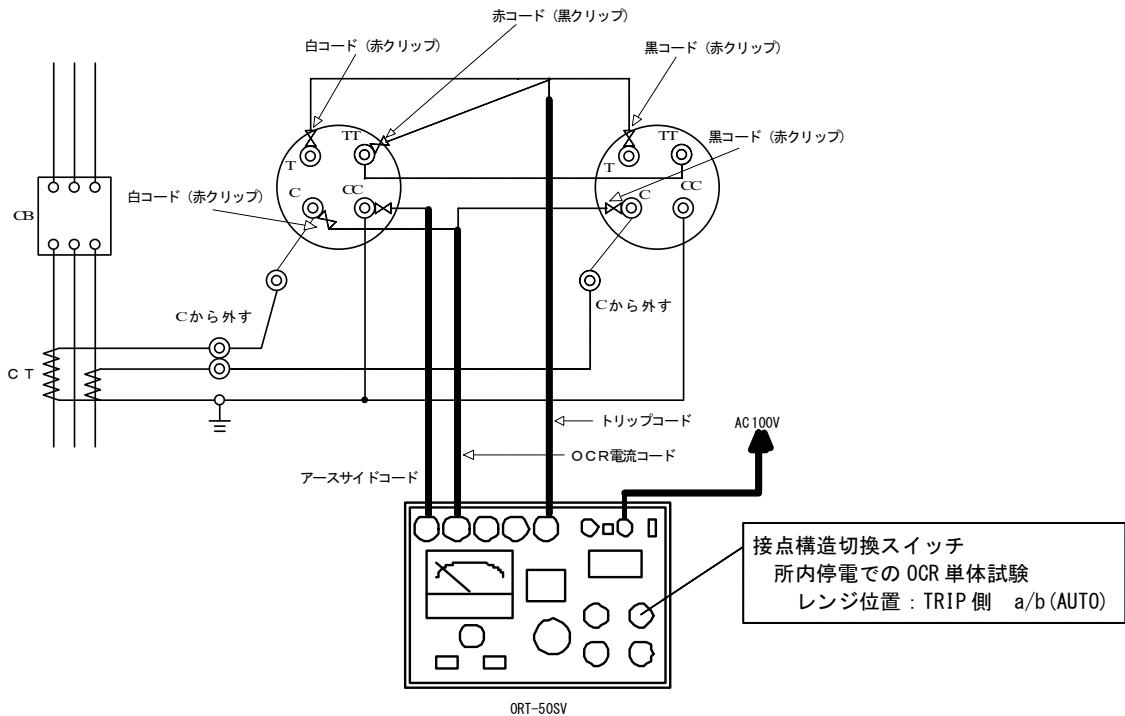


図 16 瞬時要素の動作時間特性試験

⚠ 警告

- 電源スイッチを入れる前に、電源の極性確認を行ってください。
- 試験用端子を使用する場合
- 停電状態で試験する場合は、CT回路と接続している各相の短絡バーを取り外してください。
- 試験用端子がない場合
- 接続を行うときは、CTからOCRへの既設配線を取り外して試験コードをOCRのC(C1), CC(C2)端子へ接続するため、設備の停電状態を確認してから結線を行ってください。

⚠ 注意

- 電流検出切換スイッチ「実効値」側で試験し、動作値、動作時間などの試験結果に疑義を生じた場合は「平均値」側で再度試験を行ってください。

4 端子(電圧引き外し式)OCR の停電状態での単体試験

継電器の操作

| 手 順 | 操 作 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 瞬時要素の電流整定値を最小の目盛位置にします。(例: 20A 等) |
| 2 | 限時要素の動作をロックします。(例: 誘導円盤形は廻り止め等のおさえをつける) JIS C4602 では最小動作電流整定で測定します。 |

試験電流設定

| 手 順 | 操 作 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 電流出力レンジを試験電流値に適したレンジに合わせます。(下記 5 項参照) |
| 2 | 電源スイッチを ON にします。 |
| 3 | 継電器の瞬時動作をロックします。(もしくは除外または最大タップにします) |
| 4 | スタートスイッチを押します。 |
| 5 | 電流電圧調整器を時計方向に回して試験電流値に設定します。 試験電流値設定例 20A タップ : $200\% = 20A \times 2 = 40A$ (50A(L) レンジ) 30A タップ : 200% では 60A となり出力範囲外になりますので、150% = 45A 程度の電流で試験してください。(瞬時要素は定限時特性です) ⚠ 警告 <ul style="list-style-type: none">このとき電流電圧調整器をゆっくり回しますと、過電流継電器のコイルに大電流が流れますので、コイルの焼損や接点の破損につながります。極力短時間で測定してください。 |
| 6 | ストップスイッチを押します。 |
| 7 | 継電器の瞬時動作ロックを解除します。(タップを変更した場合は試験タップに戻します) |
| 8 | 接点構造切換スイッチが「トリップ側 a/b (AUTO)」に設定されていることを確認します。 |
| 9 | カウンタの測定モードを「msec」にします。 |

JIS C4602 では試験電流値は瞬時要素の動作電流整定に対して 200% です。


継電器の試験

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | スタートスイッチを押します。 |
| 2 | 継電器が動作してカウンタおよび電流出力が停止します。 この時のカウンタの値が R 相側継電器の動作時間です。 |
| 3 | 電流電圧調整器を 0 の位置に戻します。 |
| 4 | 継電器の動作表示をリセットします。 |
| 5 | R 相/T 相切換スイッチを T 相側に切換えます。 |
| 6 | T 相側の試験電流設定手順 3~9 を行い、継電器の試験手順 1~3 と同様に試験し、T 相側継電器の動作時間を読み取ります。 |
| 7 | 電源スイッチを OFF にします。 |

[参考]

J I S C 4 6 0 2 高圧受電用過電流継電器

| 項 目 | 性 能 |
|-----------|----------------------------|
| 瞬時要素の動作時間 | 整定電流値に対して 200% 印加 0.05 秒以下 |



注意

- 試験ランプ(スタートスイッチ)が点滅している場合は、GCR 電流出力設定スイッチが「設定」(SET) 側に切換えられています。5 A レンジ以上を使用するOCR 試験では「試験」(TEST) 側に切換えて試験を行ってください。

3.3.7 4端子(電圧引き外し式)OCRの活線状態での単体試験

(1) 限時要素の動作電流試験

| 本器の設置 | | 手 順 | 操 作 |
|-------------|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 接地コードを筐体アース端子に接続し、クリップ側を接地回路へ接地します。 |
| | | 2 | 電源コードのコネクタを本器の電源コネクタへ接続し、電源コードのプラグを所内商用電源のコンセントへ接続してAC100Vを供給します。 |
| | | 3 | 極性確認ランプの点灯を確認してください。 |
| ⚠ 警告 | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 極性確認ランプが消灯している場合は、プラグを差し替えて再度確認してください。 ・ 商用電源で試験を行う場合は、必ず極性確認を行ってください。特に補助電源を使用する場合には、商用電源と本器からの出力間に極性を生じます。極性を間違えて試験を行い電源をショートさせると、本器や設備機器を破損することがあります。また、ショートアークで人災となることもありますので、必ず極性確認を行ってください。 ・ 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。 |

本器の各スイッチ及びツマミを以下の設定とします。

| 名 称 | 位 置 |
|----------------|------------------|
| 電流電圧調整器 | 0位置 |
| 電源スイッチ | OFF |
| 補助電源スイッチ | OFF |
| GCR電流出力設定用スイッチ | TEST |
| 接点構造切換スイッチ | トリップ側 a/b (AUTO) |
| 電流出力レンジ切換スイッチ | 50A (L) |
| 電流検出切換スイッチ | 実効値 ※1 |
| R相/T相切換スイッチ | R相 |
| 電圧計レンジ切換スイッチ | I N P U T |
| 電圧調整/VR基準電圧調整器 | 0位置 |
| 電圧位相出力反転スイッチ | 通常 |

※1) 継電器の電流検出方式に合わせます。

| 本器の操作 (コードの接続) | | 手 順 | 操 作 |
|-------------------|--|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 下記のコードを本器コネクタに接続します。 アースサイドコネクタ アースサイドコード OCRコネクタ OCR電流出力コード トリップコネクタ トリップコード |

| 継電器の操作 (継電器の接続) | | 手 順 | 操 作 |
|--------------------|--|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | C T の 2次側を短絡します。 |
| | | 2 | 継電器裏面の C 端子の接続を外します。(図 17 参照) |
| | | 3 | 継電器の端子に下記のコードを接続します。 R相継電器の C(C1) 端子 OCR電流出力コードの白コード (R) T相継電器の C(C1) 端子 OCR電流出力コードの黒コード (T) R相および T 相継電器の CC(C2) 端子 アースサイドコード R相継電器の T(T1) 端子 トリップコードの白コード (R) T相継電器の T(T1) 端子 トリップコードの黒コード (T) R相および T 相継電器の TT(T2) 端子 トリップコードの赤コード (COM) |
| | | 4 | 継電器のカバーを外します。 |
| | | 5 | 高圧受電盤の電流計の切換スイッチを「短絡」または「SHORT」の位置にします。 |

結線図

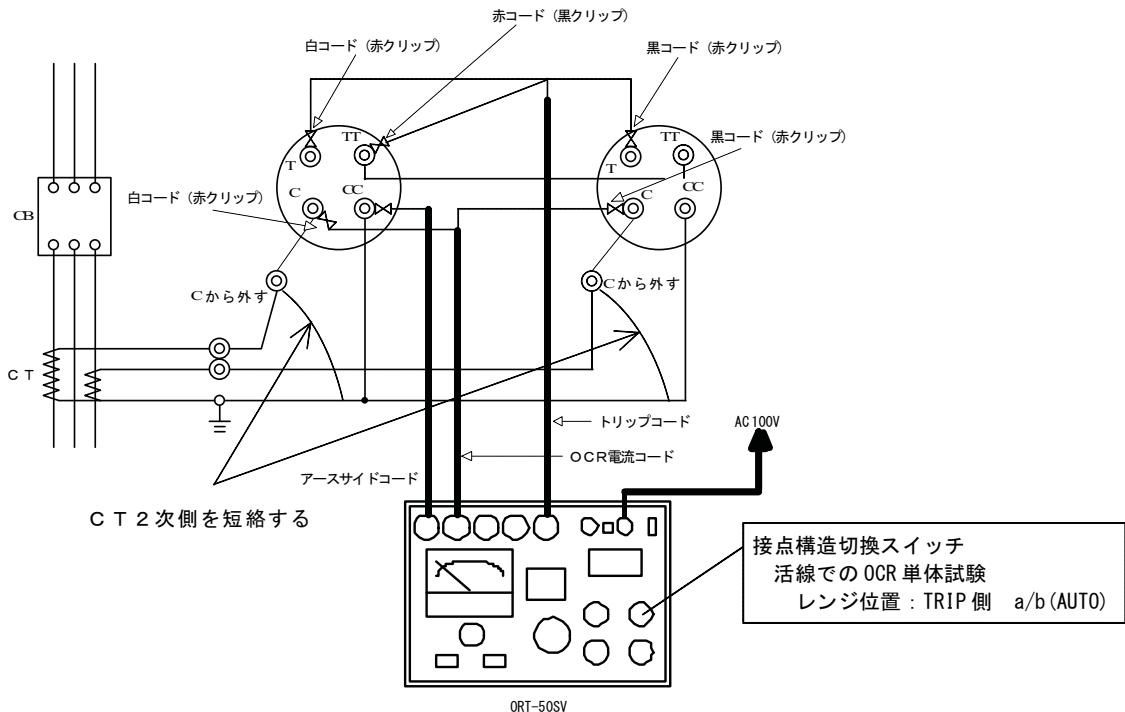


図 17 限時要素の動作電流特性試験

⚠ 警告

- 電源スイッチを入れる前に、電源の極性確認を行ってください。
- 試験用端子を使用する場合
 - 停電状態で試験する場合は、CT回路と接続している各相の短絡バーを取り外してください。
- 試験用端子がない場合
 - 接続を行うときは、CTからOCRへの既設配線を取り外して試験コードをOCRのC(C1), CC(C2)端子へ接続するため、設備の停電状態を確認してから結線を行ってください。

⚠ 警告

試験用端子がない場合にC(C1)端子から外した配線は、CT2次側が短絡するようにCC(C2)端子(接地側)へ接続してください。
活線状態でCT2次側が開放した状態では、開放した瞬時にCT2次側に高電圧が発生してCTの焼損につながり、大変危険です。必ず短絡してください。

⚠ 注意

- 电流検出切換スイッチ「実効値」側で試験し、動作値、動作時間などの試験結果に疑義を生じた場合は「平均値」側で再度試験を行ってください。

4 端子(電圧引き外し式)OCR の活線状態での単体試験

| 継電器の操作 | 手 順 | 操 作 |
|---------------------------------|-----|---------------------------|
| | 1 | 限時要素の動作時間整定を「1」の目盛位置にします。 |
| | 2 | 限時要素を試験タップ値にします。 |
| JIS C4602 では限時要素を最小動作電流整定値にします。 | | |

| 継電器の試験 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 電流出力レンジを試験電流値(試験タップ値)に適したレンジに合わせます。 電流出力レンジ設定例 : 3A タップ(5A レンジ) |
| | 2 | 接点構造切換スイッチが「トリップ側 a/b (AUTO)」に設定されていることを確認します。 |
| | 3 | 電源スイッチをON にします。 |
| | 4 | スタートスイッチを押します。 |
| | 5 | 電流電圧調整器を時計方向にゆっくりと回し、継電器が動作開始する電流値を電流計の指示値より読み取ります。この値がR相側継電器の動作電流値となります。 継電器動作開始例 誘導型の場合 : 円盤が動き始める 静止型の場合 : 表示の点灯、始動ランプの点灯など、継電器の仕様をご確認ください。 |
| | 6 | 電流電圧調整器を0の位置に戻し、ストップスイッチを押します。 |
| | 7 | R相/T相切換スイッチをT相側に切換えます。 |
| | 8 | 手順4~6と同様に試験し、T相側継電器の動作電流値を読み取ります。 |
| | 9 | 電源スイッチをOFF にします。 |

JIS C4602 では動作電流整定値における動作開始(始動)電流値を測定します。

[参考]

J I S C 4 6 0 2 高圧受電用過電流継電器

| 項 目 | 性 能 |
|-----------|--------------------|
| 限時要素の動作電流 | 整定電流値に対して誤差が ± 10% |



注意

- ・試験ランプ(スタートスイッチ)が点滅している場合は、GCR電流出力設定スイッチが「設定」(SET)側に切換えられています。5A レンジ以上を使用するOCR試験では「試験」(TEST)側に切換えて試験を行ってください。

4 端子(電圧引き外し式)OCR の活線状態での単体試験

(2) 限時要素の動作時間試験

| 本器の設置 | | 手 順 | 操 作 |
|-------|--|-----|---------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | 接地コードを筐体アース端子に接続し、クリップ側を接地回路へ接地します。 |
| | | 2 | 電源コードのコネクタを本器の電源コネクタへ接続し、電源コードのプラグを所内商用電源のコンセントへ接続して AC100V を供給します。 |
| | | 3 | 極性確認ランプの点灯を確認してください。 |



警 告

- ・ 極性確認ランプが消灯している場合は、プラグを差し替えて再度確認してください。
- ・ 商用電源で試験を行う場合は、必ず極性確認を行ってください。特に補助電源を使用する場合には、商用電源と本器からの出力間に極性を生じます。極性を間違えて試験を行い電源をショートさせると、本器や設備機器を破損することがあります。また、ショートアークで人災となることもありますので、必ず極性確認を行ってください。
- ・ 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。

本器の各スイッチ及びツマミを以下の設定とします。

| 名 称 | 位 置 |
|--------------------|------------------|
| 電流電圧調整器 | 0位置 |
| 電源スイッチ | OFF |
| 補助電源スイッチ | OFF |
| G C R 電流出力設定用スイッチ | TEST |
| 接点構造切換スイッチ | トリップ側 a/b (AUTO) |
| 電流出力レンジ切換スイッチ | 50A (L) |
| 電流検出切換スイッチ | 実効値 ※1 |
| R 相 / T 相切換スイッチ | R 相 |
| 電圧計レンジ切換スイッチ | I N P U T |
| 電圧調整 / V R 基準電圧調整器 | 0位置 |
| 電圧位相出力反転スイッチ | 通常 |

※1) 継電器の電流検出方式に合わせます。

| 本器の操作 (コードの接続) | | 手 順 | 操 作 |
|-------------------|--|-----|--------------------------|
| | | 1 | 下記のコードを本器コネクタに接続します。 |
| | | | アースサイドコネクタ アースサイドコード |
| | | | O C R コネクタ O C R 電流出力コード |
| | | | トリップコネクタ トリップコード |

| 継電器の操作 (継電器の接続) | | 手 順 | 操 作 |
|--------------------|--|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | C T の 2 次側を短絡します。 |
| | | 2 | 継電器裏面の C 端子の接続を外します。(図 17 参照) |
| | | 3 | 継電器の端子に下記のコードを接続します。 R 相継電器の C(C1) 端子 O C R 電流出力コードの白コード (R) T 相継電器の C(C1) 端子 O C R 電流出力コードの黒コード (T) R 相および T 相継電器の CC(C2) 端子 アースサイドコード R 相継電器の T(T1) 端子 トリップコードの白コード (R) T 相継電器の T(T1) 端子 トリップコードの黒コード (T) R 相および T 相継電器の TT(T2) 端子 トリップコードの赤コード (COM) |
| | | 4 | 継電器のカバーを外します。 |
| | | 5 | 高圧受電盤の電流計の切換スイッチを「短絡」または「SHORT」の位置にします。 |

4 端子(電圧引き外し式)OCR の活線状態での単体試験

結線図

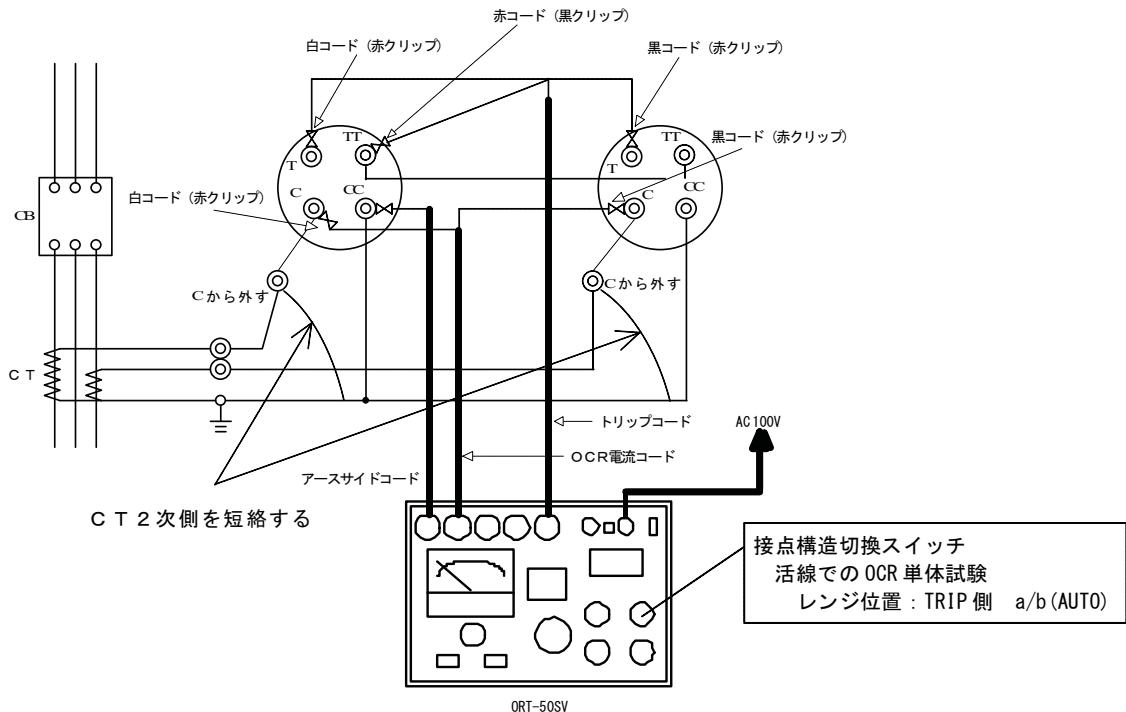


図 18 限時要素の動作時間特性試験

⚠ 警告

- 電源スイッチを入れる前に、電源の極性確認を行ってください。
- 試験用端子を使用する場合
 - 停電状態で試験する場合は、CT回路と接続している各相の短絡バーを取り外してください。
- 試験用端子がない場合
 - 接続を行うときは、CTからOCRへの既設配線を取り外して試験コードをOCRのC(C1), CC(C2)端子へ接続するため、設備の停電状態を確認してから結線を行ってください。

⚠ 警告

試験用端子がない場合にC(C1)端子から外した配線は、CT2次側が短絡するようにCC(C2)端子(接地側)へ接続してください。
活線状態でCT2次側が開放した状態では、開放した瞬時にCT2次側に高電圧が発生してCTの焼損につながり、大変危険です。必ず短絡してください。

⚠ 注意

- 電流検出切換スイッチ「実効値」側で試験し、動作値、動作時間などの試験結果に疑義を生じた場合は「平均値」側で再度試験を行ってください。

4 端子(電圧引き外し式)OCR の活線状態での単体試験

継電器の操作

| 手 順 | 操 作 |
|-----|------------------------------------------|
| 1 | 限時要素の動作時間整定を「10」の目盛位置にします。 |
| 2 | 限時要素を試験タップ値にします。 |
| 3 | 瞬時要素が動作しないよう、瞬時動作電流値を最大または除外・停止などに設定します。 |

JIS C4602 では動作時間整定を少なくとも 3 目盛測定します。

試験電流設定

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 電流出力レンジを試験電流値に適したレンジに合わせます。(下記 5 項参照) |
| 2 | 電源スイッチを ON にします。 |
| 3 | 継電器の限時動作をロックします。 |
| 4 | スタートスイッチを押します。 |
| 5 | 電流電圧調整器を時計方向に回して試験電流値に設定します。 試験電流値設定例 3A タップ : $300\% = 3A \times 3 = 9A$ (10A レンジ) $700\% = 3A \times 7 = 21A$ (25A (L) レンジ) 4A タップ : $300\% = 4A \times 3 = 12A$ (25A (L) レンジ) $700\% = 4A \times 7 = 28A$ (50A (L) レンジ) 5A タップ : $300\% = 5A \times 3 = 15A$ (25A (L) レンジ) $700\% = 5A \times 7 = 35A$ (50A (L) レンジ) |
| 6 | ストップスイッチを押します。 |
| 7 | 継電器の限時動作ロックを解除します。 |
| 8 | 接点構造切換スイッチが「トリップ側 a/b (AUTO)」に設定されていることを確認します。 |
| 9 | カウンタの測定モードを「sec」にします。 |

JIS C4602 では試験電流値は限時要素の動作電流整定に対して 300% と 700% です。

継電器の試験

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | スタートスイッチを押します。 |
| 2 | 継電器が動作してカウンタおよび電流出力が停止します。 この時のカウンタの値が R 相側継電器の動作時間です。 |
| 3 | 電流電圧調整器を 0 の位置に戻します。 |
| 4 | 継電器の動作表示をリセットします。 |
| 5 | R 相/T 相切換スイッチを T 相側に切換えます。 |
| 6 | T 相側の試験電流設定手順 3~9 を行い、継電器の試験手順 1~3 と同様に試験し、T 相側継電器の動作時間を読み取ります。 |
| 7 | 電源スイッチを OFF にします。 |

[参考]

J I S C 4 6 0 2 高圧受電用過電流継電器

| 項 目 | 性 能 | |
|-----------|--------------------|--------|
| 限時要素の動作時間 | 整定電流値に対して 300 % 印加 | ≤ 17 % |
| | 整定電流値に対して 700 % 印加 | ≤ 12 % |



- 試験ランプ(スタートスイッチ)が点滅している場合は、GCR 電流出力設定スイッチが「設定」(SET) 側に切換えられています。5 A レンジ以上を使用する OCR 試験では「試験」(TEST) 側に切換えて試験を行ってください。

4 端子(電圧引き外し式)OCR の活線状態での単体試験

(3) 瞬時要素の動作電流試験

| 本器の設置 | 手 順 | 操 作 |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 接地コードを筐体アース端子に接続し、クリップ側を接地回路へ接地します。 |
| | 2 | 電源コードのコネクタを本器の電源コネクタへ接続し、電源コードのプラグを所内商用電源のコンセントへ接続して AC100V を供給します。 |
| | 3 | 極性確認ランプの点灯を確認してください。 |

⚠ 警告

- ・ 極性確認ランプが消灯している場合は、プラグを差し替えて再度確認してください。
- ・ 商用電源で試験を行う場合は、必ず極性確認を行ってください。特に補助電源を使用する場合には、商用電源と本器からの出力間に極性を生じます。極性を間違えて試験を行い電源をショートさせると、本器や設備機器を破損させることができます。また、ショートアークで人災となることもありますので、必ず極性確認を行ってください。
- ・ 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。

本器の各スイッチ及びツマミを以下の設定とします。

| 名 称 | 位 置 |
|----------------|------------------|
| 電流電圧調整器 | O位置 |
| 電源スイッチ | OFF |
| 補助電源スイッチ | OFF |
| GCR電流出力設定用スイッチ | TEST |
| 接点構造切換スイッチ | トリップ側 a/b (AUTO) |
| 電流出カレンジ切換スイッチ | 50A (L) |
| 電流検出切換スイッチ | 実効値 ※1 |
| R相／T相切換スイッチ | R相 |
| 電圧計レンジ切換スイッチ | I N P U T |
| 電圧調整／VR基準電圧調整器 | O位置 |
| 電圧位相出力反転スイッチ | 通常 |

※1) 継電器の電流検出方式に合わせます。

| 本器の操作 (コードの接続) | 手 順 | 操 作 |
|-------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 下記のコードを本器コネクタに接続します。 アースサイドコネクタ アースサイドコード OCRコネクタ OCR電流出力コード トリップコネクタ トリップコード |

| 継電器の操作 (継電器の接続) | 手 順 | 操 作 |
|--------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | C T の 2 次側を短絡します。 |
| | 2 | 継電器裏面の C 端子の接続を外します。(図 19 参照) |
| | 3 | 継電器の端子に下記のコードを接続します。 R 相継電器の C(C1) 端子 OCR 電流出力コードの白コード (R) T 相継電器の C(C1) 端子 OCR 電流出力コードの黒コード (T) R 相および T 相継電器の CC(C2) 端子 アースサイドコード R 相継電器の T(T1) 端子 トリップコードの白コード (R) T 相継電器の T(T1) 端子 トリップコードの黒コード (T) R 相および T 相継電器の TT(T2) 端子 トリップコードの赤コード (COM) |
| | 4 | 継電器のカバーを外します。 |
| | 5 | 高圧受電盤の電流計の切換スイッチを「短絡」または「SHORT」の位置にします。 |

⚠ 警告

- ・ 限時要素と瞬時要素の両方に電流が流れる端子に、試験器からの電流出力が接続されていることを確認してください。
- ・ 瞬時要素専用端子がある場合は、その端子に接続しても差し支えありませんが瞬時要素の最小動作値で瞬時要素が動作したとき、必ず試験器がトリップすることを確認してください。
- ・ 継電器自体の回路・仕様・シーケンスを資料で精通し、瞬時要素の動作時に、必ず試験器がトリップすることを確認してください。

4 端子(電圧引き外し式)OCRの活線状態での単体試験

結線図

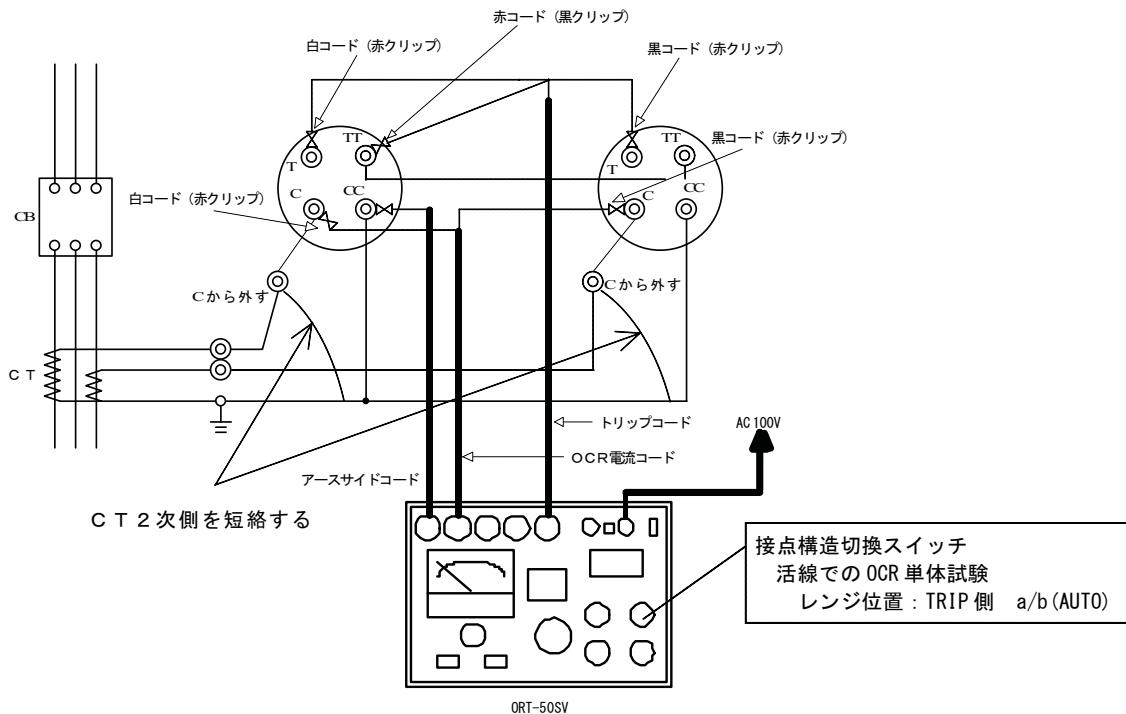


図 19 瞬時要素の動作電流特性試験

⚠ 警告

- 電源スイッチを入れる前に、電源の極性確認を行ってください。
- 試験用端子を使用する場合
 - 停電状態で試験する場合は、CT回路と接続している各相の短絡バーを取り外してください。
- 試験用端子がない場合
 - 接続を行うときは、CTからOCRへの既設配線を取り外して試験コードをOCRのC(C1), CC(C2)端子へ接続するため、設備の停電状態を確認してから結線を行ってください。

⚠ 警告

試験用端子がない場合にC(C1)端子から外した配線は、CT2次側が短絡するようにCC(C2)端子(接地側)へ接続してください。
活線状態でCT2次側が開放した状態では、開放した瞬時にCT2次側に高電圧が発生してCTの焼損につながり、大変危険です。必ず短絡してください。

⚠ 注意

- 電流検出切換スイッチ「実効値」側で試験し、動作値、動作時間などの試験結果に疑義を生じた場合は「平均値」側で再度試験を行ってください。

4 端子(電圧引き外し式)OCR の活線状態での単体試験

| 継電器の操作 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 瞬時要素の動作電流整定を最少の目盛位置にします。(例: 20A 等) JIS C4602 では瞬時要素の各動作電流整定値とした時の動作電流値を測定します。 |
| 継電器の試験 | 手 順 | 操 作 |
| | 1 | 電流出力レンジを試験電流値(試験タップ値)に適したレンジに合わせます。 電流出力レンジ設定例: 20A タップ(25A(L) レンジ) |
| | 2 | 接点構造切換スイッチが「トリップ側 a/b(AUTO)」に設定されていることを確認します。 |
| | 3 | 電源スイッチを ON にします。 |
| | 4 | 限時要素の動作をロックします。(例: 誘導円盤形は廻り止め等のおさえをつける) |
| | 5 | スタートスイッチを押します。 |
| | 6 | 電流電圧調整器を時計方向に素早く、スムーズに回してタップ値付近では電流値を読み上げながら継電器が動作するまで電流を上げて行きます。継電器が動作した(瞬時ターゲットができる)時の電流値を電流計の指示値より読み取ります。この値が R 相側継電器の瞬時要素の動作電流値となります。この時、試験出力も停止しますので、停止する瞬間の電流値を読み取ってください。 |
| | <p style="text-align: center;">⚠️ 警告</p> <ul style="list-style-type: none"> このとき電流電圧調整器をゆっくり回しますと、過電流継電器のコイルに大電流が流れますので、コイルの焼損や接点の破損につながります。極力短時間で測定してください。 | |
| | 7 | 電流電圧調整器を 0 の位置に戻します。 |
| | 8 | 継電器の動作表示をリセットし、限時要素の動作ロックを解除します。 |
| | 9 | R 相/T 相切換スイッチを T 相側に切換えます。 |
| | 10 | 手順 4~7 と同様に試験し、T 相側継電器の動作電流値を読み取ります。 |
| | 11 | 電源スイッチを OFF にします。 |

JIS C4602 では動作電流整定値における動作電流値を測定します。

[参考]

J I S C 4 6 0 2 高圧受電用過電流継電器

| 項 目 | 性 能 |
|-----------|---------------------|
| 瞬時要素の動作電流 | 整定電流値に対して誤差が ± 15 % |



注意

- 試験ランプ(スタートスイッチ)が点滅している場合は、GCR電流出力設定スイッチが「設定」(SET)側に切換えられています。5 A レンジ以上を使用するOCR試験では「試験」(TEST)側に切換えて試験を行ってください。

4 端子(電圧引き外し式)OCR の活線状態での単体試験

(4) 瞬時要素の動作時間試験

| 手 順 | 操 作 |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | 接地コードを筐体アース端子に接続し、クリップ側を接地回路へ接地します。 |
| 2 | 電源コードのコネクタを本器の電源コネクタへ接続し、電源コードのプラグを所内商用電源のコンセントへ接続して AC100V を供給します。 |
| 3 | 極性確認ランプの点灯を確認してください。 |



警 告

- ・ 極性確認ランプが消灯している場合は、プラグを差し替えて再度確認してください。
- ・ 商用電源で試験を行う場合は、必ず極性確認を行ってください。特に補助電源を使用する場合には、商用電源と本器からの出力間に極性を生じます。極性を間違えて試験を行い電源をショートさせると、本器や設備機器を破損することがあります。また、ショートアークで人災となることもありますので、必ず極性確認を行ってください。
- ・ 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。

本器の各スイッチ及びツマミを以下の設定とします。

| 名 称 | 位 置 |
|----------------|------------------|
| 電流電圧調整器 | O位置 |
| 電源スイッチ | OFF |
| 補助電源スイッチ | OFF |
| GCR電流出力設定用スイッチ | TEST |
| 接点構造切換スイッチ | トリップ側 a/b (AUTO) |
| 電流出カレンジ切換スイッチ | 50A (L) |
| 電流検出切換スイッチ | 実効値 ※1 |
| R相/T相切換スイッチ | R相 |
| 電圧計レンジ切換スイッチ | I N P U T |
| 電圧調整/VR基準電圧調整器 | O位置 |
| 電圧位相出力反転スイッチ | 通常 |

※1) 継電器の電流検出方式に合わせます。

| 手 順 | 操 作 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 下記のコードを本器コネクタに接続します。 アースサイドコネクタ アースサイドコード OCRコネクタ OCR電流出力コード トリップコネクタ トリップコード |

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | C T の 2 次側を短絡します。 |
| 2 | 継電器裏面の C 端子の接続を外します。(図 19 参照) |
| 3 | 継電器の端子に下記のコードを接続します。 R 相継電器の C(C1) 端子 OCR 電流出力コードの白コード (R) T 相継電器の C(C1) 端子 OCR 電流出力コードの黒コード (T) R 相および T 相継電器の CC(C2) 端子 アースサイドコード R 相継電器の T(T1) 端子 トリップコードの白コード (R) T 相継電器の T(T1) 端子 トリップコードの黒コード (T) R 相および T 相継電器の TT(T2) 端子 トリップコードの赤コード (COM) |
| 4 | 継電器のカバーを外します。 |
| 5 | 高圧受電盤の電流計の切換スイッチを「短絡」または「SHORT」の位置にします。 |



警 告

- ・ 限時要素と瞬時要素の両方に電流が流れる端子に、試験器からの電流出力が接続されていることを確認してください。
- ・ 瞬時要素専用端子がある場合は、その端子に接続しても差し支えありませんが瞬時要素の最小動作値で瞬時要素が動作したとき、必ず試験器がトリップすることを確認してください。
- ・ 継電器自体の回路・仕様・シーケンスを資料で精通し、瞬時要素の動作時に、必ず試験器がトリップすることを確認してください。

4 端子(電圧引き外し式)OCR の活線状態での単体試験

結線図

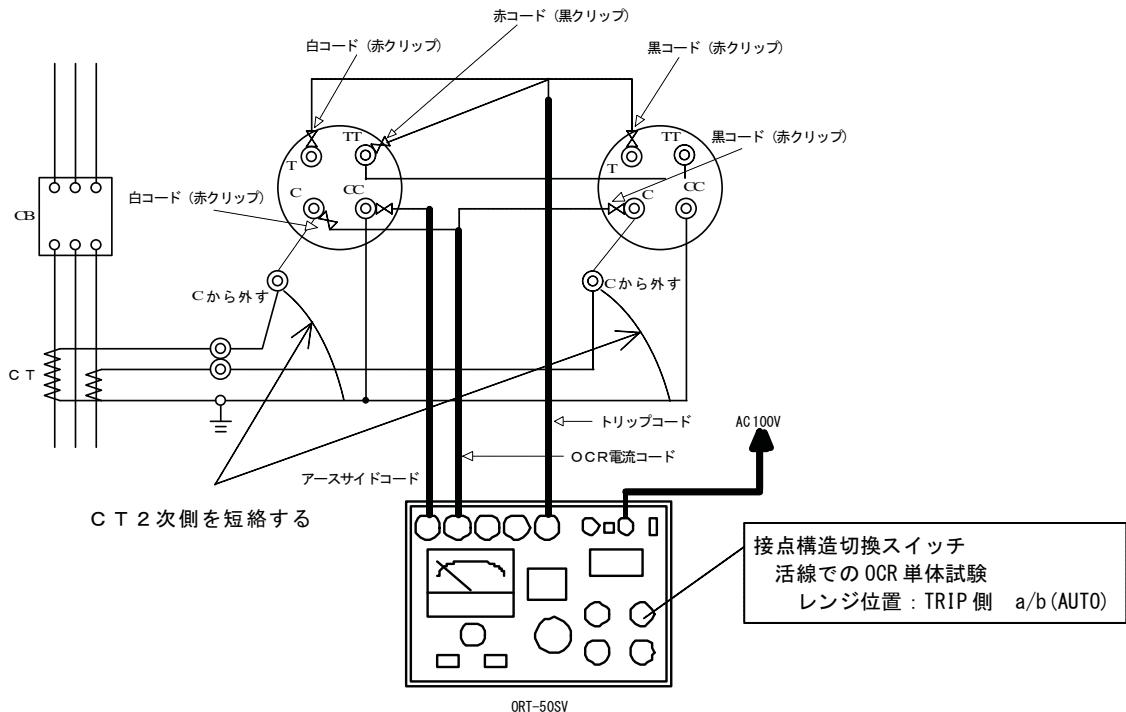


図 2 O 瞬時要素の動作時間特性試験

⚠ 警告

- 電源スイッチを入れる前に、電源の極性確認を行ってください。
- 試験用端子を使用する場合
 - 停電状態で試験する場合は、CT回路と接続している各相の短絡バーを取り外してください。
- 試験用端子がない場合
 - 接続を行うときは、CTからOCRへの既設配線を取り外して試験コードをOCRのC(C1), CC(C2)端子へ接続するため、設備の停電状態を確認してから結線を行ってください。

⚠ 警告

試験用端子がない場合にC(C1)端子から外した配線は、CT2次側が短絡するようにCC(C2)端子(接地側)へ接続してください。
活線状態でCT2次側が開放した状態では、開放した瞬時にCT2次側に高電圧が発生してCTの焼損につながり、大変危険です。必ず短絡してください。

⚠ 注意

- 電流検出切換スイッチ「実効値」側で試験し、動作値、動作時間などの試験結果に疑義を生じた場合は「平均値」側で再度試験を行ってください。

4 端子(電圧引き外し式)OCR の活線状態での単体試験

継電器の操作

| 手 順 | 操 作 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 瞬時要素の電流整定値を最小の目盛位置にします。(例: 20A 等) |
| 2 | 限時要素の動作をロックします。(例: 誘導円盤形は廻り止め等のおさえをつける) JIS C4602 では最小動作電流整定で測定します。 |

試験電流設定

| 手 順 | 操 作 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 電流出力レンジを試験電流値に適したレンジに合わせます。(下記 5 項参照) |
| 2 | 電源スイッチを ON にします。 |
| 3 | 継電器の瞬時動作をロックします。(もしくは除外または最大タップにします) |
| 4 | スタートスイッチを押します。 |
| 5 | 電流電圧調整器を時計方向に回して試験電流値に設定します。 試験電流値設定例 20A タップ : $200\% = 20A \times 2 = 40A$ (50A(L) レンジ) 30A タップ : 200% では 60A となり出力範囲外になりますので、150% = 45A 程度の電流で試験してください。(瞬時要素は定限時特性です) ⚠ 警告 <ul style="list-style-type: none">このとき電流電圧調整器をゆっくり回しますと、過電流継電器のコイルに大電流が流れますので、コイルの焼損や接点の破損につながります。極力短時間で測定してください。 |
| 6 | ストップスイッチを押します。 |
| 7 | 継電器の瞬時動作ロックを解除します。(タップを変更した場合は試験タップに戻します) |
| 8 | 接点構造切換スイッチが「トリップ側 a/b (AUTO)」に設定されていることを確認します。 |
| 9 | カウンタの測定モードを「msec」にします。 |

JIS C4602 では試験電流値は瞬時要素の動作電流整定に対して 200% です。


継電器の試験

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | スタートスイッチを押します。 |
| 2 | 継電器が動作してカウンタおよび電流出力が停止します。 この時のカウンタの値が R 相側継電器の動作時間です。 |
| 3 | 電流電圧調整器を 0 の位置に戻します。 |
| 4 | 継電器の動作表示をリセットします。 |
| 5 | R 相/T 相切換スイッチを T 相側に切換えます。 |
| 6 | T 相側の試験電流設定手順 3~9 を行い、継電器の試験手順 1~3 と同様に試験し、T 相側継電器の動作時間を読み取ります。 |
| 7 | 電源スイッチを OFF にします。 |

[参考]

J I S C 4 6 0 2 高圧受電用過電流継電器

| 項 目 | 性 能 |
|-----------|----------------------------|
| 瞬時要素の動作時間 | 整定電流値に対して 200% 印加 0.05 秒以下 |



注意

- 試験ランプ(スタートスイッチ)が点滅している場合は、GCR 電流出力設定スイッチが「設定」(SET) 側に切換えられています。5 A レンジ以上を使用する OCR 試験では「試験」(TEST) 側に切換えて試験を行ってください。

3.3.8 4端子(電圧引き外し式)OCRの停電状態でのCB連動試験

(1) 限時要素の動作電流試験

| 本器の設置 | 手 順 | 操 作 |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 接地コードを筐体アース端子に接続し、クリップ側を接地回路へ接地します。 |
| | 2 | 定格容量 900VA 以上の発電機等、試験用電源を準備し、電源を起動します。 P. 24 「発電機電源の使用条件」をご参照ください。 |
| | 3 | 電源コードのコネクタを本器の電源コネクタへ接続し、電源コードのプラグを試験用電源の出力コンセントへ接続して AC100V を供給します。 |
| | 4 | 仮設用発電機等、接地付の電源を使用する場合は、極性確認ランプの点灯を確認してください。 |

⚠ 警告

- ・ 極性確認ランプが消灯している場合は、プラグを差し替えて再度確認してください。
- ・ 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。
- ・ 電源として移動式の発電機(電源が接地されていない)をご使用されている場合、電源プラグを差し替えて、極性ランプはどちら側でも点灯します。

本器の各スイッチ及びツマミを以下の設定とします。

| 名 称 | 位 置 |
|----------------|------------------|
| 電流電圧調整器 | 0位置 |
| 電源スイッチ | OFF |
| 補助電源スイッチ | OFF |
| GCR電流出力設定用スイッチ | TEST |
| 接点構造切換スイッチ | トリップ側 a/b (AUTO) |
| 電流出力レンジ切換スイッチ | 50A (L) |
| 電流検出切換スイッチ | 実効値 ※1 |
| R相／T相切換スイッチ | R相 |
| 電圧計レンジ切換スイッチ | I N P U T |
| 電圧調整／VR基準電圧調整器 | 0位置 |
| 電圧位相出力反転スイッチ | 通常 |

※1) 継電器の電流検出方式に合わせます。

| 本器の操作 (コードの接続) | 手 順 | 操 作 | |
|-------------------|-----|----------------------|---------------|
| | 1 | 下記のコードを本器コネクタに接続します。 | |
| | | アースサイドコネクタ | アースサイドコード |
| | | O C R コネクタ | O C R 電流出力コード |
| | | トリップコネクタ | トリップコード |

| 継電器の操作 (継電器の接続) | 手 順 | 操 作 | |
|--------------------|-----|-----------------------------------------|------------------------|
| | 1 | 継電器裏面のC端子の接続を外します。(図21参照) | |
| | 2 | 継電器の端子に下記のコードを接続します。 | |
| | | R相継電器のC(C1)端子 | O C R 電流出力コードの白コード(R) |
| | | T相継電器のC(C1)端子 | O C R 電流出力コードの黒コード(T) |
| | | R相もしくはT相継電器のCC(C2)端子 | アースサイドコード |
| | | C Bの任意の相における電源側 | トリップコードの白(R)および黒(T)コード |
| | | C Bの任意の相における負荷側 | トリップコードの赤コード(COM) |
| | 3 | 継電器のカバーを外します。 | |
| | 4 | 高圧受電盤の電流計の切換スイッチを「短絡」または「SHORT」の位置にします。 | |

結線図

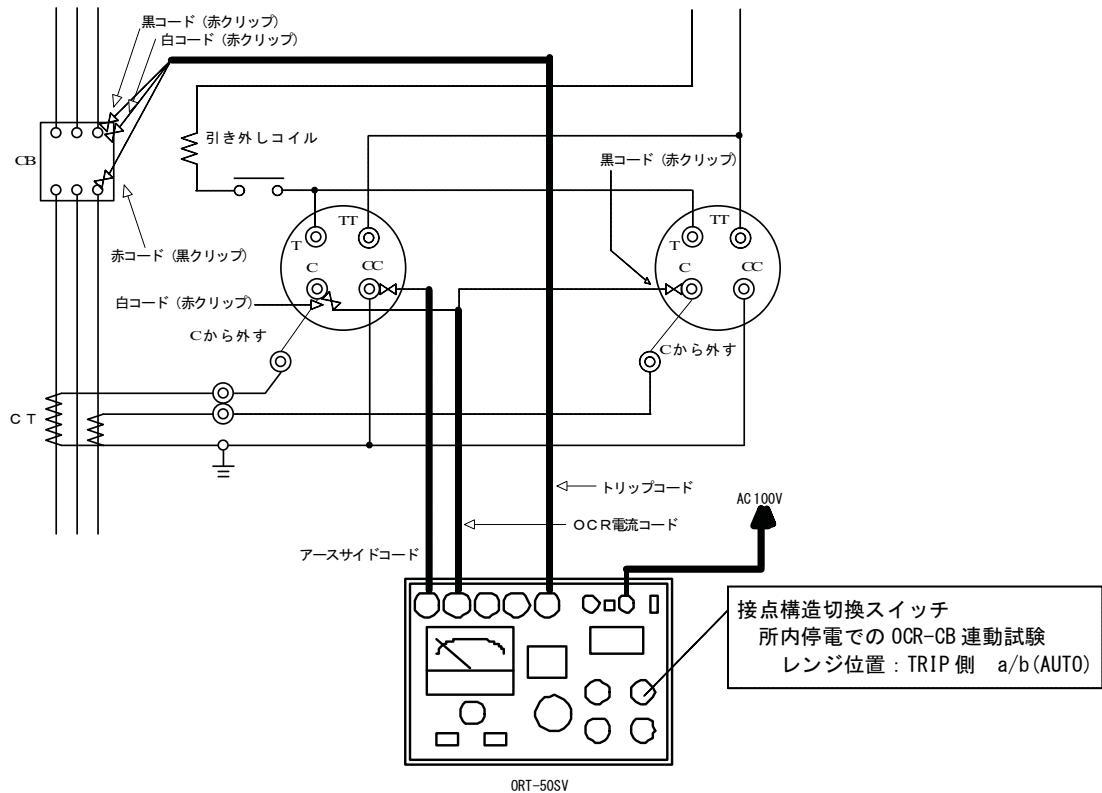


図 2.1 CB連動での限時要素動作電流試験

⚠️ 警告

- 電源スイッチを入れる前に、電源の極性確認を行ってください。
- 試験用端子を使用する場合
 - 停電状態で試験する場合は、CT回路と接続している各相の短絡バーを取り外してください。
- 試験用端子がない場合
 - 接続を行うときは、CTからOCRへの既設配線を取り外して試験コードをOCRのC(C1), CC(C2)端子へ接続するため、設備の停電状態を確認してから結線を行ってください。

⚠️ 注意

- 電流検出切換スイッチ「実効値」側で試験し、動作値、動作時間などの試験結果に疑義を生じた場合は「平均値」側で再度試験を行ってください。

4 端子(電圧引き外し式)OCR の停電状態でのCB連動試験

| 継電器の操作 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----|-----------------------------------------------------|
| | 1 | 限時要素の動作時間整定を「1」の目盛位置にします。 |
| | 2 | 限時要素を試験タップ値にします。 JIS C4602 では限時要素を最小動作電流整定値にします。 |

| 継電器の試験 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 電流出力レンジを試験電流値(試験タップ値)に適したレンジに合わせます。 電流出力レンジ設定例：3A タップ(5A レンジ) |
| | 2 | 接点構造切換スイッチが「トリップ側 a/b (AUTO)」に設定されていることを確認します。 |
| | 3 | 電源スイッチをON にします。 |
| | 4 | スタートスイッチを押します。 |
| | 5 | 電流電圧調整器を時計方向にゆっくりと回し、継電器が動作開始する電流値を電流計の指示値より読み取ります。この値がR相側継電器の動作電流値となります。 継電器動作開始例 誘導型の場合：円盤が動き始める 静止型の場合：表示の点灯、始動ランプの点灯など、継電器の仕様をご確認ください。 |
| | 6 | ストップスイッチを押してから電流電圧調整器を0の位置に戻します。 |
| | 7 | R相/T相切換スイッチをT相側に切換えます。 |
| | 8 | 手順4～6と同様に試験し、T相側継電器の動作電流値を読み取ります。 |
| | 9 | 電源スイッチをOFF にします。 |

JIS C4602 では動作電流整定値における動作開始(始動)電流値を測定します。

[参考]

J I S C 4 6 0 2 高圧受電用過電流継電器

| 項 目 | 性 能 |
|-----------|--------------------|
| 限時要素の動作電流 | 整定電流値に対して誤差が ± 10% |



- ・試験ランプ(スタートスイッチ)が点滅している場合は、GCR電流出力設定スイッチが「設定」(SET)側に切換えられています。5Aレンジ以上を使用するOCR試験では「試験」(TEST)側に切換えて試験を行ってください。

4 端子(電圧引き外し式)OCR の停電状態でのCB連動試験

(2) 限時要素の動作時間試験

本器の設置

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 接地コードを筐体アース端子に接続し、クリップ側を接地回路へ接地します。 |
| 2 | 定格容量 900VA 以上の発電機等、試験用電源を準備し、電源を起動します。 P. 24 「発電機電源の使用条件」をご参照ください。 |
| 3 | 電源コードのコネクタを本器の電源コネクタへ接続し、電源コードのプラグを試験用電源の出力コンセントへ接続して AC100V を供給します。 |
| 4 | 仮設用発電機等、接地付の電源を使用する場合は、極性確認ランプの点灯を確認してください。 |

⚠ 警告

- ・ 極性確認ランプが消灯している場合は、プラグを差し替えて再度確認してください。
- ・ 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。
- ・ 電源として移動式の発電機(電源が接地されていない)をご使用されている場合、電源プラグを差し替えて、極性ランプはどちら側でも点灯します。

本器の各スイッチ及びツマミを以下の設定とします。

| 名 称 | 位 置 |
|--------------------|------------------|
| 電流電圧調整器 | O 位置 |
| 電源スイッチ | OFF |
| 補助電源スイッチ | OFF |
| G C R 電流出力設定用スイッチ | TEST |
| 接点構造切換スイッチ | トリップ側 a/b (AUTO) |
| 電流出力レンジ切換スイッチ | 50A (L) |
| 電流検出切換スイッチ | 実効値 ※1 |
| R 相 / T 相切換スイッチ | R 相 |
| 電圧計レンジ切換スイッチ | I N P U T |
| 電圧調整 / V R 基準電圧調整器 | O 位置 |
| 電圧位相出力反転スイッチ | 通常 |

※1) 継電器の電流検出方式に合わせます。

本器の操作

(コードの接続)

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|----------------------|---------------|
| 1 | 下記のコードを本器コネクタに接続します。 | |
| | アースサイドコネクタ | アースサイドコード |
| | O C R コネクタ | O C R 電流出力コード |
| | トリップコネクタ | トリップコード |

継電器の操作
(継電器の接続)

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 継電器裏面の C 端子の接続を外します。(図 22 参照) | |
| 2 | 継電器の端子に下記のコードを接続します。 | |
| | R 相継電器の C(C1) 端子 | O C R 電流出力コードの白コード (R) |
| | T 相継電器の C(C1) 端子 | O C R 電流出力コードの黒コード (T) |
| | R 相もしくは T 相継電器の CC(C2) 端子 | アースサイドコード |
| 3 | C B の任意の相における電源側 | トリップコードの白 (R) および黒 (T) コード |
| 4 | C B の任意の相における負荷側 | トリップコードの赤コード (COM) |
| 3 | 継電器のカバーを外します。 | |
| 4 | 高圧受電盤の電流計の切換スイッチを「短絡」または「SHORT」の位置にします。 | |

4 端子(電圧引き外し式)OCR の停電状態でのCB連動試験

結線図

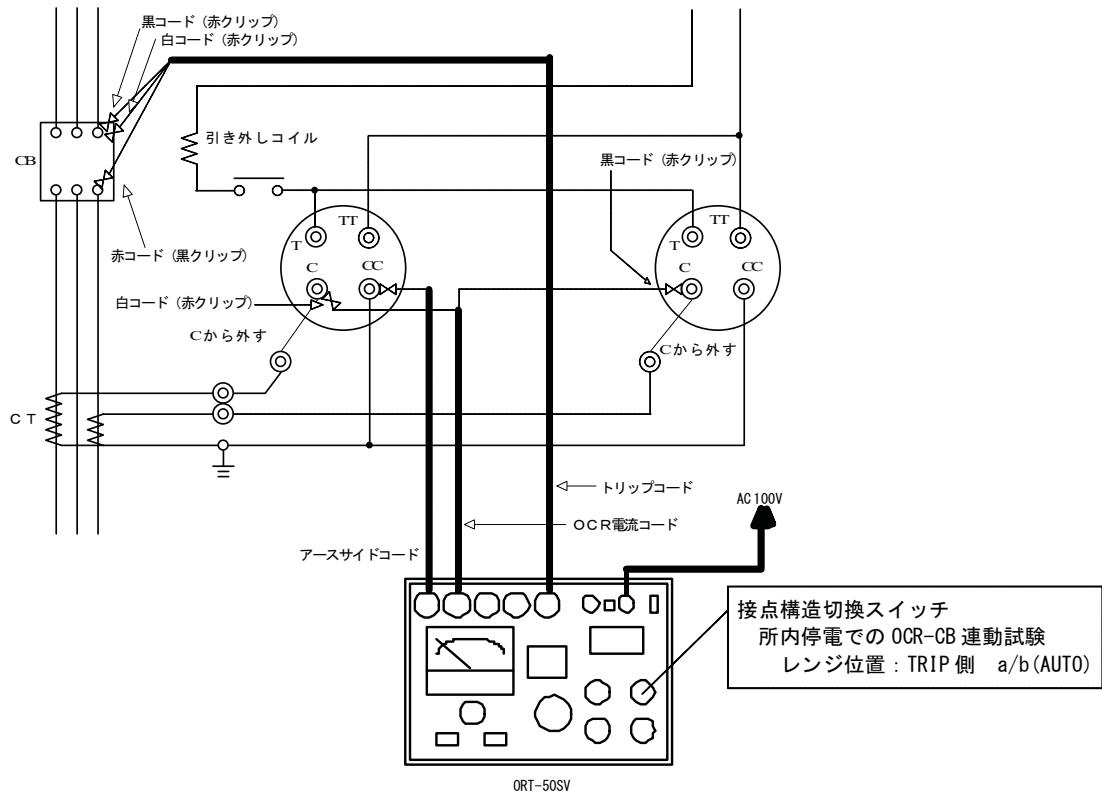


図22 CB連動での限時要素動作時間試験

⚠️ 警告

- 電源スイッチを入れる前に、電源の極性確認を行ってください。
- 試験用端子を使用する場合
 - 停電状態で試験する場合は、CT回路と接続している各相の短絡バーを取り外してください。
- 試験用端子がない場合
 - 接続を行うときは、CTからOCRへの既設配線を取り外して試験コードをOCRのC(C1), CC(C2)端子へ接続するため、設備の停電状態を確認してから結線を行ってください。

⚠️ 警告

試験用端子がない場合にC(C1)端子から外した配線は、CT2次側が短絡するようにCC(C2)端子(接地側)へ接続してください。

活線状態でCT2次側が開放した状態では、開放した瞬時にCT2次側に高電圧が発生してCTの焼損につながり、大変危険です。必ず短絡してください。

⚠️ 注意

- 電流検出切換スイッチ「実効値」側で試験し、動作値、動作時間などの試験結果に疑義を生じた場合は「平均値」側で再度試験を行ってください。

4 端子(電圧引き外し式)OCR の停電状態でのCB連動試験

| 継電器の操作 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----|------------------------------------------|
| | | |
| | 1 | 限時要素の動作時間整定を「10」の目盛位置にします。 |
| | 2 | 限時要素を試験タップ値にします。 |
| | 3 | 瞬時要素が動作しないよう、瞬時動作電流値を最大または除外・停止などに設定します。 |
| | 4 | CBを投入し「入」にします。 |

| 試験電流設定 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |
| | 1 | 電流出力レンジを試験電流値に適したレンジに合わせます。(下記5項参照) |
| | 2 | 電源スイッチをONにします。 |
| | 3 | 継電器の限時動作をロックします。 |
| | 4 | スタートスイッチを押します。 |
| | 5 | 電流電圧調整器を時計方向に回して試験電流値に設定します。 試験電流値設定例 3A タップ : $300\% = 3A \times 3 = 9A$ (10A レンジ) $700\% = 3A \times 7 = 21A$ (25A (L) レンジ) 4A タップ : $300\% = 4A \times 3 = 12A$ (25A (L) レンジ) $700\% = 4A \times 7 = 28A$ (50A (L) レンジ) 5A タップ : $300\% = 5A \times 3 = 15A$ (25A (L) レンジ) $700\% = 5A \times 7 = 35A$ (50A (L) レンジ) |
| | 6 | ストップスイッチを押します。 |
| | 7 | 継電器の限時動作ロックを解除します。 |
| | 8 | 接点構造切換スイッチが「トリップ側 a/b (AUTO)」に設定されていることを確認します。 |
| | 9 | カウンタの測定モードを「sec」にします。 |

JIS C4602 では試験電流値は限時要素の動作電流整定に対して 300% と 700% です。

| 継電器の試験 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| | | |
| | 1 | スタートスイッチを押します。 |
| | 2 | 継電器およびCBが動作してカウンタおよび電流出力が停止します。 この時のカウンタの値がR相側継電器とCBの連動動作時間です。 |
| | 3 | 電流電圧調整器を0の位置に戻します。 |
| | 4 | 継電器の動作表示をリセットします。 |
| | 5 | R相/T相切換スイッチをT相側に切換えます。 |
| | 6 | CBを投入して「入」にします。 |
| | 7 | T相側の試験電流設定手順3~9を行い、継電器の試験手順1~3と同様に試験し、T相側継電器の動作時間を読み取ります。 |
| | 8 | 電源スイッチをOFFにします。 |



注意

- 試験ランプ(スタートスイッチ)が点滅している場合は、GCR電流出力設定スイッチが「設定」(SET)側に切換えられています。5Aレンジ以上を使用するOCR試験では「試験」(TEST)側に切換えて試験を行ってください。

4 端子(電圧引き外し式)OCR の停電状態でのCB連動試験

(3) 瞬時要素の動作電流試験

本器の設置

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 接地コードを筐体アース端子に接続し、クリップ側を接地回路へ接地します。 |
| 2 | 定格容量 900VA 以上の発電機等、試験用電源を準備し、電源を起動します。 P. 24 「発電機電源の使用条件」をご参照ください。 |
| 3 | 電源コードのコネクタを本器の電源コネクタへ接続し、電源コードのプラグを試験用電源の出力コンセントへ接続して AC100V を供給します。 |
| 4 | 仮設用発電機等、接地付の電源を使用する場合は、極性確認ランプの点灯を確認してください。 |



警 告

- ・ 極性確認ランプが消灯している場合は、プラグを差し替えて再度確認してください。
- ・ 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。
- ・ 電源として移動式の発電機(電源が接地されていない)をご使用されている場合、電源プラグを差し替えて、極性ランプはどちら側でも点灯します。

本器の各スイッチ及びツマミを以下の設定とします。

| 名 称 | 位 置 |
|--------------------|------------------|
| 電流電圧調整器 | O 位置 |
| 電源スイッチ | OFF |
| 補助電源スイッチ | OFF |
| G C R 電流出力設定用スイッチ | TEST |
| 接点構造切換スイッチ | トリップ側 a/b (AUTO) |
| 電流出力レンジ切換スイッチ | 50A (L) |
| 電流検出切換スイッチ | 実効値 ※1 |
| R 相 / T 相切換スイッチ | R 相 |
| 電圧計レンジ切換スイッチ | I N P U T |
| 電圧調整 / V R 基準電圧調整器 | O 位置 |
| 電圧位相出力反転スイッチ | 通常 |

※1) 継電器の電流検出方式に合わせます。

本器の操作

(コードの接続)

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|----------------------|---------------|
| 1 | 下記のコードを本器コネクタに接続します。 | |
| | アースサイドコネクタ | アースサイドコード |
| | O C R コネクタ | O C R 電流出力コード |
| | トリップコネクタ | トリップコード |

継電器の操作
(継電器の接続)

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 継電器裏面の C 端子の接続を外します。(図 2.3 参照) | |
| 2 | 継電器の端子に下記のコードを接続します。 | |
| | R 相継電器の C(C1) 端子 | O C R 電流出力コードの白コード (R) |
| | T 相継電器の C(C1) 端子 | O C R 電流出力コードの黒コード (T) |
| | R 相もしくは T 相継電器の CC(C2) 端子 | アースサイドコード |
| | C B の任意の相における電源側 | トリップコードの白 (R) および黒 (T) コード |
| 3 | C B の任意の相における負荷側 | |
| 4 | 継電器のカバーを外します。 | |
| | 高圧受電盤の電流計の切換スイッチを「短絡」または「SHORT」の位置にします。 | |

結線図

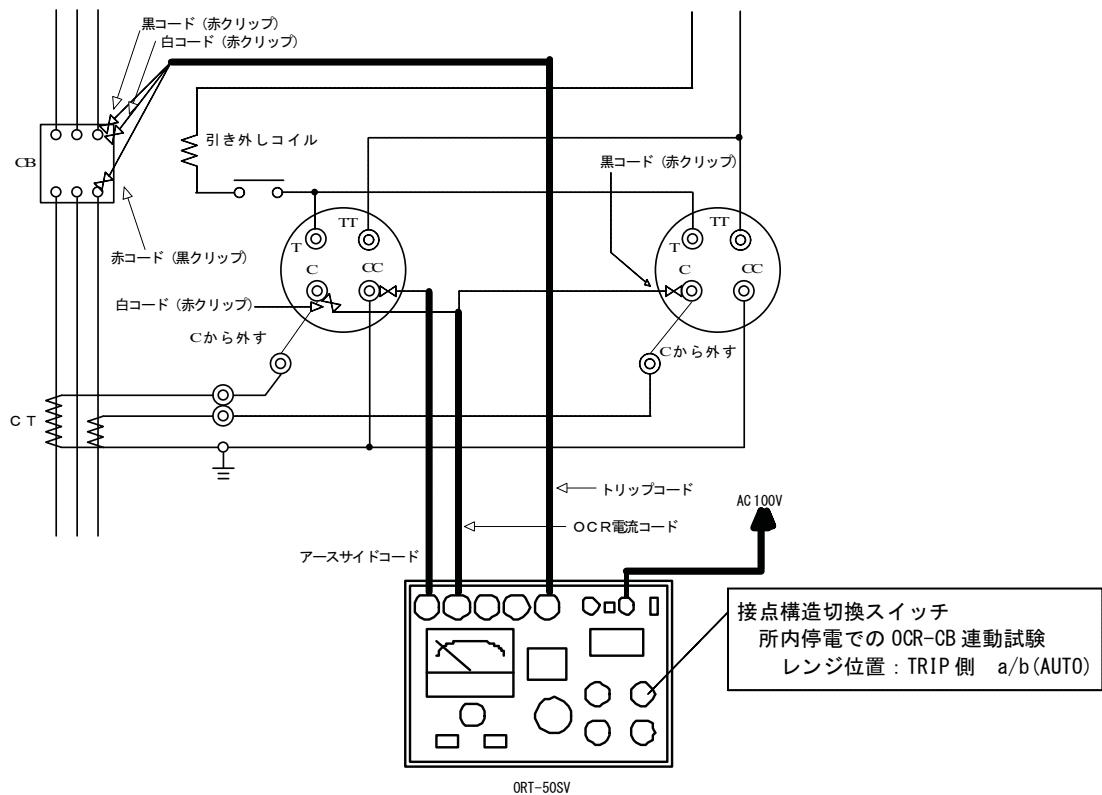


図23 CB連動での瞬時要素動作電流試験

⚠ 警告

- 電源スイッチを入れる前に、電源の極性確認を行ってください。
- 試験用端子を使用する場合
 - 停電状態で試験する場合は、CT回路と接続している各相の短絡バーを取り外してください。
- 試験用端子がない場合
 - 接続を行うときは、CTからOCRへの既設配線を取り外して試験コードをOCRのC(C1), CC(C2)端子へ接続するため、設備の停電状態を確認してから結線を行ってください。

⚠ 注意

- 電流検出切換スイッチ「実効値」側で試験し、動作値、動作時間などの試験結果に疑義を生じた場合は「平均値」側で再度試験を行ってください。

4 端子(電圧引き外し式)OCR の停電状態でのCB連動試験


| 継電器の操作 | 手 順 | 操 作 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 瞬時要素の動作電流整定を最少の目盛位置にします。(例: 20A等) JIS C4602 では瞬時要素の各動作電流整定値とした時の動作電流値を測定します。 |
| 継電器の試験 | 手 順 | 操 作 |
| | 1 | 電流出力レンジを試験電流値(試験タップ値)に適したレンジに合わせます。 電流出力レンジ設定例: 20A タップ(25A(L) レンジ) |
| | 2 | 接点構造切換スイッチが「トリップ側 a/b(AUTO)」に設定されていることを確認します。 |
| | 3 | 電源スイッチをONにします。 |
| | 4 | 限時要素の動作をロックします。(例: 誘導円盤形は廻り止め等のおさえをつける) |
| | 5 | スタートスイッチを押します。 |
| | 6 | 電流電圧調整器を時計方向に素早く、スムーズに回してタップ値付近では電流値を読み上げながら継電器が動作するまで電流を上げて行きます。継電器が動作した(瞬時ターゲットができる)時の電流値を電流計の指示値より読み取ります。この値がR相側継電器の瞬時要素の動作電流値となります。この時、試験出力も停止しますので、停止する瞬間の電流値を読み取ってください。 |
| | <p style="text-align: center;"> 警告</p> <ul style="list-style-type: none"> このとき電流電圧調整器をゆっくり回しますと、過電流継電器のコイルに大電流が流れますので、コイルの焼損や接点の破損につながります。極力短時間で測定してください。 | |
| | 7 | 電流電圧調整器を0の位置に戻します。 |
| | 8 | 継電器の動作表示をリセットし、限時要素の動作ロックを解除します。 |
| | 9 | R相/T相切換スイッチをT相側に切換えます。 |
| | 10 | 手順4~7と同様に試験し、T相側継電器の動作電流値を読み取ります。 |
| | 11 | 電源スイッチをOFFにします。 |

JIS C4602 では動作電流整定値における動作電流値を測定します。

[参考]

J I S C 4 6 0 2 高圧受電用過電流継電器

| 項 目 | 性 能 |
|-----------|---------------------|
| 瞬時要素の動作電流 | 整定電流値に対して誤差が ± 15 % |



- ・試験ランプ(スタートスイッチ)が点滅している場合は、GCR電流出力設定スイッチが「設定」(SET)側に切換えられています。5Aレンジ以上を使用するOCR試験では「試験」(TEST)側に切換えて試験を行ってください。

4 端子(電圧引き外し式)OCR の停電状態でのCB連動試験

(4) 瞬時要素の動作時間試験

| 本器の設置 | 手 順 | 操 作 |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 接地コードを筐体アース端子に接続し、クリップ側を接地回路へ接地します。 |
| | 2 | 定格容量 900VA 以上の発電機等、試験用電源を準備し、電源を起動します。 P. 24 「発電機電源の使用条件」をご参照ください。 |
| | 3 | 電源コードのコネクタを本器の電源コネクタへ接続し、電源コードのプラグを試験用電源の出力コンセントへ接続して AC100V を供給します。 |
| | 4 | 仮設用発電機等、接地付の電源を使用する場合は、極性確認ランプの点灯を確認してください。 |

⚠ 警告

- ・ 極性確認ランプが消灯している場合は、プラグを差し替えて再度確認してください。
- ・ 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。
- ・ 電源として移動式の発電機(電源が接地されていない)をご使用されている場合、電源プラグを差し替えて、極性ランプはどちら側でも点灯します。

本器の各スイッチ及びツマミを以下の設定とします。

| 名 称 | 位 置 |
|--------------------|------------------|
| 電流電圧調整器 | O 位置 |
| 電源スイッチ | OFF |
| 補助電源スイッチ | OFF |
| G C R 電流出力設定用スイッチ | TEST |
| 接点構造切換スイッチ | トリップ側 a/b (AUTO) |
| 電流出力レンジ切換スイッチ | 50A (L) |
| 電流検出切換スイッチ | 実効値 ※1 |
| R 相 / T 相切換スイッチ | R 相 |
| 電圧計レンジ切換スイッチ | I N P U T |
| 電圧調整 / V R 基準電圧調整器 | O 位置 |
| 電圧位相出力反転スイッチ | 通常 |

※1) 継電器の電流検出方式に合わせます。

| 本器の操作 (コードの接続) | 手 順 | 操 作 |
|-------------------|------------|----------------------|
| | 1 | 下記のコードを本器コネクタに接続します。 |
| | アースサイドコネクタ | アースサイドコード |
| | O C R コネクタ | O C R 電流出力コード |
| | トリップコネクタ | トリップコード |

| 継電器の操作 (継電器の接続) | 手 順 | 操 作 |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| | 1 | 継電器裏面の C 端子の接続を外します。(図 24 参照) |
| | 2 | 継電器の端子に下記のコードを接続します。 |
| | R 相継電器の C(C1) 端子 | O C R 電流出力コードの白コード (R) |
| | T 相継電器の C(C1) 端子 | O C R 電流出力コードの黒コード (T) |
| | R 相もしくは T 相継電器の CC(C2) 端子 | アースサイドコード |
| | C B の任意の相における電源側 | トリップコードの白 (R) および黒 (T) コード |
| | C B の任意の相における負荷側 | トリップコードの赤コード (COM) |
| | 3 | 継電器のカバーを外します。 |
| | 4 | 高圧受電盤の電流計の切換スイッチを「短絡」または「SHORT」の位置にします。 |

4 端子(電圧引き外し式)OCR の停電状態でのCB連動試験

結線図

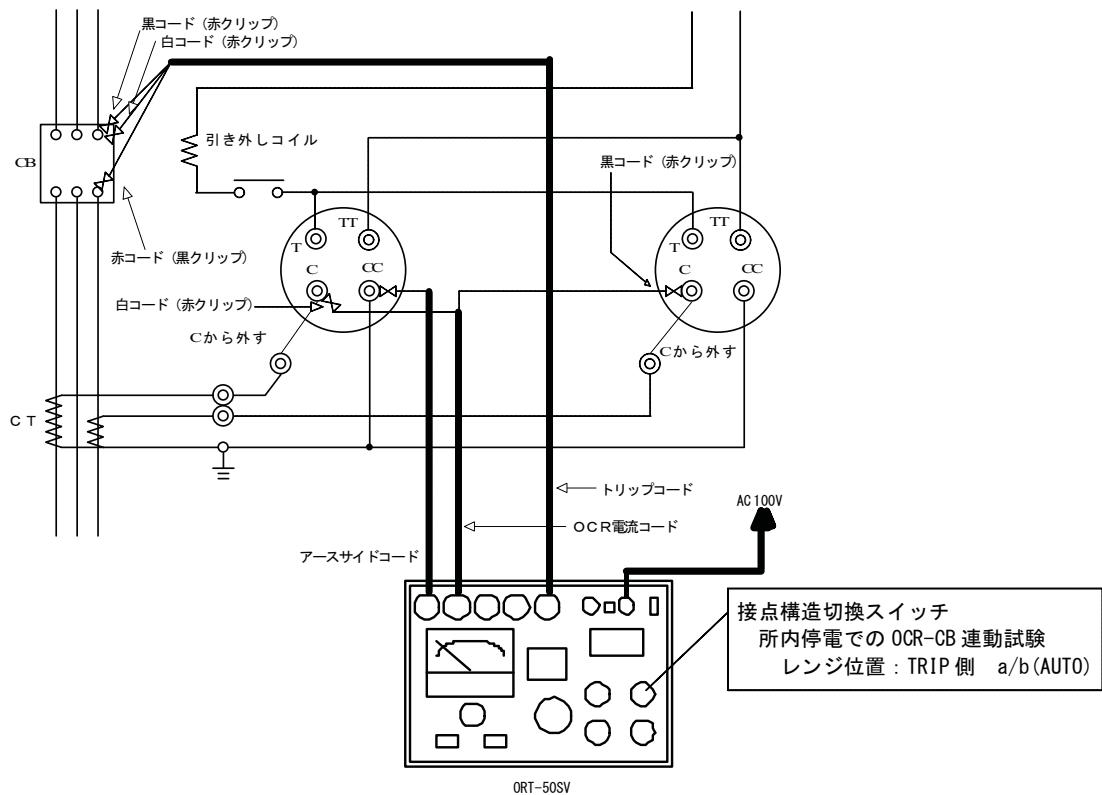


図 2 4 CB連動での瞬時要素動作時間試験

⚠️ 警告

- 電源スイッチを入れる前に、電源の極性確認を行ってください。
- 試験用端子を使用する場合
 - 停電状態で試験する場合は、CT回路と接続している各相の短絡バーを取り外してください。
- 試験用端子がない場合
 - 接続を行うときは、CTからOCRへの既設配線を取り外して試験コードをOCRのC(C1), CC(C2)端子へ接続するため、設備の停電状態を確認してから結線を行ってください。

⚠️ 注意

- 電流検出切換スイッチ「実効値」側で試験し、動作値、動作時間などの試験結果に疑義を生じた場合は「平均値」側で再度試験を行ってください。

4 端子(電圧引き外し式)OCR の停電状態でのCB連動試験

継電器の操作

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-----------------------------------------|
| 1 | 瞬時要素の電流整定値を最小の目盛位置にします。(例: 20A等) |
| 2 | 限時要素の動作をロックします。(例: 誘導円盤形は廻り止め等のおさえをつける) |
| 3 | CBを投入し「入」にします。 |

JIS C4602 では最小動作電流整定で測定します。

試験電流設定

| 手 順 | 操 作 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 電流出力レンジを試験電流値に適したレンジに合わせます。(下記5項参照) |
| 2 | 電源スイッチをONにします。 |
| 3 | 継電器の瞬時動作をロックします。(もししくは除外または最大タップにします) |
| 4 | スタートスイッチを押します。 |
| 5 | 電流電圧調整器を時計方向に回して試験電流値に設定します。 試験電流値設定例 20A タップ: 200% = 20A × 2 = 40A (50A(L) レンジ) 30A タップ: 200% では 60A となり出力範囲外になりますので、150% = 45A 程度の電流で試験してください。(瞬時要素は定限特特性です) ⚠ 警告 <ul style="list-style-type: none">このとき電流電圧調整器をゆっくり回しますと、過電流継電器のコイルに大電流が流れますので、コイルの焼損や接点の破損につながります。極力短時間で測定してください。 |
| 6 | ストップスイッチを押します。 |
| 7 | 継電器の瞬時動作ロックを解除します。(タップ値を変更した場合は試験タップに戻します) |
| 8 | 接点構造切換スイッチが「トリップ側 a/b (AUTO)」に設定されていることを確認します。 |
| 9 | カウンタの測定モードを「msec」にします。 |

JIS C4602 では試験電流値は瞬時要素の動作電流整定に対して 200%です。

継電器の試験

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | スタートスイッチを押します。 |
| 2 | 継電器およびCBが動作してカウンタおよび電流出力が停止します。 この時のカウンタの値がR相側継電器とCBの連動動作時間です。 |
| 3 | 電流電圧調整器を0の位置に戻します。 |
| 4 | 継電器の動作表示をリセットします。 |
| 5 | R相/T相切換スイッチをT相側に切換えます。 |
| 6 | CBを投入し「入」にします。 |
| 7 | T相側の試験電流設定手順3~9を行い、継電器の試験手順1~3と同様に試験し、T相側継電器の動作時間を読み取ります。 |
| 8 | 電源スイッチをOFFにします。 |

[参考]

J I S C 4 6 0 2 高圧受電用過電流継電器

| 項 目 | 性 能 |
|-----------|--------------------------|
| 瞬時要素の動作時間 | 整定電流値に対して 200%印加 0.05秒以下 |



- 注意
- 試験ランプ(スタートスイッチ)が点滅している場合は、GCR電流出力設定スイッチが「設定」(SET)側に切換えられています。5Aレンジ以上を使用するOCR試験では「試験」(TEST)側に切換えて試験を行ってください。

3.3.9 4端子(電圧引き外し式)OCRの活線状態でのCB連動試験

(1) 限時要素の動作電流試験

本器の設置

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | 接地コードを筐体アース端子に接続し、クリップ側を接地回路へ接地します。 |
| 2 | 電源コードのコネクタを本器の電源コネクタへ接続し、電源コードのプラグを所内商用電源のコンセントへ接続してAC100Vを供給します。 |
| 3 | 極性確認ランプの点灯を確認してください。 |



警 告

- ・ 極性確認ランプが消灯している場合は、プラグを差し替えて再度確認してください。
- ・ 商用電源で試験を行う場合は、必ず極性確認を行ってください。特に補助電源を使用する場合には、商用電源と本器からの出力間に極性を生じます。極性を間違えて試験を行い電源をショートさせると、本器や設備機器を破損せることができます。また、ショートアークで人災となることもありますので、必ず極性確認を行ってください。
- ・ 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。

本器の各スイッチ及びツマミを以下の設定とします。

| 名 称 | 位 置 |
|-----------------|------------------|
| 電流電圧調整器 | 0位置 |
| 電源スイッチ | OFF |
| 補助電源スイッチ | OFF |
| GCR電流输出力設定用スイッチ | TEST |
| 接点構造切換スイッチ | トリップ側 a/b (AUTO) |
| 電流出力レンジ切換スイッチ | 50A (L) |
| 電流検出切換スイッチ | 実効値 ※1 |
| R相/T相切換スイッチ | R相 |
| 電圧計レンジ切換スイッチ | I N P U T |
| 電圧調整/VR基準電圧調整器 | 0位置 |
| 電圧位相出力反転スイッチ | 通常 |

※1) 継電器の電流検出方式に合わせます。

本器の操作 (コードの接続)

| 手 順 | 操 作 |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | 下記のコードを本器コネクタに接続します。 アースサイドコネクタ アースサイドコード OCRコネクタ OCR電流输出力コード |

継電器の操作 (継電器の接続)

| 手 順 | 操 作 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | C Tの2次側を短絡します。 |
| 2 | 継電器裏面のC端子の接続を外します。(図25参照) |
| 3 | 継電器の端子に下記のコードを接続します。 R相継電器のC(C1)端子 OCR電流输出力コードの白コード(R) T相継電器のC(C1)端子 OCR電流输出力コードの黒コード(T) R相もしくはT相継電器のCC(C2)端子 アースサイドコード |
| 4 | 継電器のカバーを外します。 |
| 5 | 高圧受電盤の電流計の切換スイッチを「短絡」または「SHORT」の位置にします。 |

結線図

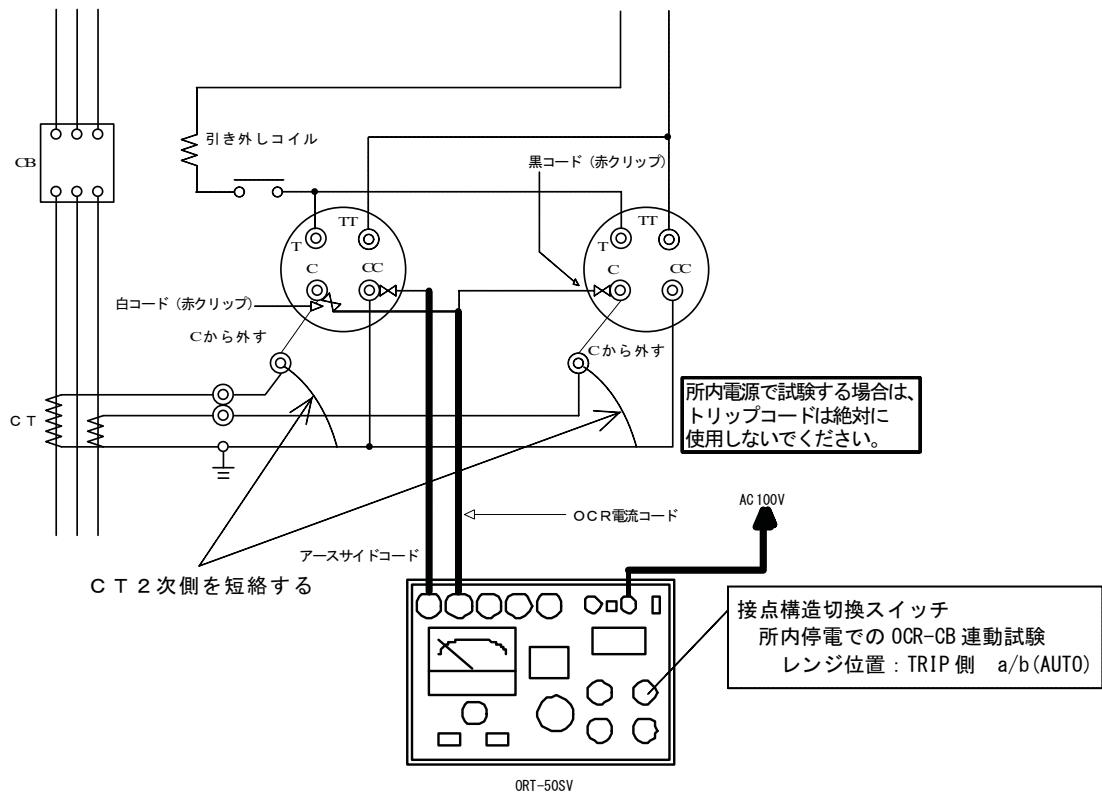


図25 CB連動での限時要素動作電流試験

⚠️ 警告

- 電源スイッチを入れる前に、電源の極性確認を行ってください。
- 試験用端子を使用する場合
 - 停電状態で試験する場合は、CT回路と接続している各相の短絡バーを取り外してください。
- 試験用端子がない場合
 - 接続を行うときは、CTからOCRへの既設配線を取り外して試験コードをOCRのC(C1), CC(C2)端子へ接続するため、設備の停電状態を確認してから結線を行ってください。

⚠️ 警告

試験用端子がない場合にC(C1)端子から外した配線は、CT2次側が短絡するようにCC(C2)端子(接地側)へ接続してください。
活線状態でCT2次側が開放した状態では、開放した瞬時にCT2次側に高電圧が発生してCTの焼損につながり、大変危険です。必ず短絡してください。

⚠️ 注意

- 電流検出切換スイッチ「実効値」側で試験し、動作値、動作時間などの試験結果に疑義を生じた場合は「平均値」側で再度試験を行ってください。

4 端子(電圧引き外し式)OCR の活線状態でのCB連動試験

| 継電器の操作 | 手 順 | 操 作 |
|---------------------------------|-----|---------------------------|
| | 1 | 限時要素の動作時間整定を「1」の目盛位置にします。 |
| | 2 | 限時要素を試験タップ値にします。 |
| JIS C4602 では限時要素を最小動作電流整定値にします。 | | |

| 継電器の試験 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 電流出力レンジを試験電流値(試験タップ値)に適したレンジに合わせます。 電流出力レンジ設定例 : 3A タップ(5A レンジ) |
| | 2 | 接点構造切換スイッチが「トリップ側 a/b (AUTO)」に設定されていることを確認します。 |
| | 3 | 電源スイッチをONにします。 |
| | 4 | スタートスイッチを押します。 |
| | 5 | 電流電圧調整器を時計方向にゆっくりと回し、継電器が動作開始する電流値を電流計の指示値より読み取ります。この値がR相側継電器の動作電流値となります。 継電器動作開始例 誘導型の場合 : 円盤が動き始める 静止型の場合 : 表示の点灯、始動ランプの点灯など、継電器の仕様をご確認ください。 |
| | 6 | ストップスイッチを押してから電流電圧調整器を0の位置に戻します。 |
| | 7 | R相/T相切換スイッチをT相側に切換えます。 |
| | 8 | 手順4~6と同様に試験し、T相側継電器の動作電流値を読み取ります。 |
| | 9 | 電源スイッチをOFFにします。 |

JIS C4602 では動作電流整定値における動作開始(始動)電流値を測定します。

[参考]

J I S C 4 6 0 2 高圧受電用過電流継電器

| 項 目 | 性 能 |
|-----------|-------------------|
| 限時要素の動作電流 | 整定電流値に対して誤差が ±10% |



注意

- 試験ランプ(スタートスイッチ)が点滅している場合は、GCR電流出力設定スイッチが「設定」(SET)側に切換えられています。5Aレンジ以上を使用するOCR試験では「試験」(TEST)側に切換えて試験を行ってください。

4 端子(電圧引き外し式)OCR の活線状態でのCB連動試験

(2) 限時要素の動作時間試験

本器の設置

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | 接地コードを筐体アース端子に接続し、クリップ側を接地回路へ接地します。 |
| 2 | 電源コードのコネクタを本器の電源コネクタへ接続し、電源コードのプラグを所内商用電源のコンセントへ接続してAC100Vを供給します。 |
| 3 | 極性確認ランプの点灯を確認してください。 |

警告

- ・ 極性確認ランプが消灯している場合は、プラグを差し替えて再度確認してください。
- ・ 商用電源で試験を行う場合は、必ず極性確認を行ってください。特に補助電源を使用する場合には、商用電源と本器からの出力間に極性を生じます。極性を間違えて試験を行い電源をショートさせると、本器や設備機器を破損することがあります。また、ショートアークで人災となることもありますので、必ず極性確認を行ってください。
- ・ 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。

本器の各スイッチ及びツマミを以下の設定とします。

| 名 称 | 位 置 |
|----------------|-----------------|
| 電流電圧調整器 | O位置 |
| 電源スイッチ | OFF |
| 補助電源スイッチ | OFF |
| GCR電流出力設定用スイッチ | TEST |
| 接点構造切換スイッチ | トリップ側 a/b(AUTO) |
| 電流出力レンジ切換スイッチ | 50A(L) |
| 電流検出切換スイッチ | 実効値 ※1 |
| R相／T相切換スイッチ | R相 |
| 電圧計レンジ切換スイッチ | I N P U T |
| 電圧調整／VR基準電圧調整器 | O位置 |
| 電圧位相出力反転スイッチ | 通常 |

※1) 継電器の電流検出方式に合わせます。

本器の操作
(コードの接続)

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|----------------------|---------------|
| 1 | 下記のコードを本器コネクタに接続します。 | |
| | アースサイドコネクタ | アースサイドコード |
| | O C R コネクタ | O C R 電流出力コード |

継電器の操作
(継電器の接続)

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------|
| 1 | C T の 2 次側を短絡します。 | |
| 2 | 継電器裏面の C 端子の接続を外します。(図 26 参照) | |
| 3 | 継電器の端子に下記のコードを接続します。 | |
| | R 相継電器の C(C1) 端子 | O C R 電流出力コードの白コード(R) |
| | T 相継電器の C(C1) 端子 | O C R 電流出力コードの黒コード(T) |
| 4 | R 相もしくは T 相継電器の CC(C2) 端子 | |
| 5 | アースサイドコード | |
| 4 | 継電器のカバーを外します。 | |
| 5 | 高圧受電盤の電流計の切換スイッチを「短絡」または「SHORT」の位置にします。 | |

4 端子(電圧引き外し式)OCR の活線状態でのCB連動試験

結線図

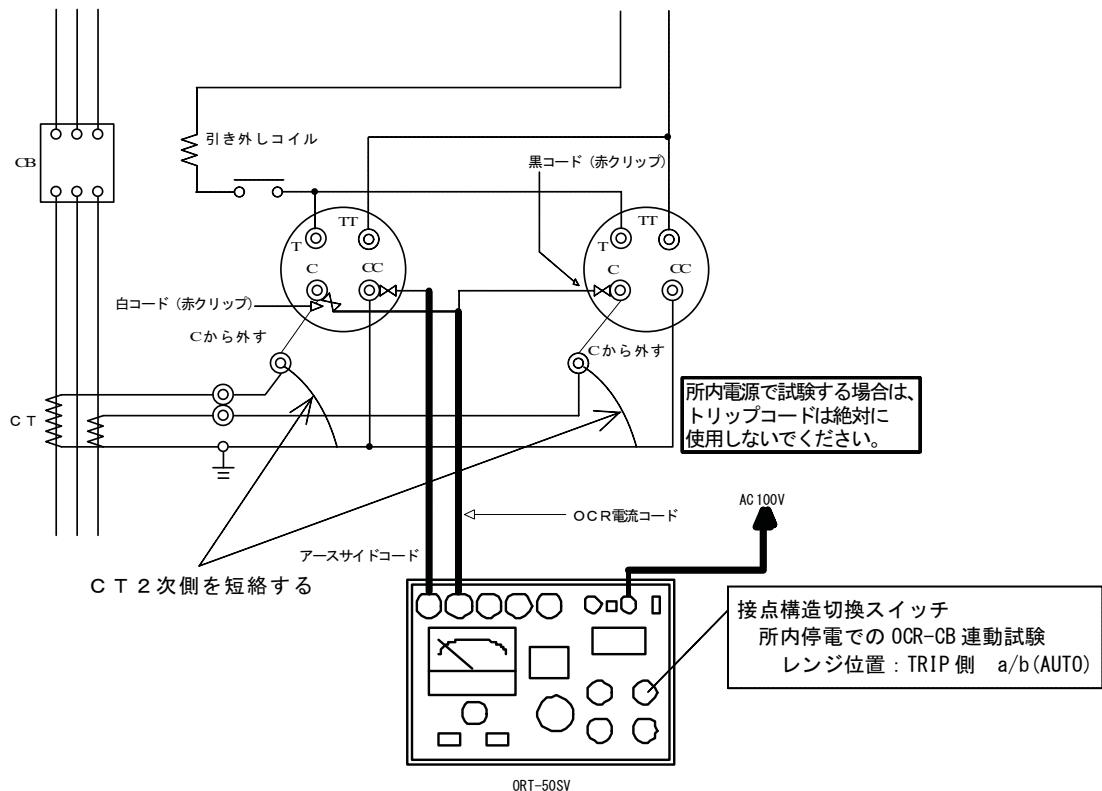


図 26 CB連動での限時要素動作時間試験

⚠️ 警告

- 電源スイッチを入れる前に、電源の極性確認を行ってください。
- 試験用端子を使用する場合
 - 停電状態で試験する場合は、CT回路と接続している各相の短絡バーを取り外してください。
- 試験用端子がない場合
 - 接続を行うときは、CTからOCRへの既設配線を取り外して試験コードをOCRのC(C1), CC(C2)端子へ接続するため、設備の停電状態を確認してから結線を行ってください。

⚠️ 警告

試験用端子がない場合にC(C1)端子から外した配線は、CT2次側が短絡するようにCC(C2)端子(接地側)へ接続してください。
活線状態でCT2次側が開放した状態では、開放した瞬時にCT2次側に高電圧が発生してCTの焼損につながり、大変危険です。必ず短絡してください。

⚠️ 注意

- 电流検出切換スイッチ「実効値」側で試験し、動作値、動作時間などの試験結果に疑義を生じた場合は「平均値」側で再度試験を行ってください。


4 端子(電圧引き外し式)OCR の活線状態でのCB連動試験

| 継電器の操作 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----|------------------------------------------|
| | | |
| | 1 | 限時要素の動作時間整定を「10」の目盛位置にします。 |
| | 2 | 限時要素を試験タップ値にします。 |
| | 3 | 瞬時要素が動作しないよう、瞬時動作電流値を最大または除外・停止などに設定します。 |

| 試験電流設定 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |
| | 1 | 電流出力レンジを試験電流値に適したレンジに合わせます。(下記5項参照) |
| | 2 | 電源スイッチをONにします。 |
| | 3 | 継電器の限時動作をロックします。 |
| | 4 | スタートスイッチを押します。 |
| | 5 | 電流電圧調整器を時計方向に回して試験電流値に設定します。 試験電流値設定例 3A タップ : $300\% = 3A \times 3 = 9A$ (10A レンジ) $700\% = 3A \times 7 = 21A$ (25A (L) レンジ) 4A タップ : $300\% = 4A \times 3 = 12A$ (25A (L) レンジ) $700\% = 4A \times 7 = 28A$ (50A (L) レンジ) 5A タップ : $300\% = 5A \times 3 = 15A$ (25A (L) レンジ) $700\% = 5A \times 7 = 35A$ (50A (L) レンジ) |
| | 6 | ストップスイッチを押します。 |
| | 7 | 継電器の限時動作ロックを解除します。 |
| | 8 | 接点構造切換スイッチが「トリップ側 a/b (AUTO)」に設定されていることを確認します。 |
| | 9 | カウンタの測定モードを「sec」にします。 |

JIS C4602 では試験電流値は限時要素の動作電流整定に対して 300% と 700% です。

| 継電器の試験 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| | | |
| | 1 | スタートスイッチを押します。 |
| | 2 | 継電器およびCBが動作して所内電源が停電し、カウンタおよび電流出力が停止します。 この時のカウンタの値がR相側継電器とCBの連動動作時間です。 |
| | 3 | 電流電圧調整器を0の位置に戻します。 |
| | 4 | 継電器の動作表示をリセットします。 |
| | 5 | R相/T相切換スイッチをT相側に切換えます。 |
| | 6 | CBを投入して「入」にします。 所内電源が復電します。 |
| | 7 | T相側の試験電流設定手順3~9を行い、継電器の試験手順1~3と同様に試験し、T相側継電器の動作時間を読み取ります。 |
| | 8 | 電源スイッチをOFFにします。 |



- 試験ランプ(スタートスイッチ)が点滅している場合は、GCR電流出力設定スイッチが「設定」(SET)側に切換えられています。5Aレンジ以上を使用するOCR試験では「試験」(TEST)側に切換えて試験を行ってください。

4 端子(電圧引き外し式)OCR の活線状態でのCB連動試験

(3) 瞬時要素の動作電流試験

本器の設置

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | 接地コードを筐体アース端子に接続し、クリップ側を接地回路へ接地します。 |
| 2 | 電源コードのコネクタを本器の電源コネクタへ接続し、電源コードのプラグを所内商用電源のコンセントへ接続してAC100Vを供給します。 |
| 3 | 極性確認ランプの点灯を確認してください。 |

⚠️ 警告

- ・ 極性確認ランプが消灯している場合は、プラグを差し替えて再度確認してください。
- ・ 商用電源で試験を行う場合は、必ず極性確認を行ってください。特に補助電源を使用する場合には、商用電源と本器からの出力間に極性を生じます。極性を間違えて試験を行い電源をショートさせると、本器や設備機器を破損することがあります。また、ショートアークで人災となることもありますので、必ず極性確認を行ってください。
- ・ 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。

本器の各スイッチ及びツマミを以下の設定とします。

| 名 称 | 位 置 |
|----------------|-----------------|
| 電流電圧調整器 | O位置 |
| 電源スイッチ | OFF |
| 補助電源スイッチ | OFF |
| GCR電流出力設定用スイッチ | TEST |
| 接点構造切換スイッチ | トリップ側 a/b(AUTO) |
| 電流出力レンジ切換スイッチ | 50A(L) |
| 電流検出切換スイッチ | 実効値 ※1 |
| R相／T相切換スイッチ | R相 |
| 電圧計レンジ切換スイッチ | I N P U T |
| 電圧調整／VR基準電圧調整器 | O位置 |
| 電圧位相出力反転スイッチ | 通常 |

※1) 継電器の電流検出方式に合わせます。

本器の操作

(コードの接続)

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|----------------------|---------------|
| 1 | 下記のコードを本器コネクタに接続します。 | |
| | アースサイドコネクタ | アースサイドコード |
| | O C R コネクタ | O C R 電流出力コード |

継電器の操作
(継電器の接続)

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------|
| 1 | C T の 2 次側を短絡します。 | |
| 2 | 継電器裏面の C 端子の接続を外します。(図 27 参照) | |
| 3 | 継電器の端子に下記のコードを接続します。 | |
| | R 相継電器の C(C1) 端子 | O C R 電流出力コードの白コード(R) |
| | T 相継電器の C(C1) 端子 | O C R 電流出力コードの黒コード(T) |
| 4 | R 相もしくは T 相継電器の CC(C2) 端子 | |
| 4 | 継電器のカバーを外します。 | |
| 5 | 高圧受電盤の電流計の切換スイッチを「短絡」または「SHORT」の位置にします。 | |

結線図

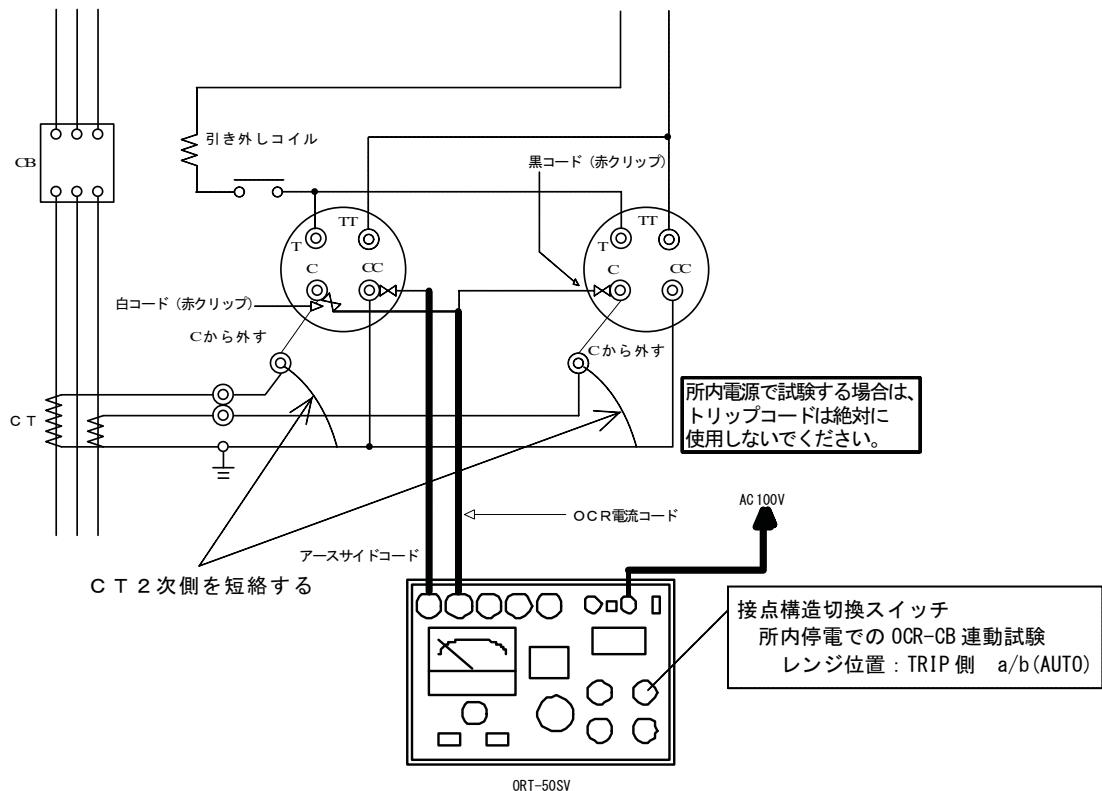


図27 CB連動での瞬時要素動作電流試験

⚠️ 警告

- 電源スイッチを入れる前に、電源の極性確認を行ってください。
- 試験用端子を使用する場合
 - 停電状態で試験する場合は、CT回路と接続している各相の短絡バーを取り外してください。
- 試験用端子がない場合
 - 接続を行うときは、CTからOCRへの既設配線を取り外して試験コードをOCRのC(C1), CC(C2)端子へ接続するため、設備の停電状態を確認してから結線を行ってください。

⚠️ 警告

試験用端子がない場合にC(C1)端子から外した配線は、CT2次側が短絡するようにCC(C2)端子(接地側)へ接続してください。
活線状態でCT2次側が開放した状態では、開放した瞬時にCT2次側に高電圧が発生してCTの焼損につながり、大変危険です。必ず短絡してください。

⚠️ 注意

- 電流検出切換スイッチ「実効値」側で試験し、動作値、動作時間などの試験結果に疑義を生じた場合は「平均値」側で再度試験を行ってください。

4 端子(電圧引き外し式)OCR の活線状態でのCB連動試験

| 継電器の操作 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 瞬時要素の動作電流整定を最少の目盛位置にします。(例: 20A等) JIS C4602 では瞬時要素の各動作電流整定値とした時の動作電流値を測定します。 |
| 継電器の試験 | 手 順 | 操 作 |
| | 1 | 電流出力レンジを試験電流値(試験タップ値)に適したレンジに合わせます。 電流出力レンジ設定例: 20A タップ(25A(L) レンジ) |
| | 2 | 接点構造切換スイッチが「トリップ側 a/b(AUTO)」に設定されていることを確認します。 |
| | 3 | 電源スイッチを ON にします。 |
| | 4 | 限時要素の動作をロックします。(例: 誘導円盤形は廻り止め等のおさえをつける) |
| | 5 | スタートスイッチを押します。 |
| | 6 | 電流電圧調整器を時計方向に素早く、スムーズに回してタップ値付近では電流値を読み上げながら継電器が動作するまで電流を上げて行きます。継電器が動作した(瞬時ターゲットができる)時の電流値を電流計の指示値より読み取ります。この値が R 相側継電器の瞬時要素の動作電流値となります。この時、試験出力も停止しますので、停止する瞬間の電流値を読み取ってください。 |
| | <p style="text-align: center;">⚠️ 警告</p> <ul style="list-style-type: none"> このとき電流電圧調整器をゆっくり回しますと、過電流継電器のコイルに大電流が流れますので、コイルの焼損や接点の破損につながります。極力短時間で測定してください。 | |
| | 7 | 電流電圧調整器を 0 の位置に戻します。 |
| | 8 | 継電器の動作表示をリセットし、限時要素の動作ロックを解除します。 |
| | 9 | R 相/T 相切換スイッチを T 相側に切換えます。 |
| | 10 | 手順 4~7 と同様に試験し、T 相側継電器の動作電流値を読み取ります。 |
| | 11 | 電源スイッチを OFF にします。 |

JIS C4602 では動作電流整定値における動作電流値を測定します。

[参考]

J I S C 4 6 0 2 高圧受電用過電流継電器

| 項 目 | 性 能 |
|-----------|---------------------|
| 瞬時要素の動作電流 | 整定電流値に対して誤差が ± 15 % |



- 試験ランプ(スタートスイッチ)が点滅している場合は、GCR電流出力設定スイッチが「設定」(SET)側に切換えられています。5 A レンジ以上を使用するOCR試験では「試験」(TEST)側に切換えて試験を行ってください。

4 端子(電圧引き外し式)OCR の活線状態でのCB連動試験

(4) 瞬時要素の動作時間試験

本器の設置

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | 接地コードを筐体アース端子に接続し、クリップ側を接地回路へ接地します。 |
| 2 | 電源コードのコネクタを本器の電源コネクタへ接続し、電源コードのプラグを所内商用電源のコンセントへ接続してAC100Vを供給します。 |
| 3 | 極性確認ランプの点灯を確認してください。 |

警告

- ・ 極性確認ランプが消灯している場合は、プラグを差し替えて再度確認してください。
- ・ 商用電源で試験を行う場合は、必ず極性確認を行ってください。特に補助電源を使用する場合には、商用電源と本器からの出力間に極性を生じます。極性を間違えて試験を行い電源をショートさせると、本器や設備機器を破損することがあります。また、ショートアークで人災となることもありますので、必ず極性確認を行ってください。
- ・ 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。

本器の各スイッチ及びツマミを以下の設定とします。

| 名 称 | 位 置 |
|----------------|-----------------|
| 電流電圧調整器 | O位置 |
| 電源スイッチ | OFF |
| 補助電源スイッチ | OFF |
| GCR電流出力設定用スイッチ | TEST |
| 接点構造切換スイッチ | トリップ側 a/b(AUTO) |
| 電流出力レンジ切換スイッチ | 50A(L) |
| 電流検出切換スイッチ | 実効値 ※1 |
| R相／T相切換スイッチ | R相 |
| 電圧計レンジ切換スイッチ | I N P U T |
| 電圧調整／VR基準電圧調整器 | O位置 |
| 電圧位相出力反転スイッチ | 通常 |

※1) 継電器の電流検出方式に合わせます。

本器の操作
(コードの接続)

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|----------------------|---------------|
| 1 | 下記のコードを本器コネクタに接続します。 | |
| | アースサイドコネクタ | アースサイドコード |
| | O C R コネクタ | O C R 電流出力コード |

継電器の操作
(継電器の接続)

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------|
| 1 | C T の 2 次側を短絡します。 | |
| 2 | 継電器裏面の C 端子の接続を外します。(図 28 参照) | |
| 3 | 継電器の端子に下記のコードを接続します。 | |
| | R 相継電器の C(C1) 端子 | O C R 電流出力コードの白コード(R) |
| | T 相継電器の C(C1) 端子 | O C R 電流出力コードの黒コード(T) |
| 4 | R 相もしくは T 相継電器の CC(C2) 端子 | |
| 5 | アースサイドコード | |
| 4 | 継電器のカバーを外します。 | |
| 5 | 高圧受電盤の電流計の切換スイッチを「短絡」または「SHORT」の位置にします。 | |

4 端子(電圧引き外し式)OCR の活線状態でのCB連動試験

結線図

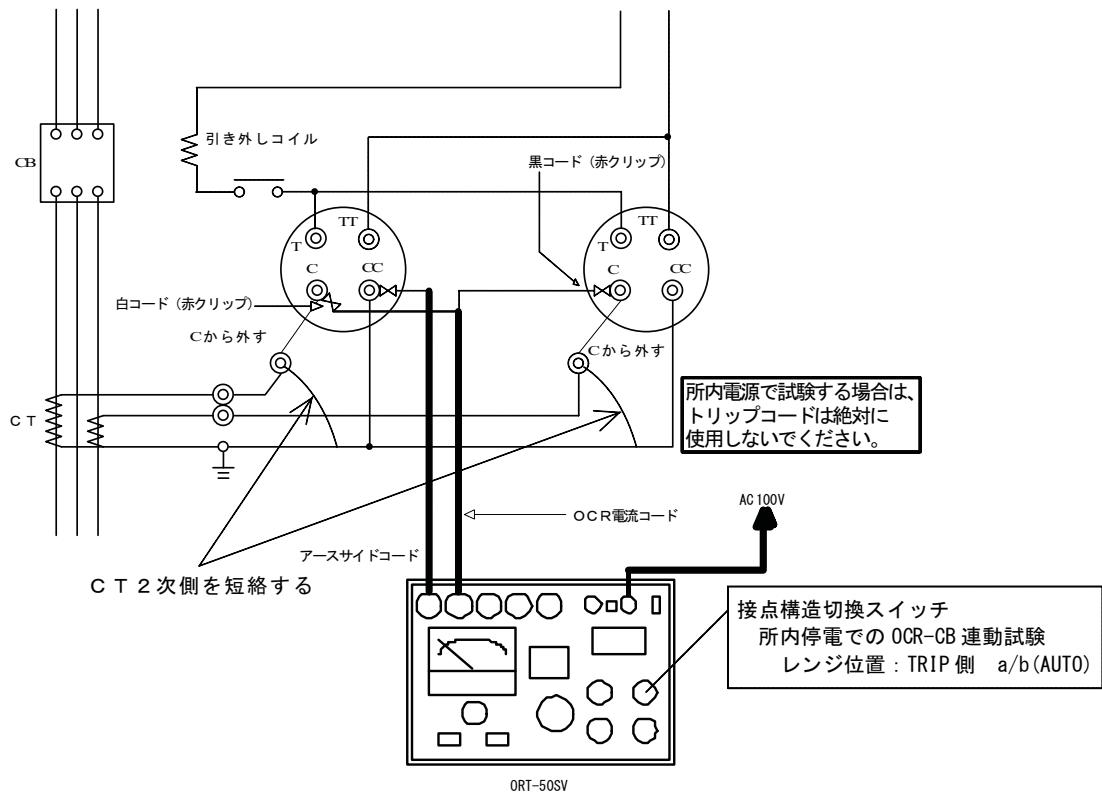


図28 CB連動での瞬時要素動作時間試験

⚠️ 警告

- 電源スイッチを入れる前に、電源の極性確認を行ってください。
- 試験用端子を使用する場合
 - 停電状態で試験する場合は、CT回路と接続している各相の短絡バーを取り外してください。
- 試験用端子がない場合
 - 接続を行うときは、CTからOCRへの既設配線を取り外して試験コードをOCRのC(C1), CC(C2)端子へ接続するため、設備の停電状態を確認してから結線を行ってください。

⚠️ 警告

試験用端子がない場合にC(C1)端子から外した配線は、CT2次側が短絡するようにCC(C2)端子(接地側)へ接続してください。
活線状態でCT2次側が開放した状態では、開放した瞬時にCT2次側に高電圧が発生してCTの焼損につながり、大変危険です。必ず短絡してください。

⚠️ 注意

- 电流検出切換スイッチ「実効値」側で試験し、動作値、動作時間などの試験結果に疑義を生じた場合は「平均値」側で再度試験を行ってください。

4 端子(電圧引き外し式)OCR の活線状態でのCB連動試験

継電器の操作

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-----------------------------------------|
| 1 | 瞬時要素の電流整定値を最小の目盛位置にします。(例: 20A等) |
| 2 | 限時要素の動作をロックします。(例: 誘導円盤形は廻り止め等のおさえをつける) |
| 3 | CBを投入し「入」にします。 |

JIS C4602 では最小動作電流整定で測定します。

試験電流設定

| 手 順 | 操 作 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 電流出力レンジを試験電流値に適したレンジに合わせます。(下記5項参照) |
| 2 | 電源スイッチをONにします。 |
| 3 | 継電器の瞬時動作をロックします。(もししくは除外または最大タップにします) |
| 4 | スタートスイッチを押します。 |
| 5 | 電流電圧調整器を時計方向に回して試験電流値に設定します。 試験電流値設定例 20A タップ: 200% = 20A × 2 = 40A (50A(L) レンジ) 30A タップ: 200% では 60A となり出力範囲外になりますので、150% = 45A 程度の電流で試験してください。(瞬時要素は定限特特性です) ⚠ 警告 <ul style="list-style-type: none">このとき電流電圧調整器をゆっくり回しますと、過電流継電器のコイルに大電流が流れますので、コイルの焼損や接点の破損につながります。極力短時間で測定してください。 |
| 6 | ストップスイッチを押します。 |
| 7 | 継電器の瞬時動作ロックを解除します。(タップを変更した場合は試験タップに戻します) |
| 8 | 接点構造切換スイッチが「トリップ側 a/b (AUTO)」に設定されていることを確認します。 |
| 9 | カウンタの測定モードを「msec」にします。 |

JIS C4602 では試験電流値は瞬時要素の動作電流整定に対して 200%です。

継電器の試験

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | スタートスイッチを押します。 |
| 2 | 継電器およびCBが動作してカウンタおよび電流出力が停止します。 この時のカウンタの値がR相側継電器とCBの連動動作時間です。 |
| 3 | 電流電圧調整器を0の位置に戻します。 |
| 4 | 継電器の動作表示をリセットします。 |
| 5 | R相/T相切換スイッチをT相側に切換えます。 |
| 6 | CBを投入し「入」にします。 |
| 7 | T相側の試験電流設定手順3~9を行い、継電器の試験手順1~3と同様に試験し、T相側継電器の動作時間を読み取ります。 |
| 8 | 電源スイッチをOFFにします。 |

[参考]

J I S C 4 6 0 2 高圧受電用過電流継電器

| 項 目 | 性 能 |
|-----------|--------------------------|
| 瞬時要素の動作時間 | 整定電流値に対して 200%印加 0.05秒以下 |



- 注意
- 試験ランプ(スタートスイッチ)が点滅している場合は、GCR電流出力設定スイッチが「設定」(SET)側に切換えられています。5Aレンジ以上を使用するOCR試験では「試験」(TEST)側に切換えて試験を行ってください。

3.4 地絡継電器試験

地絡継電器(Current Ground Relay)は、電路におけるケーブル・電気設備の絶縁が劣化、または破壊し電路と大地間が破壊する事故を零相変流器 (Zero Phase Current Transformer) で検出する継電器です。

この試験器は、J I S C 4 6 0 1 (高圧受電用地絡継電器) に規定される動作電流特性試験および動作時間特性試験を行うことができます。

3.4.1 試験準備

各スイッチ及びツマミを以下の様に設定してください。

| 名 称 | 位 置 |
|-----------------|------------------------------|
| 電流電圧調整器 | O位置 |
| 電源スイッチ | O F F |
| 補助電源スイッチ | O F F |
| 電流出力設定用スイッチ | T E S T |
| 試験項目切換スイッチ | O C R · G C R |
| 接点構造切換スイッチ | C. C H E C K a / b (A U T O) |
| 電流出力レンジ切換スイッチ | 50A(L) |
| 電流検出切換スイッチ | 実効値 ※1 |
| R相／T相切換スイッチ | R相 |
| 電圧計レンジ切換スイッチ | I N P U T |
| 電圧調整／V R基準電圧調整器 | O位置 |
| 電圧位相出力反転スイッチ | 通常 |

※1) 継電器の電流検出方式に合わせます。

本器の操作

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|---------------|--------------|
| 1 | 下記のコードを接続します。 | |
| | アースサイドコネクタ | アースサイドコード |
| | G C Rコネクタ | G C R電流出力コード |
| | 補助電源コネクタ | 補助電源コード |

継電器／Z C T
の操作

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|---------------------------------|---------------|
| 1 | 継電器裏面のP 1, P 2端子の接続を外します。(図1参照) | |
| 2 | 継電器に下記のコードを接続します。 | |
| | 継電器のP 1端子 | 補助電源コードの赤クリップ |
| | 継電器のP 2端子 | 補助電源コードの黒クリップ |
| 3 | 継電器のカバーを外します。 | |
| 4 | Z C Tに下記のコードを接続します。 | |
| | Z C Tのk t端子 | G C R電流出力コード |
| | Z C TのI t端子 | アースサイドコード |

結線図

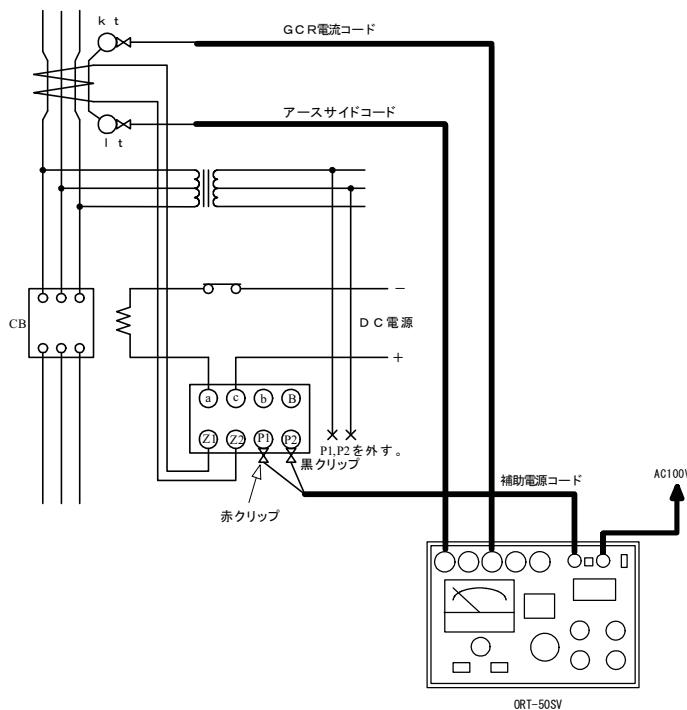


図1 地絡継電器試験の共通配線

!
警告

- P 1、P 2 端子への接続線を外さずに電圧を印加しますと、1次側に高圧が発生し人身事故につながる可能性があります。必ず既設のP 1、P 2配線は外し、逆送電防止としてください。
- 無停電で試験を行う場合は、K t、I t 試験端子の接続のみで試験が可能ですが、試験端子がない場合は、高電圧に感電するなど非常に危険ですので絶対に行わないでください。
- 所内電源で時間試験を行う場合、接点構造切換スイッチはトリップ側のa／b(AUTO)にして試験してください。所内電源が喪失してもカウンタに動作時間が表示されます。この場合、トリップコードは絶対に使用しないでください。
- 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。検電器にて極性を確認する場合は、補助電源スイッチをONにして、補助電源コードもしくは補助電源ネクタにて極性確認を行ってください。
<補助電源コードでの極性確認>
赤クリップで検電器が動作
黒クリップで検電器が不動作

!
注意

- 電流検出切換スイッチ「実効値」側で試験し、動作値、動作時間などの試験結果に疑義を生じた場合は「平均値」側で再度試験を行ってください。

3.4.2 地絡継電器の動作電流特性試験

| 継電器の確認 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----|--------------|
| | 1 | 整定電流値を確認します。 |

| 継電器の試験 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 電流出カレンジ切換スイッチを試験電流値に適したレンジに合わせます。 電流出カレンジ設定例：0.2A タップ(0.25A レンジ) |
| | 2 | 電源スイッチをONにします。 |
| | 3 | 補助電源スイッチをONにします。 NOTE ・ ここで継電器の試験(TEST)ボタンを押すと継電器の動作を確認することができます。試験(TEST)ボタンを押して継電器を動作させた後はリセットボタンなどで動作表示を復帰させてください。 |
| | 4 | スタートスイッチを押します。 |
| | 5 | 電流電圧調整器を時計方向にゆっくりと回し、継電器が動作する電流値を電流計の指示値より読み取ります。この値が継電器の動作電流値となります。 |
| | 6 | 電流電圧調整器を0の位置に戻します。 |
| | 7 | ストップスイッチを押します。 |
| | 8 | 補助電源スイッチをOFFにします。 |
| | 9 | 電源スイッチをOFFにします。 |

[参考]

J I S C 4 6 0 1 高圧地絡継電装置

| 項 目 | 性 能 |
|---------|----------------------|
| 最小動作電流値 | 整定電流値に対して誤差は±10%の範囲内 |

結線図

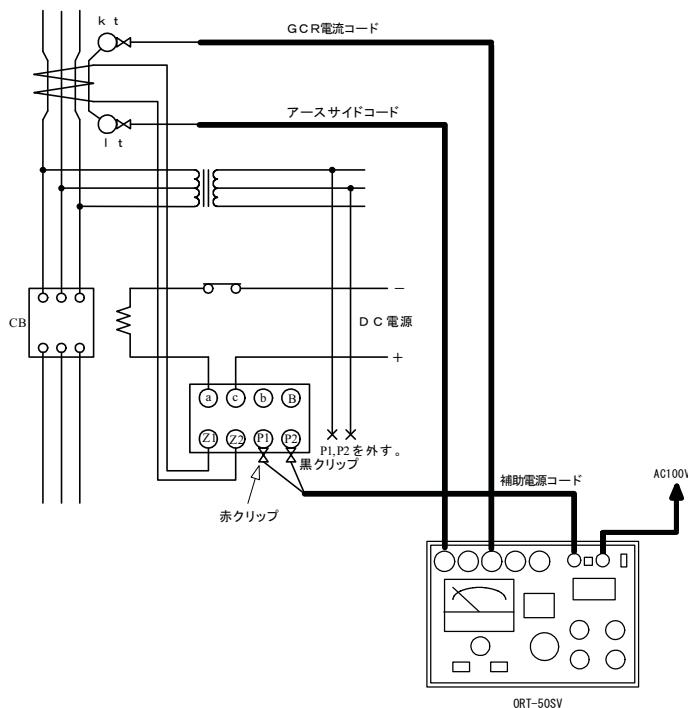


図2 動作電流特性試験

⚠️ 警告

- P 1、P 2 端子への接続線を外さずに電圧を印加しますと、1次側に高圧が発生し人身事故につながる可能性があります。必ず既設の P 1、P 2 配線は外し、逆送電防止としてください。

⚠️ 警告

- 無停電で試験を行う場合は、K t、I t 試験端子の接続のみで試験が可能ですが、試験端子がない場合は、高電圧に感電するなど非常に危険ですので絶対に行わないでください。
- 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。検電器にて極性を確認する場合は、補助電源スイッチをONにして、補助電源コードもしくは補助電源コネクタにて極性確認を行ってください。

<補助電源コードでの極性確認>

赤クリップで検電器が動作

黒クリップで検電器が不動作

⚠️ 注意

- 電流検出切換スイッチ「実効値」側で試験し、動作値、動作時間などの試験結果に疑義を生じた場合は「平均値」側で再度試験を行ってください。

3.4.3 地絡継電器の動作時間特性試験

本器の準備

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|---------------------|--------------------|
| 1 | 下記のコードを接続します。(図3参照) | |
| | トリップコネクタ | トリップコード |
| | 継電器の a 端子 | トリップコードの白コード (R) |
| | 継電器の c 端子 | トリップコードの赤コード (COM) |

継電器の確認

| 手 順 | 操 作 |
|-----|--------------|
| 1 | 整定電流値を確認します。 |

試験電流の設定

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 電流出力設定用スイッチを「SET」側に設定します。 |
| 2 | 電流出力レンジを試験電流値に適したレンジに合わせます。(下記6項参照) |
| 3 | 電源スイッチをONにします。 |
| 4 | 補助電源スイッチをONにします。 |
| 5 | スタートスイッチを押します。 |
| 6 | 電流電圧調整器を時計方向に回して試験電流値に設定します。 試験電流値設定例 0.2A タップ : $130\% = 0.2A \times 1.3 = 0.26A$ (0.5A レンジ) 0.2A タップ : $400\% = 0.2A \times 4 = 0.8A$ (1A レンジ) |
| 7 | ストップスイッチを押します。 |
| 8 | 電流出力設定用スイッチを「TEST」側に設定します。 |
| 9 | 接点構造切換スイッチを継電器の接点構造に合わせます。(トリップ側) |
| 10 | カウンタの測定モードを「msec」にします。 |

J I S C 4 6 0 1 では試験電流値は定格動作電流値に対して 130% と 400% です。

継電器の試験

| 手 順 | 操 作 |
|-----|--------------------------------------------------|
| 1 | スタートスイッチを押します。 |
| 2 | 継電器が動作してカウンタおよび電流出力が停止します。 この時のカウンタの値が動作時間です。 |
| 3 | 電流電圧調整器を0の位置に戻します。 |
| 4 | 補助電源スイッチをOFFにします。 |
| 5 | 電源スイッチをOFFにします。 |

[参考]

J I S C 4 6 0 1 高圧地絡継電装置

| 試験電流 (%) | 動作時間 (S) |
|------------|-----------|
| 整定電流値の 130 | 0.1 ~ 0.3 |
| 整定電流値の 400 | 0.1 ~ 0.2 |

結線図

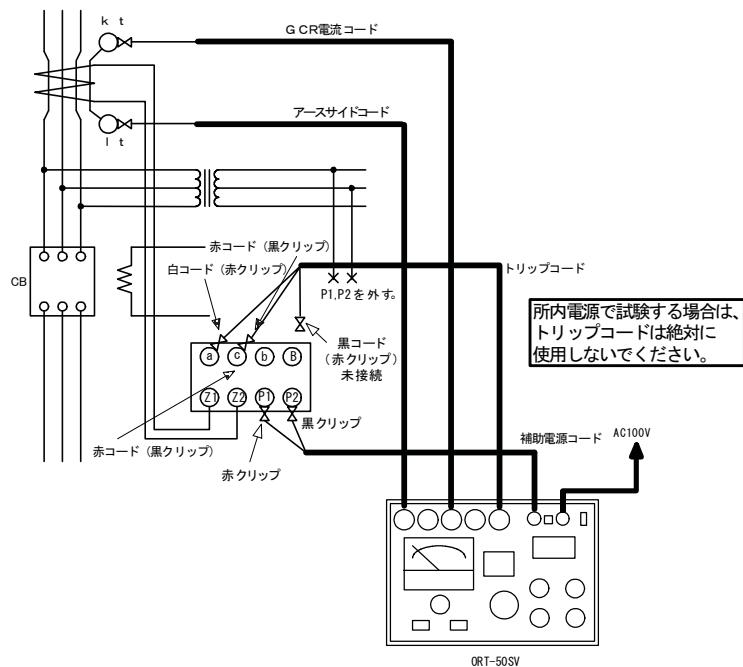


図3 動作時間特性試験

⚠️ 警告

- P 1、P 2 端子への接続線を外さずに電圧を印加しますと、1次側に高圧が発生し人身事故につながる可能性があります。必ず既設のP 1、P 2配線は外し、逆送電防止としてください。
 - 無停電で試験を行う場合は、K t、I t 試験端子の接続のみで試験が可能ですが、試験端子がない場合は、高電圧に感電するなど非常に危険ですので絶対に行わないでください。
 - 所内電源で時間試験を行う場合、接点構造切換スイッチはトリップ側のa／b (A U T O)にして測定してください。所内電源が喪失してもカウンタに動作時間が表示されます。この場合、トリップコードは絶対に使用しないでください。
 - 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。検電器にて極性を確認する場合は、補助電源スイッチをONにして、補助電源コードもしくは補助電源コネクタにて極性確認を行ってください。
- <補助電源コードでの極性確認>
- 赤クリップで検電器が動作
黒クリップで検電器が不動作

⚠️ 注意

- 電流検出切換スイッチ「実効値」側で試験し、動作値、動作時間などの試験結果に疑義を生じた場合は「平均値」側で再度試験を行ってください。

3.4.4 地絡継電器のCB連動試験

| 本器の準備 | 手 順 | | 操 作 |
|-------|-----|-----------------|------------------------|
| | 1 | | 下記のコードを接続します。(図4参照) |
| | | トリップコネクタ | トリップコード |
| | | C Bの任意の相における電源側 | トリップコードの白および黒コード(R)(T) |
| | | C Bの任意の相における負荷側 | トリップコードの赤コード(COM) |



- 警告
- ・ 所内電源で時間試験を行う場合、トリップコードは絶対に接続しないでください。
非常に危険ですので絶対に接続しないでください。

| 繼電器の確認 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----|--------------|
| | 1 | 整定電流値を確認します。 |

| 試験電流の設定 | 手 順 | 操 作 |
|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 電流出力設定用スイッチを「SET」側に設定します。 |
| | 2 | 電流出力レンジを試験電流値に適したレンジに合わせます。(下記6項参照) |
| | 3 | 電源スイッチをONにします。 |
| | 4 | 補助電源スイッチをONにします。 |
| | 5 | スタートスイッチを押します。 |
| | 6 | 電流電圧調整器を時計方向に回して試験電流値に設定します。 試験電流値設定例 0.2A タップ : $130\% = 0.2A \times 1.3 = 0.26A$ (0.5A レンジ) 0.2A タップ : $400\% = 0.2A \times 4 = 0.8A$ (1A レンジ) |
| | 7 | ストップスイッチを押します。 |
| | 8 | 電流出力設定用スイッチを「TEST」側に設定します。 |
| | 9 | 接点構造切換スイッチをトリップ側の a / b (AUTO) にします。 |
| | 10 | カウンタの測定モードを「msec」にします。 |

J I S C 4 6 0 1 では試験電流値は定格動作電流値に対して 130% と 400% です。

| 繼電器の試験 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----|--------------------------------------------------|
| | 1 | スタートスイッチを押します。 |
| | 2 | 継電器が動作してカウンタおよび電流出力が停止します。 この時のカウンタの値が動作時間です。 |
| | 3 | 電流電圧調整器を0の位置に戻します。 |
| | 4 | 補助電源スイッチをOFFにします。 |
| | 5 | 電源スイッチをOFFにします。 |

結線図

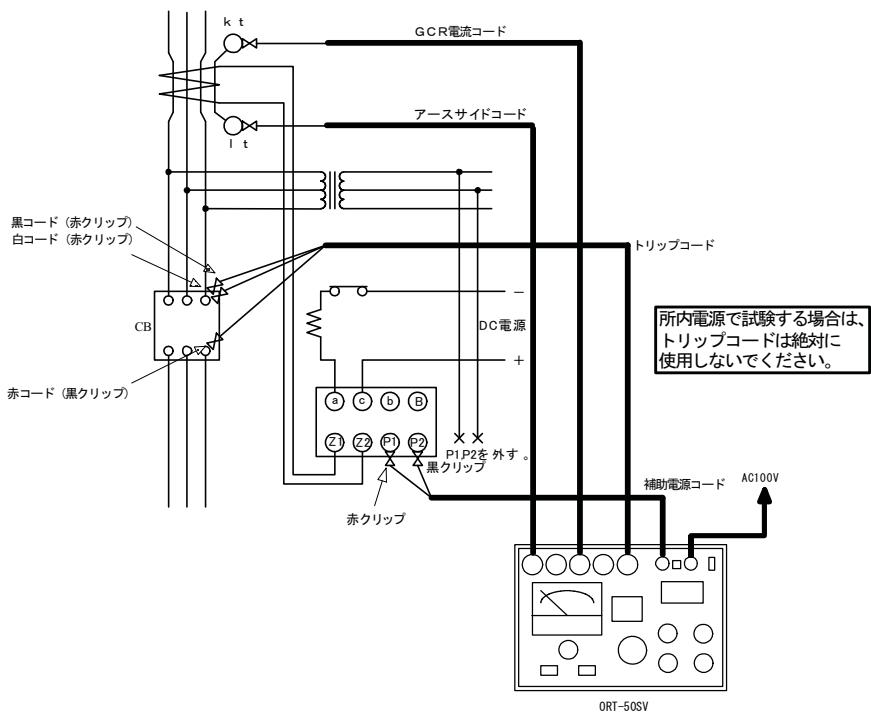


図4 CB運動試験

! 警告

- P 1、P 2端子への接続線を外さずに電圧を印加しますと、1次側に高圧が発生し人身事故につながる可能性があります。必ず既設のP 1、P 2配線は外し、逆送電防止としてください。
- 無停電で試験を行う場合は、K t、I t 試験端子の接続のみで試験が可能ですが、試験端子がない場合は、高電圧に感電するなど非常に危険ですので絶対に行わないでください。
- 所内電源で時間試験を行う場合、トリップコードは絶対に接続しないでください。
非常に危険ですので絶対に接続しないでください。
- 所内電源で時間試験を行う場合、接点構造切換スイッチはトリップ側のa／b (A U T O)にして試験してください。所内電源が喪失してもカウンタに動作時間が表示されます。
- 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。検電器にて極性を確認する場合は、補助電源スイッチをONにして、補助電源コードもしくは補助電源コネクタにて極性確認を行ってください。
<補助電源コードでの極性確認>
赤クリップで検電器が動作
黒クリップで検電器が不動作

! 注意

- 電流検出切換スイッチ「実効値」側で試験し、動作値、動作時間などの試験結果に疑義を生じた場合は「平均値」側で再度試験を行ってください。

3.5 地絡方向継電器試験

地絡方向継電器(Directional Ground Relay)は、電路におけるケーブル・電気設備の絶縁が劣化、または破壊し電路と大地間が破壊する事故を零相変流器(Zero Phase Current Transformer)と零相基準入力装置(Zero Phase Voltage Detector)で検出する継電器です。

この試験器は、J I S C 4 6 0 9 (高圧受電用地絡方向継電装置)に規定される動作電流値試験、動作電圧値試験、動作時間試験に対して、動作位相を0度もしくは180度に固定した試験しか行えません。

3.5.1 試験準備

各スイッチ及びツマミを以下の様に設定してください。

| 名 称 | 位 置 |
|----------------|------------------------------|
| 電流電圧調整器 | 0位置 |
| 電源スイッチ | O F F |
| 補助電源スイッチ | O F F |
| 電流出力設定用スイッチ | T E S T |
| 試験項目切換スイッチ | D G R |
| 接点構造切換スイッチ | C. C H E C K a / b (A U T O) |
| 電流出力レンジ切換スイッチ | 2. 5 A |
| 電流検出切換スイッチ | 実効値 |
| R相 / T相切換スイッチ | R相 |
| 電圧計レンジ切換スイッチ | 1 5 0 V |
| 電圧調整／VR基準電圧調整器 | 0位置 |
| 電圧位相出力反転スイッチ | 通常 |

本器の操作

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|----------------------|--------------|
| 1 | 下記のコードを本器コネクタに接続します。 | |
| | アースサイドコネクタ | アースサイドコード |
| | G C Rコネクタ | G C R電流出力コード |
| | 電圧コネクタ | 電圧コード |
| | 補助電源コネクタ | 補助電源コード |

継電器ZCT／ZPDの操作

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|--------------------------------------|---------------|
| 1 | 継電器裏面のP 1, P 2端子の接続を外します。(図1参照) | |
| 2 | 継電器に下記のコードを接続します。 | |
| | 継電器のP 1端子 | 補助電源コードの赤クリップ |
| | 継電器のP 2端子 | 補助電源コードの黒クリップ |
| 3 | 継電器のカバーを外します。 | |
| 4 | ZCTに下記のコードを接続します。 | |
| | ZCTのk t端子 | アースサイドコード |
| | ZCTのI t端子 | G C R電流出力コード |
| 5 | ZPDのパワーヒューズを抜くか、もしくは断路器があれば断路器を開放します | |
| 6 | ZPDに下記のコードを接続します。 | |
| 7 | U, V, W端子のいずれか一つ | 電圧コードの赤クリップ |
| | ZPD接地端子 | 電圧コードの黒クリップ |

結線図

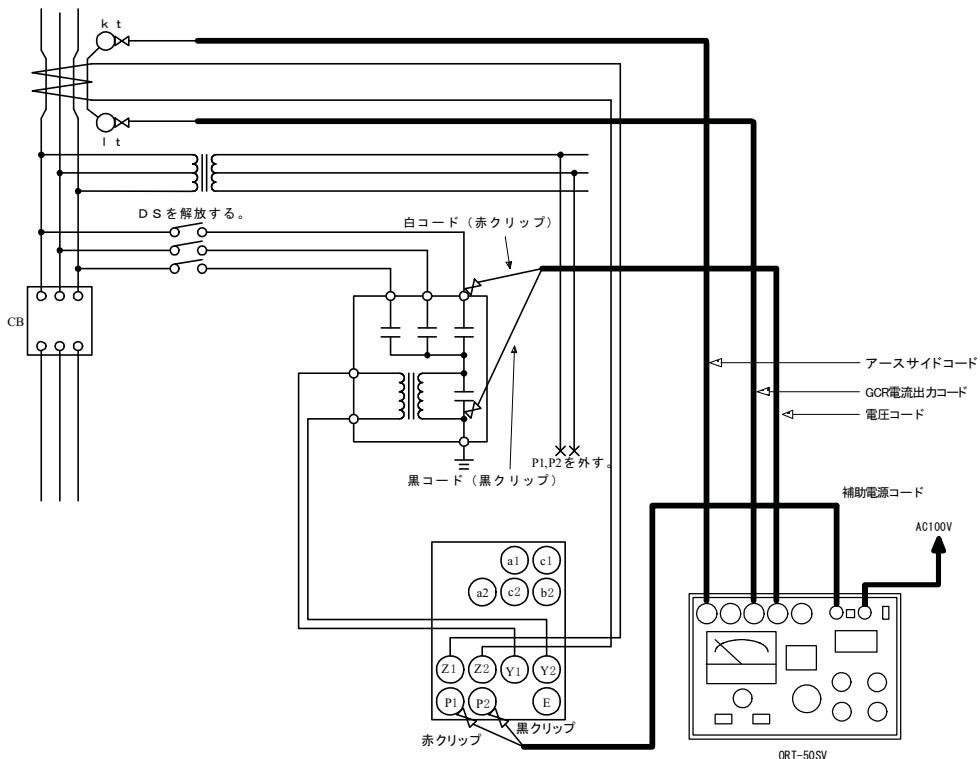


図1 地絡方向繼電器試験の共通配線

⚠️ 警告

- P 1、P 2 端子への接続線を外さずに電圧を印加しますと、1次側に高圧が発生し人身事故につながる可能性があります。必ず既設の P 1、P 2 配線は外し、逆送電防止としてください。
 - 無停電で試験を行う場合は、K t、I t 試験端子の接続のみで試験が可能ですが、試験端子がない場合は、高電圧に感電するなど非常に危険ですので絶対に行わないでください。
 - 所内電源で時間試験を行う場合、トリップコードは絶対に接続しないでください。
非常に危険ですので絶対に接続しないでください。
 - 所内電源で時間試験を行う場合、接点構造切換スイッチはトリップ側の a / b (A U T O) にして試験してください。所内電源が喪失してもカウンタに動作時間が表示されます。
 - 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。検電器にて極性を確認する場合は、補助電源スイッチをONにして、補助電源コードもしくは補助電源コネクタにて極性確認を行ってください。
- <補助電源コードでの極性確認>
- 赤クリップで検電器が動作
黒クリップで検電器が不動作

⚠️ 注意

- 電圧出力は、試験器電源に対して、絶縁トランジスタにて絶縁されていますが、電圧コードの黒コード黒クリップ (E) は、必ず接地側に接線してください。

⚠️ 警告

- 無停電で試験を行う場合は、電流コードは K t、I t 試験端子の接続、試験電圧コードは必ず T (テスト) 端子と、E (アース) 端子に接続して試験が出来ますが、試験端子のない場合は、非常に危険ですので試験は絶対にしないでください。
- T (テスト) 端子がない場合や、接地コンデンサ (ZPD) に断路器がない場合、活線試験はできません。非常に危険ですので絶対にしないでください。

3.5.2 地絡方向継電器の動作電流特性試験

| 継電器の確認 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----|--------------|
| | 1 | 整定電流値を確認します。 |
| | 2 | 整定電圧値を確認します。 |

| 継電器の試験 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 電流出力レンジを試験電流値に適したレンジに合わせます。 電流出力レンジ設定例 : 0.2A タップ(0.25A レンジ) |
| | 2 | 電圧計レンジを試験電圧値に適したレンジに合わせます。(下記 6 項参照) |
| | 3 | 電源スイッチをONにします。 |
| | 4 | 補助電源スイッチをONにします。 NOTE • ここで継電器の試験(TEST)ボタンを押すと継電器の動作を確認することができます。試験(TEST)ボタンを押して継電器を動作させた後はリセットボタンなどで動作表示を復帰させてください。 |
| | 5 | スタートスイッチを押します。 |
| | 6 | 電圧調整／VR基準電圧調整器を時計方向に回し、電圧計の指示を試験電圧に合わせます。 試験電圧値設定例 5%タップ : 5% = 190.5V ($3810V \times 0.05$) $190.5V \times 150\% = 286V$ (300V レンジ) 10%タップ : 10% = 381V ($3810V \times 0.1$) $381V \times 150\% = 572V$ (600V レンジ) 15%タップ : 15% = 571.5V ($3810V \times 0.15$) $571.5V \times 150\% = 857V$ (1100V レンジ) ※3810V=三相完全地絡電圧 |
| | 7 | 電流電圧調整器を時計方向にゆっくりと回し、継電器が動作する電流値を電流計の指示値より読み取ります。この値が継電器の動作電流値となります。 |
| | 8 | 電流電圧調整器を0の位置に戻します。 |
| | 9 | 電圧調整／VR基準電圧調整器を0の位置に戻します。 |
| | 10 | ストップスイッチを押します。 |
| | 11 | 補助電源スイッチをOFFにします。 |
| | 12 | 電源スイッチをOFFにします。 |

NOTE

- ZPDの一次側の一相に試験電圧を印加する場合は、この試験電圧値が本器の最大出力電圧を超えていないことを確認してください。越えている時は、試験電圧を動作電圧整定値の130%で試験するか、もしくはZPDの一次側を三相一括にします。この場合の試験電圧は、一相に試験電圧を印加するときの1/3が試験電圧値となります。
- 継電器が動作すると内蔵ブザーが鳴ります。この状態で一度ブザーが鳴り止むまで電流を減少させてから再度、内蔵ブザーが鳴るまで電流をゆっくり増加させると正確に動作電流を求めることができます。

JIS C 4609では試験電圧値は整定電圧値に対して150%です。

[参考]

JIS C 4609 高圧受電用地絡方向継電装置

| 項目 | 性 能 | |
|----------|-----------------|----------------|
| 継電器の動作電流 | 零相電圧を整定値の150%印加 | 整定電流値に対し±10%以下 |

結線図

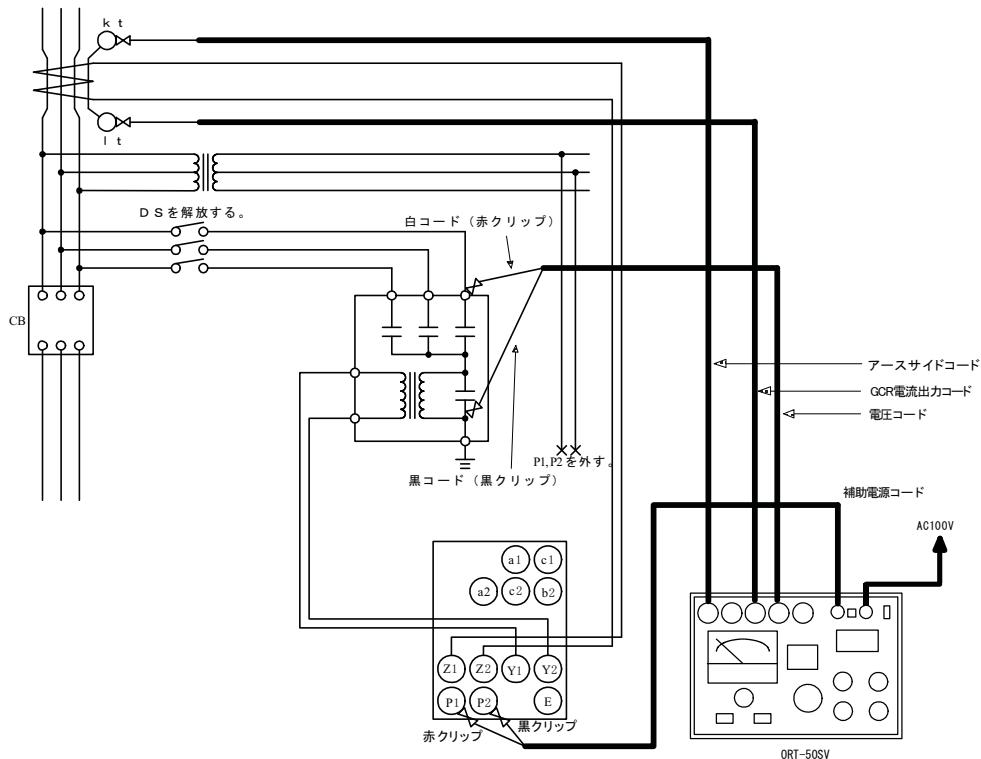


図2 動作電流特性試験

⚠️ 警告

- P 1、P 2 端子への接続線を外さずに電圧を印加しますと、1次側に高圧が発生し人身事故につながる可能性があります。必ず既設の P 1、P 2 配線は外し、逆送電防止としてください。
 - 無停電で試験を行う場合は、K t、I t 試験端子の接続のみで試験が可能ですが、試験端子がない場合は、高電圧に感電するなど非常に危険ですので絶対に行わないでください。
 - 所内電源で時間試験を行う場合、トリップコードは絶対に接続しないでください。非常に危険ですので絶対に接続しないでください。
 - 所内電源で時間試験を行う場合、接点構造切換スイッチはトリップ側の a / b (A U T O)にして試験してください。所内電源が喪失してもカウンタに動作時間が表示されます。
 - 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。検電器にて極性を確認する場合は、補助電源スイッチを ON にして、補助電源コードもしくは補助電源コネクタにて極性確認を行ってください。
- ＜補助電源コードでの極性確認＞
- 赤クリップで検電器が動作、黒クリップで検電器が不動作

⚠️ 注意

- 電圧出力は、試験器電源に対して、絶縁トランスにて絶縁されていますが、電圧コードの黒コード黒クリップ (E) は、必ず接地側に接線してください。

⚠️ 警告

- 無停電で試験を行う場合は、電流コードは K t、I t 試験端子の接続、試験電圧コードは必ず T (テスト) 端子と、E (アース) 端子に接続して試験が出来ますが、試験端子のない場合は、非常に危険ですので試験は絶対にしないでください。
- T (テスト) 端子がない場合や、接地コンデンサ (ZPD) に断路器がない場合、活線試験はできません。非常に危険ですので絶対にしないでください。

3.5.3 地絡方向継電器の動作電圧特性試験

| 継電器の操作 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----|--------------|
| | 1 | 整定電流値を確認します。 |
| | 2 | 整定電圧値を確認します。 |

| 継電器の試験 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 電流出カレンジを試験電流値に適したレンジに合わせます。(下記 6 項参照) |
| | 2 | 電圧計レンジを試験電圧値に適したレンジに合わせます。 電圧計レンジ設定例 : 5% タップ : 5% = 190.5V ÷ 191V (300V レンジ) |
| | 3 | 電源スイッチをONにします。 |
| | 4 | 補助電源スイッチをONにします。 |
| | 5 | スタートスイッチを押します。 |
| | 6 | 電流電圧調整器を時計方向に回し、電流計の指示を試験電流に合わせます。 試験電流設定例 : 0.2A タップ = 0.2A × 150% = 0.3A (0.5A レンジ) |
| | 7 | 電圧調整／VR基準電圧調整器を時計方向にゆっくりと回し、継電器が動作する電圧値を電圧計の指示より読み取ります。この値が継電器の動作電圧となります。 |
| | 8 | 電圧調整／VR基準電圧調整器を0の位置に戻します。 |
| | 9 | 電流電圧調整器を0の位置に戻します。 |
| | 10 | ストップスイッチを押します。 |
| | 11 | 補助電源スイッチをOFFにします。 |
| | 12 | 電源スイッチをOFFにします。 |

N O T E

- ZPD の一次側の一相に試験電圧を印加する場合は、この試験電圧値が本器の最大出力電圧を超えていないことを確認してください。越えていける時は、試験電圧を動作電圧整定値の 130% で試験するか、もしくは ZPD の一次側を三相一括にします。この場合の試験電圧は、一相に試験電圧を印加するときの 1/3 が試験電圧値となります。
- 継電器が動作すると内蔵ブザーが鳴ります。この状態で一度ブザーが鳴り止むまで電圧を減少させてから再度、内蔵ブザーが鳴るまで電圧をゆっくり増加させると正確に動作電圧を求めることができます。

J I S C 4 6 0 9 では試験電流値は整定電流値に対して 150% です。

[参考] 1

J I S C 4 6 0 9 高圧受電用地絡方向継電装置

| 項 目 | 性 能 | |
|----------|-------------------|-------------------|
| 継電器の動作電圧 | 零相電流を整定値の 150% 印加 | 整定電圧値に対し ± 25% 以下 |

[参考] 2

零相電圧の整定タップと零相電圧値

零相電圧の整定タップは完全地絡電圧を 100% とした整定タップとなっています。

例 6.6 kV 配電系統の場合

$$\text{完全地絡電圧} = 6600 \div \sqrt{3} \approx 3810 \text{ (V)} \quad [\text{この値が } 100\% \text{ に相当します}]$$

| 零相電圧タップ (%) | 零相電圧 (V) | 零相電圧 (V) に対して ± 25 % |
|-------------|----------|----------------------|
| 2.5 | 95.25 | 71.4 ~ 119.0 |
| 5 | 190.5 | 142.9 ~ 238.1 |
| 7.5 | 285.75 | 214.3 ~ 357.1 |
| 10 | 381 | 285.7 ~ 476.2 |
| 15 | 571.5 | 428.6 ~ 714.3 |
| 20 | 762 | 571.5 ~ 952.5 |

[参考] 3 活線試験で零相動作電圧値が、残留電圧（アンバランス）の影響で管理値からはずれる場合があります。そのような場合には、残留電圧（アンバランス）の影響をなくしてから試験をしてください。

結線図

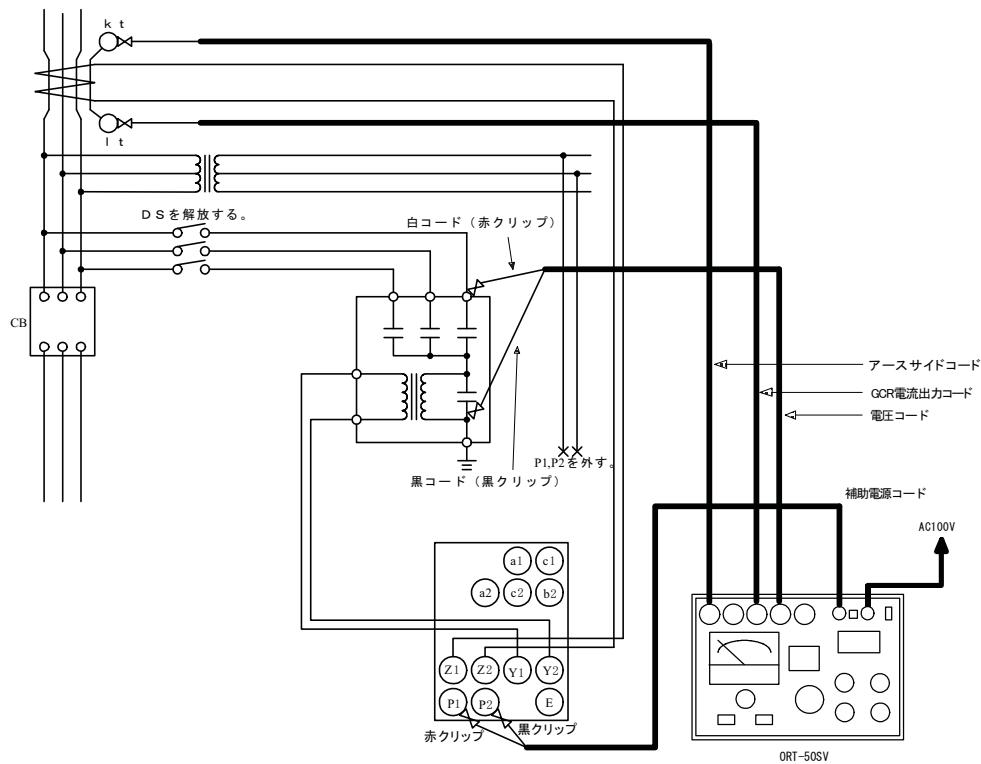


図3 動作電圧特性試験

⚠ 警告

- P 1、P 2 端子への接続線を外さずに電圧を印加しますと、1次側に高圧が発生し人身事故につながる可能性があります。必ず既設の P 1、P 2 配線は外し、逆送電防止としてください。
 - 無停電で試験を行う場合は、K t、I t 試験端子の接続のみで試験が可能ですが、試験端子がない場合は、高電圧に感電するなど非常に危険ですので絶対に行わないでください。
 - 所内電源で時間試験を行う場合、トリップコードは絶対に接続しないでください。
非常に危険ですので絶対に接続しないでください。
 - 所内電源で時間試験を行う場合、接点構造切換スイッチはトリップ側の a / b (A U T O)にして試験してください。所内電源が喪失してもカウンタに動作時間が表示されます。
 - 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。検電器にて極性を確認する場合は、補助電源スイッチをONにして、補助電源コードもしくは補助電源コネクタにて極性確認を行ってください。
- ＜補助電源コードでの極性確認＞
赤クリップで検電器が動作、黒クリップで検電器が不動作

⚠ 注意

- 電圧出力は、試験器電源に対して、絶縁トランスにて絶縁されていますが、電圧コードの黒コード黒クリップ (E) は、必ず接地側に接線してください。

⚠ 警告

- 無停電で試験を行う場合は、電流コードは K t、I t 試験端子の接続、試験電圧コードは必ず T (テスト) 端子と、E (アース) 端子に接続して試験が出来ますが、試験端子のない場合は、非常に危険ですので試験は絶対にしないでください。
- T (テスト) 端子がない場合や、接地コンデンサ (ZPD) に断路器がない場合、活線試験はできません。非常に危険ですので絶対にしないでください。

3.5.4 地絡方向継電器の動作時間試験

本器の準備

| 手 順 | 操 作 | |
|-----------|-----|---------------------|
| 1 | | 下記のコードを接続します。(図4参照) |
| トリップコネクタ | | トリップコード |
| 継電器のa 1端子 | | トリップコードの白コード(R) |
| 継電器のc 1端子 | | トリップコードの赤コード(COM) |

試験電圧／試験電流の設定

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 電流出力設定用スイッチ | を「S E T」側に設定します。 |
| 2 | 電流出力レンジ | を試験電流値に適したレンジに合わせます。(下記7項参照) |
| 3 | 電圧計レンジ | を試験電圧値に適したレンジに合わせます。(下記8項参照) |
| 4 | 電源スイッチ | をONにします。 |
| 5 | 補助電源スイッチ | をONにします。 |
| 6 | スタートスイッチ | を押します。 |
| 7 | 電流電圧調整器 | を時計方向に回し、電流計の指示を試験電流に合わせます。 試験電流設定例 : 0.2A タップ=0.2A×130%=0.26A(0.5A レンジ) 0.2A タップ=0.2A×400%=0.8A(1A レンジ) |
| 8 | 電圧調整／VR基準電圧調整器 | を時計方向に回し、電圧計の指示を試験電圧に合わせます。 試験電圧設定例 5%タップ : 5% = 190.5V (3810V × 0.05) 190.5V × 150% = 286V (300V レンジ) |
| 9 | ストップスイッチ | を押します。 |
| 10 | 電流出力設定用スイッチ | を「T E S T」側に設定します。 |
| 11 | 接点構造切換スイッチ | を継電器の接点構造に合わせます。 |
| 12 | カウンタの測定モード | を「msec」にします。 |

N O T E

- ZPDの一次側の一相に試験電圧を印加する場合は、この試験電圧値が本器の最大出力電圧を超えていないことを確認してください。越えている時は、試験電圧を動作電圧整定値の130%で試験するか、もしくはZPDの一次側を三相一括にします。この場合の試験電圧は、一相に試験電圧を印加するときの1/3が試験電圧値となります。

J I S C 4 6 0 9 では試験電流値は整定電流値に対して130%と400%です。
J I S C 4 6 0 9 では試験電圧値は整定電圧値に対して150%です。

継電器の試験

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|-------------------------------|--------------------|
| 1 | スタートスイッチ | を押します。 |
| 2 | 継電器が動作してカウンタ、電流および電圧出力が停止します。 | この時のカウンタの値が動作時間です。 |
| 3 | 電流電圧調整器 | をOの位置に戻します。 |
| 4 | 電圧調整／VR基準電圧調整器 | をOの位置に戻します。 |
| 5 | 補助電源スイッチ | をOFFにします。 |
| 6 | 電源スイッチ | をOFFにします。 |

N O T E

- 電圧位相反転スイッチをREV. (反転) 側にして、継電器の試験を行うと、不動作試験が行えます。

[参考]

J I S C 4 6 0 9 高圧受電用地絡方向継電装置 (時間整定タップのないもの)

| 試験電流 % | 動作時間特性 S |
|--------------|----------|
| 整定電流値の130%印加 | 0.1~0.3 |
| 整定電流値の400%印加 | 0.1~0.2 |

(註) 時間整定タップのあるものは、メーカー仕様の管理値となります。

結線図

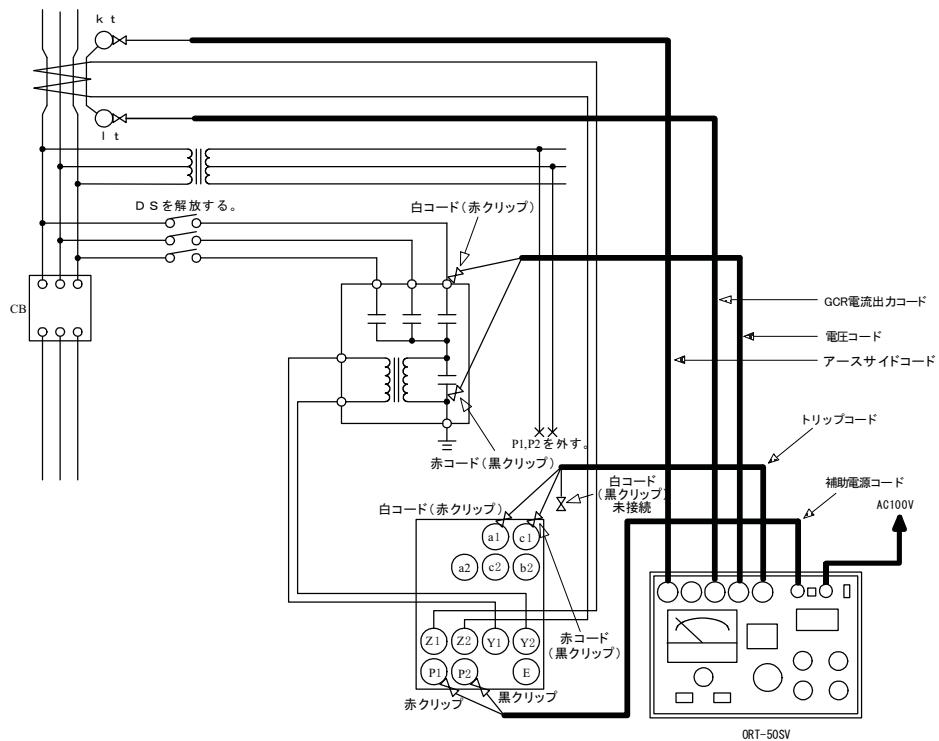


図4 動作時間試験

! 警告

- P 1、P 2端子への接続線を外さずに電圧を印加しますと、1次側に高圧が発生し人身事故につながる可能性があります。必ず既設のP 1、P 2配線は外し、逆送電防止としてください。
- 無停電で試験を行う場合は、K t、I t 試験端子の接続のみで試験が可能ですが、試験端子がない場合は、高電圧に感電するなど非常に危険ですので絶対に行わないでください。
- 所内電源で時間試験を行う場合、トリップコードは絶対に接続しないでください。非常に危険ですので絶対に接続しないでください。
- 所内電源で時間試験を行う場合、接点構造切換スイッチはトリップ側のa／b (A U T O)にして試験してください。所内電源が喪失してもカウンタに動作時間が表示されます。
- 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。検電器にて極性を確認する場合は、補助電源スイッチをONにして、補助電源コードもしくは補助電源コネクタにて極性確認を行ってください。

＜補助電源コードでの極性確認＞
赤クリップで検電器が動作、黒クリップで検電器が不動作

! 注意

- 電圧出力は、試験器電源に対して、絶縁トランスにて絶縁されていますが、電圧コードの黒コード黒クリップ (E) は、必ず接地側に接線してください。

! 警告

- 無停電で試験を行う場合は、電流コードはK t、I t 試験端子の接続、試験電圧コードは必ずT (テスト) 端子と、E (アース) 端子に接続して試験が出来ますが、試験端子のない場合は、非常に危険ですので試験は絶対にしないでください。
- T (テスト) 端子がない場合や、接地コンデンサ (ZPD) に断路器がない場合、活線試験はできません。非常に危険ですので絶対にしないでください。

! 警告

- 所内電源で時間試験を行う場合、接点構造切換スイッチはトリップ側のa／b (A U T O)にして測定してください。所内電源が喪失してもカウンタに動作時間が表示されます。

3.5.5 地絡方向継電器のCB連動試験

| 本器の準備 | 手 順 | 操 作 | |
|----------------|-----|---------------------|------------------------|
| | 1 | 下記のコードを接続します。(図5参照) | |
| | | トリップコネクタ | トリップコード |
| | | CBの任意の相における電源側 | トリップコードの白および黒コード(R)(T) |
| CBの任意の相における負荷側 | | トリップコードの赤コード(COM) | |

| 試験電圧／試験電流の設定 | 手 順 | 操 作 | |
|--------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 電流出力設定用スイッチ | を「S E T」側に設定します。 |
| | 2 | 電流出力レンジ | を試験電流値に適したレンジに合わせます。(下記7項参照) |
| | 3 | 電圧計レンジ | を試験電圧値に適したレンジに合わせます。(下記8項参照) |
| | 4 | 電源スイッチ | をONにします。 |
| | 5 | 補助電源スイッチ | をONにします。 |
| | 6 | スタートスイッチ | を押します。 |
| | 7 | 電流電圧調整器 | を時計方向に回し、電流計の指示を試験電流に合わせます。 試験電流設定例 : 0.2A タップ= $0.2A \times 130\% = 0.26A$ (0.5A レンジ) $0.2A \times 400\% = 0.8A$ (1A レンジ) |
| | 8 | 電圧調整／VR基準電圧調整器 | を時計方向に回し、電圧計の指示を試験電圧に合わせます。 試験電圧設定例 $5\% \text{タップ} : 5\% = 190.5V (3810V \times 0.05)$ $190.5V \times 150\% = 286V$ (300V レンジ) |
| | 9 | ストップスイッチ | を押します。 |
| | 10 | 電流出力設定用スイッチ | を「T E S T」側に設定します。 |
| | 11 | 接点構造切換スイッチ | をトリップ側の a / b (A U T O) にします。 |
| | 12 | カウンタの測定モード | を「msec」にします。 |

NOTE

- ZPDの一次側の一相に試験電圧を印加する場合は、この試験電圧値が本器の最大出力電圧を超えていないことを確認してください。越えている時は、試験電圧を動作電圧整定値の130%で試験するか、もしくはZPDの一次側を三相一括にします。この場合の試験電圧は、一相に試験電圧を印加するときの1/3が試験電圧値となります。

J I S C 4 6 0 9 では試験電流値は整定電流値に対して130%と400%です。

J I S C 4 6 0 9 では試験電圧値は整定電圧値に対して150%です。

| 継電器の試験 | 手 順 | 操 作 | |
|--------|-----|-----------------------------------------------------|-------------|
| | 1 | スタートスイッチ | を押します。 |
| | 2 | 継電器が動作してカウンタ、電流および電圧出力が停止します。 この時のカウンタの値が動作時間です。 | |
| | 3 | 電流電圧調整器 | をOの位置に戻します。 |
| | 4 | 電圧調整／VR基準電圧調整器 | をOの位置に戻します。 |
| | 5 | 補助電源スイッチ | をOFFにします。 |
| | 6 | 電源スイッチ | をOFFにします。 |

NOTE

- 電圧位相反転スイッチをREV. (反転) 側にして、継電器の試験を行うと、不動作試験が行えます。

結線図

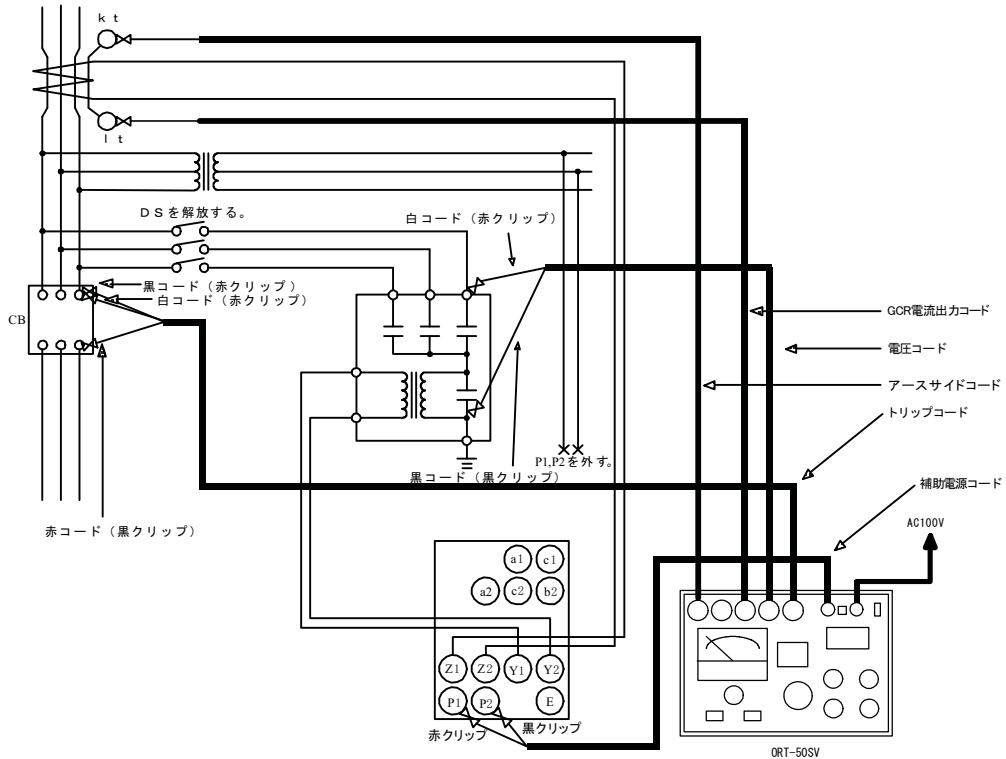


図5 CB連動試験

⚠️ 警告

- P₁、P₂端子への接続線を外さずに電圧を印加しますと、1次側に高圧が発生し人身事故につながる可能性があります。必ず既設のP₁、P₂配線は外し、逆送電防止としてください。
- 無停電で試験を行う場合は、K_t、I_t試験端子の接続のみで試験が可能ですが、試験端子がない場合は、高電圧に感電するなど非常に危険ですので絶対に行わないでください。
- 所内電源で時間試験を行う場合、トリップコードは絶対に接続しないでください。
非常に危険ですので絶対に接続しないでください。
- 所内電源で時間試験を行う場合、接点構造切換スイッチはトリップ側のa／b(AUTO)にして試験してください。所内電源が喪失してもカウンタに動作時間が表示されます。
- 本器の「アースサイドコード」での検電器による極性確認は行えません。検電器にて極性を確認する場合は、補助電源スイッチをONにして、補助電源コードもしくは補助電源コネクタにて極性確認を行ってください。

<補助電源コードでの極性確認>
赤クリップで検電器が動作、黒クリップで検電器が不動作

⚠️ 注意

- 電圧出力は、試験器電源に対して、絶縁トランスにて絶縁されていますが、電圧コードの黒コード黒クリップ(E)は、必ず接地側に接線してください。

⚠️ 警告

- 無停電で試験を行う場合は、電流コードはK_t、I_t試験端子の接続、試験電圧コードは必ずT(テスト)端子と、E(アース)端子に接続して試験が出来ますが、試験端子のない場合は、非常に危険ですので試験は絶対にしないでください。
- T(テスト)端子がない場合や、接地コンデンサ(ZPD)に断路器がない場合、活線試験はできません。非常に危険ですので絶対にしないでください。
- 無停電で試験を行う場合は、トリップコードは絶対に接続しないでください。高圧がかかっていますので非常に危険です。
- 所内電源で時間試験を行う場合、トリップコードは絶対に接続しないでください。
非常に危険ですので絶対に接続しないでください。
- 所内電源で時間試験を行う場合、接点構造切換スイッチはトリップ側のa／b(AUTO)にして測定してください。所内電源が喪失してもカウンタに動作時間が表示されます。

3.6 過電圧継電器試験

過電圧継電器(Over Voltage Relay)は、発電機の故障による電圧の急上昇などを検出する継電器です。

この試験器は、JEC 2511(電圧継電器)に規定される動作値誤差試験および動作時間試験を行うことができます。

3.6.1 試験準備

各スイッチ及びツマミを以下の様に設定してください。

| 名 称 | 位 置 |
|-------------------|------------------------------|
| 電流電圧調整器 | 0位置 |
| 電源スイッチ | O F F |
| 補助電源スイッチ | O F F |
| 電流出力設定用スイッチ | T E S T |
| 試験項目切換スイッチ | O V R / U V R |
| 接点構造切換スイッチ | C. C H E C K a / b (A U T O) |
| 電流出力レンジ切換スイッチ | 0. 2 5 A |
| 電流検出切換スイッチ | 実効値 |
| R相 / T相切換スイッチ | R相 |
| 電圧計レンジ切換スイッチ | 1 5 0 V |
| 電圧調整 / V R基準電圧調整器 | 0位置 |
| 電圧位相出力反転スイッチ | 通常 |

本器の操作

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|-------------------------|-------|
| 1 | 下記のコードを接続します。 電圧コネクタ | 電圧コード |

継電器の操作

| 手 順 | 操 作 | |
|-------------------|----------------------------------|-------------|
| 1 | 継電器裏面のP 1端子の接続を外します。(図1参照) | |
| 2 | 継電器裏面のT 1およびT 2端子の接続を外します。(図1参照) | |
| 継電器に下記のコードを接続します。 | | |
| 3 | 継電器のP 1端子 | 電圧コードの赤クリップ |
| | 継電器のP 2端子 | 電圧コードの黒クリップ |
| 4 | 継電器のカバーを外します。 | |

結線図

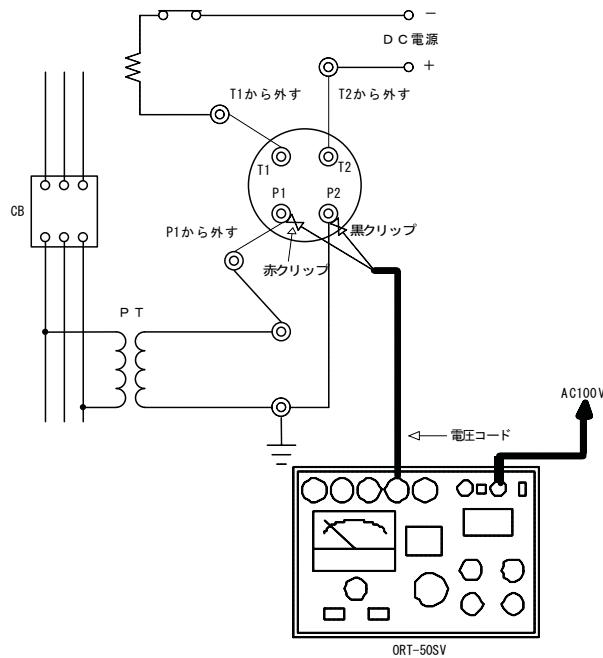


図 1 過電圧継電器試験の共通配線

⚠️ 警告

- P 1、P 2 端子への接続線を外さずに電圧を印加しますと、1次側に高圧が発生し人身事故につながる可能性があります。十分に注意してください。
- スタートスイッチが押されていない時、電圧調整／VR基準電圧調整器の位置に応じた電圧が電圧コネクタから出力しますので感電事故には注意してください。

3.6.2 過電圧継電器の動作値誤差試験

継電器の操作

| 手 順 | 操 作 |
|-----|------------------------------|
| 1 | 動作時間の整定を最小整定とします。(時間整定できる場合) |
| 2 | 動作電圧整定値を各整定値ごとに以下の試験を行います。 |

JEC 2511 では各整定値の試験を行います。

継電器の試験

| 手 順 | 操 作 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 電圧計レンジを試験電圧値に適したレンジに合わせます。 電圧計レンジ設定例 : 120V タップ(150V レンジ) |
| 2 | 電源スイッチをONにします。 |
| 3 | スタートスイッチを押します。 |
| 4 | 電流電圧調整器を時計方向にゆっくりと回し、継電器が動作する電圧値を電圧計の指示値より読み取ります。この値が継電器の動作電圧値となります。 |
| 5 | 電流電圧調整器を0の位置に戻します。 |
| 6 | ストップスイッチを押します。 |
| 7 | 電源スイッチをOFFにします。 |

[参考]

J E C - 2 5 1 1 電圧継電器 動作値誤差

| 区 分 | | 許容誤差 % |
|--------|--------|--------|
| 可動鉄心形 | | ± 10 |
| 誘導形 | | ± 5 |
| 可動コイル形 | | ± 5 |
| 静止形 | 2.5V 級 | ± ε |
| | 5V 級 | ± 2 ε |

※ ε の値については下記とする。

公称動作値が定格値の 80%以上 : $\varepsilon = 2.5\%$

公称動作値が定格値の 80%未満 : $\varepsilon = 2.3\% + \frac{\text{定格値}}{\text{公称動作値}} \times 0.16\%$

結線図

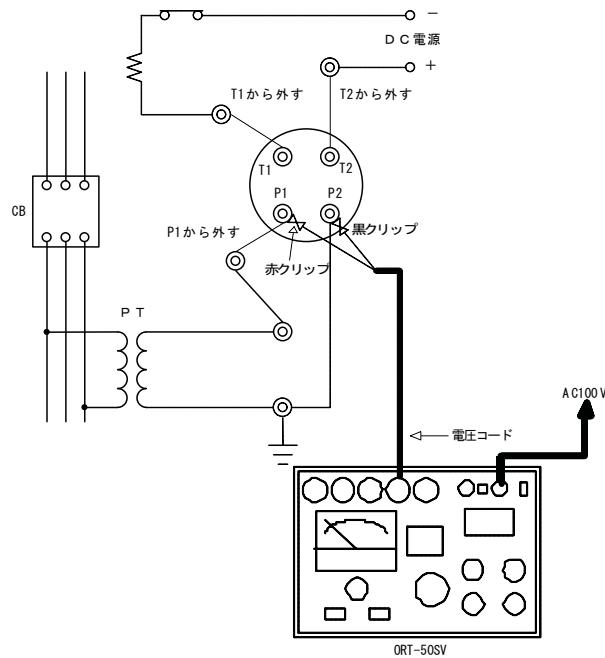


図2 動作値誤差試験

⚠️ 警告

- P 1、P 2 端子への接続線を外さずに電圧を印加しますと、1次側に高圧が発生し人身事故につながる可能性があります。十分に注意してください。
- スタートスイッチが押されていない時、電圧調整／VR基準電圧調整器の位置に応じた電圧が電圧コネクタから出力しますので感電事故には注意してください。

3.6.3 過電圧継電器の動作時間試験

| 本器の準備 | 手 順 | 操 作 | |
|-------|-----|---------------------|-------------------|
| | 1 | 下記のコードを接続します。(図3参照) | |
| | | トリップコネクタ | トリップコード |
| | | 継電器の T 1 端子 | トリップコードの白コード(R) |
| | | 継電器の T 2 端子 | トリップコードの赤コード(COM) |

| 継電器の操作 | 手 順 | 操 作 | |
|-----------------------------------|-----|----------------------------------|--|
| | 1 | 動作時間の整定を基準動作時間整定とします。(時間整定できる場合) | |
| | 2 | 動作電圧整定値を最小動作値に整定します。 | |
| JEC 2511 では高速度継電器の場合、最小動作値整定とします。 | | | |

| 試験電圧の設定 | 手 順 | 操 作 | |
|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | 1 | 接点構造切換スイッチをC. CHECK側の a / b (AUTO) に合わせます。 | |
| | 2 | 電圧計レンジを試験電圧値に適したレンジに合わせます。(下記6項参照) | |
| | 3 | 電源スイッチをONにします。 | |
| | 4 | 電圧調整／VR基準電圧調整器が0位置であり、電圧計の指示が0Vであることを確認します。 | |
| | 5 | スタートスイッチを押します。 | |
| | 6 | 電流電圧調整器を時計方向に回して試験電圧値に設定します。 試験電圧設定例：120V タップ=120V×120% = 144V(150V レンジ) ※試験電圧設定中に整定タップ値の電圧を超えると本器のブザーが「ピー」と鳴ります | |
| | 7 | ストップスイッチを押します。(本器のブザーが停止します) | |
| | 8 | 接点構造切換スイッチをトリップ側の a / b (AUTO) に合わせます。 | |
| | 9 | カウンタの測定モードを「msec」にします。 | |

JEC 2511 では試験電圧値は、動作整定値に対して 120%です。

JEC 2511 では試験電圧印加は、0V から動作整定値に対して 120%の電圧を急変します。

尚、現場試験に於いては、定格電圧値から急変させる試験もございます、この場合は、手順 4 で定格電圧に合わせます。

| 継電器の試験 | 手順 | 操 作 | |
|--------|----|-------------------------------------------|--|
| | 1 | スタートスイッチを押します。 | |
| | 2 | 継電器が動作してカウンタが停止します。 この時のカウンタの値が動作時間です。 | |
| | 3 | 電圧調整／VR基準電圧調整器を0の位置に戻します。 | |
| | 4 | 電流電圧調整器を0の位置に戻します。 | |
| | 5 | 電源スイッチをOFFにします。 | |

[参考]

J E C - 2 5 1 1 電圧継電器 動作時間

即時動作、限時動作の継電器の動作時間は、メーカー仕様の継電器時間特性による。

(例 継電器銘版に記載されている特性グラフなど)

高速度動作の継電器の動作時間は下表の値以下でなければならない。

| 区 分 | 動作時間 (m s) | |
|--------|------------|-----|
| 可動鉄心形 | 8 5 | |
| 誘導形 | 8 5 | |
| 可動コイル形 | 5 0 | |
| 静止形 | 接点出力 | 5 0 |
| | 無接点出力 | 3 5 |

結線図

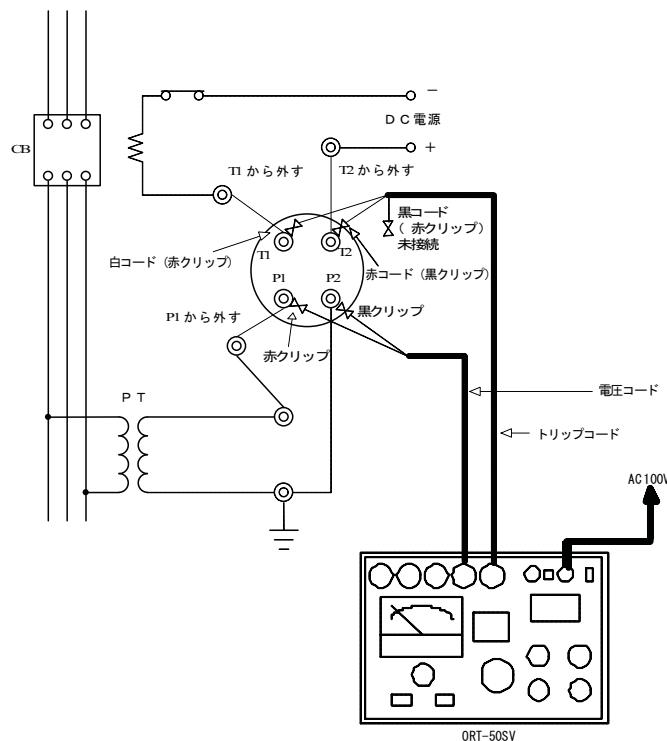


図3 動作時間試験

⚠️ 警告

- P 1、P 2 端子への接続線を外さずに電圧を印加しますと、1次側に高圧が発生し人身事故につながる可能性があります。十分に注意してください。
- スタートスイッチが押されていない時、電圧調整／VR基準電圧調整器の位置に応じた電圧が電圧コネクタから出力しますので感電事故には注意してください。

3.6.4 過電圧継電器の復帰値試験

継電器の動作原理によっては、復帰値管理をした方がよいものがあります。
ここではその復帰値試験(JEC-2511)の方法を説明します。

継電器の操作

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-------------------------------------------------|
| 1 | 動作時間の整定を基準動作時間整定とします。(時間整定できる場合) |
| 2 | 動作電圧整定値を最小動作値に整定します。 JEC 2511 では最小動作値整定とします。 |

継電器の試験

| 手 順 | 操 作 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 電圧計レンジを試験電圧値に適したレンジに合わせます。 電圧計レンジ設定例：120V タップ(150V レンジ) |
| 2 | 電源スイッチをONにします。 |
| 3 | スタートスイッチを押します。 |
| 4 | 電流電圧調整器を時計方向にゆっくりと回し、継電器が動作する電圧値を電圧計の指示値より読みとります。この値が継電器の動作電圧値となります。 以上ここまで、3.6.2 動作値誤差試験と同じです。 |
| 5 | その動作値より10%ほど電流電圧調整器を上げたままにします。 |
| 6 | 電流電圧調整器を反時計方向にゆっくりと回し、継電器が復帰する電圧値を電圧計の指示値より読みとります。この値が継電器の復帰電圧値となります。 |
| 7 | 電流電圧調整器を0の位置に戻します。 |
| 8 | ストップスイッチを押します。 |
| 9 | 電源スイッチをOFFにします。 |

[参考]

J E C - 2 5 1 1 電圧継電器 復帰値

復帰値および動作値を各3回測定し、それぞれの平均値より比を求める。

復帰値は、平均実測動作値に対し下記の値でなければならない。

| 区 分 | | 過電圧継電器復帰値 (%) |
|-------|--------|---------------|
| 誘導円板形 | 限時 | 90 以上 |
| 静止形 | 2.5V 級 | 100 - ε 以上 |
| | 5V 級 | 100 - 2ε 以上 |

※ ε の値については下記とする。

公称動作値が定格値の80%以上 : ε = 2.5%

公称動作値が定格値の80%未満 : ε = 2.3% + $\frac{\text{定格値}}{\text{公称動作値}} \times 0.16\%$

結線図

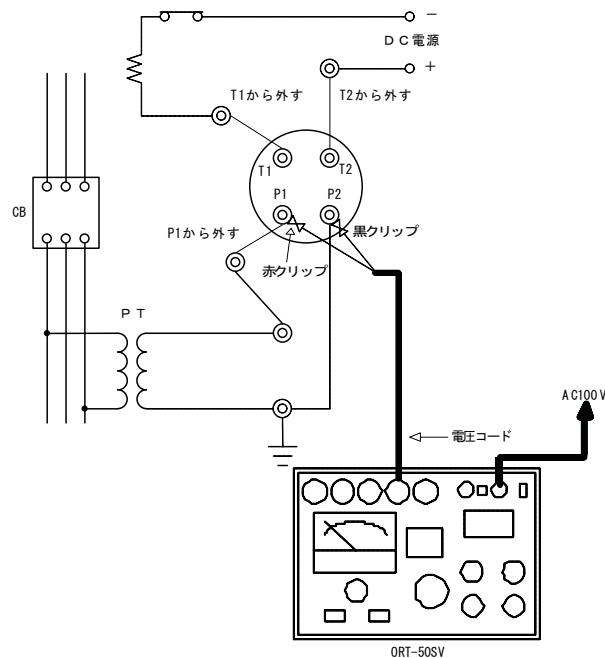


図4 復帰値試験

!
警告

- ・ P 1、P 2 端子への接続線を外さずに電圧を印加しますと、1次側に高圧が発生し人身事故につながる可能性があります。十分に注意してください。
- ・ スタートスイッチが押されていない時、電圧調整／VR基準電圧調整器の位置に応じた電圧が電圧コネクタから出力しますので感電事故には注意してください。

3.6.5 過電圧継電器のCB連動試験

| 本器の準備 | 手順 | 操 作 | |
|-------|----|---------------------|------------------------|
| | 1 | 下記のコードを接続します。(図5参照) | |
| | | トリップコネクタ | トリップコード |
| | | CBの任意の相における電源側 | トリップコードの白および黒コード(R)(T) |
| | | CBの任意の相における負荷側 | トリップコードの赤コード(COM) |

| 継電器の操作 | 手順 | 操 作 |
|--------|----|----------------------------------|
| | 1 | 動作時間の整定を基準動作時間整定とします。(時間整定できる場合) |
| | 2 | 動作電圧整定値を最小動作値に整定します。 |

JEC 2511 では高速度継電器の場合、最小動作値整定とします。

| 試験電圧の設定 | 手順 | 操 作 |
|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 接点構造切換スイッチをC. CHECK側のa／b (AUTO) に合わせます。 |
| | 2 | 電圧計レンジを試験電圧値に適したレンジに合わせます。(下記6項参照) |
| | 3 | 電源スイッチをONにします。 |
| | 4 | 電圧調整／VR基準電圧調整器が0位置であり、電圧計の指示0Vであることを確認します。 |
| | 5 | スタートスイッチを押します。 |
| | 6 | 電流電圧調整器を時計方向に回して試験電圧値に設定します。 試験電圧設定例：120V タップ=120V×120%=144V(150V レンジ) ※試験電圧設定中に整定タップ値の電圧を超えると本器のブザーが「ピー」と鳴ります |
| | 7 | ストップスイッチを押します。(本器のブザーが停止します) |
| | 8 | 接点構造切換スイッチをトリップ側のa／b (AUTO) に合わせます。 |
| | 9 | カウンタの測定モードを「msec」にします。 |

JEC 2511 では高速度継電器の場合、試験電圧値は動作整定値に対して120%です。

JEC 2511 では試験電圧印加は、0Vから動作整定値に対して120%の電圧を急変します。

尚、現場試験に於いては、定格電圧値から急変させる試験もございます。この場合は、手順4で定格電圧に合わせます。

| 継電器の試験 | 手順 | 操 作 |
|--------|----|-------------------------------------------|
| | 1 | スタートスイッチを押します。 |
| | 2 | 継電器が動作してカウンタが停止します。 この時のカウンタの値が動作時間です。 |
| | 3 | 電圧調整／VR基準電圧調整器を0の位置に戻します。 |
| | 4 | 電流電圧調整器を0の位置に戻します。 |
| | 5 | 電源スイッチをOFFにします。 |

結線図

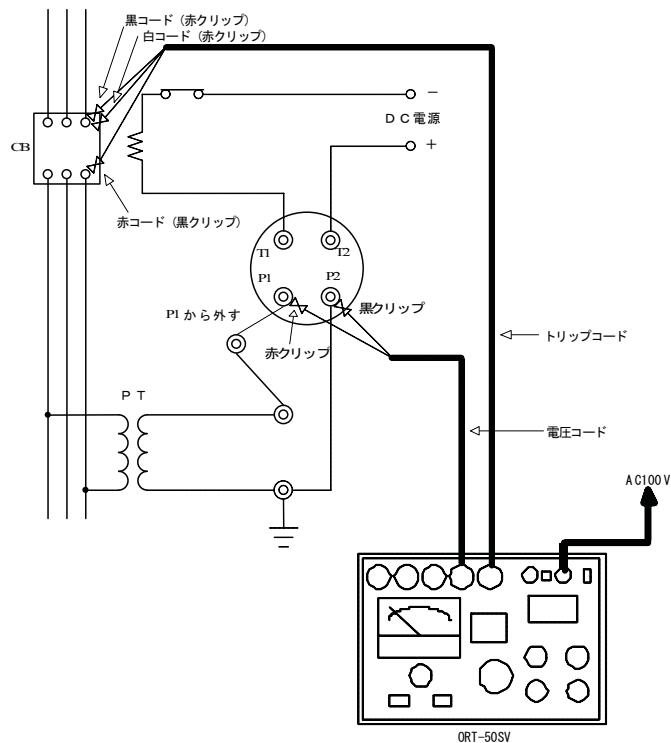


図5 CB運動試験

⚠️ 警告

- P 1、P 2 端子への接続線を外さずに電圧を印加しますと、1次側に高圧が発生し人身事故につながる可能性があります。十分に注意してください。
- スタートスイッチが押されていない時、電圧調整／VR基準電圧調整器の位置に応じた電圧が電圧コネクタから出力しますので感電事故には注意してください。

3.7 不足電圧継電器試験

不足電圧継電器(Under Voltage Relay)は、電路の停電または短絡による電圧低下を検出する継電器です。

この試験器は、J E C 2 5 1 1(電圧継電器)に規定される動作値誤差試験および動作時間試験を行うことができます。

3.7.1 試験準備

各スイッチ及びツマミを以下の様に設定してください。

| 名 称 | 位 置 |
|-----------------|------------------------------|
| 電流電圧調整器 | O位置 |
| 電源スイッチ | O F F |
| 補助電源スイッチ | O F F |
| 電流出力設定用スイッチ | T E S T |
| 試験項目切換スイッチ | O V R / U V R |
| 接点構造切換スイッチ | C. C H E C K a / b (A U T O) |
| 電流出力レンジ切換スイッチ | 0. 2 5 A |
| 電流検出切換スイッチ | 実効値 |
| R相／T相切換スイッチ | R相 |
| 電圧計レンジ切換スイッチ | 1 5 0 V |
| 電圧調整／V R基準電圧調整器 | O位置 |
| 電圧位相出力反転スイッチ | 通常 |

本器の操作

| 手順 | 操 作 | |
|----|-------------------------|-------|
| 1 | 下記のコードを接続します。 電圧コネクタ | 電圧コード |

継電器の操作

| 手順 | 操 作 | |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | 継電器裏面のP 1端子の接続を外します。(図1参照) | |
| 2 | 継電器裏面のT 1およびT 2端子の接続を外します。(図1参照) | |
| 3 | 継電器に下記のコードを接続します。 継電器のP 1端子 電圧コードの赤クリップ 継電器のP 2端子 電圧コードの黒クリップ | |
| 4 | 継電器のカバーを外します。 | |

結線図

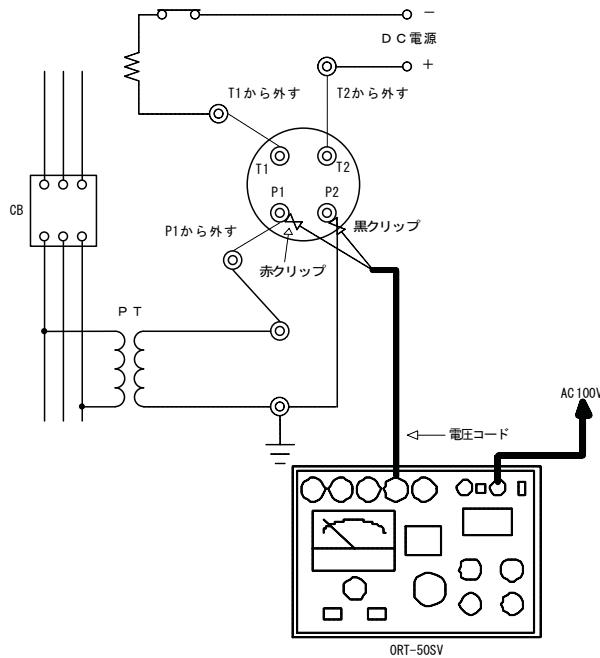


図 1 不足電圧継電器試験の共通配線

⚠️ 警告

- P 1、P 2 端子への接続線を外さずに電圧を印加しますと、1次側に高圧が発生し人身事故につながる可能性があります。十分に注意してください。
- スタートスイッチが押されていない時、電圧調整／VR基準電圧調整器の位置に応じた電圧が電圧コネクタから出力しますので感電事故には注意してください。

3.7.2 不足電圧継電器の動作値誤差試験

| 継電器の操作 | 手順 | 操 作 |
|--------|----|------------------------------|
| | 1 | 動作時間の整定を最小整定とします。(時間整定できる場合) |
| | 2 | 動作電圧整定値を各整定値ごとに以下の試験を行います。 |

JEC 2511 では、各整定値の試験を行います。

| 継電器の試験 | 手順 | 操 作 |
|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 電圧計レンジを試験電圧値に適したレンジに合わせます。 電圧計レンジ設定例：定格電圧 110V(150V レンジ) |
| | 2 | 電源スイッチをONにします。 |
| | 3 | スタートスイッチを押します。 |
| | 4 | 電流電圧調整器を時計方向に回し、電圧計の指示を継電器の定格電圧に合わせます。 NOTE ・手動復帰形の継電器の場合は、継電器をリセットしてください。 |
| | 5 | 電流電圧調整器を反時計方向にゆっくりと回し、継電器が動作する電圧値を電圧計の指示値より読み取ります。この値が継電器の動作電圧値となります。 |
| | 6 | 電流電圧調整器を0の位置に戻します。 |
| | 7 | ストップスイッチを押します。 |
| | 8 | 電源スイッチをOFFにします。 |

[参考]

J E C – 2 5 1 1 電圧継電器 動作値誤差

| 区 分 | | 許容誤差 % |
|--------|--------|--------|
| 可動鉄心形 | | ± 10 |
| 誘導形 | | ± 5 |
| 可動コイル形 | | ± 5 |
| 静止形 | 2.5V 級 | ± ε |
| | 5V 急 | ± 2ε |

※ ε の値については下記とする。

公称動作値が定格値の 80%以上 : $\varepsilon = 2.5\%$

$$\text{公称動作値が定格値の } 80\% \text{未満} : \varepsilon = 2.3\% + \frac{\text{定格値}}{\text{公称動作値}} \times 0.16\%$$

結線図

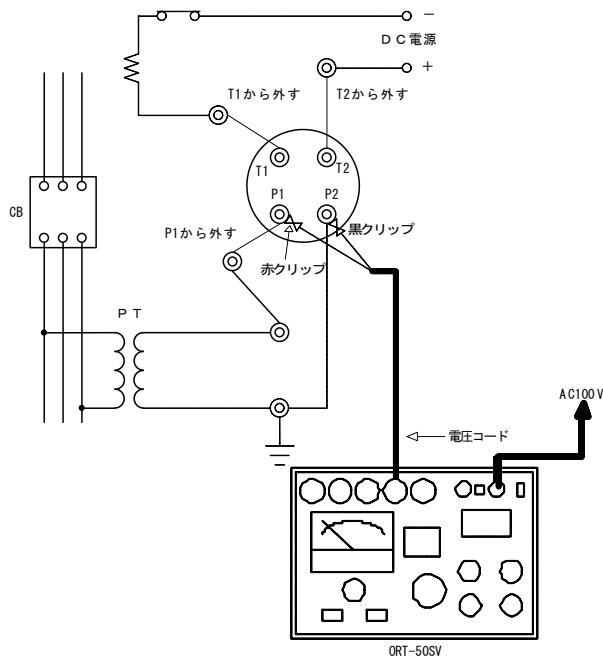


図2 動作値誤差試験

⚠️ 警告

- P 1、P 2 端子への接続線を外さずに電圧を印加しますと、1次側に高圧が発生し人身事故につながる可能性があります。十分に注意してください。
- スタートスイッチが押されていない時、電圧調整／VR基準電圧調整器の位置に応じた電圧が電圧コネクタから出力しますので感電事故には注意してください。

3.7.3 不足電圧継電器の動作時間試験

本器の準備

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|---------------------|-------------------|
| 1 | 下記のコードを接続します。(図3参照) | |
| | トリップコネクタ | トリップコード |
| | 継電器のT1端子 | トリップコードの白コード(R) |
| | 継電器のT2端子 | トリップコードの赤コード(COM) |

継電器の操作

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|----------------------------------|--|
| 1 | 動作時間の整定を基準動作時間整定とします。(時間整定できる場合) | |
| 2 | 動作電圧整定値を最大動作値に整定します。 | |

JEC 2511 では高速度継電器の場合は、最大動作値整定とします。

試験電圧の設定

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 接点構造切換スイッチ | をC. C H E C K側のa／b (A U T O) に合わせます。 |
| 2 | 電圧計レンジ | を試験電圧値に適したレンジに合わせます。(下記6項参照) |
| 3 | 電源スイッチ | をO Nにします。 |
| 4 | 電圧調整／V R 基準電圧調整器 | を時計方向に回し、電圧計の指示を継電器の定格電圧に合わせます。この時点で継電器は定常状態になります。 |
| 5 | スタートスイッチ | を押します。 |
| 6 | 電流電圧調整器 | を時計方向に回して試験電圧値に設定します。 試験電圧設定例：80V タップ=80V×70%=56V(150V レンジ) ※試験電圧設定中に整定タップ値の電圧を下回ると本器のブザーが「ピー」と鳴ります |
| 7 | ストップスイッチ | を押します。(本器のブザーが停止します) |
| 8 | 接点構造切換スイッチ | をトリップ側のa／b (A U T O) に合わせます。 |
| 9 | カウンタの測定モード | を「msec」にします。 |

JEC 2511 では試験電圧値は動作整定値に対して70%です。

継電器の試験

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|-------------------------------------------|-------------|
| 1 | スタートスイッチ | を押します。 |
| 2 | 継電器が動作してカウンタが停止します。 この時のカウンタの値が動作時間です。 | |
| 3 | 電圧調整／V R 基準電圧調整器 | をOの位置に戻します。 |
| 4 | 電流電圧調整器 | をOの位置に戻します。 |
| 5 | 電源スイッチ | をO F Fにします。 |

[参考]

JEC-2511 電圧継電器 動作時間

即時動作、限時動作の継電器の動作時間は、メーカー仕様の継電器時間特性による。
(例 継電器銘版に記載されている特性グラフなど)

高速度動作の継電器の動作時間は下表の値以下でなければならない。

| 区 分 | 動作時間 (m s) | |
|--------|------------|-----|
| 可動鉄心形 | 6 0 | |
| 誘導形 | 6 0 | |
| 可動コイル形 | 5 0 | |
| 静止形 | 接点出力 | 3 5 |
| | 無接点出力 | 2 5 |

結線図

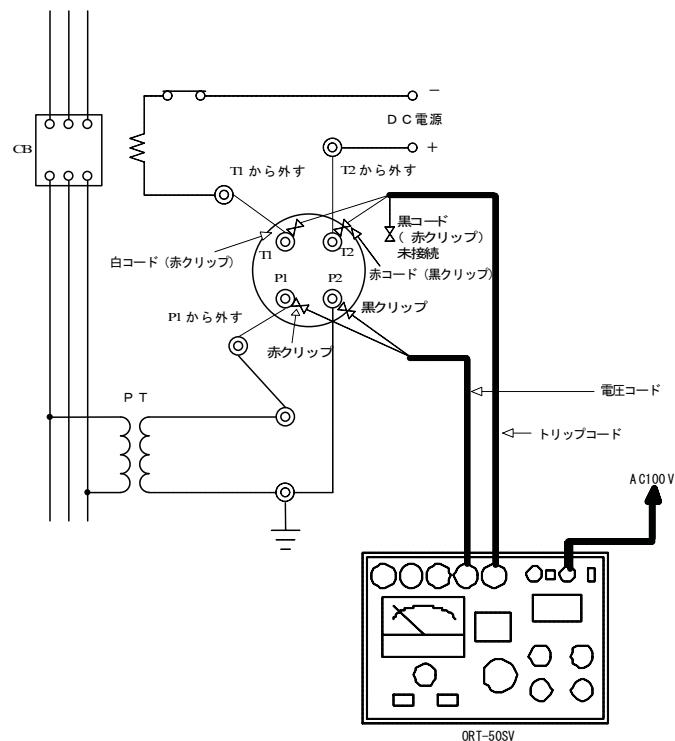


図3 動作時間試験

! 警告

- P 1、P 2 端子への接続線を外さずに電圧を印加しますと、1次側に高圧が発生し人身事故につながる可能性があります。十分に注意してください。
- スタートスイッチが押されていない時、電圧調整／VR基準電圧調整器の位置に応じた電圧が電圧コネクタから出力しますので感電事故には注意してください。

3.7.4 不足電圧継電器の復帰値試験

| 継電器の操作 | 手 順 | | 操 作 |
|--------|-----|----------------------------------|-----|
| | 1 | 動作時間の整定を基準動作時間整定とします。(時間整定できる場合) | |
| | 2 | 動作電圧整定値を最大動作値に整定します。 | |
| | | JEC 2511 では最大動作値整定とします。 | |

| 継電器の試験 | 手 順 | | 操 作 |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| | 1 | 電圧計レンジを試験電圧値に適したレンジに合わせます。 電圧計レンジ設定例 : 80V タップ(150V レンジ) | |
| | 2 | 電源スイッチをONにします。 | |
| | 3 | スタートスイッチを押します。 | |
| | 4 | 電流電圧調整器を時計方向に回し、電圧計の指示を継電器の定格電圧に合わせます。この時点で継電器は定常状態になります。 | |
| | | NOTE ・手動復帰形の継電器の場合は、継電器をリセットしてください。 | |
| | 5 | 電流電圧調整器を反時計方向にゆっくりと回し、継電器が動作する電圧値を電圧計の指示値より読みとります。この値が継電器の動作電圧値となります。 以上ここまで、3.7.2 動作値誤差試験と同じです。 | |
| | 6 | その動作値より 10%ほど電流電圧調整器を下げたままにします。 | |
| | 7 | 電流電圧調整器を時計方向にゆっくりと回し、継電器が復帰する電圧値を電圧計の指示値より読みとります。この値が継電器の復帰電圧値となります。 | |
| | 8 | 電流電圧調整器をOFFの位置に戻します。 | |
| | 9 | ストップスイッチを押します。 | |
| | 10 | 電源スイッチをOFFにします。 | |

[参考]

J E C - 2 5 1 1 電圧継電器 復帰値

復帰値および動作値を各3回測定し、それぞれの平均値より比を求める。

復帰値は、平均実測動作値に対し下記の値でなければならない。

| 区 分 | | 不足電圧継電器復帰値 (%) |
|-------|--------|----------------|
| 誘導円板形 | 限時 | 110 以下 |
| | 即時 | 105 以下 |
| 静止形 | 2.5V 級 | 100 + ε 以下 |
| | 5V 級 | 100 + 2ε 以下 |

※ ε の値については下記とする。

公称動作値が定格値の 80%以上 : $\varepsilon = 2.5\%$

$$\text{公称動作値が定格値の } 80\% \text{未満} : \varepsilon = 2.3\% + \frac{\text{定格値}}{\text{公称動作値}} \times 0.16\%$$

結線図

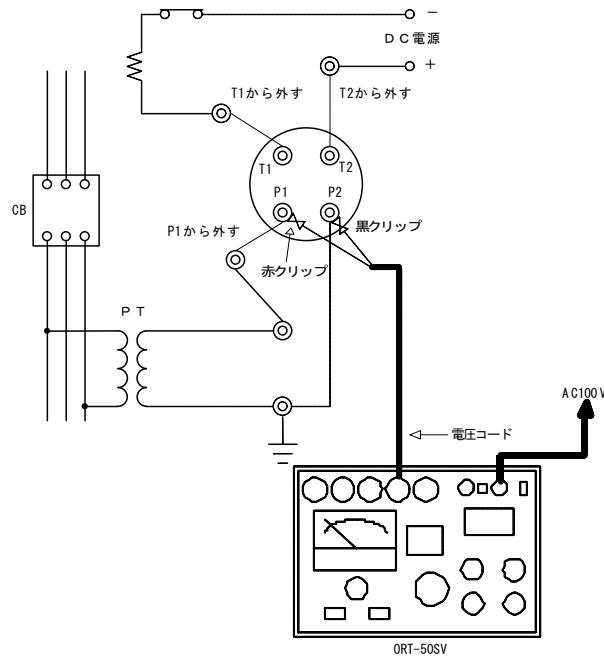


図4 復帰値試験

⚠️ 警告

- P 1、P 2 端子への接続線を外さずに電圧を印加しますと、1次側に高圧が発生し人身事故につながる可能性があります。十分に注意してください。
- スタートスイッチが押されていない時、電圧調整／VR基準電圧調整器の位置に応じた電圧が電圧コネクタから出力しますので感電事故には注意してください。

3.7.5 不足電圧継電器のCB連動試験

本器の準備

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|---------------------------------|------------------------|
| 1 | 下記のコードを接続します。(図5参照) トリップコネクタ | |
| | CBの任意の相における電源側 | トリップコードの白および黒コード(R)(T) |
| | CBの任意の相における負荷側 | トリップコードの赤コード(COM) |

継電器の操作

| 手 順 | 操 作 |
|-----|----------------------------------|
| 1 | 動作時間の整定を基準動作時間整定とします。(時間整定できる場合) |
| 2 | 動作電圧整定値を最大動作値に整定します。 |

JEC 2511 では高速度継電器の場合、最大動作値整定とします。

試験電圧の設定

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 接点構造切換スイッチをC. C H E C K側のa／b (A U T O) に合わせます。 |
| 2 | 電圧計レンジを試験電圧値に適したレンジに合わせます。(下記6項参照) |
| 3 | 電源スイッチをONにします。 |
| 4 | 電圧調整／VR基準電圧調整器を時計方向に回し、電圧計の指示を継電器の定格電圧に合わせます。 |
| 5 | スタートスイッチを押します。 |
| 6 | 電流電圧調整器を時計方向に回して試験電圧値に設定します。 試験電圧設定例：80V タップ=80V×70%=56V(150Vレンジ) ※試験電圧設定中に整定タップ値の電圧を下回ると本器のブザーが「ピー」と鳴ります |
| 7 | ストップスイッチを押します。(本器のブザーが停止します) |
| 8 | 接点構造切換スイッチをトリップ側のa／b (A U T O) に合わせます。 |
| 9 | カウンタの測定モードを「msec」にします。 |

JEC 2511 では試験電圧値は動作整定値に対して70%です。

継電器の試験

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-------------------------------------------|
| 1 | スタートスイッチを押します。 |
| 2 | 継電器が動作してカウンタが停止します。 この時のカウンタの値が動作時間です。 |
| 3 | 電圧調整／VR基準電圧調整器を0の位置に戻します。 |
| 4 | 電流電圧調整器を0の位置に戻します。 |
| 5 | 電源スイッチをOFFにします。 |

結線図

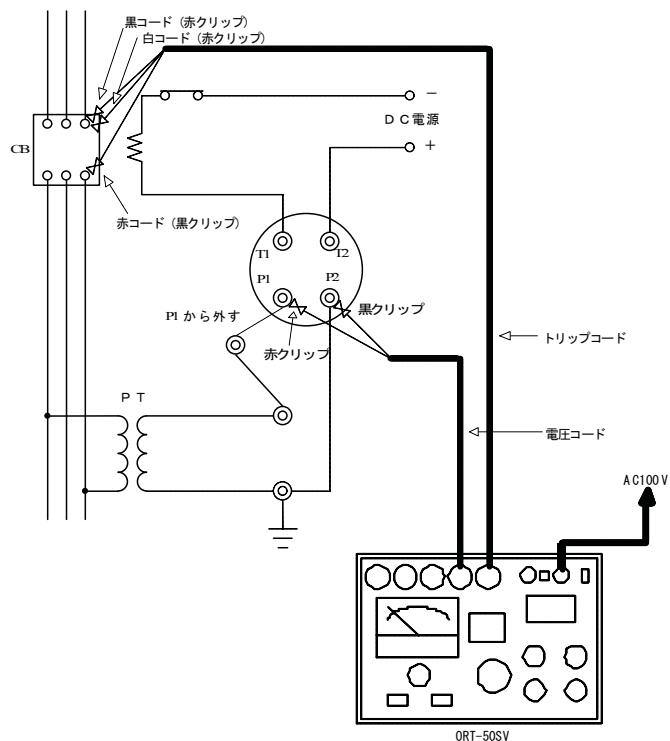


図5 CB連動試験

⚠️ 警告

- P1、P2端子への接続線を外さずに電圧を印加しますと、1次側に高圧が発生し人身事故につながる可能性があります。十分に注意してください。
- スタートスイッチが押されていない時、電圧調整／VR基準電圧調整器の位置に応じた電圧が電圧コネクタから出力しますので感電事故には注意してください。

3.8 地絡過電圧継電器試験（ZPDタイプ）

地絡過電圧継電器(Over Voltage Ground Relay)は、配電変電所や特別高圧受電設備の地絡保護や、太陽光発電システムなどの系統連係保護を目的とした継電器です。

地絡過電圧継電器は、地絡電圧の検出方法により、主に特別高圧系統に使用されるEVTタイプと、主に高圧系統に使用されるZPDタイプがあり、ZPDタイプでは各継電器の仕様書、取扱説明書を参照し、仕様に準じた試験を行ってください。本書では、一般的な試験方法として記述いたします。

3.8.1 試験準備（設備停電での試験）

各スイッチ及びツマミを以下の様に設定してください。

| 名 称 | 位 置 |
|-----------------|------------------------------|
| 電流電圧調整器 | O位置 |
| 電源スイッチ | O F F |
| 補助電源スイッチ | O F F |
| 電流出力設定用スイッチ | T E S T |
| 試験項目切換スイッチ | O V R / U V R |
| 接点構造切換スイッチ | C. C H E C K a / b (A U T O) |
| 電流出力レンジ切換スイッチ | 0. 2 5 A |
| 電流検出切換スイッチ | 実効値 |
| R相／T相切換スイッチ | R相 |
| 電圧計レンジ切換スイッチ | 1 5 0 V |
| 電圧調整／V R基準電圧調整器 | O位置 |
| 電圧位相出力反転スイッチ | 通常 |

本器の操作

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|---------------|---------|
| 1 | 下記のコードを接続します。 | |
| | 電圧コネクタ | 電圧コード |
| | トリップコネクタ | トリップコード |
| | 補助電源コネクタ | 補助電源コード |

継電器の操作

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | 継電器裏面のP 1 およびP 2 端子の接続を外します。（図1参照） | |
| 2 | 継電器裏面のa 1 およびc 1 端子の接続を外します。（図1参照） | |
| 3 | 継電器に下記のコードを接続します。 | |
| | 継電器のP 1 端子 | 補助電源コードの赤クリップ |
| | 継電器のP 2 端子 | 補助電源コードの黒クリップ |
| | 継電器のa 1 端子 | トリップコードの白コード(R) |
| 4 | 継電器のc 1 端子 | |
| | トリップコードの赤コード(COM) | |
| | ZPDのパワーヒューズを抜くか、カットアウトスイッチを開放します。 | |
| | ZPDの高圧側を三相一括で短絡します。 (その他の方法は、継電器の仕様書をご参照ください。) | |
| 5 | ZPDの高圧側三相一括 | 電圧コードの赤クリップ |
| 6 | ZPDの接地端子 | 電圧コードの黒クリップ |
| 7 | 継電器のカバーを外します。 | |



警 告

- 継電器の配線操作および継電器と試験器のコード接続時は、安全のため試験器の電源スイッチが「O F F」の状態で作業を行ってください。

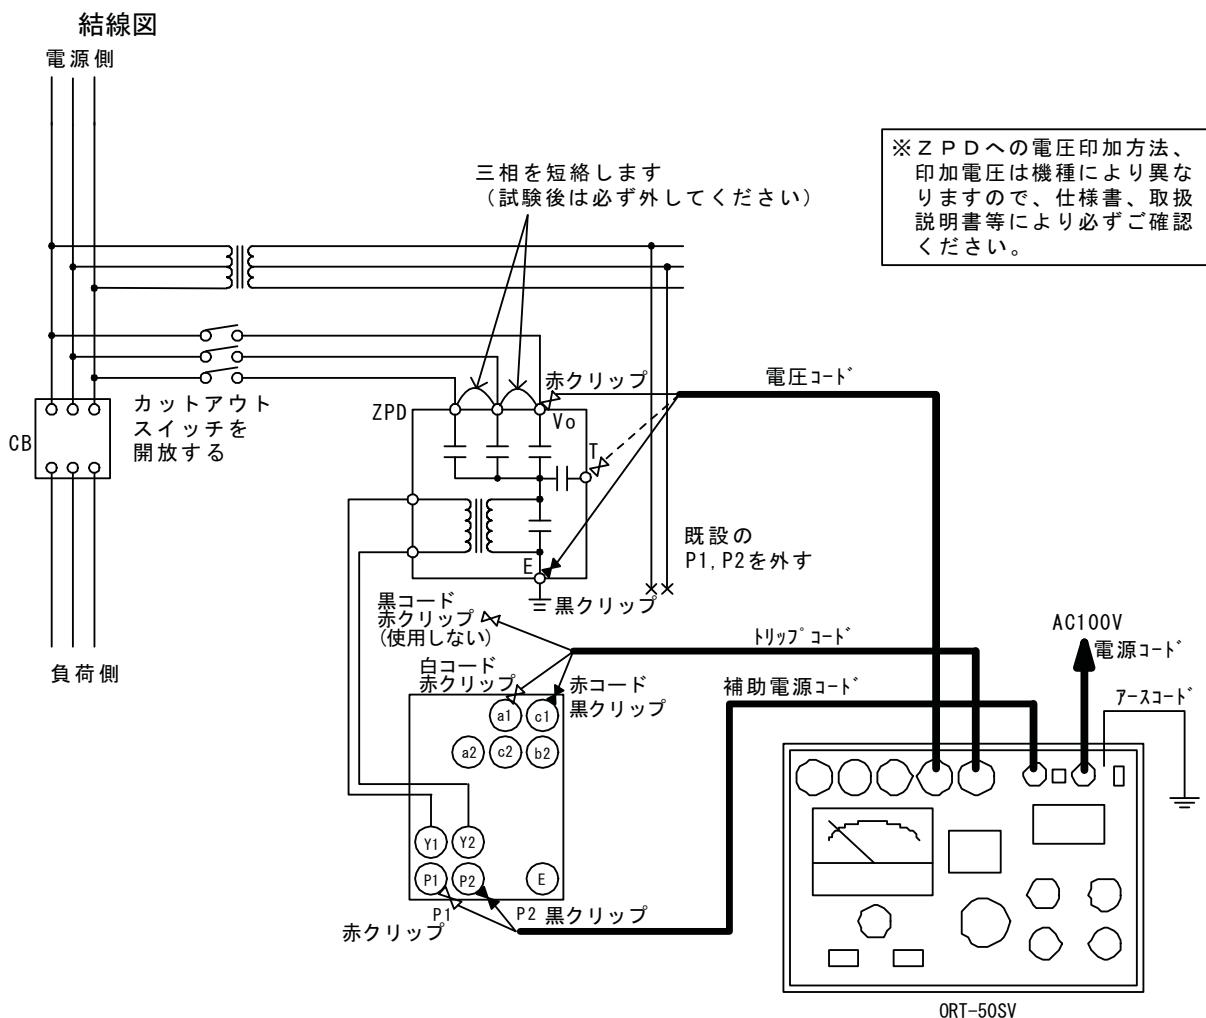


図1 地絡過電圧继電器試験の共通配線（ZPDタイプ）

警告

- P1、P2端子への接続線を外さずに電圧を印加しますと、1次側に高圧が発生し人身事故につながる可能性があります。十分に注意してください。
- スタートスイッチが押されていない時、電圧調整／VR基準電圧調整器の位置に応じた電圧が電圧コネクタから出力しますので感電事故には注意してください。

警告

- 本書は、所内を停電した状態で発電機等を使用した继電器試験を前提に記述されています。活線連動試験でのCB動作での所内停電を利用したCB連動試験を行う場合は、結線等において本書の記載と異なる活線作業となります。
- 活線でのCB連動試験では、トリップコードを絶対に高圧CB接点に接続しないでください。CB連動動作での所内停電で試験器の電源が喪失することで继電器とCBの連動時間計測が行えます。トリップコードは、絶対に使用しないでください。
- 活線連動試験においてCB引き外し電源は、所内の電源を受けて動作させています。試験器の補助電源は原則として使用しません。

3.8.2 地絡過電圧継電器（ZPDタイプ）の動作値試験（設備停電での試験）

| 継電器の操作 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----|-------------------|
| | 1 | 継電器の整定タップ値を確認します。 |

| 継電器の試験 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 電圧計レンジを試験電圧値に適したレンジに合わせます。 |
| | 2 | 電源スイッチをONにします。 |
| | 3 | 補助電源スイッチをONにします。 |
| | 4 | スタートスイッチを押します。 |
| | 5 | 電流電圧調整器を時計方向にゆっくりと回し、継電器が動作する電圧値を電圧計の指示値より読み取ります。この値が継電器の動作電圧値となります。継電器が動作すると、本器のブザーが「ピー」と鳴ります。 |
| | 6 | 電流電圧調整器を0の位置に戻します。本器のブザーが停止します。 |
| | 7 | ストップスイッチを押します。 |
| | 8 | 電源スイッチをOFFにします。 |

[参考]

V_o整定値 (%) = 6. 6 kV の完全地絡電圧「3810V」に対するパーセント整定

V_o整定値 (%) に対する電圧換算値

| V _o 整定 (%) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
|-----------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 三相一括電圧 (V) | 76.2 | 95.3 | 114.3 | 133.4 | 142.4 | 171.5 | 190.5 |

※三相一括入力で試験した場合は、試験後に必ず短絡線を取り外してください。

※ZPDのT端子に電圧を印加する場合は、継電器メーカーの仕様書または取扱説明書にてご確認ください。

[NOTE]

整定タップ値の電圧が「500V」を超える場合は、「DGR試験モード」で試験してください。

この場合、試験項目切換スイッチを「DGR」に設定します。

3.8.3 地絡過電圧継電器（ZPDタイプ）の動作時間試験（設備停電での試験）

| 継電器の操作 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----|-------------------|
| | 1 | 継電器の整定タップ値を確認します。 |

| 試験電圧の設定 | 手 順 | 操 作 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| | 1 | 接点構造切換スイッチをC. CHECK側のa／b（AUTO）に合わせます。 |
| 2 電圧計レンジを試験電圧値に適したレンジに合わせます。（下記6項参照） | | |
| 3 電源スイッチをONにします。 | | |
| 4 電圧調整／VR基準電圧調整器が0位置であり、電圧計の指示が0Vであることを確認します。 | | |
| 5 スタートスイッチを押します。 | | |
| 6 電流電圧調整器を時計方向に回して試験電圧値に設定します。 ※試験電圧設定中に整定タップ値の電圧を超えると本器のブザーが「ピー」と鳴ります | | |
| 7 ストップスイッチを押します。（本器のブザーが停止します） | | |
| 8 接点構造切換スイッチをトリップ側のa／b（AUTO）に合わせます。 | | |
| 9 カウンタの測定モードを「msec」にします。 | | |

試験条件および判定基準は、継電器メーカーの仕様書または取扱説明書にてご確認ください。

| 継電器の試験 | 手順 | 操 作 |
|---------------------------------------------|----|----------------|
| | 1 | スタートスイッチを押します。 |
| 2 継電器が動作してカウンタが停止します。 この時のカウンタの値が動作時間です。 | | |
| 3 電圧調整／VR基準電圧調整器を0の位置に戻します。 | | |
| 4 電流電圧調整器を0の位置に戻します。 | | |
| 5 接点構造切換スイッチをC. CHECK側のa／b（AUTO）に戻します。 | | |
| 6 電源スイッチをOFFにします。 | | |

試験条件および判定基準は、継電器メーカーの仕様書または取扱説明書にてご確認ください。

[参考]

V_o整定値 (%) = 6. 6 kVの完全地絡電圧「3810V」に対するパーセント整定

V_o整定 (%) に対する電圧換算値

| V _o 整定 (%) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
|-----------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 三相一括電圧 (V) | 76.2 | 95.3 | 114.3 | 133.4 | 142.4 | 171.5 | 190.5 |

※三相一括入力で試験した場合は、試験後に必ず短絡線を取り外してください。

※ZPDのT端子に電圧を印加する場合は、継電器メーカーの仕様書または取扱説明書にてご確認ください。

[NOTE]

整定タップ値の電圧が「500V」を超える場合は、「DGR試験モード」で試験してください。
この場合、試験項目切換スイッチを「DGR」に設定します。

3.8.4 地絡過電圧継電器（ZPDタイプ）の復帰値試験（設備停電での試験）

継電器の動作原理によっては、復帰値管理をした方がよいものがあります。
ここではその復帰値試験の方法を説明します。

| 継電器の操作 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----|-------------------|
| | 1 | 継電器の整定タップ値を確認します。 |

| 継電器の試験 | 手 順 | 操 作 |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 電圧計レンジを試験電圧値に適したレンジに合わせます。 |
| | 2 | 電源スイッチをONにします。 |
| | 3 | スタートスイッチを押します。 |
| | 4 | 電流電圧調整器を時計方向にゆっくりと回し、継電器が動作する電圧値を電圧計の指示値より読み取ります。この値が継電器の動作電圧値となります。継電器が動作すると、本器のブザーが「ピー」と鳴ります。 以上ここまで、3.8.2 動作値試験と同じです。 |
| | 5 | その動作値より10%ほど電流電圧調整器を上げたままにします。 |
| | 6 | 電流電圧調整器を反時計方向にゆっくりと回し、継電器が復帰する電圧値を電圧計の指示値より読み取ります。この値が継電器の復帰電圧値となります。継電器が復帰すると、本器のブザーが停止します。 |
| | 7 | 電流電圧調整器を0の位置に戻します。 |
| | 8 | ストップスイッチを押します。 |
| | 9 | 電源スイッチをOFFにします。 |

[参考]

V○整定値 (%) = 6.6 kV の完全地絡電圧「3810V」に対するパーセント整定

V○整定値 (%) に対する電圧換算値

| V○整定 (%) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
|------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 三相一括電圧 (V) | 76.2 | 95.3 | 114.3 | 133.4 | 142.4 | 171.5 | 190.5 |

※三相一括入力で試験した場合は、試験後に必ず短絡線を取り外してください。

※ZPDのT端子に電圧を印加する場合は、継電器メーカーの仕様書または取扱説明書にてご確認ください。

[NOTE]

整定タップ値の電圧が「500V」を超える場合は、「DGR試験モード」で試験してください。

この場合、試験項目切換スイッチを「DGR」に設定します。

⚠ 警告

- 地絡過電圧継電器の単体試験を終了する場合は、試験のために外した既設の配線および試験のために取り付けた配線を必ず元通りに復元してください。
既設の配線が外れたままで継電器が不動作となり、大変危険です。

3.8.5 地絡過電圧継電器（ZPDタイプ）のCB連動試験（設備停電での試験）

本器の準備

| 手順 | 操 作 | |
|----|---------------------|------------------------|
| 1 | 下記のコードを接続します。（図2参照） | |
| | トリップコネクタ | トリップコード |
| | CBの任意の相における電源側 | トリップコードの白および黒コード(R)(T) |
| | CBの任意の相における負荷側 | トリップコードの赤コード(COM) |

継電器の操作

| 手順 | 操 作 |
|----|---------------------------------|
| 1 | 継電器裏面のa1およびc1端子の接続を復元します。（図2参照） |
| 2 | 継電器の整定タップ値を確認します。 |

試験電圧の設定

| 手順 | 操 作 |
|----|---------------------------------------------|
| 1 | 接点構造切換スイッチをC.CHECK側のa/b(AUTO)に合わせます。 |
| 2 | 電圧計レンジを試験電圧値に適したレンジに合わせます。 |
| 3 | 電源スイッチをONにします。 |
| 4 | 電圧調整／VR基準電圧調整器が0位置であり、電圧計の指示が0Vであることを確認します。 |
| 5 | スタートスイッチを押します。 |
| 6 | 電流電圧調整器を時計方向に回して試験電圧値に設定します。 |
| 7 | ストップスイッチを押します。 |
| 8 | 接点構造切換スイッチをトリップ側のa/b(AUTO)に合わせます。 |
| 9 | カウンタの測定モードを「msec」にします。 |

試験条件および判定基準は、継電器メーカーの仕様書または取扱説明書にてご確認ください。

継電器の試験

| 手順 | 操 作 |
|----|------------------------------------------------|
| 1 | CBを投入します。 |
| 2 | スタートスイッチを押します。 |
| 3 | 継電器およびCBが動作してカウンタが停止します。 この時のカウンタの値が動作時間です。 |
| 4 | 電圧調整／VR基準電圧調整器を0の位置に戻します。 |
| 5 | 電流電圧調整器を0の位置に戻します。 |
| 6 | 電源スイッチをOFFにします。 |

⚠ 警 告

- 地絡過電圧継電器の試験を終了する場合は、試験のために外した既設の配線および試験のために取り付けた配線を必ず元通りに復元してください。
既設の配線が外れたままでは継電器が不動作となり、大変危険です。

⚠ 警 告

本書は、所内を停電した状態で発電機等を使用した継電器試験を前提に記述されています。活線連動試験でのCB動作での所内停電を利用したCB連動試験を行う場合は、結線等において本書の記載と異なる活線作業となります。

結線図

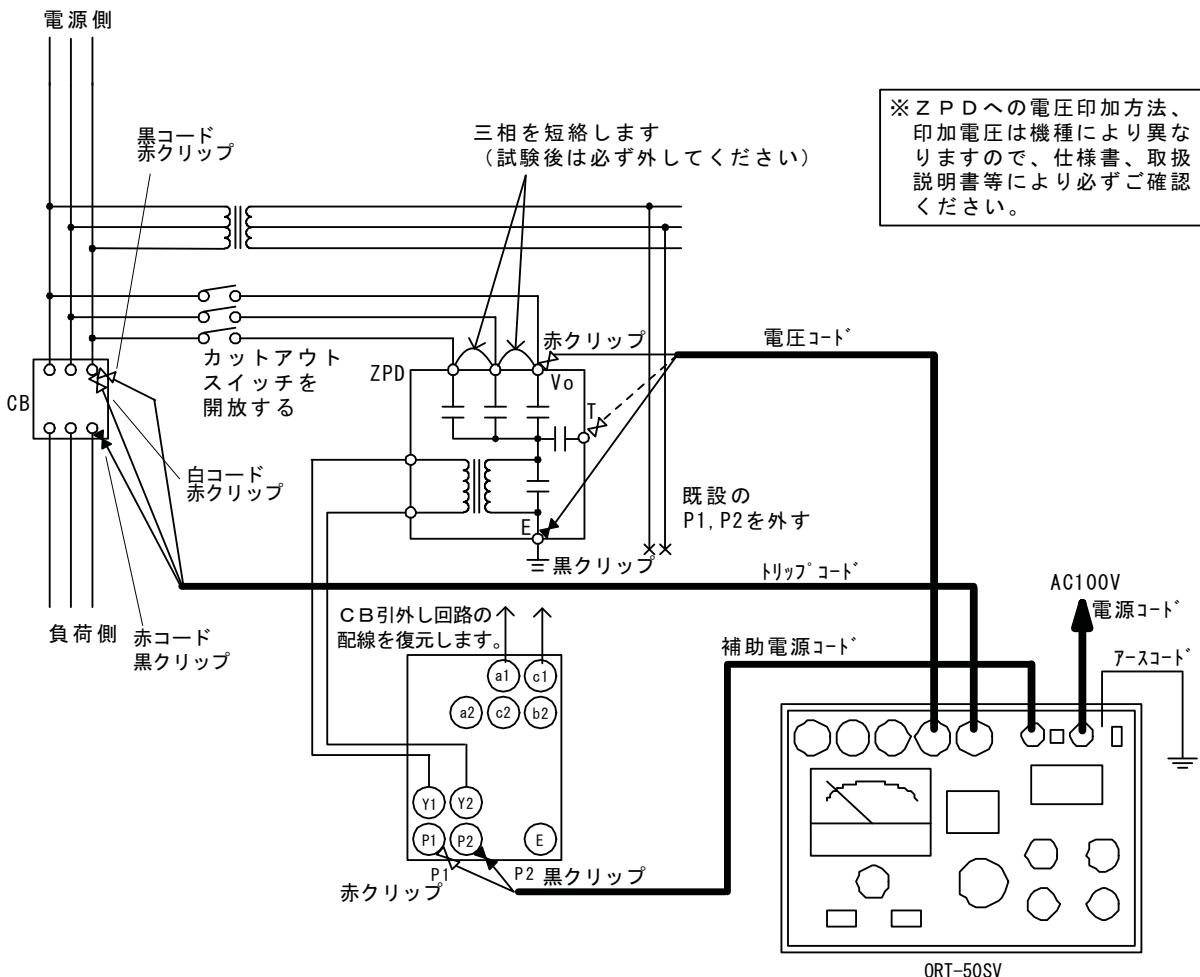


図2 CB連動試験

! 警告

- P1、P2端子への接続線を外さずに電圧を印加しますと、1次側に高圧が発生し人身事故につながる可能性があります。十分に注意してください。
- スタートスイッチが押されていない時、電圧調整／VR基準電圧調整器の位置に応じた電圧が電圧コネクタから出力しますので感電事故には注意してください。
- 地絡過電圧继電器とCB連動試験の終了後は、試験のために外した既設の配線および試験のために取り付けた配線を必ず元通りに復元してください。
既設の配線が外れたままでは继電器が不動作となり、大変危険です。
- 继電器の配線操作および继電器と試験器のコード接続時は、安全のため試験器の電源スイッチが「OFF」の状態で作業を行ってください。

! 警告

- 本書は、所内を停電した状態で発電機等を使用した继電器試験を前提に記述されています。活線連動試験でのCB動作での所内停電を利用したCB連動試験を行う場合は、結線等において本書の記述と異なる活線作業となります。
- 活線でのCB連動試験では、トリップコードを絶対に高圧CB接点に接続しないでください。
- CB連動動作での所内停電で試験器の電源が喪失することで继電器とCBの連動時間計測を行います。トリップコードは、絶対に使用しないでください。
- 活線連動試験においてCB引き外し電源は、所内の電源を受けて動作させています。試験器の補助電源は原則として使用しません。

3.9 地絡過電圧継電器試験（EVTタイプ）

本器では、電圧要素出力を利用して静止型の地絡過電圧継電器(Over Voltage Ground Relay)（EVTタイプ）の動作値試験、動作時間試験、復帰値試験を行うことができます。但し、復帰時間試験については試験をすることができません。また、誘導型の地絡過電圧継電器（EVTタイプ）は出力容量の関係で試験ができません。

EVTタイプの地絡過電圧継電器の試験では、JEC-2511（電圧継電器）に規定される動作試験を行います。但し、継電器の機種固有の仕様がある場合は、各継電器の仕様書、取扱説明書に準じて試験を行ってください。

3.9.1 試験準備（設備停電での試験）

各スイッチ及びツマミを以下の様に設定してください。

| 名 称 | 位 置 |
|----------------|--------------------|
| 電流電圧調整器 | O位置 |
| 電源スイッチ | OFF |
| 補助電源スイッチ | OFF |
| 電流出力設定用スイッチ | TEST |
| 試験項目切換スイッチ | OVR/UVR |
| 接点構造切換スイッチ | C.CHECK a/b (AUTO) |
| 電流出力レンジ切換スイッチ | 0.25A |
| 電流検出切換スイッチ | 実効値 |
| R相/T相切換スイッチ | R相 |
| 電圧計レンジ切換スイッチ | 150V |
| 電圧調整/VR基準電圧調整器 | O位置 |
| 電圧位相出力反転スイッチ | 通常 |

本器の操作

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|---------------|---------|
| 1 | 下記のコードを接続します。 | |
| | 電圧コネクタ | 電圧コード |
| | トリップコネクタ | トリップコード |
| | 補助電源コネクタ | 補助電源コード |

継電器の操作

| 手 順 | 操 作 | |
|-----|--------------------------------|-------------------|
| 1 | 継電器裏面のP1およびP2端子の接続を外します。（図1参照） | |
| 2 | 継電器裏面のT1およびT2端子の接続を外します。（図1参照） | |
| 3 | 継電器裏面のS1およびS2端子の接続を外します。（図1参照） | |
| 4 | 継電器に下記のコードを接続します。 | |
| | 継電器のP1端子 | 電圧コードの赤クリップ |
| | 継電器のP2端子 | 電圧コードの黒クリップ |
| | 継電器のT1端子 | トリップコードの白コード(R) |
| | 継電器のT2端子 | トリップコードの赤コード(COM) |
| | 継電器のS1端子 | 補助電源コードの赤クリップ |
| | 継電器のS2端子 | 補助電源コードの黒クリップ |
| 5 | 継電器のカバーを外します。 | |



警 告

- ・ 継電器の配線操作および継電器と試験器のコード接続時は、安全のため試験器の電源スイッチが「OFF」の状態で作業を行ってください。

結線図

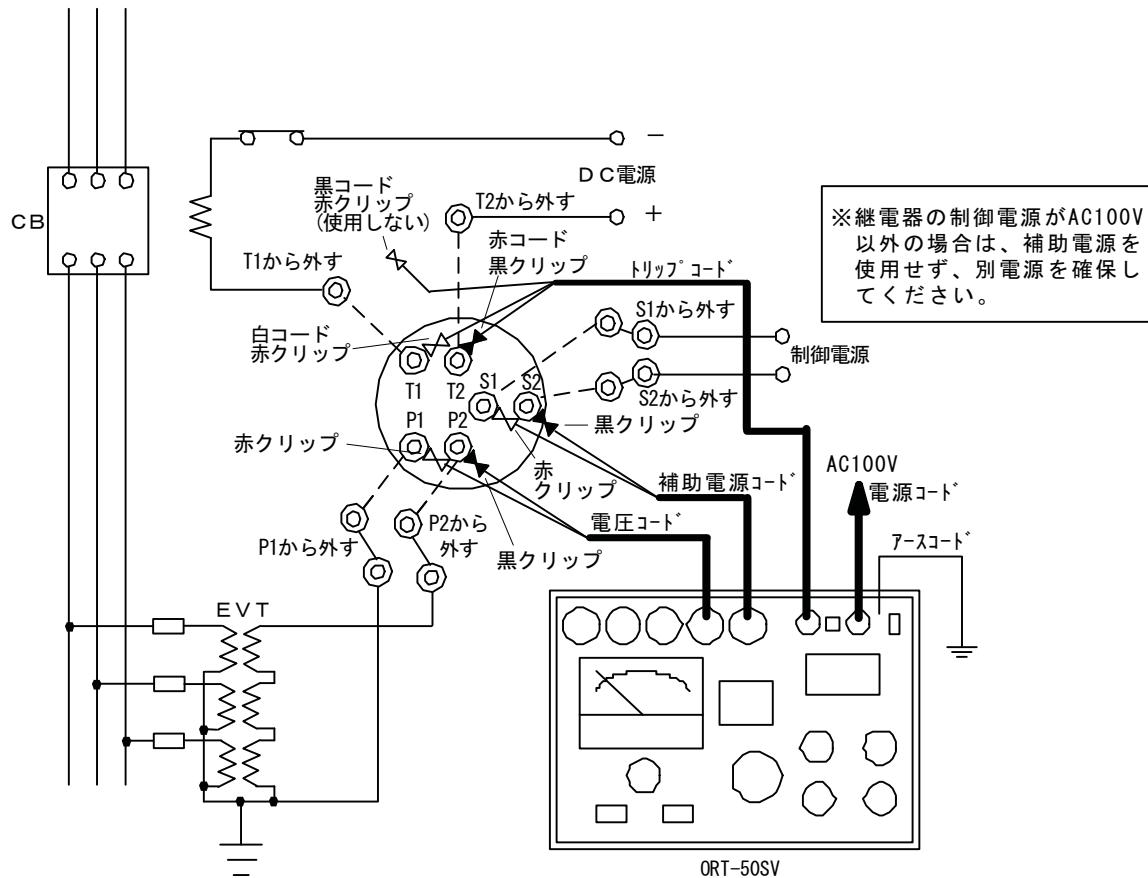


図1 地絡過電圧継電器試験の共通配線（EVTタイプ）

⚠️ 警告

- ・ P1、P2端子への接続線を外さずに電圧を印加しますと、1次側に高圧が発生し人身事故につながる可能性があります。十分に注意してください。
- ・ スタートスイッチが押されていない時、電圧調整／VR基準電圧調整器の位置に応じた電圧が電圧コネクタから出力しますので感電事故には注意してください。

⚠️ 警告

- ・ 本書は、所内を停電した状態で発電機等を使用した継電器試験を前提に記述されています。活線運動試験でのCB動作での所内停電を利用したCB運動試験を行う場合は、結線等において本書の記載と異なる活線作業となります。
- ・ 活線でのCB運動試験では、トリップコードを絶対に高圧CB接点に接続しないでください。CB運動動作での所内停電で試験器の電源が喪失することで継電器とCBの運動時間計測が行えます。トリップコードは、絶対に使用しないでください。
- ・ 活線運動試験においてCB引き外し電源は、所内の電源を受けて動作させています。試験器の補助電源は原則として使用しません。

3.9.2 地絡過電圧継電器（EVTタイプ）の動作値試験（設備停電での試験）

継電器の操作

| 手 順 | 操 作 |
|-----|------------------------------|
| 1 | 動作時間の整定を最小整定とします。（時間整定できる場合） |
| 2 | 動作電圧整定値を各整定値ごとに以下の試験を行います。 |

JEC-2511 では各整定値の試験を行います。

継電器の試験

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 電圧計レンジを試験電圧値に適したレンジに合わせます。 |
| 2 | 電源スイッチをONにします。 |
| 3 | 補助電源スイッチをONにします。 |
| 4 | スタートスイッチを押します。 |
| 5 | 電流電圧調整器を時計方向にゆっくりと回し、継電器が動作する電圧値を電圧計の指示値より読み取ります。この値が継電器の動作電圧値となります。継電器が動作すると、本器のブザーが「ピー」と鳴ります。 |
| 6 | 電流電圧調整器を0の位置に戻します。本器のブザーが停止します。 |
| 7 | ストップスイッチを押します。 |
| 8 | 電源スイッチをOFFにします。 |

[参考]

J E C - 2 5 1 1 電圧継電器 動作値誤差

| 区 分 | | 許容誤差 % |
|-----|--------|--------|
| 静止形 | 2.5V 級 | ± ε |
| | 5V 級 | ± 2 ε |

※ ε の値については下記とする。

公称動作値が定格値の 80%以上 : $\varepsilon = 2.5\%$

$$\text{公称動作値が定格値の } 80\% \text{ 未満} : \varepsilon = 2.3\% + \frac{\text{定格値}}{\text{公称動作値}} \times 0.16\%$$

3.9.3 地絡過電圧継電器（EVTタイプ）の動作時間試験（設備停電での試験）

継電器の操作

| 手 順 | 操 作 |
|-----|----------------------------------|
| 1 | 動作時間の整定を基準動作時間整定とします。（時間整定できる場合） |
| 2 | 動作電圧整定値を最小動作値に整定します。 |

JEC 2511 では高速度継電器の場合、最小動作値整定とします。

試験電圧の設定

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 接点構造切換スイッチをC. CHECK側のa／b (AUTO) に合わせます。 |
| 2 | 電圧計レンジを試験電圧値に適したレンジに合わせます。（下記6項参照） |
| 3 | 電源スイッチをONにします。 |
| 4 | 電圧調整／VR基準電圧調整器が0位置であり、電圧計の指示が0Vであることを確認します。 |
| 5 | スタートスイッチを押します。 |
| 6 | 電流電圧調整器を時計方向に回して試験電圧値に設定します。 ※試験電圧設定中に整定タップ値の電圧を超えると本器のブザーが「ピー」と鳴ります |
| 7 | ストップスイッチを押します。（本器のブザーが停止します） |
| 8 | 接点構造切換スイッチをトリップ側のa／b (AUTO) に合わせます。 |
| 9 | カウンタの測定モードを「msec」にします。 |

JEC 2511 では試験電圧値は、動作整定値に対して150%です。

JEC 2511 では試験電圧印加は、0Vから動作整定値に対して150%の電圧を急変します。

継電器の試験

| 手順 | 操 作 |
|----|-------------------------------------------|
| 1 | スタートスイッチを押します。 |
| 2 | 継電器が動作してカウンタが停止します。 この時のカウンタの値が動作時間です。 |
| 3 | 電圧調整／VR基準電圧調整器を0の位置に戻します。 |
| 4 | 電流電圧調整器を0の位置に戻します。 |
| 5 | 接点構造切換スイッチをC. CHECK側のa／b (AUTO) に戻します。 |
| 6 | 電源スイッチをOFFにします。 |

[参考]

JEC-2511 電圧継電器 動作時間

即時動作、限時動作の継電器の動作時間は、メーカー仕様の継電器時間特性による。

（例 継電器銘版に記載されている特性グラフなど）

高速度動作の継電器の動作時間は下表の値以下でなければならない。

| 区 分 | 動作時間 (ms) | |
|-----|-----------|----|
| 静止形 | 接点出力 | 40 |
| | 無接点出力 | 30 |

限時動作の継電器の動作時間は下表の値以下でなければならない。

| 区 分 | 許容誤差 (%) | |
|------------|----------|------|
| 静止形 定限時 | 2.5T 級 | ±2.5 |
| | 5T 級 | ±5 |
| | 10T 級 | ±10 |

3.9.4 地絡過電圧継電器（EVTタイプ）の復帰値試験（設備停電での試験）

継電器の操作

| 手 順 | 操 作 |
|-----|----------------------------------|
| 1 | 動作時間の整定を基準動作時間整定とします。（時間整定できる場合） |
| 2 | 動作電圧整定値を最小動作値に整定します。 |
| | JEC 2511 では最小動作値整定とします。 |

継電器の試験

| 手 順 | 操 作 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 電圧計レンジを試験電圧値に適したレンジに合わせます。 |
| 2 | 電源スイッチをONにします。 |
| 3 | スタートスイッチを押します。 |
| 4 | 電流電圧調整器を時計方向にゆっくりと回し、継電器が動作する電圧値を電圧計の指示値より読みとります。この値が継電器の動作電圧値となります。継電器が動作すると、本器のブザーが「ピー」と鳴ります。 以上ここまで、3.9.2 動作値試験と同じです。 |
| 5 | その動作値より10%ほど電流電圧調整器を上げたままにします。 |
| 6 | 電流電圧調整器を反時計方向にゆっくりと回し、継電器が復帰する電圧値を電圧計の指示値より読みとります。この値が継電器の復帰電圧値となります。継電器が復帰すると、本器のブザーが停止します。 |
| 7 | 電流電圧調整器を0の位置に戻します。 |
| 8 | ストップスイッチを押します。 |
| 9 | 電源スイッチをOFFにします。 |

[参考]

JEC-2511 電圧継電器 復帰値

復帰値および動作値を各3回測定し、それぞれの平均値より比を求める。

復帰値は、平均実測動作値に対し下記の値でなければならない。

| 区 分 | 過電圧継電器復帰値 (%) | |
|-----|---------------|-----------|
| 静止形 | 2.5V 級 | 100-ε 以上 |
| | 5V 級 | 100-2ε 以上 |

※ ε の値については下記とする。

公称動作値が定格値の80%以上 : $\epsilon = 2.5\%$

$$\text{公称動作値が定格値の80%未満} : \epsilon = 2.3\% + \frac{\text{定格値}}{\text{公称動作値}} \times 0.16\%$$



警 告

- 地絡過電圧継電器の単体試験を終了する場合は、試験のために外した既設の配線および試験のために取り付けた配線を必ず元通りに復元してください。
既設の配線が外れたままでは継電器が不動作となり、大変危険です。

3.9.5 地絡過電圧継電器（EVTタイプ）のCB連動試験（設備停電での試験）

| 本器の準備 | 手順 | 操作 | |
|-------|----|---------------------|------------------------|
| | 1 | 下記のコードを接続します。(図2参照) | |
| | | トリップコネクタ | トリップコード |
| | | CBの任意の相における電源側 | トリップコードの白および黒コード(R)(T) |
| | | CBの任意の相における負荷側 | トリップコードの赤コード(COM) |

| 継電器の操作 | 手順 | 操作 | |
|--------|----|----------------------------------|--|
| | 1 | 動作時間の整定を基準動作時間整定とします。(時間整定できる場合) | |
| | 2 | 動作電圧整定値を最小動作値に整定します。 | |

JEC 2511 では高速度継電器の場合、最小動作値整定とします。

| 試験電圧の設定 | 手順 | 操作 | |
|---------|----|---------------------------------------------|--|
| | 1 | 接点構造切換スイッチをC. CHECK側のa／b (AUTO) に合わせます。 | |
| | 2 | 電圧計レンジを試験電圧値に適したレンジに合わせます。 | |
| | 3 | 電源スイッチをONにします。 | |
| | 4 | 電圧調整／VR基準電圧調整器が0位置であり、電圧計の指示が0Vであることを確認します。 | |
| | 5 | スタートスイッチを押します。 | |
| | 6 | 電流電圧調整器を時計方向に回して試験電圧値に設定します。 | |
| | 7 | ストップスイッチを押します。 | |
| | 8 | 接点構造切換スイッチをトリップ側のa／b (AUTO) に合わせます。 | |
| | 9 | カウンタの測定モードを「msec」にします。 | |

JEC 2511 では試験電圧値は、動作整定値に対して150%です。

JEC 2511 では試験電圧印加は、0Vから動作整定値に対して150%の電圧を急変します。

| 継電器の試験 | 手順 | 操作 | |
|--------|----|------------------------------------------------|--|
| | 1 | CBを投入します。 | |
| | 2 | スタートスイッチを押します。 | |
| | 3 | 継電器およびCBが動作してカウンタが停止します。 この時のカウンタの値が動作時間です。 | |
| | 4 | 電圧調整／VR基準電圧調整器を0の位置に戻します。 | |
| | 5 | 電流電圧調整器を0の位置に戻します。 | |
| | 6 | 電源スイッチをOFFにします。 | |

⚠ 警告

- 地絡過電圧継電器の試験を終了する場合は、試験のために外した既設の配線および試験のために取り付けた配線を必ず元通りに復元してください。
既設の配線が外れたままでは継電器が不動作となり、大変危険です。

⚠ 警告

本書は、所内を停電した状態で発電機等を使用した継電器試験を前提に記述されています。活線連動試験でのCB動作での所内停電を利用したCB連動試験を行う場合は、結線等において本書の記載と異なる活線作業となります。

結線図

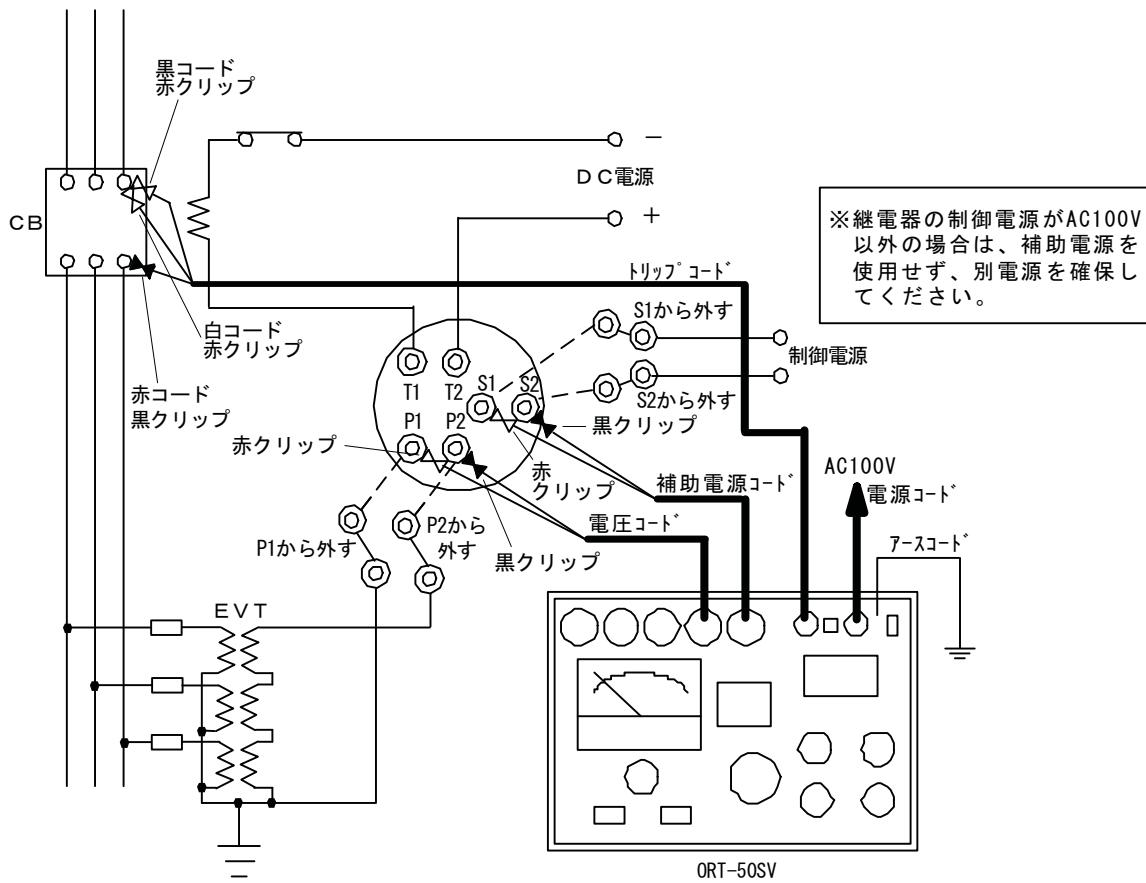


図2 CB連動試験

⚠️ 警告

- P1、P2端子への接続線を外さずに電圧を印加しますと、1次側に高圧が発生し人身事故につながる可能性があります。十分に注意してください。
- スタートスイッチが押されていない時、電圧調整／VR基準電圧調整器の位置に応じた電圧が電圧コネクタから出力しますので感電事故には注意してください。
- 地絡過電圧継電器とCB連動試験の終了後は、試験のために外した既設の配線および試験のために取り付けた配線を必ず元通りに復元してください。
既設の配線が外れたままでは継電器が不動作となり、大変危険です。
- 継電器の配線操作および継電器と試験器のコード接続時は、安全のため試験器の電源スイッチが「OFF」の状態で作業を行ってください。

⚠️ 警告

- 本書は、所内を停電した状態で発電機等を使用した継電器試験を前提に記述されています。活線運動試験でのCB動作での所内停電を利用したCB連動試験を行う場合は、結線等において本書の記述と異なる活線作業となります。
- 活線でのCB連動試験では、トリップコードを絶対に高圧CB接点に接続しないでください。
CB連動動作での所内停電で試験器の電源が喪失することで継電器とCBの連動時間計測を行います。トリップコードは、絶対に使用しないでください。
- 活線連動試験においてCB引き外し電源は、所内の電源を受けて動作させています。試験器の補助電源は原則として使用しません。

3.10 試験後の復元作業

試験後の復元作業

全試験終了後は、試験のために変更した继電器の各整定値を元の整定値に戻します。
また、試験のために外した配線、取り付けた配線を元通りに復元します。

停電作業の場合は、短絡アースなどの安全器具を取り外し、施設内の安全を確認してから復電します。



警告

復元作業が正しく行われない場合は、继電器の誤動作や不動作、大きな事故につながります。
正しく復元されていることを必ず確認してください。

第 4 章 保 守

4118-014ST003

保 守

点 檢

| | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 付属品の確認 | 付属品の章を参照し、付属品の有無を確認します。 |
| 構造の点検 | 操作パネルを点検し、部品（ネジ、ツマミ、ノブ、端子）、ケースの変形が無いか調べます。 本体指示計器を点検し、ひび割れ、指針曲がり、破損が無いか調べます。 試験コードを点検し、亀裂、つぶし、断線が無いか調べます。 |
| | 本体に電源を入れ、動作の確認をします。 |
| メーターカバーのクリーニングについて | 本製品のメーターカバーには、帯電防止剤を塗布していますので、清掃の際には乾いた布等で強く擦らないでください。 静電気により帯電した場合は、市販の帯電防止剤または、中性洗剤を柔らかい布等に少量含ませ軽く拭いてください。 有機溶剤を含む洗剤は絶対に使用しないでください。変形・変色の恐れがあります。 |

4118-014ST003

第 5 章 カスタマーサービス

4118-014ST003

カスタマーサービス

校正試験

校正データ試験 のご依頼

ORT-50SVの試験成績書、校正証明書、トレーサビリティは、有償にて発行いたします。お買いあげの際に申し出ください。アフターサービスに於ける校正データ試験のご依頼は、本器をお客様が校正試験にお出ししていただいた時の状態で測定器の標準器管理基準に基づき校正試験を行い試験成績書、校正証明書、トレーサビリティをお客様のご要望（試験成績書のみでも可）に合わせて有償で発行いたします。

校正証明書発行に関しては、試験器をご使用になられているお客様名が校正証明書に記載されますので代理店を経由される場合は、当社に伝わるようにご手配願います。

校正データ試験のご依頼時に点検し故障箇所があった場合は、修理・総合点検として校正データ試験とは別に追加の修理・総合点検のお見積もりをさせていただきご了承をいただいてから修理いたします。

本器の校正に関する試験は、本器をお買い求めの際にご購入された付属コード類も含めた試験になっています。校正試験を依頼される場合は、付属コード類を本体につけてご依頼ください。

校正試験データとして試験成績書は、6ヶ月間保管されますが原則として再発行致しません。修理において修理後の試験成績書が必要な場合は、修理ご依頼時にお申し付けください。修理完了して製品がお客様に御返却後の試験成績書のご要望には、応じかねますのでご了承ください。

校正データ試験を完了しました校正ご依頼製品には、「校正データ試験合格」シールが貼られています。

校正試験データ (試験成績書)

製品保証とアフターサービス

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 保証期間と保証内容 | 納入品の保証期間は、お受け取り日（着荷日）から1年間といたします。（修理は除く）この期間中に、当社の責任による製造上及び、部品の原因に基づく故障を生じた場合は、無償にて修理を行います。ただし、天災及び取扱ミス（定格以外の入力、使い方や落下、浸水などによる外的要因の破損、使用・保管環境の劣悪など）による故障修理と校正・点検は、有償となります。また、この保証期間は日本国内においてのみ有効であり、製品が輸出された場合は、保証期間が無効となります。また、当社が納入しました機器のうち、当社以外の製造業者が製造した機器の保証期間は、本項に関わらず、該当機器の製造業者の責任条件によるものといたします。 |
| 保証期間後のサービス (修理・校正) | 有償とさせていただきます。当社では、保証期間終了後でも高精度、高品質でご使用頂けるように万全のサービス体制を設けております。アフターサービス（修理・校正）のご依頼は、当社各営業所又は、ご購入された代理店に製品名、製品コード、故障・不具合状況をお書き添えの上ご依頼ください。修理ご依頼先が不明の時は、当社各営業所にお問い合わせください。 |
| 一般修理のご依頼 | お客様からご指摘いただいた故障個所を修理させていただきます。 点検の際にご依頼を受けた修理品が仕様に記載された本来の性能を満足しているかチェックし、不具合があれば修理のお見積もりに加え修理させていただきます。付属のコードも点検チェックが必要ですので、付属のコードをセットにて修理のご依頼を行なっていただくようお願い致します。 （「修理・検査済」シールを貼ります。） |
| 総合修理のご依頼 | 点検し故障個所の修理を致します。点検の際にご依頼を受けた修理品が仕様に記載された本来の性能を満足しているか総合試験によるチェックを行い、不具合があれば修理させていただきます。さらに消耗部品や経年変化している部品について交換修理（オーバーホール）させていただきます。修理依頼時に総合試験をご希望されるときは、「総合試験」をご指定ください。校正点検とは、異なりますので注意してください。（「総合試験合格」シールを貼ります） |
| 修理保証期間 | 修理させていただいた箇所に関して、修理納入をさせていただいてから6ヶ月保証させていただきます。 |
| 修理対応可能期間 | 修理のご依頼にお応えできる期間は、基本的に同型式製品の生産中止後7年間となります。また、この期間内に於いても市販部品の製造中止等、部品供給の都合により修理のご依頼にお応え致しかねる場合もございますので、ご了承ください。 |